

# Nokia دليل تكوين AirScale

RAN Monitor تكوين محطات القاعدة لدمج

---

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
  2. المتطلبات السابقة
  3. WebLM الوصول إلى واجهة
  4. تكوين مراقبة الأداء
  5. مرجع معلمات التكوين
  6. التحقق
  7. استكشاف الأخطاء وإصلاحها
- 

## نظرة عامة

من جمع مقاييس الأداء، والتنبيهات، وبيانات التكوين من محطات قاعدة RAN Monitor لتمكين RAN Monitor. يجب عليك تكوين محطة القاعدة للإبلاغ عن البيانات إلى نظام Nokia AirScale، Nokia Web Element Manager (WebLM). يتم ذلك من خلال واجهة

الذي يتحكم، (PMCADM) يمر هذا الدليل عبر عملية تكوين كائن الإدارة المشتركة لمقاييس الأداء في كيفية إرسال محطة القاعدة لبيانات الأداء إلى الأنظمة الخارجية.

## من يجب أن يستخدم هذا الدليل

**Omnitouch بواسطة Nokia AirScale مهم:** يتم تنفيذ جميع تكوينات محطة قاعدة كجزء من النشر الأولي والدعم المستمر. يتم تقديم هذا الدليل لـ

- **المستخدمين المتقدمين** الذين يرغبون في فهم تكوين محطة القاعدة

- **النشر الذاتي** حيث يقوم العملاء بتكوين محطات القاعدة الخاصة بهم
- **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** وفهم التكوين الحالي
- **إضافة محطات قاعدة جديدة** في البيئات المدارة ذاتيًا

لتكوين محطة Omnitouch فاتصل بدعم Omnitouch، إذا كنت عميلًا مُدارًا بواسطة القاعدة وإعدادها.

لتكوين النظام، انظر دليل تكوين وقت Nokia. لفهم المقاييس التي يتم جمعها، انظر مرجع عدادات التشغيل.

## المتطلبات السابقة

◆◆ قبل تكوين محطة القاعدة، تأكد من أن لدي:

- **الوصول إلى الشبكة** - الاتصال بواجهة إدارة محطة القاعدة
- **بيانات اعتماد المسؤول** - اسم المستخدم وكلمة المرور مع صلاحيات التكوين
- **RAN Monitor** والمنفذ الذي يستمع إليه IP عنوان - **RAN Monitor تفاصيل**
- المتوافق Nokia AirScale **البرمجيات المدعومة** - إصدار برنامج محطة قاعدة

**المعلومات المطلوبة:**

المعلمة	القيمة	المثال
RAN Monitor لـ IP عنوان	RAN Monitor حيث يعمل IP	10.179.2.139
RAN Monitor منفذ	منفذ الجمع (افتراضي: 9076)	9076
فترة الجمع	مدى تكرار إرسال المقاييس	ثانية 60

# WebLM الوصول إلى واجهة

## الخطوة 1: فتح مدير العنصر الشبكي

1. افتح متصفح الويب
2. انتقل إلى واجهة إدارة محطة القاعدة:

```
http://<base-station-ip>/
```

أو

```
https://<base-station-ip>/
```

3. قم بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد المسؤول الخاصة بك.

## الخطوة 2: الانتقال إلى إدارة التكوين

بمجرد تسجيل الدخول:

1. انقر على **التكوين** في شريط القائمة العلوي
2. اختر **إدارة التكوين** من القائمة المنسدلة
3. انقر على علامة التبويب **محرر المعلمات**

يجب أن ترى الآن شجرة التكوين في اللوحة اليسرى ومحرر المعلمات في النافذة الرئيسية.

---

## تكوين مراقبة الأداء

### OAM TLS الخطوة 1: تعطيل

على محطة القاعدة. بشكل OAM TLS **مهم**: قبل تكوين مراقبة الأداء، يجب عليك تعطيل تطبيق مما يمنع الاتصال غير المشفر مع `forced` إلى `oamTls` افتراضي، يتم تعيين الكائن المدارة أنظمة الإدارة الخارجية.

في اللوحة اليسرى (شجرة الكائنات)

1. **الحالي BTS** قم بتوسيع **تكوين**
2. **CURRENT\_BTS\_CONF-1** قم بتوسيع
3. **MRBTS-X** قم بتوسيع (هو معرف محطة القاعدة الخاصة بك X حيث)
4. **oamTls** ابحث عن الكائن المدارة
5. قم بتغيير القيمة من **off** إلى **forced**

المعلمة	القيمة الافتراضية	القيمة المطلوبة
<b>oamTls</b>	forced	off

من إقامة اتصال مع محطة RAN Monitor **ملاحظة:** يجب تغيير هذا الإعداد قبل أن يتمكن ستقوم محطة القاعدة برفض الاتصالات غير **forced** القاعدة. إذا تركت على الإعداد الافتراضي TLS.

## المدارة PMCADM الخطوة 2: تحديد كائن

في اللوحة اليسرى (شجرة الكائنات)

1. **الحالي BTS** قم بتوسيع **تكوين**
2. **CURRENT\_BTS\_CONF-1** قم بتوسيع
3. **MRBTS-X** قم بتوسيع (هو معرف محطة القاعدة الخاصة بك X حيث)
4. **MNL-1** قم بتوسيع (رابط الإدارة)
5. **MNLENT-1** قم بتوسيع (كيان رابط الإدارة)
6. **PMCADM-1** انقر على (الإدارة المشتركة لمقياس الأداء)

PMCADM-1. سيعرض محرر المعلمات معلمات تكوين

## الخطوة 3: تكوين مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي

قم بالتمرير لأسفل إلى قسم الهيكل 1، الذي يحتوي على إعدادات كيان جمع مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي. قم بتكوين المعلمات التالي:

**المعلمات المطلوبة:**

المعلمة	الوصف	القيمة الموصى بها
نوع الشهادة لمصادقة TLS	نوع شهادة الأمان	RSA (إذا تم تمكين)
مضيف كيان جمع مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي	RAN Monitor لـ IP عنوان Monitor	RAN Monitor الخاص بـ IP عنوان الخاص بك (مثل 10.179.2.139)
رقم منفذ كيان جمع مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي	المنفذ الذي يستمع إليه RAN Monitor	9076 (افتراضي)
فترة جمع مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي	مدى تكرار إرسال المقاييس	ثانية (تعديل حسب المتطلبات) 60
TLS تمكين	استخدام اتصال مشفر	false (لإعداد أولي)

#### المعلمات الاختيارية:

المعلمة	الوصف	القيمة الافتراضية
الحد الأقصى لعدد ملفات التحميل SDL	الحد الأقصى لعمليات التحميل المتزامنة	1
Nonce SDL	معرف فريد للأمان	12345678
تمكين كبت عدادات القيمة الصفرية	كبت العدادات ذات القيمة 0	false (يوصى بالاحتفاظ بجميع البيانات)

## الخطوة 4: حفظ وتفعيل التكوين

بعد تكوين جميع المعلمات

والمنافذ IP راجع التغييرات الخاصة بك - تحقق من صحة جميع عناوين 1.

## 2. إنشاء خطة تكوين:

- انقر على زر **إنشاء خطة** في الأعلى
- سيقوم النظام بالتحقق من تغييراتك
- لاحظ معرف الخطة المقدم

## 3. تحقق من الخطة:

- انقر على زر **تحقق من الخطة**
- أدخل معرف الخطة
- انتظر حتى تكتمل عملية التحقق
- عالج أي أخطاء في التحقق

## 4. تفعيل التكوين:

- انقر على زر **تفعيل الخطة**
- أدخل معرف الخطة
- أكد التفعيل
- ستقوم محطة القاعدة بتطبيق التكوين الجديد

## XML بديل: تكوين

هذا هو XML باستخدام PMCADM للمستخدمين المتقدمين أو النشر الآلي، يمكن تطبيق تكوين مقتطف التكوين الذي يتوافق مع التكوين اليدوي أعلاه:

```
<managedObject class="com.nokia.srbts.mnl:PMCADM" distName="MRBTS-132/MNL-1/MNLENT-1/PMCADM-1" version="MNL25R1_2420_110" operation="create">
  <p name="act3gppXmlEnrichment">false</p>
  <p name="reportingIntervalPm">5min</p>
  <p name="sdlMaxUploadFileNumber">1</p>
  <p name="sdlPrimaryDestIp">10.179.2.139</p>
  <list name="rTPmCollEntity">
    <item>
      <p name="certTypeForTlsAuth">RSA</p>
      <p name="rTPmCollEntityHost">10.179.2.139</p>
      <p name="rTPmCollEntityPortNum">9076</p>
      <p name="rTPmCollInterval">60s</p>
      <p name="tlsEnabled">>false</p>
    </item>
  </list>
</managedObject>
```

### XML المعلمات الرئيسية في

- `rTPmCollEntityHost` - عنوان IP تعيينه إلى عنوان RAN Monitor الخاص بـ IP تعيينه إلى عنوان
- `rTPmCollEntityPortNum` - تعيينه إلى 9076 (افتراضي)
- `rTPmCollInterval` - فترة الجمع (60 ثانية موصى بها)
- `tlsEnabled` - للإعداد الأولي `false` تعيينه إلى
- `sdlPrimaryDestIp` - عنوان IP تعيينه إلى عنوان RAN Monitor الخاص بـ IP تعيينه إلى عنوان

الخاص بك RAN Monitor الفعلي الخاص بـ IP **ملاحظة:** استبدل `10.179.2.139` بعنوان ليتناسب مع معرف محطة القاعدة الخاصة بك `MRBTS-132` واضبط

## مرجع معلمات التكوين

### LNBTS معلمات قياس أداء

على معلمات تتحكم في مجموعات قياس الأداء (LTE NodeB) LNBTS ي◆◆توي الكائن المدارة معينة PM التي يتم جمعها. يجب تمكين هذه المعلمات لجمع فئات عدادات

**تفعيل قياسات الأداء للطبقة 1 - actL1PM**

الإعداد	القيمة
المعلمة	actL1PM
الموقع	NOKLTE:LN BTS كائن الإدارة
النوع	Boolean (true/false)
القيمة الافتراضية	false
مطلوب لـ	عدادات RTWP (M8005C306-339)

القوة الكلية) RTWP **الوصف:** يتيح قياسات الأداء للطبقة 1 (الطبقة الفيزيائية) بما في ذلك RTWP لكل هوائي. عند تعطيله، لن تقوم محطة القاعدة بالإبلاغ عن (المستلمة للعرض الترددي والتداخل، وغيرها من قياسات الراديو منخفضة المستوى).

#### العدادات المتأثرة:

- M8005C306-309: AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_1 إلى AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_4
- M8005C310-313: AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_5 إلى AVG\_RTWP\_RX\_ANT\_8
- M8005C314: MAX\_RTWP
- M8005C317-325: توزيع UL\_IOT\_PUSCH
- M8005C326-335: توزيع AVG\_SIR

#### XML التكوين عبر

```
<managedObject class="NOKLTE:LN BTS" distName="MRBTS-XXXX/LN BTS-XXXX" operation="update">
  <p name="actL1PM">true</p>
</managedObject>
```

#### WebLM التكوين عبر

1. انتقل إلى التكوين < إدارة التكوين > محرر المعلمة
2. MRBTS-X > LN BTS-X قم بتوسيع
3. ابحث عن المعلمة
4. قم بتعيين القيمة إلى

أنشئ، تحقق، وفعل خطة التكوين 5.

## تفعيل تقارير بيانات قياس لكل مكالمة - actPCMDReport

الإعداد	القيمة
المعلمة	actPCMDReport
الموقع	NOKLTE:LNBTSCائ ن الإدارة
النوع	Boolean (true/false)
القيمة الافتراضية	false
مطلوب لـ	بيانات قياس لكل مكالمة

والتي توفر قياسات مفصلة لجلسات، (PCMD) **الوصف**: يتيح تقارير بيانات قياس لكل مكالمة المكالمات الفردية.

### XML التكوين عبر

```
<managedObject class="NOKLTE:LNBTSC" distName="MRBTS-XXXX/LNBTSC-XXXX" operation="update">  
  <p name="actPCMDReport">true</p>  
</managedObject>
```

## PMCADM-1 نظرة عامة على كائن

في كيفية جمع بيانات الأداء والإبلاغ عنها (الإدارة المشتركة لمقياس الأداء) PMCADM يتحكم كائن من محطة القاعدة.

### المسؤوليات الرئيسية:

- تكوين وجهات مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي
- تعيين فترات الجمع لتقارير المقاييس
- التحكم في تنسيق البيانات ومعلومات النقل

- إدارة إعدادات الأمان لنقل البيانات

## PMCADM المعلومات الرئيسية لـ

### PM فترة تقارير - reportingIntervalPm

الإعداد	القيمة
المعلمة	reportingIntervalPm
الموقع	com.nokia.srbts.mnl:PMCADM كائن الإدارة
النوع	Enumeration
الخيارات	5min, 15min, 30min, 60min
الموصى بها	للمراقبة في الوقت الحقيقي min أو 15 5min

**الوصف:** يتحكم في مدى تكرار تحميل محطة القاعدة لبيانات قياس الأداء. القيم الأقل توفر بيانات أكثر تفصيلاً ولكن تزيد من حركة المرور على الشبكة ومتطلبات التخزين.

#### التأثير على جمع البيانات:

- **5min** - الأفضل للمراقبة في الوقت الحقيقي واستكشاف الأخطاء وإصلاحها
- **15min** - توازن جيد بين التفصيل واستخدام الموارد
- **60min** - مناسب فقط للتوجهات على المدى الطويل

#### XML التكوين عبر

```
<managedObject class="com.nokia.srbts.mnl:PMCADM" distName="MRBTS-XXXX/MNL-1/MNLENT-1/PMCADM-1" operation="update">  
  <p name="reportingIntervalPm">5min</p>  
</managedObject>
```

#### WebLM التكوين عبر

1. انتقل إلى التكوين < إدارة التكوين < محرر المعلومات

2. MRBTS-X > MNL-1 > MNLENT-1 > PMCADM-1 قم بتوسيع
  3. `reportingIntervalPm` ابحث عن المعلمة
  4. (مثل 5 min) قم بتعيين القيمة إلى الفترة المطلوبة
  5. أنشئ، تحقق، وفعل خطة التكوين
- 

## كيان جمع مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي

.يحدد هذا الهيكل الفرعي أين وكيف ترسل محطة القاعدة مقاييس الأداء في الوقت الحقيقي

### certTypeForTlsAuth - نوع الشهادة لمصادقة

- **النوع:** Enumeration (RSA, DSA, ECDSA)
- **الغرض:** TLS يحدد نوع الشهادة عند تمكين
- **القيمة الافتراضية:** RSA
- **التستخدم:** `tlsEnabled = true` ذو صلة فقط عندما

### rTpmCollEntityHost - مضيف كيان الجمع

- **النوع:** IP (IPv4 أو IPv6) عنوان
- **الغرض:** IP لمقاييس الأداء الوجهة
- **مطلوب:** نعم
- **المثال:** 10.179.2.139
- **ملاحظات:** يجب أن يكون قابلاً للوصول من شبكة إدارة محطة القاعدة

### rTpmCollEntityPortNum - رقم منفذ كيان الجمع

- **النوع:** عدد صحيح (1-65535)
- **الغرض:** TCP نظام الجمع حيث يستمع
- **القيمة الافتراضية:** 9076
- **ملاحظات:** RAN Monitor يجب أن تتطابق مع تكوين

### rTpmCollInterval - فترة الجمع

- **النوع:** وقت (ثواني)
- **الغرض:** تكرار نقل بيانات الأداء
- **الخيارات:** 15s, 30s, 60s, 300s, 900s, 1800s

- **القيمة الافتراضية:** 60
- لاستكشاف الأخطاء وإصلاحها بالتفصيل للمراقبة القياسية، 15 **التوصية:** 60

### **tlsEnabled - تمكين TLS**

- **النوع:** Boolean (true/false)
- **الغرض:** تشفير بيانات الأداء أثناء النقل
- **القيمة الافتراضية:** false
- **ملاحظات:** يتطلب شهادات صالحة على كلا الجانبين إذا تم تمكينه

### **sdlMaxUploadFileNumber - الحد الأقصى لعدد ملفات التحميل**

- **النوع:** عدد صحيح
- **الغرض:** الحد الأقصى لعدد عمليات تحميل الملفات المتزامنة
- **القيمة الافتراضية:** 1
- **ملاحظات:** زيادة للبيئات عالية الحجم

### **sdlNonce - nonce SDL**

- **النوع:** سلسلة (8 أرقام)
- **الغرض:** معرف فريد لأمان بروتوكول
- **القيمة الافتراضية:** 12345678
- **ملاحظات:** يمكن تغييره لأغراض الأمان

### **suppressZeroValueCount - كبت عدادات القيمة الصفرية**

- **النوع:** Boolean (true/false)
- **الغرض:** حذف العدادات ذات القيم الصفرية من التقارير
- **القيمة الافتراضية:** false
- للحفاظ على بيانات كاملة للتوجهات **false التوصية:** الاحتفاظ بها

---

## **التحقق**

RAN Monitor بعد تفعيل التكوين، تحقق من أن محطة القاعدة ترسل البيانات بنجاح إلى

# RAN Monitor تحقق من واجهة الويب لـ

1. RAN Monitor افتح واجهة الويب لـ: `http://<ran-monitor-ip>:4000/`
2. **eNodeB** انتقل إلى صفحة **حالة**
3. ابحث عن محطة القاعدة الخاصة بك في قائمة الأجهزة.
4. تحقق من أن الحالة تظهر **متصلة** (مؤشر أخضر).
5. تحقق من أن **الجلسة** تظهر **نشطة**.

## الحالة المتوقعة:

- **الحالة:** متصلة (أخضر)
- **الجلسة:** نشطة
- لمحطة القاعدة IP **العنوان:** يتطابق مع عنوان
- **الإجراءات:** جميع الأزرار مفعلة

## :"إذا كانت الحالة تظهر "معلقة"

.الجهاز يحاول التسجيل ولكنه لم يكمل المصادقة

### **:الأسباب المحتملة**

- عدم تطابق معرف المدير ومفتاح التسجيل
- لقبول هذا الجهاز RAN Monitor عدم تكوين
- مشاكل في الاتصال بالشبكة

### **:"إذا كانت الحالة تظهر "خطأ في الاتصال**

RAN Monitor لا يمكن للجهاز الوصول إلى

### **:الأسباب المحتملة**

- PMCADM غير صحيح في تكوين IP عنوان
- مشاكل في توجيه الشبكة
- جدار الحماية يمنع المنفذ 8080
- غير قيد التشغيل RAN Monitor خدمة

## تحقق من جمع البيانات

### InfluxDB: عرض حالة

1. InfluxDB انتقل إلى حالة، RAN Monitor، في واجهة الويب ل.
2. تحقق من زيادة نقاط البيانات.
3. تحقق من أن عدد **مقاييس الأداء** في تزايد.
4. تأكد من أن **آخر تحديث** هو توقيت حديث.

### :المقاييس المتوقعة

- **مقاييس الأداء**: العدد في تزايد منتظم
- **التكوين**: نقاط البيانات موجودة
- **التنبهات**: قد تكون 0 إذا لم تكن هناك أخطاء نشطة

**تحقق من سياسة الاحتفاظ بالبيانات:**

1. انتقل إلى صفحة **سياسة الاحتفاظ بالبيانات**.
2. ابحث عن محطة القاعدة الخاصة بك.
3. تحقق من عدد **مقاييس الأداء والتكوين والتنبيهات**.

---

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### RAN Monitor عدم ظهور محطة القاعدة في

eNodeB الأعراس: الجهاز لا يظهر في صفحة حالة

**الحلول:**

1. **تحقق من الاتصال بالشبكة:**

```
ping <base-station-ip>
```

## 2. RAN Monitor تحقق من تكوين:

- تأكد من إضافة الجهاز إلى `config/runtime.exs`
- مع محطة القاعدة IP تحقق من تطابق عنوان
- تأكد من صحة بيانات الاعتماد

## 3. RAN Monitor راجع سجلات:

- انتقل إلى صفحة **السجلات الحية**
- قم بتصفية رسائل الخطأ
- ابحث عن محاولات الاتصال من محطة القاعدة

## 4. تحقق من تكوين محطة القاعدة:

- WebLM في PMCADM-1 تحقق مرة أخرى من إعدادات
- RAN Monitor ل IP تأكد من صحة عنوان
- تأكد من تحديد المنفذ 9076

# "الجهاز يظهر حالة "معلقة"

"الأعراض: الجهاز يظهر ولكن الحالة صفراء "معلقة"

## الحلول:

### 1. تحقق من تسجيل المدير:

- يتطابق مع توقعات محطة RAN Monitor تحقق من أن معرف المدير في القاعدة
- تأكد من تكوين مفاتيح التسجيل بشكل صحيح

### 2. راجع المصادقة:

- runtime.exs تحقق من بيانات الاعتماد في
- تأكد من تطابق اسم المستخدم/كلمة المرور مع إعدادات محطة القاعدة

### 3. انتظر دورة التسجيل:

- قد تستغرق عملية التسجيل 30-60 ثانية
- قم بتحديث الصفحة بعد الانتظار

# أخطاء الاتصال

أو مشابه "enetunreach: الأعراس: خطأ في الشبكة

## الحلول:

### 1. تحقق من مسار الشبكة:

- RAN Monitor اختبر الاتصال من محطة القاعدة إلى
- تحقق من جداول التوجيه
- الشبكات الفرعية بشكل صحيح/VLANS تأكد من تكوين

### 2. تحقق من قواعد جدار الحماية:

- تأكد من فتح المنفذ 9076 (لبيانات الأداء في الوقت الحقيقي)
- (SOAP API للاتصالات عبر) تأكد من فتح المنفذ 8080
- تمنع الحركة ACLs تحقق من عدم وجود
- RAN Monitor على خادم iptables تحقق من قواعد

### 3. يستمع RAN Monitor تحقق من أن:

```
# SOAP API و webhook تحقق من نقاط نهاية  
netstat -tlnp | grep -E '8080|9076'
```

# أو الطبقة 1 RTWP فقدان عدادات

RTWP (M8005C306-339) الأعراس: محطة القاعدة تقوم بالإبلاغ عن البيانات ولكن عدادات InfluxDB مفقودة من

مما يعطل قياسات الأداء، LNBS في تكوين false إلى actL1PM السبب: تم تعيين المعلمة للطبقة 1.

## الحل:

### 1. تحقق من الإعداد الحالي:

- قم بتصدير تكوين محطة القاعدة
- LNBS في قسم actL1PM ابحث عن

- فهذا هو السبب ، `false` إذا كانت القيمة

## 2. تمكين قياسات الأداء للطبقة 1:

- على محطة القاعدة WebLM الوصول إلى
- `MRBTS-X > LNBTS-X` انتقل إلى
- قم بتعيين `actL1PM` إلى `true`
- أنشئ، تحقق، وفعل خطة التكوين

## 3. تحقق بعد التفعيل:

- انتظر حتى فترة الجمع التالية (عادة 60 ثانية)
- `M8005C306-309` لعدادات InfluxDB تحقق من
- الآن RTWP يجب أن تظهر بيانات

## المعلومات ذات الصلة:

- `actPCMDReport` - (قد تحتاج أيضًا إلى التمكين)

---

# InfluxDB عدم وجود مقاييس في

**الأعراض:** الجهاز متصل ولكن لا توجد بيانات في قاعدة البيانات

## الحلول:

### 1. تحقق من فترة الجمع:

- `PMCADM-1 rTpmCollInterval` تحقق من إعداد
- انتظر على الأقل فترة كاملة واحدة
- InfluxDB قم بتحديث صفحة حالة

### 2. InfluxDB تحقق من اتصال:

- InfluxDB انتقل إلى صفحة حالة
- تحقق من أن مؤشر "متصل" أخضر
- تأكد من أن اسم الدلو صحيح

### 3. RAN Monitor: راجع سجلات:

- InfluxDB ابحث عن أخطاء كتابة
- تحقق من مشاكل تحليل البيانات
- لديه أذونات الكتابة API تحقق من أن رمز

## الشهادة/TLS مشاكل

TLS الأعراض: فشل الاتصال عند تمكين

الحلول:

### 1. تحقق من تثبيت الشهادات:

- تحقق من أن محطة القاعدة لديها شهادة صالحة
- المقابلة CA لديه الشهادة RAN Monitor تأكد من أن

### 2. أولاً TLS جرب بدون:

- قم بتعيين `tlsEnabled = false`
- تحقق من أن الاتصال الأساسي يعمل
- بعد تأكيد الوظائف TLS أعد تمكين

### 3. تحقق من صلاحية الشهادة:

- تحقق من أن الشهادات غير منتهية الصلاحية
- تأكد من تطابق أسماء الموضوعات للشهادات
- تحقق من أن سلسلة الشهادات كاملة

---

## موارد إضافية

### الوثائق ذات الصلة

- RAN Monitor دليل العمليات - الوثائق الكاملة لعمليات
- RAN Monitor دليل تكوين وقت التشغيل - مرجع تكوين
- تعريفات عدادات الأداء - Nokia مرجع عدادات
- بناء لوحات المعلومات باستخدام المقاييس المجمعة - Grafana تكامل

- لإدارة الأجهزة REST API مرجع - API نقاط نهاية
- سياسة الاحتفاظ بالبيانات - إدارة بيانات الأداء المخزنة

## ملفات التكوين

- `config/runtime.exs` - تكوين جهاز RAN Monitor

## الدعم

للمشاكل التي لم يتم تناولها في هذا الدليل:

1. RAN Monitor راجع سجلات تطبيق
2. لإصدار البرنامج الخاص بك Nokia تحقق من وثائق محطة قاعدة
3. تحقق من تكوين بنية الشبكة
4. استشر فريق عمليات الشبكة

# إدارة الإنذارات والتصعيد

معالجة الأخطاء، مستويات الشدة، والاستجابة التشغيلية

دليل لإدارة الإنذارات، والتحقيق في الأخطاء، وتصعيد القضايا

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. دورة حياة الإنذار
3. مستويات الشدة
4. فئات الإنذار
5. التحقيق واستكشاف الأخطاء
6. إجراءات التصعيد
7. تتبع الحلول
8. أفضل الممارسات


## نظرة عامة

تمثل الإنذارات (المعروفة أيضًا باسم "الأخطاء") المشاكل أو الشذوذات التي تم اكتشافها على بمراقبة الإنذارات النشطة باستمرار وتتبع RAN Monitor يقوم Nokia AirScale محطات قاعدة دورة حياتها من الـ ووليد حتى الحل.

مثال على لوحة معلومات الإنذار:

مع جدول نظرة عامة على الإنذار يعرض حالة الإنذار (نشط/مُزال)، مستويات G مثال يظهر حالة 4 الشدة (حرج/تحذير)، الطوابع الزمنية، وأوصاف الإنذارات لفشل الواجهة الضوئية.

## مصادر الإنذار

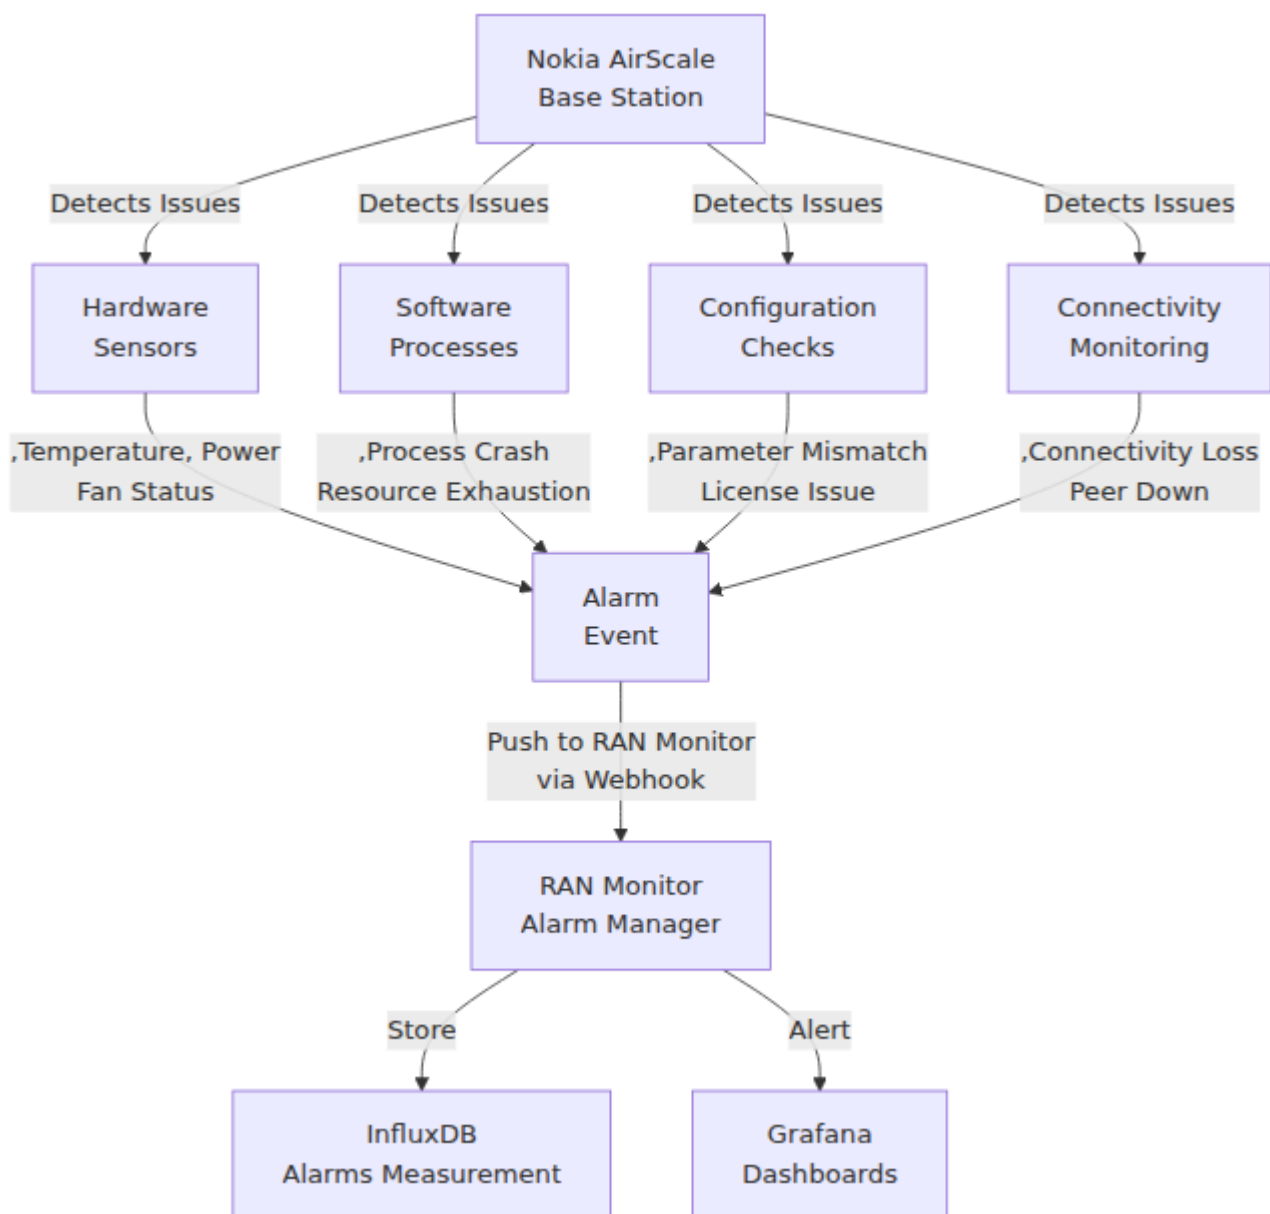

## السمات الرئيسية للإنذار


يحتوي كل إنذار على:

الغرض	المثال	السمة
معرف فريد	a1b2c3d4-e5f6-...	معرف الإنذار
مستوى الأولوية	حرجة، رئيسية، ثانوية	الشدة
فئة السبب الجذري	"الخلايا غير متاحة"	السبب المحتمل
المشكلة التفصيلية	"S1 فقدان الاتصال"	المشكلة المحددة
(DN) ما هو المتأثر	/BSC-1/BTS-23/Cell-A	النظام المتأثر
متى تم الكشف عنه	2025-12-10 14:23:45	وقت الحدث
الحالة الحالية	نشط / مُزال	الحالة

---

# دورة حياة الإنذار

## انتقالات الحالة

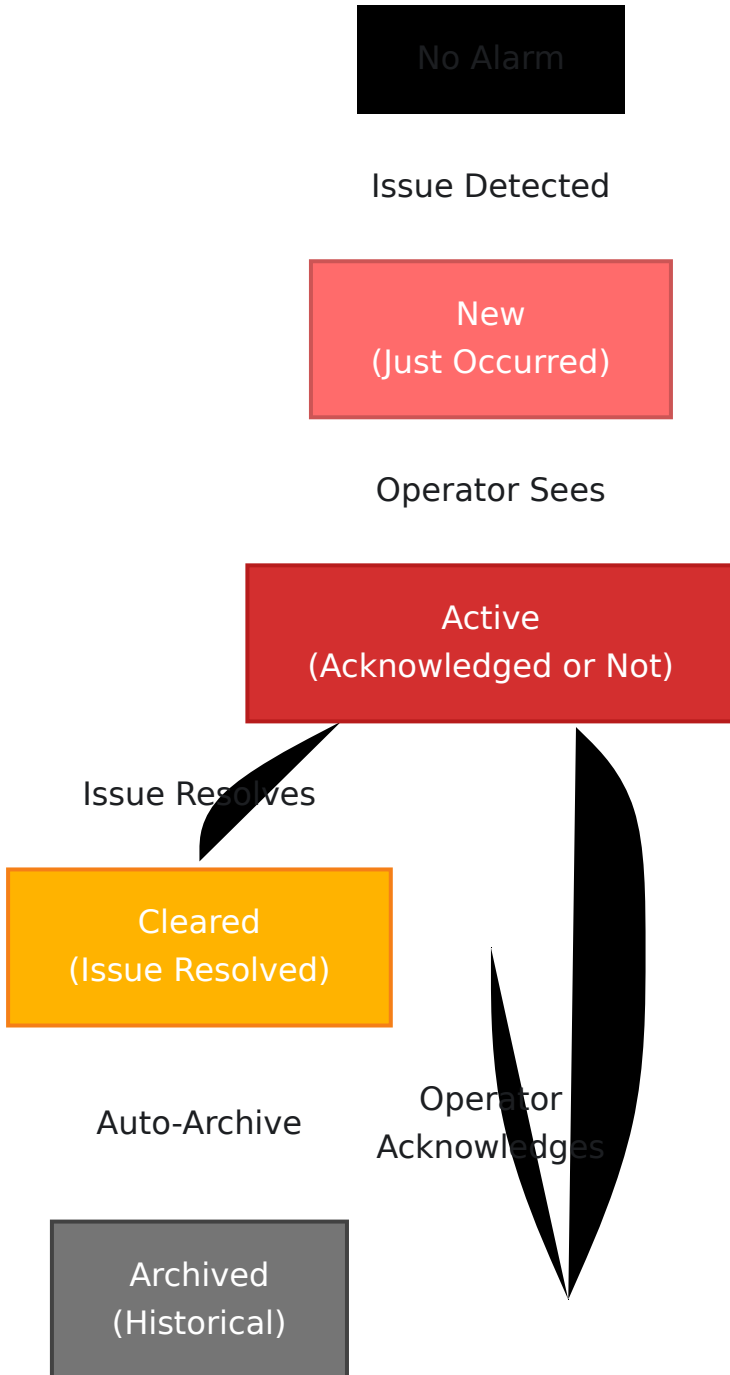

## مثال على الجدول الزمني للإنذار


- 14:23:45 UTC - حدوث المشكلة -  
محطة القاعدة تكشف عن فقدان الاتصال >  
(حرج) "S1 توليد إنذار: "فقدان الاتصال >
- 14:23:47 UTC - RAN Monitor دفع الإنذار إلى -  
webhook NE3S تم استلام إشعار >  
InfluxDB تم تخزينه في >  
تم تفعيل قاعدة التنبيه >
- 14:23:50 UTC - إرسال الإشعار -  
Grafana تم إطلاق تنبيه >  
NOC إلى فريق Slack رسالة >  
PagerDuty تم إنشاء حادث >
- 14:24:15 UTC - اعتراف المشغل -  
يحدد كمعترف به NOC فريق >  
بدء تتبع المدة >
- 14:28:35 UTC - حل المشكلة تلقائيًا -  
تم استعادة الاتصال >  
محطة القاعدة تزيل الإنذار >  
"يسجل" مُزال RAN Monitor >
- 14:28:36 UTC - إغلاق الإنذار -  
تم تسجيل المدة: 5 دقائق و51 ثانية >  
SLA تم تتبعها لتقارير >  
تم أرشفتها بعد 30 يومًا >

## مستويات الشدة

خمسة مستويات من الشدة، كل منها له تأثير تشغيلي مختلف ومتطلبات RAN Monitor يتبع  
تصعيد:

### الشدة الحرجة

**التعريف:** تؤثر على الخدمة، تتطلب إجراءً فوريًا

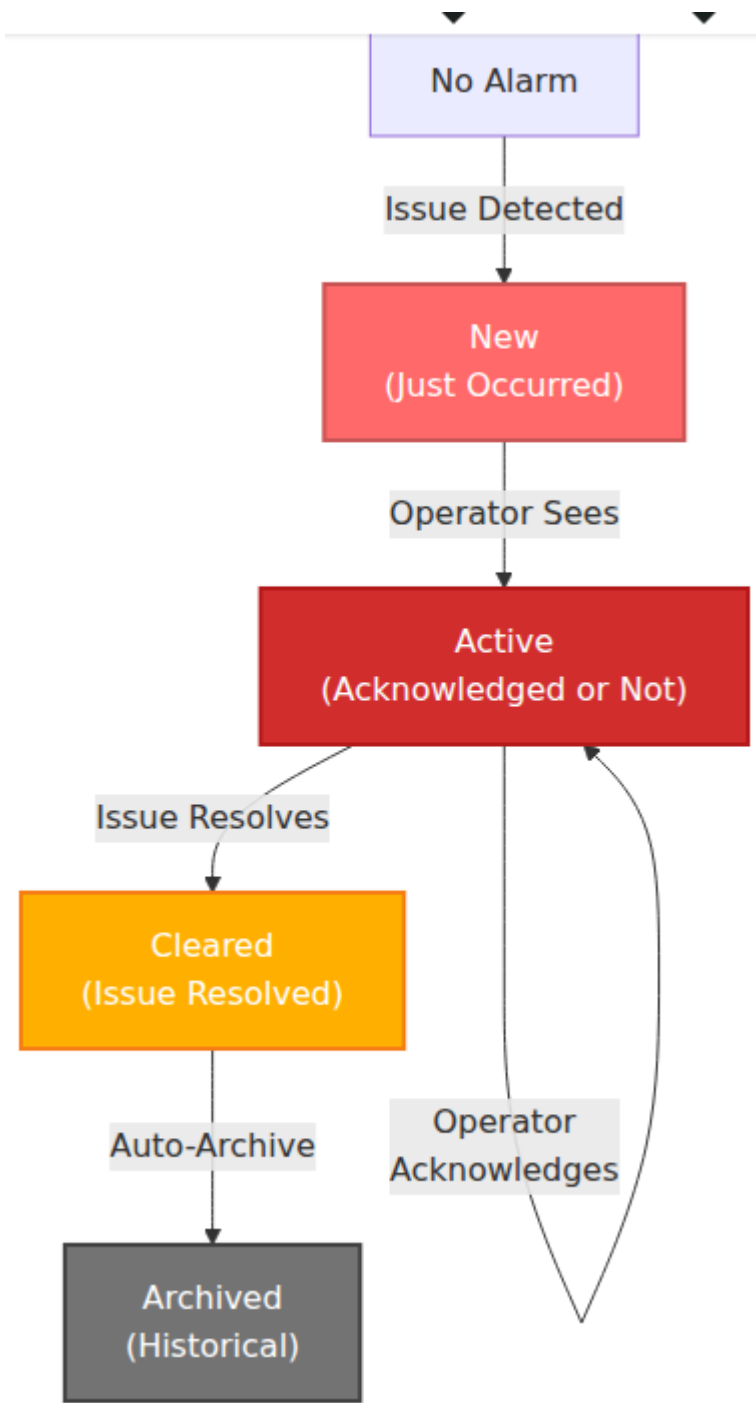

### أمثلة:

- الجهاز غير قابل للوصول تمامًا (فقدان الاتصال)
- جميع الخلايا معطلة (فشل في النطاق الأساسي)
- (S1 فقدان) واجهة التحكم معطلة
- فشل كامل في توجيه البيانات
- محطة القاعدة لا تستجيب للإدارة

### التصعيد:

- إخطار المهندس المتواجد على الفور (مكالمة هاتفية)
- إنشاء حادث في نظام إدارة الحوادث
- تحديث صفحة الحالة
- SLA إبلاغ الإدارة إذا تأثرت

دقيقة 15 < SLA استجابة

## الشدة الرئيسية

**التعريف:** أداء متدهور، يتطلب تحقيقًا عاجلاً



**أمثلة:**

- توفر الخلايا > 95% لأكثر من 15 دقيقة
- %معدل نجاح النقل > 95
- محجوزة (< 95% استخدام مستمر) DL/UL الموارد
- RLC > 5% معدل إعادة إرسال
- عدة خلايا تظهر جودة ضعيفة
- (E1/T1 زيادة أخطاء) تدهور الرابط


**التصعيد:**

- المهندس الكبير + NOC إخطار فريق
- إنشاء حادث ف إدارة الحوادث
- إرسال صفحة لفريق الهندسة إذا كانت لا تزال مفتوحة بعد 30 دقيقة
- التحقق من القضايا المتساقطة إلى خلايا/مواقع أخرى

دقيقة للتحقيق 30 < SLA استجابة

## الشدة الثانوية

التعريف: تدهور، تتبع والتحقيق

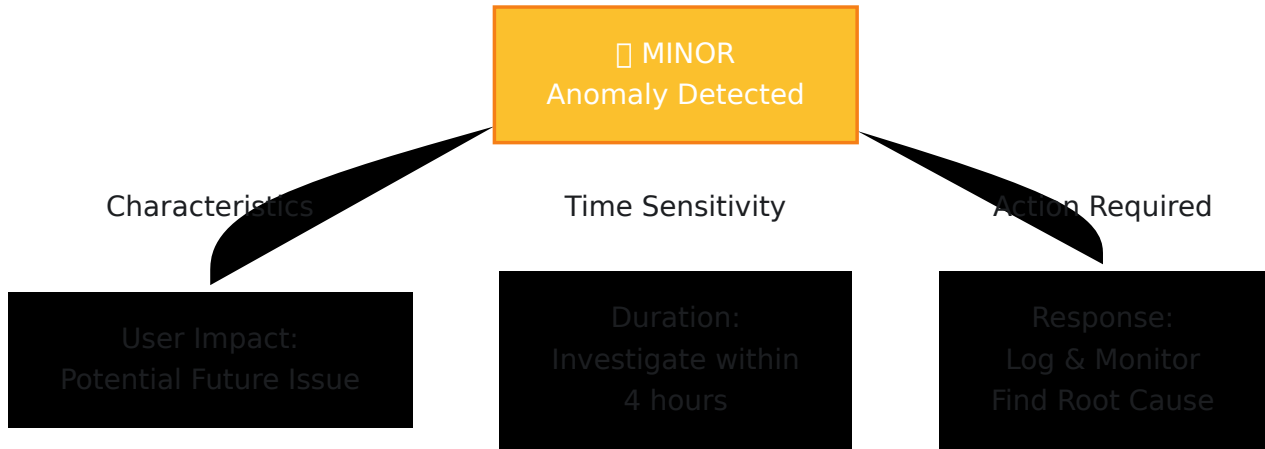

أمثلة:

- توفر الخلايا 95-98% (اتجاه هابط)
- تحذير درجة حرارة عالية على المضخم
- سعة الترخيص تقترب من الحد
- مشكلات اتساق التكوين
- أداء بطيء على واجهة الإدارة
- إنذارات متقطعة (> 5 حالات/ساعة)

التصعيد:

- تسجيل في لوحة المعلومات للوعي
- تعيين إلى الهندسة للتحقيق
- جدولة في نافذة الصيانة التالية إذا لزم الأمر
- إنشاء تذكير لتحليل الاتجاه

مراجعة في نفس اليوم: SLA استجابة

## الشدة التحذيرية

التعريف: معلوماتية، مراقبة الاتجاهات

أمثلة:

- توفر الخلايا < 98% ولكن الاتجاه هابط
- درجة الحرارة/الطاقة في النطاق الطبيعي ولكن مرتفعة
- الموارد عند 60-70% استخدام
- عدم تطابق التكوين (معلومات غير حرجة)
- أول ظهور لنوع خطأ جديد

#### **التصعيد:**

- رؤية لوحة المعلومات فقط
- لا إشعارات تلقائية
- مراجعة يدوية بشكل دوري

## **مُزال**

**التعريف:** إنذار نشط سابقًا تم حله الآن

#### **العرض:**

- توثيق أن المشكلة قد تم حلها
  - تتبع متوسط الوقت للإصلاح (MTTR)
  - SLA تمكين تقارير الامتثال لـ
  - تحديد المشكلات المتكررة
-

# فئات الإنذار

## إنذارات الاتصال

الفئة: الاتصال الخارجي

الأسباب المحتملة:

- غير قابل للوصول MME/SGW → S1 فقدان الاتصال
- فشل النقل معطل IP رابط النقل
- HSS مشكلة في الاتصال بـ → USIM خطأ في واجهة
- مشكلة في شبكة مزامنة الوقت → NTP فقدان مزامنة

التأثير: انقطاع الخدمة، فشل في إعداد المكالمات

التحقيق:

1. تحقق من الاتصال الشبكي بين الأجهزة.
2. تحقق من أن قواعد جدار الحماية تسمح بالبروتوكولات المطلوبة.
3. تحقق من حالة الجهاز النظير والأخطاء.
4. مراجعة إحصائيات واجهة الشبكة.

## إنذارات الأجهزة والبيئة

الفئة: البنية التحتية الفيزيائية

الأسباب المحتملة:

- تحذير درجة حرارة عالية → تدهور نظام التبريد
- UPS/PSU تدهور مصدر الطاقة → مشكلة
- فشل المروحة → عطل في مروحة التبريد
- انخفاض مساحة القرص → التخزين يقترب من الحد
- استنفاد الذاكرة → تسرب الذاكرة في العملية

التأثير: فشل متساقط محتمل، فقدان البيانات

التحقيق:

1. تحقق من حالة الأجهزة عبر واجهة الإدارة.
2. مراجعة اتجاهات درجة الحرارة.
3. تحقق من تشغيل نظام التبريد.
4. CPU مراقبة استخدام الذاكرة و.

## إنذارات البرمجيات والعمليات

الفئة: طبقة التطبيق

الأسباب المحتملة:

- OOM تعطل العملية → خطأ في البرمجيات أو
- مرتفع → عنق زجاجة في الأداء CPU استخدام
- زيادة الحمل على الطابور → تراكم معالجة الرسائل
- انتهاك الترخيص → تجاوز السعة

التأثير: تدهور أو انقطاع الخدمة

التحقيق:

1. تحقق من حالة العملية
2. مراجعة السجلات للرسائل الخطأ
3. الذاكرة/عمق الطابور/CPU مراقبة استخدام
4. تحقق من حالة الترخيص

## إنذارات موارد الراديو

الفئة: واجهة الهواء

الأسباب المحتملة:

- الخلية غير متاحة → لا تغطية راديوية/طاقة
- محجوز → استنفاد السعة DL المورد
- معدل فشل النقل مرتفع → مشكلة في تكوين الجوار
- أو فقدان المسار RF جودة خلية ضعيفة → تداخل

التأثير: تدهور تجربة المستخدم

التحقيق:

1. تحقق من المعلمات الفيزيائية للخلية
2. مراجعة تكوين الخلايا المجاورة
3. RF تحليل مقاييس جودة
4. تحقق من محاذاة الهوائي

# إذارات التكوين

الفئة: حالة النظام

الأسباب المحتملة:

- عدم تطابق المعلمات → عدم اتساق التكوين
- انتهاء الترخيص → مشكلة في الترخيص
- التكوين → فساد أو تعارض checksum خطأ في
- ميزة غير مرخصة → استخدام الميزة يتجاوز الترخيص


التأثير: عدم توفر الميزة أو تدهورها

التحقيق:

1. مراجعة تغييرات التكوين
2. مقارنة التكوين الحالي مقابل المقصود
3. تحقق من ملف الترخيص وانتهاء الصلاحية
4. تحقق من توافق إصدار البرمجيات

# التحقيق واستكشاف الأخطاء

## سير عمل التحقيق

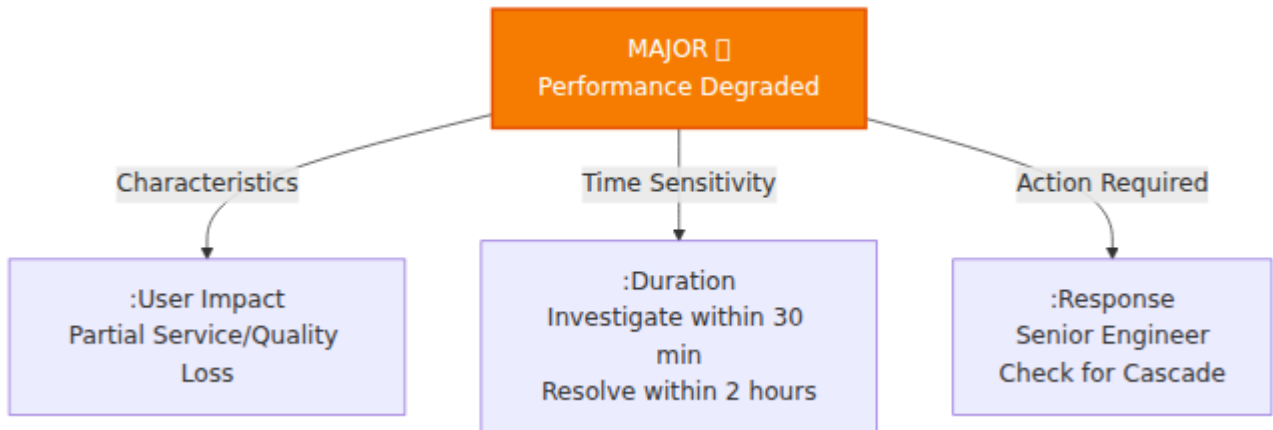

## الخطوة 1: مراجعة تفاصيل الإنذار

عند إطلاق إنذار، ابدأ بجمع المعلومات

ما يجب جمعه

- معرف الإنذار والمعرف الفريد
- الشدة والسبب المحتمل
- (الجهاز/الخلية/المكون) DN النظام المتأثر
- وقت الحدث (متى حدث)
- المدة (مدة نشاطه)
- الوصف الكامل للإنذار والنص

### الأدوات:

- صفحة الإنذارات → RAN Monitor واجهة ويب
- Grafana → جدول الإنذارات النشطة
- InfluxDB → استعلام سجل الإنذار الخام

## الخطوة 2: البحث عن السبب المحتمل

كل نوع من الإنذارات له أسباب معروفة وتحقيقات

### المعرفة الموثقة:

- Nokia AirScale أدلة اس◆◆ كشف الأخطاء في
- تاريخ التذاكر السابقة (مشكلات مشابهة)
- RAN Monitor كتب التشغيل الموثقة في
- خبرة الفريق (خبراء الموضوع)

## الخطوة 3: تحقق من المقاييس ذات الصلة

قم بربط الإنذارات بمقاييس الأداء لفهم التأثير

"محجوز DL مثال: إنذار "المورد  
 (% يجب أن يكون < 95) DL تحقق من استخدام المورد  
 تحقق من معدل المرور (هل يتجه للأعلى؟)  
 تحقق من نجاح إعداد المكالمات (هل تم إسقاطها؟)  
 تحقق من نجاح النقل (هل تأثرت؟)  
 تحقق من توفر الخلية (هل معطلة؟)

### الأدوات:

- Grafana → لوحة معلومات خاصة بالجهاز
- واجهة الويب → صفحة تفاصيل الجهاز → قسم المقاييس
- للربط InfluxDB استعلامات مباشرة في

## الخطوة 4: الربط مع التغييرات الأخيرة

:تسبب العديد من المشكلات في تعديلات حديثة

:الجدول الزمني

- └ تغييرات التكوين (آخر 4 ساعات)
- └ ترقيات البرمجيات (آخر 24 ساعة)
- └ ضبط معلمات الميزة (آخر 7 أيام)
- └ أنشطة الصيانة (آخر 7 أيام)
- └ تغييرات الشبكة (آخر 7 أيام)
- └ تغييرات من طرف ثالث (شبكة خارجية)

**الأدوات:**

- RAN Monitor → تاريخ التكوين
- نظام إدارة التغيير
- تاريخ الحوادث (مشكلات مشابهة من قبل)
- سجلات إشعارات الفرق المتقاطعة

## الخطوة 5: تشخيص السبب الجذري

:استنادًا إلى التحقيق، حدد السبب الجذري

"مثال على شجرة القرار: إنذار "الخلية غير متاحة"

إنذار الخلية غير متاحة

- هل الجهاز يستجيب للإدارة؟
  - لا → تحقق من اتصال الجهاز، أعد تشغيله إذا لزم الأمر
  - نعم → تابع
- هل جميع الخلايا معطلة أم خلية معينة؟
  - جميع الخلايا → تحقق من الأجهزة الأساسية/مزود الطاقة
  - خلية معينة → تابع
- هل الخلية ترسل الطاقة؟
  - لا → تحقق من المضخم، اتصال الهوائي
  - نعم → تابع
- هل الخلايا المجاورة تشير إلى أن هذه الخلية غير متاحة؟
  - نعم → الأجهزة الأخرى ترى هذه الخلية كغير متاحة
  - تحقق من محاذاة الهوائي، اتصال الكابل
  - لا → الخلية معطلة لسبب داخلي
  - DSP تحقق من وحدة النطاق الأساسي، حالة
- تحقق من السجلات للرسائل الخطأ
  - تعطل البرمجيات
  - انتهاك الترخيص
  - خطأ في المعلمات

## الخطوة 6: تنفيذ الحل

:بمجرد تحديد السبب الجذري، نفذ الإصلاح

**:أنواع الحلول**

النوع	الطريقة	المثال
فوري	إعادة تشغيل/إعادة تشغيل	إعادة تشغيل الجهاز لمسح العملية المتوقفة
تكوين	ضبط المعلمات	تغيير عتبة النقل
الأجهزة	استبدال/إصلاح	تبدال مزود الطاقة المعطل
البرمجيات	ترقية/تصحيح	تثبيت تصحيح خطأ البرمجيات
الشبكة	إصلاح الاتصال	إصلاح جدار الحماية، BGP استعادة مسار

## الخطوة 7: التحقق من الحل

بعد تنفيذ الإصلاح، تحقق:

قائمة التحقق من التحقق:

- RAN Monitor تم إزالة الإنذار في
- عادت المقاييس ذات الصلة إلى طبيعتها
- لا توجد إنذارات ثانوية/متساقطة
- عادت مقاييس الأداء إلى المستوى الأساسي
- تقارير العملاء (إذا كانت ذات صلة) تم حلها
- النظام مستقر (< 30 دقيقة ملاحظة)

## الخطوة 8: توثيق التعلم


سجل النتائج للرجوع إليها في المستقبل:

**التوثيق:**

- السبب الجذري والعوامل المساهمة
- الخطوات المتخذة للحل
- (SLA لتتبع) الوقت المستغرق
- التدابير الوقائية المتخذة
- المعرفة المشتركة مع الفريق

# إجراءات التصعيد

## سلم التصعيد

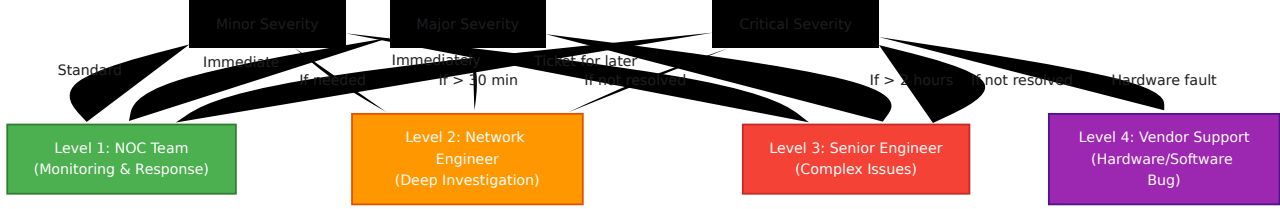

## مشغلات التصعيد

### قم بالتصعيد إلى المستوى 2 إذا

- لم يتم إزالة الإنذار الحرج بعد 15 دقيقة
- لم يتم إزالة الإنذار الرئيسي بعد 30 دقيقة
- NOC المشكلة خارج خبرة فريق
- تتطلب إعادة تشغيل الجهاز/تغيير كبير
- تؤثر على أكثر من موقع في نفس الوقت

### قم بالتصعيد إلى المستوى 3 إذا

- لم يتمكن المستوى 2 من التشخيص بعد ساعة واحدة
- تستمر المشكلة الحرجة لأكثر من 30 دقيقة
- يُشتبه في فشل الأجهزة
- تم الكشف عن قضايا متساقطة
- تتطلب تدخل البائع

### اتصل بالبائع (المستوى 4) إذا

- (.إلخ، CMON، PSU) تم تأكيد فشل الأجهزة
- يُشتبه في وجود خطأ في البرمجيات (تعطل غير قابل للاسترداد)
- مشكلة في الترخيص/التفعيل
- تم توثيق المشكلة في مشكلات معروفة لدى البائع
- لم تتمكن مستويات التصعيد المتعددة من الحل

# اتصالات التصعيد

## :نموذج للتصعيد إلى المستوى 2

الموضوع: تصعيد - [الشدة] - [الجهاز] - [المشكلة]

[14:30 10-12-2025 UTC] :وقت الإنذار

المدة: [15 دقيقة]

الجهاز: [SITE\_A\_BS1]

المشكلة: [الخلية غير متاحة]

:الأعراض

- لا تستجيب للإدارة A1 الخلية
- جميع الخلايا تشير إلى أن الخلية غير متاحة
- للجهاز ping نجاح اختبار

:التحقيق الذي تم

- تم التحقق من الاتصال بالجهاز
- تم التحقق من حالة وحدة النطاق الأساسي
- OK: حالة مزود الطاقة
- درجة الحرارة: طبيعية

:المقاييس

- %توفر الخلية: 0
- لا حركة مرور على الخلية
- الطائفة التحكم: متصلة

:التحليل الأولي

- احتمال فشل وحدة النطاق الأساسي
- أو مشكلة في الأجهزة المضخمة للطاقة

:الخطوات التالية الموصى بها

- تشخيص الأجهزة
- تبديل الوحدة إذا كانت متاحة
- إعادة تشغيل الجهاز كملأذ أخير

رابط التصعيد: [رابط لوحة المعلومات]

# تتبع الحلول

## SLA تتبع

SLA تتبع الوقت حتى الحل للامثال لـ

جدول إنذار:

- وقت الحدث: 14:23:45 ← عندما حدثت المشكلة
- وقت الكشف: 14:23:47 (2 ثانية) ← تم الكشف عنه من قبل الإدارة
- وقت التنبيه: 14:23:50 (5 ثواني) ← تم إبلاغ العمليات
- وقت الاعتراف: 14:24:15 (30 ثانية) ← اعترف المشغل
- التحقيق: 14:24:15 → 14:28:00 (3.75 دقيقة)
- الحل: 14:28:00 → 14:28:35 (35 ثانية إصلاح + تحقق)
- وقت الإزالة: 14:28:36 ← تم إزالة الإنذار
  - إجمالي المدة: 5 دقائق و51 ثانية

SLA مقاييس:

- زمن الكشف: 2 ثانية
- من التنبيه إلى الاعتراف: 30 ثانية
- الوقت حتى الحل: 5 دقائق و51 ثانية
- (دقيقة الهدف < 15) SLA: PASS حالة

## تحليل الاتجاهات

تتبع الأنماط في بيانات الإنذار:

الأسئلة التي يجب طرحها:


- هل نرى نفس الإنذار يتكرر؟
- هل معدل الإنذارات في زيادة/تناقص؟
- هل تتجمع الإنذارات في أوقات معينة؟
- هل تتأثر مواقع متعددة في نفس الوقت؟
- مع مرور الوقت؟ MTTR هل يتحسن

الأدوات:

- Grafana → لوحة اتجاهات الإنذار
- تقرير أعلى الإنذارات (أسبوعيًا)

- حسب الجهاز/النوع MTTR تتبع

## منع المشكلات المتكررة

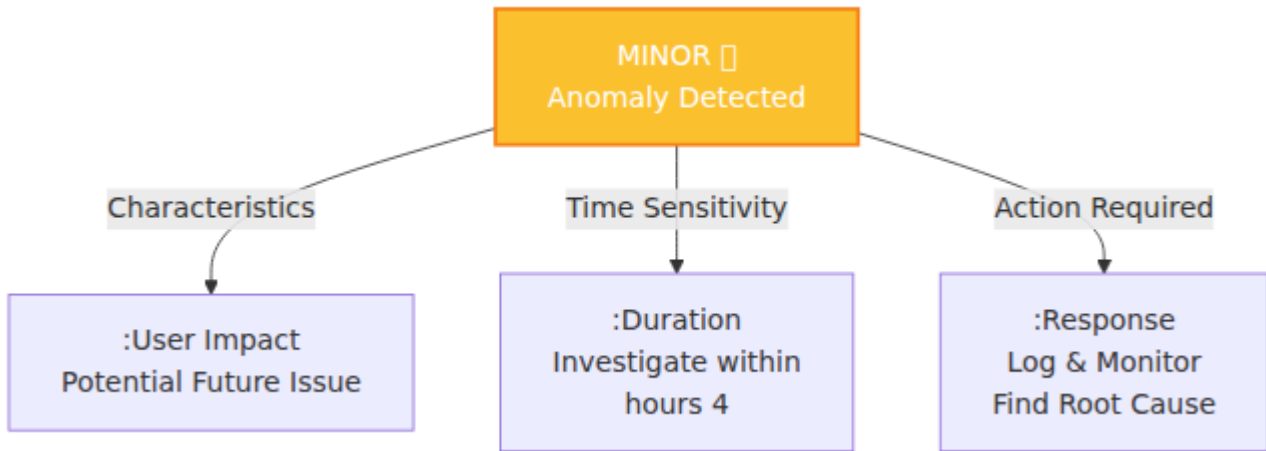

## أفضل الممارسات

### التميز التشغيلي

#### 1. منع إرهاق الإنذار.

- ضبط عتبات ذات مغزى (ليس حساسية مفرطة)
- استخدام نوافذ المدة (ليس ذروة واحدة)
- تجميع الإنذارات ذات الصلة
- كتم الإيجابيات الكاذبة المعروفة

#### 2. الاستجابة السريعة.

- الحفاظ على كتب التشغيل محدثة
- تدريب الفريق على المشكلات الشائعة
- استخدام الأتمتة لإعادة الضبط الروتينية
- وجود جهات اتصال التصعيد متاحة بسهولة

#### 3. توثيق الجودة.

- توثيق كل حادث

- مشاركة الدروس المستفادة مع الفريق
- تحديث كتب التشغيل بناءً على الحوادث
- تدريب أعضاء الفريق بشكل متقاطع

#### **4. المراقبة الاستباقية**

- مراقبة التحذيرات قبل الحرجة
- تحليل الاتجاهات للتخطيط السعوي
- فحوصات صحية منتظمة
- إنشاء خط أساس للأداء

### **تطوير كتب التشغيل**

:يجب أن تحتوي كل إنذار متكرر على كتاب تشغيل

**:نموذج**

الإذار: [الخلية غير متاحة]  
احتمالية: [عالية]  
MTTR: [دقيقة 5-15]  
[تم الحل خلال 30 دقيقة] SLA: هدف

الأعراض:

- "الإذار: "الخلية غير متاحة"
- المستخدمون: غير قادرين على الاتصال
- %المقاييس: توفر الخلية 0

تشخيص سريع (> 5 دقائق):

1. ping هل الجهاز يستجيب لاختبار
2. هل تعمل خلايا أخرى؟
3. هل يعمل النطاق الأساسي (تحقق من السجلات)؟

خطوات الحل:

الخطوة 1: تحقق من الاتصال بالجهاز

- ping 192.168.1.100: للجهاز ping اختبار
- إذا لم يكن هناك استجابة → تحقق من الاتصال الشبكي

الخطوة 2: حالة الأجهزة

- تحقق من حالة المصمخ
- تحقق من مصابيح وحدة النطاق الأساسي
- تحقق من اتصال الهوائي

الخطوة 3: إعادة تشغيل الخلية

- إعادة تشغيل الخلية عبر واجهة الإدارة
- انتظر 60 ثانية لبدء التشغيل
- تحقق من أن المقاييس تعود إلى طبيعتها

الخطوة 4: إذا كانت لا تزال معطلة

- التصعيد إلى المستوى 2
- التحضير لإعادة تشغيل الجهاز
- إبلاغ العميل

التصعيد:

- إذا كانت < 15 دقيقة → التصعيد إلى [اسم المهندس]
- إذا كانت < 30 دقيقة → التصعيد إلى [المهندس الكبير]
- Nokia إذا كان فشل الأجهزة → الاتصال بدعم

الوقاية:

- تحديثات منتظمة لبرامج النطاق الأساسي

- استبدال مزود الطاقة الوقائي -
- فحص اتصال الهوائي ربع سنوي -

# وإدارة API نقاط نهاية التكوين

والعمليات RAN لإدارة تكوين جهاز REST واجهة برمجة التطبيقات

باستخدام واجهة RAN دليل لإدارة تكوين محطة القاعدة، واستعلام حالة الجهاز، وأتمتة عمليات برمجة التطبيقات المستقلة عن البائعين

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. API معمارية
3. المصادقة والوصول
4. مرجع النقاط النهائية
5. إدارة التكوين
6. عمليات استرجاع البيانات
7. سير العمل الشائعة
8. معالجة الأخطاء
9. API أمثلة


## نظرة عامة

واستعلام RAN شاملة لإدارة تكوين جهاز REST واجهة برمجة تطبيقات RAN Monitor يقدم البيانات التشغيلية. توفر واجهة بواجهة التطبيقات واجهة مستقلة عن البائعين تقوم بتجريد بروتوكولات الاتصال بالجهاز الأساسية. تتيح واجهة برمجة التطبيقات

- إدارة الأجهزة - تسجيل وإلغاء تسجيل ومراقبة الأجهزة
- استعلامات التكوين - استرجاع معلومات الجهاز وحالة النظام
- جمع البيانات - سحب مقاييس الأداء، والإنذارات، والتوبولوجيا
- تحكم الجلسة - إدارة جلسات الاتصال مع الأجهزة

- **عمليات الشبكة** - أتمتة المهام الإدارية الروتينية

## API معمارية

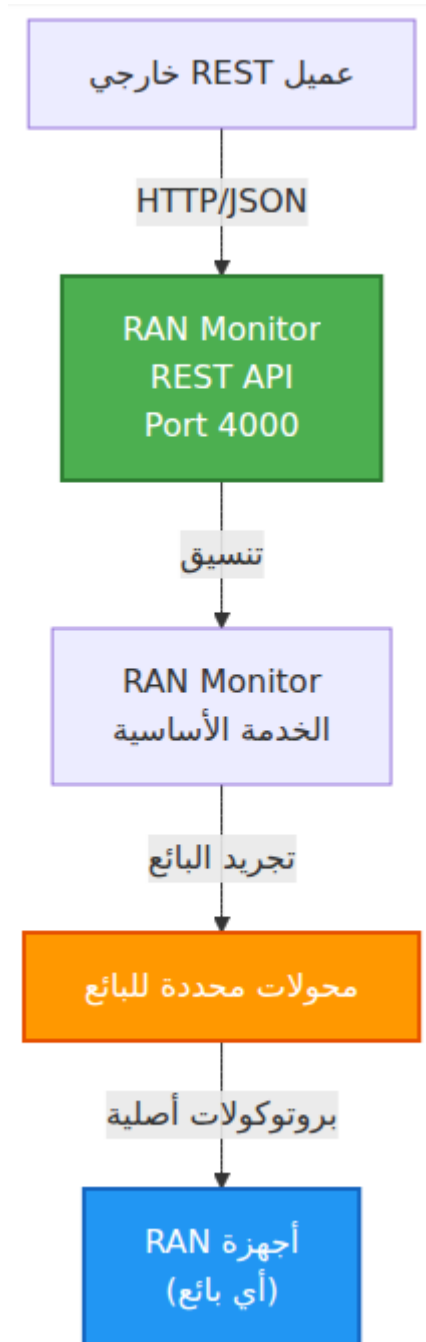

## API ميزات

- **RESTful** تصميم (GET, POST, PUT, DELETE) القياسية HTTP طرق
- **JSON** جميع الطلبات والاستجابات بتنسيق - **تنسيق**
- **تجريد البائع** - واجهة برمجة تطبيقات موحدة عبر بائعي الأجهزة المختلفين

- **عمليات حالة** - الحفاظ على جلسات الجهاز وحالته
- **معالجة الأخطاء** - رسائل خطأ مفصلة ورموز حالة
- **معالجة غير متزامنة** - طلبات غير حاصرة للعمليات الطويلة

## المصادقة والوصول

### تسجيل الجهاز

RAN يثبت التسجيل الاتصال بين RAN Monitor قبل أي عمليات، يجب تسجيل الجهاز مع Monitor والجهاز باستخدام آلية المصادقة الأصلية لكل بائع Monitor.

#### عملية التسجيل:

1. بشكل آمن (API اسم المستخدم/كلمة المرور أو مفاتيح) يتم تخزين بيانات اعتماد الجهاز.
2. اختبار الاتصال الأولي يتحقق من إمكانية الوصول إلى الجهاز.
3. يتم تسجيل الجهاز وجهاز للعمليات.
4. يبدأ مراقبة الصحة المستمرة.

### API التحكم في وصول

متاحة ضمن شبكة الإدارة. بالنسبة لنشر الإنتاج، ضع RAN Monitor حاليًا، واجهة برمجة تطبيقات في اعتبارك:

- **طرق المصادقة:**
  - في الرأس API مفتاح: `Authorization: Bearer <api-key>`
  - للتكامل مع مزودي الهوية OAuth2
  - (جدار ناري/VPN) التحكم في الوصول المستند إلى الشبكة
- **تحديد المعدل:**
  - حدود لكل عميل لمنع الإساءة
  - حدود لكل جهاز لتكرار العمليات
- **تسجيل التدقيق:**

- مع الطواع الزمنية ومعلومات المستخدم/ API يتم تسجيل جميع مكالمات العميل
- يتم تتبع تغييرات التكوين مع القيم السابقة/اللاحقة

## مرجع النقاط النهائية

### إدارة الأجهزة

#### قائمة بجميع الأجهزة

```
GET /api/v1/devices
```

#### الاستجابة:

```
{
  "devices": [
    {
      "id": "nokia_bs1",
      "name": "SITE_A_BS1",
      "vendor": "Nokia",
      "address": "192.168.1.100",
      "port": 8080,
      "status": "registered",
      "registered_at": "2025-12-10T14:30:00Z",
      "session_active": true,
      "software_version": "BSC-2250.5.0",
      "license_required": false
    }
  ]
}
```

#### الحصول على تفاصيل الجهاز

```
GET /api/v1/devices/:id
```

## الاستجابة:

```
{
  "device": {
    "id": "nokia_bs1",
    "name": "SITE_A_BS1",
    "vendor": "Nokia",
    "address": "192.168.1.100",
    "registration_status": "registered",
    "registration_key": "base64_encoded_key",
    "session_id": "nonuniquesession",
    "session_expiry": "2025-12-11T14:30:00Z",
    "device_info": {
      "type": "AirScale",
      "software_release": "5.0.0",
      "hardware_version": "2.0",
      "agent_unique_id": "airscale-001"
    }
  }
}
```

## تسجيل جهاز

```
PUT /api/v1/devices/:id/register
Content-Type: application/json
```

```
{
  "address": "192.168.1.100:8080",
  "web_username": "admin",
  "web_password": "password",
  "webhook_url": "http://manager.example.com:9076/webhook",
  "private_key_path": "/etc/certs/private.key",
  "public_key_path": "/etc/certs/public.key"
}
```

## الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "registration_key": "base64_encoded_nonce",
  "device_id": "nokia_bs1",
  "message": "Device registered successfully"
}
```

### رموز الحالة:

- 200 - التسجيل ناجح
- 400 - معلمات غير صالحة أو خطأ في الجهاز
- 409 - الجهاز مسجل بالفعل
- 500 - خطأ داخلي

### إلغاء تسجيل جهاز

```
DELETE /api/v1/devices/:id
```

### الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "message": "Device unregistered",
  "device_id": "nokia_bs1"
}
```

---

## إدارة الجلسات

### بدء جلسة

```
PUT /api/v1/devices/:id/sessions
Content-Type: application/json
```

```
{
  "session_id": "session_unique_identifrier"
}
```

### الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "session_id": "session_unique_identifrier",
  "session_timeout": 86400,
  "expires_at": "2025-12-11T14:30:00Z"
}
```

### مدة الجلسة:

- المهلة الافتراضية: 24 ساعة
- مطلوب إبقاء الجلسة نشطة قبل انتهاء المهلة
- تجديد تلقائي كل 20 ساعة

### التحقق من حالة الجلسة

```
GET /api/v1/devices/:id/sessions
```

### الاستجابة:

```
{
  "session": {
    "active": true,
    "session_id": "session_unique_identifrier",
    "expires_at": "2025-12-11T14:30:00Z",
    "time_remaining_seconds": 82400,
    "last_activity": "2025-12-10T14:30:00Z"
  }
}
```

## إبقاء الجلسة نشطة

```
POST /api/v1/devices/:id/sessions/keep-alive
```

### الاستجابة:

```
{  
  "result": "Success",  
  "new_expiry": "2025-12-11T14:30:00Z"  
}
```

## إدارة التكوين

### استعلام التكوين

استرجاع معلمات تكوين الجهاز:

```
PUT /api/v1/devices/:id/config/upload  
Content-Type: application/json
```

```
{  
  "filter": {  
    "uploadType": "configuration",  
    "objects": [  
      {  
        "sdn": "/BSC-1/BTS-23/*",  
        "depth": 100  
      }  
    ],  
    "objectClass": ""  
  }  
}
```

### الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "configuration": {
    "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z",
    "device_id": "nokia_bs1",
    "parameters": {
      "/BSC-1/BTS-23": {
        "BtsBasics": {
          "BtsName": "CELL_A",
          "BtsType": "MACRO",
          "EnvironmentalSpecifications": {
            "TemperatureRange": "Industrial"
          }
        },
        "CarrierAggregation": {
          "CarrierAggregationCapability": true,
          "MaxUECarriers": 5
        }
      }
    }
  }
}
```

### تعيين معلمة التكوين

```
PUT /api/v1/devices/:id/config/set
Content-Type: application/json

{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/BtsBasics/BtsName",
  "value": "NEW_CELL_NAME",
  "value_type": "string"
}
```

### الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "parameter": "/BSC-1/BTS-23/BtsBasics/BtsName",
  "old_value": "CELL_A",
  "new_value": "NEW_CELL_NAME",
  "applied_at": "2025-12-10T14:30:45Z"
}
```

### معلومات التكوين الشائعة:

المعلمة	النوع	مثال	الغرض
BtsName	سلسلة	"SITE_A_Cell_1"	معرف الخلية/محطة القاعدة
MaxUEsServed	عدد صحيح	256	الحد الأقصى للأجهزة المتصلة في نفس الوقت
CellTXPower	عدد صحيح	40 (ديسيبل)	مستوى طاقة الإرسال
EnableCarrierAgg	منطقي	true	دعم تجميع الحامل
HandoverHysteresis	عدد صحيح	3 (ديسيبل)	حساسية الانتقال

### الحصول على تاريخ التكوين

```
GET /api/v1/devices/:id/config/history?limit=10&days=7
```

### الاستجابة:

```
{
  "history": [
    {
      "timestamp": "2025-12-10T14:30:45Z",
      "change_type": "parameter_modified",
      "parameter": "/BSC-1/BTS-23/BtsBasics/BtsName",
      "old_value": "CELL_A",
      "new_value": "NEW_CELL_NAME",
      "reason": "تحديث تكوين يدوي"
    }
  ]
}
```

## استرجاع البيانات

### الحصول على مقاييس الأداء

استرجاع بيانات عداد الأداء:

```
PUT /api/v1/devices/:id/metrics/upload
Content-Type: application/json
```

```
{
  "filter": {
    "uploadType": "measurement",
    "objects": [
      {
        "sdn": "*",
        "depth": 100
      }
    ]
  }
}
```

الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "metrics": {
    "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z",
    "measurement_interval": 300,
    "counters": [
      {
        "id": "M1C1",
        "name": "DL Cell Throughput",
        "value": 125.4,
        "unit": "Mbps",
        "cell_dn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1"
      },
      {
        "id": "M1C2",
        "name": "UL Cell Throughput",
        "value": 89.2,
        "unit": "Mbps",
        "cell_dn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1"
      }
    ]
  }
}
```

## الحصول على الإنذارات النشطة

```
PUT /api/v1/devices/:id/alarms/upload
Content-Type: application/json
```

```
{
  "filter": {
    "uploadType": "active_faults"
  }
}
```

## الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "alarms": [
    {
      "alarm_id": "a1b2c3d4",
      "severity": "حرج",
      "probable_cause": "الخلية غير متاحة",
      "specific_problem": "فشل في إمدادات الطاقة",
      "affected_dn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1",
      "event_time": "2025-12-10T14:15:30Z",
      "description": "الخلية 1 غير متاحة بسبب فشل في إمدادات  
الطاقة"
    }
  ]
}
```

## الحصول على توبولوجيا الجهاز

```
PUT /api/v1/devices/:id/topology/upload
```

```
Content-Type: application/json
```

```
{
  "filter": {
    "uploadType": "topology",
    "objects": [
      {
        "sdn": "*",
        "depth": 100
      }
    ]
  }
}
```

**الاستجابة:**

```
{
  "result": "Success",
  "topology": {
    "device_dn": "/BSC-1",
    "managed_elements": [
      {
        "name": "BTS-23",
        "type": "BaseTransceiverStation",
        "dn": "/BSC-1/BTS-23",
        "cells": [
          {
            "name": "Cell-1",
            "type": "EUtranCell",
            "physical_cell_id": 100,
            "frequency": 2110
          }
        ]
      }
    ]
  }
}
```

---

## فحوصات الصحة

### اختبار الاتصال بالجهاز

```
PUT /api/v1/devices/:id/ping
```

### الاستجابة:

```
{
  "result": "Success",
  "device_id": "nokia_bs1",
  "latency_ms": 45,
  "status": "reachable"
}
```

### الحصول على صحة النظام

GET /api/v1/health/status

### الاستجابة:

```
{
  "status": "healthy",
  "devices": {
    "total": 50,
    "registered": 48,
    "active_sessions": 45,
    "unreachable": 2
  },
  "database": {
    "mysql": "connected",
    "influxdb": "connected"
  },
  "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z"
}
```

## إدارة التكوين

### نموذج بيانات التكوين

بشكل هرمي Nokia من eNodeB يتم تنظيم تكوين

```

/SystemFunctions
├── /BSC-1 (وحدة التحكم في محطة القاعدة)
│   ├── /BTS-23 (محطة الإرسال الأساسية)
│   │   ├── BtsBasics (الاسم، النوع، الموقع)
│   │   ├── /Cell-1
│   │   │   ├── CellCommonData
│   │   │   ├── CellAdvanced
│   │   │   └── CarrierAggregation
│   │   └── /Cell-2
│   │       └── ...
└── /Connectivity
    ├── S1Interface
    ├── X2Interface
    └── NetworkConfiguration

```

## المهام الشائعة في التكوين

### تمكين/تعطيل خلية

```

{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellCommonData/AdminState",
  "value": "UNLOCKED",
  "value_type": "enum"
}

```

القيم الممكنة: `LOCKED`, `UNLOCKED`, `SHUTTING_DOWN`

### ضبط طاقة الخلية

```

{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellAdvanced/CellTXPower",
  "value": "35",
  "value_type": "integer"
}

```

النطاق: 46-0 ديسيبل (يعتمد على الجهاز)

## تكوين حساسية الانتقال

```
{  
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-  
1/CellAdvanced/HandoverHysteresis",  
  "value": "3",  
  "value_type": "integer"  
}
```

الوحدة: ديسيبل، النطاق النموذجي: 0-8 ديسيبل

## تعيين الحد الأقصى للمستخدمين المتصلين

```
{  
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/MaxUEsServed",  
  "value": "256",  
  "value_type": "integer"  
}
```

حد يعتمد على الجهاز

---

# سير العمل الشائعة

سير العمل 1: إدخال الجهاز

بدء: جهاز جديد

إنشاء جهاز 1.  
POST /api/devices

تسجيل الجهاز 2.  
PUT  
/api/devices/:id/register

بدء الجلسة 3.  
PUT  
/api/devices/:id/sessions

استلام التكوين 4.  
PUT  
/api/devices/:id/config/upload

سحب المقاييس 5.  
PUT  
/api/devices/:id/metrics/upload

نجاح: الجهاز  
تشغيلي

مثال:

# 1. إنشاء إدخال الجهاز

```
curl -X POST http://localhost:4000/api/v1/devices \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "id": "site_a_bs1",
  "name": "SITE_A_BS1",
  "vendor": "Nokia",
  "address": "192.168.1.100:8080",
  "credentials": {
    "username": "admin",
    "password": "password"
  }
}'
```

# 2. التسجيل مع الجهاز

```
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/register \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "webhook_url": "http://manager.example.com:9076/webhook"
}'
```

# 3. بدء الجلسة

```
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/sessions \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{"session_id": "session_001}"'
```

# 4. الحصول على التكوين

```
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "filter": {
    "uploadType": "configuration",
    "objects": [{"sdn": "*", "depth": 100}]
  }
}'
```

## سير العمل 2: تحديث التكوين

```
# 1. استعلام القيمة الحالية
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "filter": {
    "uploadType": "configuration",
    "objects": [{"sdn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1", "depth": 10}]
  }
}' | jq '.configuration.parameters["/BSC-1/BTS-23/Cell-1"]'
```

```
# 2. تعديل المعلمة
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/set \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "parameter_path": "/BSC-1/BTS-23/Cell-
1/CellAdvanced/CellTXPower",
  "value": "38",
  "value_type": "integer"
}'
```

```
# 3. التحقق من التغيير
curl -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "filter": {
    "uploadType": "configuration",
    "objects": [{"sdn": "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellAdvanced",
"depth": 5}]
  }
}' | jq '.configuration.parameters["/BSC-1/BTS-23/Cell-
1/CellAdvanced/CellTXPower"]'
```

## سير العمل 3: مراقبة الأداء

```
# حلقة مراقبة مستمرة (نموذج نصي)
#!/bin/bash

DEVICE="site_a_bs1"
INTERVAL=300 # دقائق 5

while true; do
    # سحب المقاييس
    METRICS=$(curl -s -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/$DEVICE/metrics/upload \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
    "filter": {
        "uploadType": "measurement",
        "objects": [{"sdn": "*", "depth": 100}]
    }
}')

    # استخراج المقاييس الرئيسية
    DL=$(echo $METRICS | jq '.metrics.counters[] |
select(.id=="M1C1") | .value')
    CELLS=$(echo $METRICS | jq '.metrics.counters | length')

    echo "$(date): DL=$DL Mbps, Cells=$CELLS"

    # التحقق من الإنذارات
    ALARMS=$(curl -s -X PUT
http://localhost:4000/api/v1/devices/$DEVICE/alarms/upload \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
    "filter": {
        "uploadType": "active_faults"
    }
}' | jq '.alarms | length')

    if [ "$ALARMS" -gt 0 ]; then
        echo "إنذارات نشطة: $ALARMS تحذير"
    fi
done
```

```
sleep $INTERVAL  
done
```

# معالجة الأخطاء

## HTTP رموز الحالة

الرمز	المعنى	المثال
200	نجاح	تم استرجاع التكوين
201	تم الإنشاء	تم تسجيل الجهاز
400	طلب غير صالح	أو معلمات غير صالحة JSON
401	غير مصرح	مفقود/غير صالح API مفتاح
404	غير موجود	الجهاز غير موجود
409	تعارض	الجهاز مسجل بالفعل
500	خطأ في الخادم	فشل في الاتصال بقاعدة البيانات
503	غير متاح	وضع الصيانة

## تنسيق استجابة الخطأ

```
{
  "error": {
    "code": "DEVICE_NOT_FOUND",
    "message": "غير موجود 'site_a_bs1' الجهاز",
    "details": {
      "device_id": "site_a_bs1",
      "timestamp": "2025-12-10T14:30:00Z"
    }
  }
}
```

## الأخطاء الشائعة

**الجهاز غير مسجل:**

```
{
  "error": {
    "code": "NOT_REGISTERED",
    "message": "يجب تسجيل الجهاز قبل العمليات",
    "solution": "أولاً PUT /api/devices/:id/register اتصل بـ"
  }
}
```

**انتهت صلاحية الجلسة:**

```
{
  "error": {
    "code": "SESSION_EXPIRED",
    "message": "انتهت صلاحية جلسة الجهاز",
    "solution": "لبداء جلسة PUT /api/devices/:id/sessions جديدة"
  }
}
```

**معلمة التكوين غير صالحة:**

```
{
  "error": {
    "code": "INVALID_PARAMETER",
    "message": "قيمة المعلمة خارج النطاق",
    "details": {
      "parameter": "/BSC-1/BTS-23/Cell-
1/CellAdvanced/CellTXPower",
      "value": "99",
      "valid_range": "0-46 dBm"
    }
  }
}
```

---

# أمثلة API

## Python مثال عميل

```
import requests
import json

class RanMonitorClient:
    def __init__(self, base_url="http://localhost:4000/api/v1"):
        self.base_url = base_url
        self.session = requests.Session()

    def register_device(self, device_id, address, username,
password):
        """تسجيل جهاز جديد"""
        url = f"{self.base_url}/devices/{device_id}/register"
        payload = {
            "address": address,
            "web_username": username,
            "web_password": password,
            "webhook_url": "http://manager:9076/webhook"
        }
        response = self.session.put(url, json=payload)
        return response.json()

    def get_config(self, device_id, sdn="*", depth=100):
        """استرجاع تكوين الجهاز"""
        url = f"{self.base_url}/devices/{device_id}/config/upload"
        payload = {
            "filter": {
                "uploadType": "configuration",
                "objects": [{"sdn": sdn, "depth": depth}]
            }
        }
        response = self.session.put(url, json=payload)
        return response.json()

    def set_config(self, device_id, parameter_path, value,
value_type="string"):
        """تحديث معلمة التكوين"""
        url = f"{self.base_url}/devices/{device_id}/config/set"
        payload = {
```

```

        "parameter_path": parameter_path,
        "value": value,
        "value_type": value_type
    }
    response = self.session.put(url, json=payload)
    return response.json()

def get_metrics(self, device_id):
    """استرجاع مقاييس الأداء"""
    url = f"
{self.base_url}/devices/{device_id}/metrics/upload"
    payload = {
        "filter": {
            "uploadType": "measurement",
            "objects": [{"sdn": "*", "depth": 100}]
        }
    }
    response = self.session.put(url, json=payload)
    return response.json()

```

*# مثال للاستخدام*

```
client = RanMonitorClient()
```

*# تسجيل الجهاز*

```

result = client.register_device(
    device_id="site_a_bs1",
    address="192.168.1.100:8080",
    username="admin",
    password="password"
)
print(f"التسجيل: {result}")

```

*# الحصول على التكوين*

```

config = client.get_config("site_a_bs1")
print(f"التكوين: {json.dumps(config, indent=2)}")

```

*# تحديث المعلمة*

```

update = client.set_config(
    "site_a_bs1",
    "/BSC-1/BTS-23/Cell-1/CellAdvanced/CellTXPower",
    "38",
    "integer"
)

```

```
)  
print(f"التحديث: {update}")
```

## cURL أمثلة

### تسجيل الجهاز:

```
curl -X PUT  
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/register \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "address": "192.168.1.100:8080",  
  "web_username": "admin",  
  "web_password": "password",  
  "webhook_url": "http://manager:9076/webhook"  
}'
```

### الحصول على حالة الجهاز:

```
curl -X GET http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1
```

### استعلام التكوين:

```
curl -X PUT  
http://localhost:4000/api/v1/devices/site_a_bs1/config/upload \  
-H "Content-Type: application/json" \  
-d '{  
  "filter": {  
    "uploadType": "configuration",  
    "objects": [{"sdn": "/BSC-1/*", "depth": 50}]  
  }  
}' | jq '.'
```

# دليل أرشيف التكوين

AirScale الإصدار الآلي والتتبع التاريخي لتكوينات

## نظرة عامة

الأساسية. AirScale نظام أرشيف التكوين يتتبع تلقائيًا ويقوم بإصدار جميع ملفات تكوين محطة مؤرخة على XML يتم حفظ التكوينات كملفات InfluxDB بدلاً من تخزين لقطات التكوين في الخادم، مما يوفر سجل تدقيق كامل لتغييرات التكوين.

## الميزات الرئيسية

- الإصدار التلقائي - يتم إنشاء إصدارات جديدة فقط عند تغيير التكوين
- الاستطلاع كل ساعة - يتحقق من تغييرات التكوين كل ساعة (قابل للتكوين)
- كشف التغيير - مقارنة ذكية تكشف التغييرات الفعلية، متجاهلة المسافات البيضاء
- حدود الحجم - حد أقصى 100 ميجابايت لكل جهاز (يحافظ على ~690 إصدارًا)
- واجهة ويب - تصفح، تحميل، وإدارة إصدارات التكوين
- وصول سريع - تخزين قائم على الملفات لاسترجاع فوري
- لم تعد التكوينات مخزنة في قاعدة بيانات السلاسل الزمنية - InfluxDB عدم تحميل
- تنظيف تلقائي - يتم حذف الإصدارات القديمة عند الوصول إلى حد الحجم

## كيفية العمل

### جدول الاستطلاع

مسجلة AirScale يتم استطلاع التكوين من كل محطة:

- الفترة: كل 1 ساعة (افتراضي)
- أول استطلاع: على الفور عند بدء التطبيق
- كشف التغيير: يقارن المحتوى مع الإصدار السابق
- التخزين: يتم الحفظ فقط إذا تم تغييره أو في المرة الأولى

# موقع التخزين

RAN Monitor: يتم تخزين التكوينات على نظام ملفات خادم

```
priv/airscale_configs/  
├── <airscale-name>/  
│   ├── current.xml # أحدث  
│   └── تكوين  
│       ├── ONS-Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml # إصدار من  
│       │   30 ديسمبر، الساعة 2:35 مساءً  
│       ├── ONS-Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml # الإصدار  
│       └── السابق  
│           ├── ONS-Lab-Airscale_config_20251228_093045.xml # إصدار أقدم  
│           └── ... # الإصدارات  
محفوظة حتى حد 100 ميغا بايت
```

**تنسيق اسم الملف:** <AirScaleName>\_config\_YYYYMMDD\_HHMMSS.xml


استبدال الأحرف الخاصة بشرطات سفلية، وتحويلها (AirScale **تسمية الدليل:** يتم تطهير أسماء (إلى أحرف صغيرة

## إدارة الإصدارات

- **الإصدار الأحدث:** متاح دائمًا كـ `current.xml`
- **الإصدارات التاريخية:** ملفات مؤرخة تظهر متى تم تغيير التكوين
- **تنظيف تلقائي:** يتم حذف الإصدارات الأقدم عند الوصول إلى حد الحجم 100 ميغابايت
- **تنظيف يدوي:** حذف إصدارات محددة عبر واجهة الويب (`current.xml` باستثناء)
- **حماية التخزين:** يمنع الحد القائم على الحجم الاستخدام غير المحدود للقرص
- **احتفاظ مرن:** المزيد من الإصدارات إذا كانت الملفات صغيرة، وأقل إذا كانت الملفات كبيرة

# حماية التخزين

## حد التخزين القائم على الحجم

لم   مع الاستخدام غير المحدود للقرص، يستخدم النظام حدًا قائمًا على الحجم بدلاً من عدد الإصدارات:

- **الحد الأقصى للحجم:** 100 ميجابايت لكل جهاز (قابل للتكوين)
- **تنظيف تلقائي:** يتم حذف الإصدارات الأقدم عند تجاوز حد الحجم
- **توقيت التنظيف:** في كل مرة يتم فيها حفظ إصدار تكوين جديد
- وإصدار واحد على الأقل دائمًا `current.xml` **الملفات المحمية:** يتم الاحتفاظ بـ
- **مرن:** يحتفظ بـ ~690 إصدارًا بحجم 145 كيلوبايت لكل منها، المزيد إذا كانت الملفات أصغر

## كيفية العمل

: عند حفظ إصدار تكوين جديد

1. **حفظ الإصدار الجديد** - يتم كتابة التكوين كـ `<AirScale>_config_YYYYMMDD_HHMMSS.xml`
2. بأحدث تكوين `current.xml` **تحديث الحالي** - يتم تحديث
3. **حساب الحجم** - يقوم النظام بجمع الحجم الكلي لجميع الملفات المصدرة
4. **تنظيف القديم** - إذا كان المجموع < 100 ميجابايت، يتم حذف الإصدارات الأقدم حتى يصبح تحت الحد
5. **تسجيل النشاط** - يتم تسجيل الحذف مع المساحة المحررة

## سيناريو توضيحي

الحالة الأولية: 95 ميغابايت مستخدمة (655 إصدارًا بحجم 145 كيلوبايت لكل منها)

— ONS-Lab-Airscale\_config\_20240101\_100000.xml <- 145) الأقدم

(كيلوبايت)

— ONS-Lab-Airscale\_config\_20240102\_100000.xml (145

إصدارًا أخرى 653) ...

— ONS-Lab-Airscale\_config\_20251230\_100000.xml <- 145) الأحدث

(كيلوبايت)

تم اكتشاف تكوين جديد في 31-12-2025 10:00:00 (145 كيلوبايت)

الإجراءات:

1. (كيلوبايت 145) ONS-Lab-Airscale\_config\_20251231\_100000.xml :حفظ

2. الحجم الكلي الآن: 95 ميغابايت + 145 كيلوبايت = 95.14 ميغابايت (لا

يزال تحت حد 100 ميغابايت)

3. لا حاجة للحذف

4. النهائي: 656 إصدارًا، 95.14 ميغابايت مستخدمة

---

لاحقًا: تغيير تكوين كبير (تم إضافة ميزات جديدة، الملف الآن 500

كيلوبايت)

الإجراءات:

1. (كيلوبايت 500) ONS-Lab-Airscale\_config\_20251231\_150000.xml :حفظ

2. الحجم الكلي الآن: 95.14 ميغابايت + 500 كيلوبايت = 95.64

ميغابايت (لا يزال تحت الحد)

3. لا حاجة للحذف

4. النهائي: 657 إصدارًا، 95.64 ميغابايت مستخدمة

---

بعد العديد من التغييرات الأخرى: الاقتراب من الحد

الحالة الحالية: 99.8 ميغابايت (685 إصدارًا)

التكوين الجديد: 200 كيلوبايت

1. حفظ الإصدار الجديد

2. سيكون المجموع: 100 ميغابايت (يتجاوز الحد)

3. حذف الإصدارات الأقدم حتى يصبح المجموع > 100 ميغابايت

" تم تسجيل الحذف: " تم حذف 3 إصدارات، تم تحرير 435 كيلوبايت 4.  
النهائي: 682 إصدارًا، 99.6 ميجا بايت مستخدمة 5.

## ضمانات التخزين

يضمن التنظيف التلقائي:

- **تخزين محدود:** كل جهاز محدود بـ 100 ميجابايت كحد أقصى
- **لا مفاجآت:** التخزين لن ينمو إلى ما لا نهاية
- **آمن للإنتاج:** لا حاجة لتدخل يدوي
- **تاريخ مرن:** المزيد من الإصدارات للتكوينات الصغيرة، وأقل للتكوينات الكبيرة
- **دائمًا متاح:** يتم الاحتفاظ على الأقل بإصدار واحد دائمًا

## مراقبة التخزين

تحقق من استخدام التخزين لجميع الأجهزة:

```
# إجمالي التخزين المستخدم
du -sh priv/airscale_configs/
# (لـ 3 أجهزة بمتوسط 70 ميجا بايت لكل منها) مثال: 215

# التخزين لكل جهاز
du -sh priv/airscale_configs/*/
# مثال:
# 95M    priv/airscale_configs/ons-lab-airscale/
# 68M    priv/airscale_configs/sector-1/
# 52M    priv/airscale_configs/sector-2/

# تحقق مما إذا كان أي جهاز قريب من الحد
find priv/airscale_configs -maxdepth 1 -type d -exec du -sm {} \;
| awk '$1 > 90 {print $2 " is at " $1 "MB (approaching 100MB
limit)}'
```

# استخدام صفحة أرشيف التكوين


## الوصول إلى أرشيف التكوين

أرشيف التكوين → Nokia واجهة الويب: انتقل إلى

الرابط: <https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/config-archive>

واجهة أرشيف التكوين تظهر محدد محطة القاعدة، جدول تاريخ الإصدارات مع الطوابيع الزمنية وأحجام الملفات، ومعلومات التخزين.

## نظرة عامة على الواجهة

:تحتوي صفحة أرشيف   لتكوين على ثلاثة أقسام رئيسية

### 1. محدد محطة القاعدة

- المسجلة AirScale **عرض الشبكة** - يظهر جميع أجهزة
- **عدد الإصدارات** - عدد إصدارات التكوين المخزنة لكل منها
- **الاختيار** - انقر على جهاز لعرض تاريخ تكوينه

- **مؤشر بصري** - يتم تمييز الجهاز المحدد باللون الأزرق

## 2. جدول تاريخ الإصدارات

:يعرض جميع إصدارات التكوين لمحطة القاعدة المحددة

العمود	الوصف
الطابع الزمني	(UTC) متى تم حفظ التكوين
اسم الملف	(مثل) اسم ملف الإصدار <code>config_20251230_143522.xml</code>
الحجم	حجم الملف بالكيلوبايت أو الميجابايت
العمر	منذ متى تم إنشاء الإصدار (مثل، "منذ ساعتين"، "منذ 3 أيام")
الإجراءات	أضرار تحميل أو حذف

**الفرز:** تظهر الإصدارات الأحدث أولاً (تتزايد حسب الطابع الزمني)

(إجراء أمان) `current.xml` **التكوين الحالي:** لا يمكن حذف ملف

## 3. معلومات التخزين

:لوحة ملخصة تظهر

- **إجمالي الإصدارات** - عدد إصدارات التكوين المخزنة
- **إجمالي الحجم** - الحجم المدمج لجميع الإصدارات
- **مسار التخزين** - موقع نظام الملفات على الخادم

# العمليات الشائعة

## تحميل تكوين

**الغرض:** استرجاع إصدار تكوين محدد للمرجعة أو النسخ الاحتياطي أو المقارنة

## الخطوات:

1. انتقل إلى صفحة أرشيف التكوين
2. اختر محطة القاعدة المطلوبة
3. ابحث عن الإصدار الذي تريده في الجدول
4. انقر على زر **تحميل**
5. يتم تحميل الملف بالتنسيق `<AirScaleName>_config_YYYYMMDD_HHMMSS.xml`:  
(يتطابق مع اسم الملف المخزن)

## حالات الاستخدام:

- إنشاء نسخ احتياطية غير متصلة
- مقارنة التكوينات بين الطوابيع الزمنية
- التراجع إلى تكوين معروف جيدًا سابقًا
- تحليل انحراف التكوين بمرور الوقت

## حذف الإصدارات القديمة

**الغرض:** إزالة إصدارات التكوين القديمة لتحرير مساحة التخزين

## الخطوات:

1. انتقل إلى صفحة أرشيف التكوين
2. اختر محطة القاعدة
3. ابحث عن الإصدار المراد حذفه
4. انقر على زر **حذف**
5. أكد الحذف في نافذة منبثقة
6. يتم إزالة الإصدار بشكل دائم

## ملاحظات هامة:

- (الإصدار الأحدث محمي) `current.xml` لا يمكن حذف
- الحذف فوري ولا يمكن التراجع عنه
- لا يؤثر الحذف اليدوي على إعدادات التنظيف التلقائي

# مقارنة التكوينات

**الغرض:** تحديد ما تغير بين إصدارين من التكوين

## المقارنة اليدوية:

1. قم بتحميل كلا الإصدارين اللذين تريد مقارنتهما.
2. استخدم أداة مقارنة XML (مثل، `xml diff`، `Beyond Compare`، `WinMerge`)
3. راجع الاختلافات لفهم التغييرات.

## مثال باستخدام سطر الأوامر:

```
# تحميل كلا الإصدارين
wget https://<server>:9443/download/config/ONS-Lab-Airscale/ONS-
Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml
wget https://<server>:9443/download/config/ONS-Lab-Airscale/ONS-
Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml

# قارن باستخدام diff
diff ONS-Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml ONS-Lab-
Airscale_config_20251230_143522.xml

# للحصول على مخرجات أنظف xml diff أو استخدم
xml diff ONS-Lab-Airscale_config_20251229_120000.xml ONS-Lab-
Airscale_config_20251230_143522.xml
```

# سير عمل إدارة التكوين

## التحقيق في سجل التدقيق

**السيناريو:** الحاجة إلى تحديد متى تم تغيير التكوين

### الخطوات:

1. افتح أرشيف التكوين.
2. اختر محطة القاعدة المتأثرة.
3. راجع الطوابيع الزمنية للإصدارات.

4. قم بتحميل الإصدارات ذات الصلة.
5. قارن لتحديد التغييرات الدقيقة.
6. اربطها بمشاكل الأداء أو الإنذارات.

### مثال:

جدول زمني للإصدارات:

- (كيلوبايت 143) ONS-Lab-Airscale\_config\_20251230\_143522.xml - الأحدث
- (كيلوبايت 142) ONS-Lab-Airscale\_config\_20251228\_091045.xml - منذ يومين
- (كيلوبايت 142) ONS-Lab-Airscale\_config\_20251225\_180000.xml - منذ 5 أيام

التحليل:

- الحجم زاد من 142 كيلوبايت إلى 143 كيلوبايت في 30 ديسمبر
- قارن 28 ديسمبر مقابل 30 ديسمبر لمعرفة ما تم إضافته
- تحقق مما إذا كانت التوقيعات تتوافق مع زيادة الإنذارات

## التراجع عن التكوين

**السيناريو:** تسبب تغيير تكوين حديث في مشاكل، الحاجة إلى استعادة الإصدار السابق

### الخطوات:

1. تحديد إصدار التكوين المعروف الجيد
2. تحميل ذلك الإصدار من أرشيف التكوين
3. الانتقال إلى صفحة إدارة التكوين (واجهة الويب)
4. تحميل التكوين الذي تم تنزيله → استلام معرف الخطة
5. التحقق من الخطة → التحقق من الأخطاء
6. إذا نجحت عملية التحقق، قم بتفعيل الخطة
7. مراقبة الجهاز لاستقرار
8. تحقق من ظهور التكوين الجديد في الأرشيف بعد الاستطلاع التالي

### قائمة التحقق من الأمان:

- تم تحميل الإصدار السابق الصحيح ✓
- تم التحقق من الخطة قبل التفعيل ✓

- التنسيق مع فريق العمليات ✓
- الجدولة خلال نافذة الصيانة ✓
- أدوات المراقبة جاهزة للتحقق ✓

## إدارة تكوين الأساس

**السيناريو:** الحفاظ على "تكوين ذهبي" للتوحيد القياسي

**أفضل ممارسة:**

1. إنشاء والتحقق من تكوين الأساس.
2. تطبيقه على جهاز مرجعي.
3. تحميله من أرشيف التكوين بعد الاستطلاع التالي.
4. تخزينه خارجيًا كقالب.
5. استخدامه لنشر أجهزة جديدة.
6. مراجعة وتحديث الأساس بشكل دوري.

## التفاصيل الفنية

### خوارزمية كشف التغيير

:يستخدم النظام مقارنة محتوى ذكية لتجنب الإيجابيات الكاذبة

**:عملية التطبيع**

1. إزالة المسافات البيضاء في البداية والنهاية
2. ضغط المسافات البيضاء بين علامات XML
3. تطبيع المسافات البيضاء الداخلية
4. مقارنة المحتوى الناتج المطبوع

**:الفوائد**

- تغييرات التنسيق لا تؤدي إلى إصدار إصدارات جديدة
- فقط التغييرات الفعلية في التكوينات تخلق إصدارات
- تقليل متطلبات التخزين

- توفير تاريخ تغييرات ذي مغزى

## مثال:

```
<!-- تعتبر هذه متطابقة -->

<!-- الإصدار 1 (مع مسافات بيضاء إضافية) -->
<parameter>
  <name>cellId</name>
  <value>1</value>
</parameter>

<!-- الإصدار 2 (مضغوط) -->
<parameter><name>cellId</name><value>1</value></parameter>
```

## متطلبات التخزين

(الفعلية AirScale استنادًا إلى تكوينات) **حجم التكوين النموذجي:** ~145 كيلوبايت لكل إصدار

### تخطيط السعة:

الأجهزة	الحد الأقصى للحجم لكل جهاز	الإصدارات المحتفظ بها (عند 145 كيلوبايت)	الحد الأقصى للتخزين الكلي
10	ميجابايت 100	~690	جيجابايت 1
50	ميجابايت 100	~690	جيجابايت 5
100	ميجابايت 100	~690	جيجابايت 10
500	ميجابايت 100	~690	جيجابايت 50
1000	ميجابايت 100	~690	جيجابايت 100

### خصائص النمو:

- الحد الأقصى للتخزين لكل جهاز: 100 ميجابايت (قابل للتكوين)
- الإصدارات النموذجية المحتفظ بها: ~690 (145 كيلوبايت لكل منها)

- (بحجم 145 كيلوبايت current.xml فقط) **إذا لم يتغير التكوين أبدًا**: نمو ضئيل
- **إذا تغير التكوين بشكل متكرر**: يتوقف النمو عند حد 100 ميغابايت
- **تكيف**: يحتفظ بمزيد من الإصدارات للتكوينات الصغيرة، وأقل للتكوينات الكبيرة

### الحماية التلقائية:

- يتم حذف الإصدارات القديمة عند الوصول إلى حد الحجم
- لا حاجة لتدخل يدوي
- يتم تحديد استخدام التخزين بدقة لكل جهاز
- يتم الاحتفاظ دائمًا بإصدار واحد على الأقل

## سياسة الاحتفاظ

### الإعدادات الافتراضية:

- الحد الأقصى **100 ميغابايت** للتخزين لكل جهاز
- حذف الإصدارات الأقدم تلقائيًا عند تجاوز الحد
- (معفى من التنظيف) `current.xml` يتم الاحتفاظ دائمًا بـ
- يحدث التنظيف في كل مرة يتم فيها حفظ إصدار جديد
- يتم الاحتفاظ دائمًا بملف واحد على الأقل من الإصدارات

### تخصيص الاحتفاظ:

ConfigStorage: يتم تكوين حد التخزين في وحدة

```
# في lib/ran_monitor/nokia/airscale/config_storage.ex
# سمة الوحدة في أعلى الملف
@max_storage_bytes 100 * 1024 * 1024 # 100 ميغابايت افتراضي
# تغيير إلى حد مختلف:
@max_storage_bytes 50 * 1024 * 1024 # 50 345 ميغابايت (يحتفظ بـ 50 إصدارًا)
@max_storage_bytes 200 * 1024 * 1024 # 200 ميغابايت (يحتفظ بـ 200 إصدارًا)
# تستخدم وظيفة التنظيف هذا الافتراضي
def cleanup_old_versions(airscale_name, max_size_bytes \
@max_storage_bytes)
```

بعد التعديل، أعد الترجمة

```
mix compile
# لتطبيق التغييرات RAN Monitor أعد تشغيل
```

## تكوين الاستطلاع

**الفترة الافتراضية:** 1 ساعة (3,600,000 مللي ثانية)

**لتغيير فترة الاستطلاع:**

عدّل `lib/ran_monitor/nokia/airscale/manager.ex`:

```
defp schedule_get_airscale_config do
  # سحب التكوين كل 1 ساعة (3,600,000 مللي ثانية)
  Process.send_after(self(), :get_airscale_config, 3_600_000)
end
```

**الفترة الشائعة:**

- 30 دقيقة: `000_800_1`
- ساعة: `000_600_3` (افتراضي) 1
- ساعة: `000_200_7` 2
- ساعات: `000_400_14` 4
- ساعة: `000_400_86` 24

RAN Monitor بعد التغيير، أعد الترجمة وأعد تشغيل.

---

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

**عدم ظهور إصدارات التكوين**

**الأعراض:**

- "تظهر صفحة أرشيف التكوين "0 إصدارات"

- تظهر جدول فارغ للجهاز المحدد

## الأسباب المحتملة:

### 1. الجهاز غير مسجل

- تحقق من صفحة محطات القاعدة
- "تأكد من أن الجهاز يظهر حالة "مسجل"
- راجع سجلات التطبيق بحثًا عن أخطاء التسجيل

### 2. الجلسة غير نشطة

- تحقق من عرض تفاصيل الجهاز
- "تأكد من أن حالة الجلسة "نشطة"
- راجع الطوابق الزمنية للجلسة

### 3. التكوين لم يتم استطلاع بعد

- انتظر الدورة الأولى للاستطلاع كل ساعة
- أو قم بتفعيل الاستطلاع يدويًا:

```
Kernel.send(Process.whereis(RanMonitor.Nokia.Airscale.  
Manager), :get_airscale_config)
```

### 4. مشاكل مسار التخزين

- تحقق من وجود دليل `priv/airscale_configs/`
- لديه أذونات الكتابة RAN Monitor تحقق من أن
- راجع سجلات التطبيق بحثًا عن أخطاء نظام الملفات

## تحميل يعيد خطأ 404

### الأعراض:

- "عند النقر على تحميل يظهر "ملف التكوين غير موجود"
- يظهر المتصفح خطأ 404

### الأسباب المحتملة:

#### 1. عدم تطابق مسار الملف

- يتم تطهير أسماء الدلائل (أحرف صغيرة، استبدال الأحرف الخاصة)
- تحقق من اسم الدليل الفعلي في `priv/airscale_configs/`

## 2. تم حذف الملف

- تحقق مما إذا تم حذف الملف يدويًا من نظام الملفات
- قم بتحديث صفحة أرشيف التكوين لتحديث القائمة

## 3. مشاكل الأذونات

- تحقق من أن عملية خادم الويب يمكنها قراءة ملفات التكوين
- تحقق من أذونات الملفات على دليل التكوين

### الحل:

```
# تحقق من وجود الدليل
ls -la priv/airscale_configs/

# تحقق من وجود الملف
ls -la priv/airscale_configs/<device-name>/

# إصلاح الأذونات إذا لزم الأمر
chmod 755 priv/airscale_configs/
chmod 644 priv/airscale_configs/*/*.xml
```

## عدم تحديث التكوين

### الأعراض:

- ولا توجد إصدارات جديدة، `current.xml` يوجد فقط
- يبقى عدد الإصدارات عند 1 حتى بعد التغييرات

### الأسباب المحتملة:

#### 1. لم يتغير التكوين

- ينشئ النظام إصدارات فقط عند تغيير المحتوى
- التكوين غير متغير، لم يتم إنشاء إصدار جديد

#### 2. الاستطلاع لا يعمل

- تحقق من سجلات التطبيق بحثًا عن رسائل الاستطلاع
- تحقق من أن عملية المدير تعمل
- تحقق من الأخطاء أثناء استرجاع التكوين

### 3. كشف التغيير صارم جدًا.

- يتم تجاهل التغييرات التي تتعلق بالمسافات البيضاء (حسب التصميم)
- تحقق من أن القيم الفعلية للمعلومات قد تغيرت

#### التحقق:

```
# تحقق من السجلات لاستطلاع التكوين
grep "process_configuration" <log-file>

# قم بتفعيل سحب التكوين يدويًا
# في وحدة IEx:
Kernel.send(Process.whereis(RanMonitor.Nokia.Airscale.Manager),
: get_airscale_config)
```

## أفضل الممارسات

### النسخ الاحتياطية المنتظمة

**التوصية:** إنشاء نسخ احتياطية خارجية من التكوينات الحرجة

**مثال على نص برمجي للنسخ الاحتياطي الآلي:**

```
#!/bin/bash
# backup-configs.sh - النسخ الاحتياطي اليومي للتكوين إلى التخزين
الخارجي

BACKUP_DIR="/backup/ran-monitor/configs"
CONFIG_DIR="priv/airscale_configs"
DATE=$(date +%Y%m%d)

# إنشاء دليل نسخ احتياطي مؤرخ
mkdir -p "$BACKUP_DIR/$DATE"

# نسخ جميع التكوينات
rsync -av "$CONFIG_DIR/" "$BACKUP_DIR/$DATE/"

# الاحتفاظ بآخر 30 يومًا
find "$BACKUP_DIR" -type d -mtime +30 -exec rm -rf {} +

echo "اكتمل النسخ الاحتياطي: $BACKUP_DIR/$DATE"
```

### cron: جدول استخدام

```
0 2 * * * /path/to/backup-configs.sh
```

## توثيق التغيير

**أفضل ممارسة:** توثيق سبب تغييرات التكوين

### العملية المقترحة:

1. قبل إجراء تغييرات على التكوين، وثق السبب
2. أنشئ ملف سجل تغيير بجانب التكوينات
3. تضمين: التاريخ، الجهاز، التغييرات، التبرير، الموافق

**مثال على سجل التغيير:**

```
# config_changes.log
```

```
2025-12-30 14:35:22 - ONS-Lab-Airscale
```

تم التغيير بواسطة: جون سميث

السبب: زيادة طاقة الخلية لتحسين التغطية في القطاع 1

المعلومات: تم تغيير txPower 40 من 43 dBm إلى 40 dBm

تم التحقق: نعم

تم التفعيل: 2025-12-30 14:40:00

النتيجة: تحسنت التغطية، لم يتم ملاحظة أي تدهور

```
2025-12-28 09:10:45 - ONS-Lab-Airscale
```

تم التغيير بواسطة: جين دو

السبب: تحديث قائمة الخلايا المجاورة بعد نشر موقع جديد

المعلومات: تمت إضافة الخلايا المجاورة 10، 11، 12

تم التحقق: نعم

تم التفعيل: 2025-12-28 09:15:00

النتيجة: تعمل التحويلات بشكل صحيح

## مراقبة التخزين

**التوصية:** مراقبة استخدام القرص بشكل دوري

**تحقق من استخدام التخزين**

```
# الحجم الإجمالي لأرشيف التكوين
```

```
du -sh priv/airscale_configs/
```

```
# الحجم لكل جهاز
```

```
du -sh priv/airscale_configs/*/
```

```
# عدد الإصدارات لكل جهاز
```

```
find priv/airscale_configs/ -name "*.xml" | \
```

```
sed 's|/[^/]*\.xml|'| | uniq -c
```

**إعداد التنبيهات:**

- تنبيه إذا تجاوز الحجم الإجمالي الحد (مثل، 500 ميجابايت)
- تنبيه إذا كان لأي جهاز عدد إصدارات غير عادي
- تنبيه إذا كانت مساحة القرص أقل من 10% مجانية

---

# التكامل مع إدارة التكوين

يعمل نظام أرشيف التكوين جنبًا إلى جنب مع صفحة إدارة التكوين

## تكامل سير العمل

### تحميل التكوين الحالي:

- استخدم أرشيف التكوين للحصول على `current.xml`
- أو استخدم زر "تحميل" في إدارة التكوين (يؤدي إلى سحب فوري)


### تحميل التكوين المعدل:

- استخدم صفحة إدارة التكوين
- تحميل → تحقق → تفعيل سير العمل
- يظهر الإصدار الجديد في الأرشيف بعد الاستطلاع التالي

### عملية التراجع:

- تحميل الإصدار السابق من الأرشيف
- تحميل عبر إدارة التكوين
- اتبع سير العمل تحقق → تفعيل

## تدفق البيانات

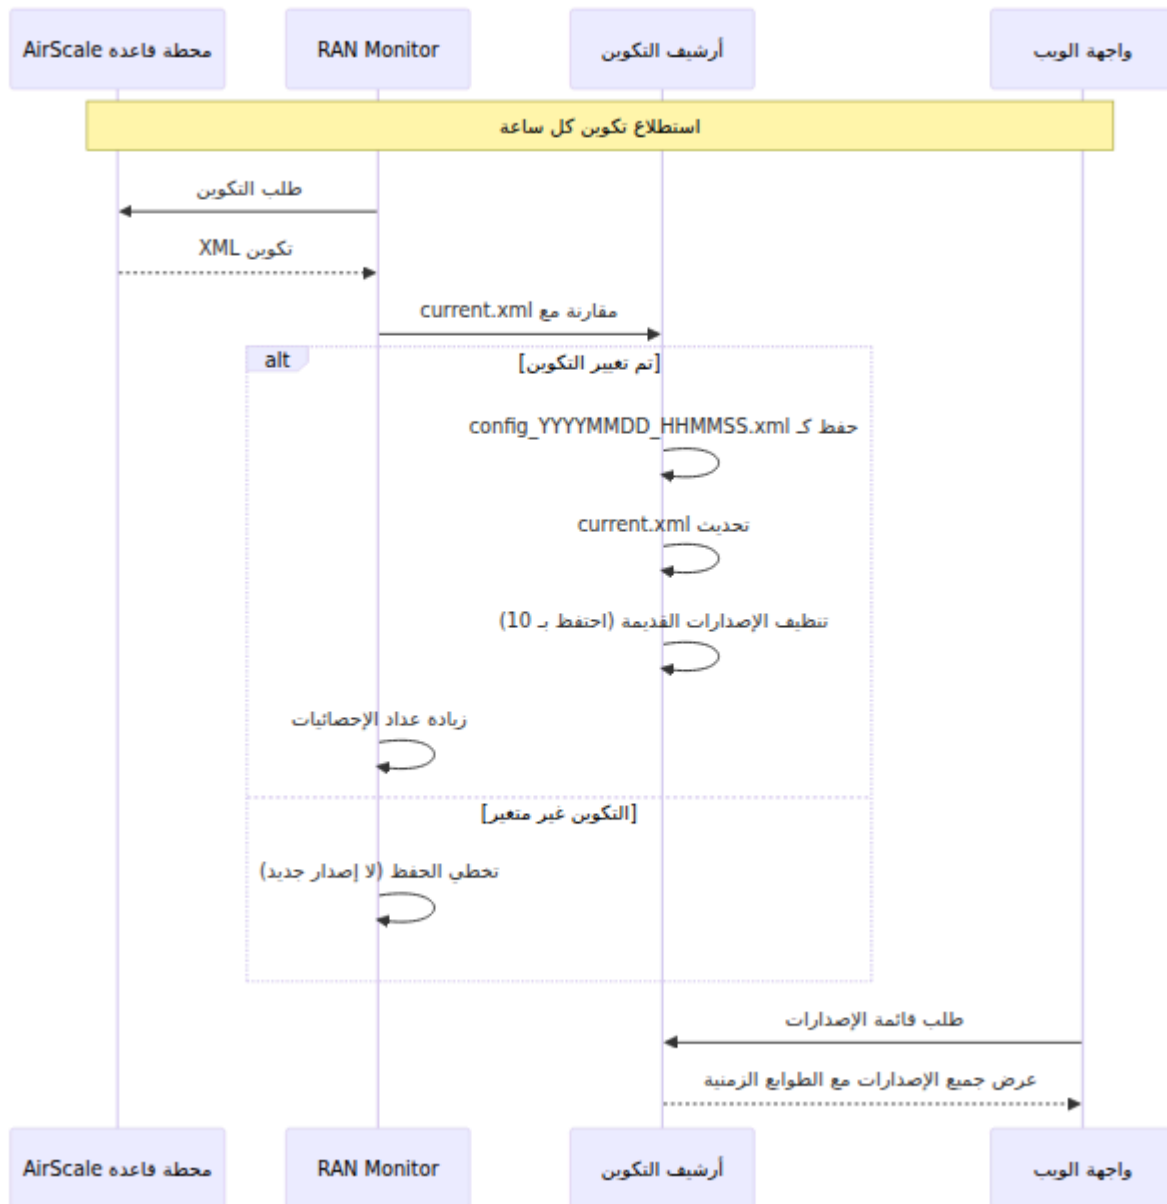

## API الوصول عبر

بينما يتم الوصول إلى أرشيف التكوين بشكل أساسي عبر واجهة الويب، يمكن أيضًا تنزيل التكوينات مباشرة عبر HTTP عبر طلبات.

## نقاط نهاية التحميل

التكوين الحالي:

```
curl -k "https://<server>:9443/download/config/<airscale-name>/current.xml" \  
-o current_config.xml
```

### إصدار محدد:

```
curl -k "https://<server>:9443/download/config/<airscale-name>/ONS-Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml" \  
-o ONS-Lab-Airscale_config_20251230_143522.xml
```

في الرابط مع اسم الدليل المصفي (أحرف صغيرة، AirScale **ملاحظة:** يجب أن يتطابق اسم شروطات سفلية للأحرف الخاصة)

## الوصول البرمجي

IAEx من وحدة) قائمة الإصدارات

```
# الحصول على جميع الإصدارات لجهاز
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.list_config_versions("ONS-
Lab-Airscale")

# الحصول على محتوى التكوين الحالي
{:ok, xml} =
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.get_current_config("ONS-
Lab-Airscale")

# تحقق من عدد الإصدارات
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.count_versions("ONS-Lab-
Airscale")
# يرجع: 655

# الحصول على إعداد الحد الأقصى للتخزين
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.max_storage_bytes()
# يرجع: 104857600 (100 ميغا بايت بالبايت)

# الحصول على الاستخدام الحالي للتخزين
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.get_storage_usage("ONS-
Lab-Airscale")
# يرجع: 99614055 (بايت)

# الحصول على إحصائيات التخزين التفصيلية
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.get_storage_stats("ONS-
Lab-Airscale")
# يرجع: %{version_count: 655, total_size_bytes: 99614055, ...}

# تنظيف يدوي (الاحتفاظ تحت 50 ميغا بايت)
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.cleanup_old_versions("ONS-
Lab-Airscale", 50 * 1024 * 1024)
# تم حذف 345 إصدارًا، تم تحرير 50 - {ok, 345, 500000000} : يرجع
ميغا بايت

# تنظيف باستخدام الافتراضي (100 ميغا بايت)
RanMonitor.Nokia.Airscale.ConfigStorage.cleanup_old_versions("ONS-
Lab-Airscale")
# لا حاجة لتنظيف إذا كان تحت الحد - {ok, 0, 0} : يرجع
```

## انظر أيضًا

- **دليل واجهة الويب** - مرجع كامل للوحة التحكم
- إعداد محطة القاعدة - **AirScale دليل تكوين**
- **دليل العمليات الشائعة** - مهام الإدارة اليومية
- **دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات** - إدارة التخزين

# دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات

## نظرة عامة

الآن نظامًا شاملاً لـ **سياسة الاحتفاظ بالبيانات** يتيح لك إدارة RAN Monitor تتضمن تطبيق InfluxDB مدة تخزين مقاييس الأداء وبيانات التكوين وسجلات الإنذارات في ما تحتاج لمعرفته حول إدارة الاحتفاظ بالبيانات.

## بدء سريع

### الوصول إلى لوحة معلومات سياسة الاحتفاظ

1. انتقل إلى <https://localhost:9443> لوحة التحكم.
2. انقر على **الاحتفاظ بالبيانات** في قائمة التنقل.
3. المكونة eNodeBs عرض وإدارة إعدادات الاحتفاظ لجميع.

### تعيين فترة احتفاظ مخصصة

1. في القائمة eNodeB ابحث عن.
2. قم بتحديث حقل "فترة الاحتفاظ" (بالساعات).
3. يتم حفظ الإعداد على الفور.
4. يعود إلى القيمة ال **افتراضية العالمية** إذا ترك فارغًا.

### تنظيف البيانات القديمة

1. انقر على زر **تنظيف البيانات القديمة** لإزالة السجلات الأقدم من فترة الاحتفاظ.
2. استخدم eNodeB أو انقر على **مسح جميع البيانات** لحذف جميع السجلات لذلك (!بحذر)

# لقطة شاشة

eNodeB لوحة معلومات الاحتفاظ بالبيانات تظهر إعدادات الاحتفاظ وعدد السجلات لكل

---

## الميزات

### إعدادات الاحتفاظ العالمية

- فترة الاحتفاظ الافتراضية: 720 ساعة (30 يومًا)
- قابل للتكوين: `config/config.exs` تغيير في
- بدون إعدادات مخصصة eNodeBs الاحتياطي: يتم تطبيقه على جميع

### eNodeB الاحتفاظ لكل

- معينة eNodeBs تجاوز العالمية: تعيين احتفاظ مخصص لـ
- مخزنة في قاعدة البيانات: محفوظة في جدول `airscales`
- في الوقت الحقيقي: سارية على الفور

## التنظيف التلقائي

- **جدولة:** تعمل تلقائيًا كل ساعة
- **عامل خلفية:** `RanMonitor.Data.RetentionCleanupWorker`
- **تتكرم إعدادات الاحتفاظ الفردية: eNodeB لكل**
- **مسجلة:** يتم تسجيل جميع عمليات التنظيف لتتبع التدقيق

## رؤية البيانات

- **عدد السجلات:** انظر عدد السجلات لكل نوع قياس
    - مقاييس الأداء
    - التكوين
    - الإنذارات
  - **eNodeB ملخص إجمالي:** عرض إجمالي السجلات لكل
  - **في الوقت الحقيقي:** يتم تحديثه عند تحديث الصفحة
-

# واجهة المستخدم □

## تخطيط لوحة المعلومات

وعدد eNodeB لوحة معلومات الاحتفاظ بالبيانات تظهر الإعدادات العالمية وفترات الاحتفاظ لكل السجلات

**نظرة عامة على التخطيط:**

## سياسة الاحتفاظ بالبيانات

### الإعدادات العالمية

M فترة الاحتفاظ الافتراضية: 30 يومًا | إجمالي السجلات: 1.2  
التنظيف التلقائي: ✓ مفعل (يعمل كل ساعة)

### eNodeB إعدادات احتفاظ

#### SITE-01

الحالة: مسجلة  
فترة الاحتفاظ: 720 ساعة (30 يومًا)

#### سجلات البيانات:

مقاييس الأداء: 250,000

التكوين: 5,000

الإنذارات: 15,000

الإجمالي: 270,000

[مسح جميع البيانات] [تنظيف البيانات القديمة]

(...أدناه eNodeBs المزيد من)



## مؤشرات الحالة

- مسجلة ونشطة eNodeB: (✓) أخضر
- قيد الانتظار أو غير مسجلة eNodeB: (X) أحمر
- غير المسجلة eNodeBs **معطلة**: لا يمكن تعديل الإعدادات لـ

## أزرار الإجراءات

الزر	الإجراء	التأثير
تنظيف البيانات القديمة	إزالة السجلات القديمة	يحذف السجلات الأقدم من فترة الاحتفاظ
مسح جميع البيانات	مسح كامل	يحذف جميع السجلات (⚠ استخدم بحذرا!)
تحديث	تحديث العرض	يعيد جلب عدد السجلات والإعدادات

## ⚙️ التكوين

### تكوين الاحتفاظ العالمي

عدل `config/config.exs`:

```
config :ran_monitor,  
  ecto_repos: [RanMonitor.Repo],  
  generators: [context_app: :ran_monitor],  
  data_retention_hours: 720 # 30 يومًا ، اضبط حسب الحاجة
```

## القيم الزمنية المدعومة

الفترة	الساعات	الأيام	موصى به لـ
ساعة 1	1	0.04	للاختبار فقط
يوم 1	24	1	مقاييس قصيرة الأجل
أيام 7	168	7	تقارير أسبوعية
يوم 14	336	14	تقارير نصف شهرية
يوم 30	720	30	تقارير شهرية (افتراضي)
يوم 90	2160	90	اتجاهات طويلة الأجل
يوم 180	4320	180	تقارير نصف سنوية
سنة 1	8760	365	تقارير سنوية

## متغيرات البيئة

:يمكن تجاوزها في وقت التشغيل

```
export DATA_RETENTION_HOURS=1440 # 60 يومًا  
mix phx.server
```

# كيف يعمل

## تدفق الاحتفاظ بالبيانات

1. إدخال البيانات
  - └─ InfluxDB → مقاييس الأداء
  - └─ InfluxDB → بيانات التكوين
  - └─ InfluxDB → الإنذارات
2. التنظيف التلقائي (ساعي)
  - └─ RetentionCleanupWorker يتم تفعيل
  - └─ eNodeB لكل:
    - └─ (أو عالمية eNodeB لكل) الحول على فترة الاحتفاظ الفعالة
    - └─ حساب الطابع الزمني للقطع
    - └─ حذف السجلات الأقدم من القطع
    - └─ تسجيل النتائج
3. التنظيف اليدوي (عند الطلب)
  - └─ ينقر المستخدم على الزر في واجهة المستخدم
  - └─ يتم تطبيق سياسة الاحتفاظ
  - └─ يتم حذف السجلات على الفور
  - └─ يتم عرض إشعار النجاح/الخطأ
4. المراقبة
  - └─ يتم عرض عدد السجلات في واجهة المستخدم

## منطق الاحتفاظ

### eNodeB: فترة الاحتفاظ الفعالة لكل

```
effective_retention = case airscales.retention_hours do
  nil -> Config.data_retention_hours()      # استخدم العالمية (720 ساعة)
  hours -> hours                            # استخدم القيمة
end
eNodeB المخصصة لكل
end
```

مثال:

- القيمة الافتراضية العالمية: 720 ساعة (30 يومًا)
- مخصصة: 168 ساعة (7 أيام) "SITE-01" eNodeB
- تستخدم العالمية 720 ساعة → nil :مخصصة "SITE-02" eNodeB

## عملية التنظيف

(ثانية 3600 \* retention\_hours) - طابع القطع = الآن

مثال مع فترة احتفاظ 30 يومًا:

└─ الحالية: 11-12-2025 10:00:00

└─ فترة الاحتفاظ: 720 ساعة (30 يومًا)

└─ القطع: 11-11-2025 10:00:00

└─ حذف جميع السجلات مع طابع زمني > القطع

## المراقبة والتسجيل

### إدخالات السجل

:يسجل النظام جميع أنشطة الاحتفاظ. ابحث عن

```
[RetentionCleanupWorker] بدء عامل تنظيف الاحتفاظ  
[RetentionCleanupWorker] الاحتفاظ: 720 (SITE-01) تنظيف البيانات لـ  
(ساعة)  
[RetentionCleanupWorker] SITE-01 تم حذف 15,000 سجل لـ  
[RetentionCleanupWorker] دورة التنظيف مكتملة: 5 ناجحة، 0 فاشلة،  
75,000 إجمالي محذوف
```

### مراقبة عدد السجلات

:رؤية في الوقت الحقيقي

1. افتح لوحة معلومات الاحتفاظ بالبيانات
2. eNodeB عرض عدد السجلات الحالي لكل قياس لكل
3. انقر على "تحديث" لتحديث الأعداد

## التتبع التاريخي:

- تحقق من سجلات التطبيق لمخصات التنظيف
- بمرور الوقت InfluxDB راقب استخدام قرص
- إعداد تنبيهات بناءً على نمو عدد السجلات

# الاستخدام المتقدم

## الوصول البرمجي

استخدم خدمة سياسة الاحتفاظ في كودك

```
alias RanMonitor.Data.RetentionPolicy
alias RanMonitor.Database.Nokia

# الحصول على فترة الاحتفاظ الفعالة لـ eNodeB
airscale = Nokia.get_airscale!(1)
hours = RetentionPolicy.get_retention_hours(airscale)
# => 720 (أو القيمة المخصصة إذا تم تعيينها)

# الحصول على عدد السجلات لـ eNodeB
counts = RetentionPolicy.get_record_counts("SITE-01")
# => %{"PerformanceMetrics" => 250000, "Configuration" => 5000,
"Alarms" => 15000}

# الحصول على إجمالي السجلات
total = RetentionPolicy.get_total_record_count("SITE-01")
# => 270000

# حذف السجلات القديمة يدويًا
{:ok, deleted_count} = RetentionPolicy.delete_old_records("SITE-01", 720)
# => {:ok, 50000} (تم حذف 50 ألف سجل)

# مسح جميع السجلات لـ eNodeB
{:ok, deleted_count} = RetentionPolicy.clear_all_records("SITE-01")
# => {:ok, 270000} (تم حذف جميع 270 ألف سجل)
```

## تعديل فترة التنظيف

عدل `lib/ran_monitor/data/retention_cleanup_worker.ex`:

```
# تغيير من 1 ساعة (3600000 مللي ثانية) إلى 30 دقيقة (1800000 مللي ثانية)
@cleanup_interval_ms 1800000 # 30 دقيقة
```

ثم أعد تجميع:

```
mix compile
```

## استعلامات على مستوى قاعدة البيانات

عرض إعدادات الاحتفاظ مباشرة:

```
SELECT name, retention_hours FROM airscales;
```

تحديث الاحتفاظ عبر قاعدة البيانات:

```
UPDATE airscales
SET retention_hours = 168
WHERE name = 'SITE-01';
```

## أفضل الممارسات

### اختيار فترة الاحتفاظ

قصيرة الأجل (> 7 أيام)

- استخدم ل: الاختبار، بيانات التحضير
- غير موصى به ل: الإنتاج
- المخاطر: قد تحذف بيانات تاريخية مهمة

## قياسية (7-30 يومًا)

- استخدم ل: نشرات الإنتاج مع تخزين نموذجي
- الأفضل ل: معظم حالات الاستخدام
- التوازن: تاريخ جيد مع تخزين قابل للإدارة

## طويلة الأجل (< 30 يومًا)

- استخدم ل: تحليل الاتجاهات، متطلبات الامتثال
- التكلفة: متطلبات تخزين أعلى
- الفائدة: بيانات تاريخية موسعة

## موصى به حسب حالة الاستخدام

حالة الاستخدام	الاحتفاظ	السبب
تقارير يومية	يومًا 7-14	دورات مراجعة أسبوعية
تقارير أسبوعية	يومًا 30-60	ملخصات شهرية
تقارير شهرية	يومًا 90	تحليل ربع سنوي
تحليل الاتجاهات	يومًا 180-365	أنماط طويلة الأجل
الامتثال	حسب الحاجة	قانوني/تنظيمي

## اعتبارات التخزين

تقدير احتياجات التخزين:

- سجل  $\approx 1-5$  كيلوبايت (حسب نوع القياس) 1000
- مليون سجل  $\approx 1-5$  جيجابايت 1
- فترة الاحتفاظ  $\times$  معدل الجمع = إجمالي التخزين

راقب النمو باستخدام

```
# تحقق من حجم دلو InfluxDB  
influx bucket list
```

```
# أو تحقق من استخدام القرص  
df -h /path/to/influxdb/data
```

## □ الأمان والامتثال

### خصوصية البيانات

- لا تشفير في حالة السكون بشكل افتراضي
- InfluxDB الوصول الشبكي يتم التحكم فيه عبر أمان
- سجلات الوصول متاحة في سجلات التطبيق

### الامتثال

- سجل التدقيق: جميع عمليات التنظيف مسجلة مع الطابع الزمني
- سلامة البيانات: حذف ناعم، لا عمليات مسح صلبة على مستوى التطبيق
- إثبات الاحتفاظ: السجلات تظهر ما تم الاحتفاظ به/حذفه

### التوصيات

1. للإنتاج InfluxDB تفعيل مصادقة
2. مراقبة سجلات التنظيف بانتظام
3. تعيين الاحتفاظ بعناية لتحقيق التوازن بين الامتثال والتخزين
4. النسخ الاحتياطي قبل العمليات الضخمة إذا كانت البيانات حساسة
5. اختبار سياسات الاحتفاظ في التحضير أولاً

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## المشكلة: عدم تشغيل التنظيف

### الأعراض:

- السجلات الأقدم من فترة الاحتفاظ لا تزال موجودة
- لا توجد إدخلات سجل للتنظيف

### الحلول:

1. ps aux | grep mix: تحقق من أن التطبيق يعمل
2. RetentionCleanupWorker: تحقق من بدء
  - بدء [RetentionCleanupWorker] تحقق من السجلات لـ
3. InfluxDB: تحقق من اتصال
  - زيارة صفحة حالة InfluxDB:  
`https://localhost:9443/nokia/influx`
4. تحقق من تكوين إعدادات الاحتفاظ:
  - data\_retention\_hours لـ config/config.exs تحقق من

## المشكلة: فشل التنظيف اليدوي

### الأعراض:

- "رسالة خطأ عند النقر على "تنظيف البيانات القديمة"
- السجلات لم تحذف

### الحلول:

1. متاحة InfluxDB تحقق من أن:
  - اختبار الاتصال في لوحة المعلومات
2. تحقق من دقة عدد السجلات:
  - انقر على "تحديث" للتحديث
3. تحقق من سجلات التطبيق للأخطاء:
  - ابحث عن إدخلات خطأ [RetentionPolicy]
4. eNodeB: تحقق من تسجيل:
  - eNodeB تحقق من صفحة حالة

# المشكلة: استخدام عالي للذاكرة بعد التنظيف

## الأعراض:

- يصبح التطبيق بطيئًا بعد التنظيف
- ارتفاع استخدام الذاكرة

## الحلول:

1. هذا طبيعي عند الحذف الكبير.
2. انتظر 5-10 دقائق لتطبيع الذاكرة.
3. فكر في تقليل تكرار التنظيف:
  - افتراضي 1 ساعة) @cleanup\_interval\_ms تغيير
4. المتأثر eNodeBs أو تقليل فترة الاحتفاظ لـ

# المشكلة: أعداد السجلات غير صحيحة

## الأعراض:

- InfluxDB أعداد السجلات لا تتطابق مع واجهة
- تنظيف البيانات القديمة "تظهر أرقام مختلفة"

## الحلول:

1. انقر على "تحديث" لإجبار التحديث.
2. InfluxDB تحقق من استعلام:
  - قد يستغرق الأمر بعض الوقت لتعكس الحذف الأخير
3. انتظر دقيقة وحاول مرة أخرى:
  - تعالج عمليات الحذف InfluxDB قد تكون
4. يتطابق تمامًا eNodeB تحقق من أن اسم:
  - مقارنة حساسة لحالة الأحرف

## الوثائق ذات الصلة

- دليل العمليات - نظرة عامة تشغيلية كاملة

- **دليل واجهة الويب** - مرجع لوحة التحكم والميزات
  - **دليل البدء** - دليل بدء سريع
  - **دليل العمليات الشائعة** - مهام الإدارة اليومية
  - التحليلات ولوحات المعلومات - **Grafana دليل تكامل**
- 

## □ نقاط الوصول

- **لوحة معلومات الاحتفاظ بالبيانات:**  
`https://localhost:9443/nokia/retention`
  - **حالة eNodeB:** `https://localhost:9443/nokia/status`
  - **حالة InfluxDB:** `https://localhost:9443/nokia/influx`
  - **السجلات الحية:** `https://localhost:9443/nokia/logs`
- 

## □ الأسئلة الشائعة

### س: هل سيؤدي التنظيف إلى حذف البيانات النشطة؟

ج: لا. يتم حذف السجلات الأقدم من فترة الاحتفاظ فقط. البيانات التي يتم جمعها حاليًا لا تتأثر أبدًا.

### س: هل يمكنني تعيين احتفاظ مختلف لـ eNodeBs مختلفة؟

إعداد الاحتفاظ الخاص بها. إذا لم يتم تعيينه، فإنه يستخدم eNodeB ج: نعم! يمكن أن يكون لكل القيمة الافتراضية العالمية.

### س: كم مرة يتم تشغيل التنظيف التلقائي؟

في العامل إذا لزم الأمر `@cleanup_interval_ms` ج: كل ساعة بشكل افتراضي. قم بتعديل

## س: ماذا يحدث إذا قمت بمسح جميع البيانات؟

بشكل دائم. لا eNodeB ج: سيتم حذف جميع السجلات (مقاييس الأداء، التكوين، الإنذارات) لذلك يمكن التراجع عن ذلك.

## س: هل يمكن أن يؤثر التنظيف على جمع البيانات؟

ج: لا. التنظيف وجمع البيانات مستقلان. ستستمر البيانات الجديدة في الكتابة بينما يتم حذف البيانات القديمة.

## س: كم من الوقت يستغرق التنظيف؟

ج: يعتمد على عدد السجلات

- ثانية  $< 1$ :  $< 100k$  صغير
- ثوانٍ 1-10:  $100k-1M$  متوسط
- ثانية  $10-60+$ :  $> 1M$  كبير

## س: هل يمكنني حذف سجلات معينة يدويًا؟

ج: لا عبر واجهة المستخدم. فقط التنظيف الكامل أو المسح الكامل متاح. للحذف الدقيق، استخدم مباشرة API أو InfluxDB واجهة سطر أوامر.

## س: غير متاحة؟ InfluxDB س: ماذا لو كانت

ج: سيفشل التنظيف بصمت وسيعيد المحاولة في الساعة التالية. يستمر جمع البيانات دون تأثير.

## س: هل يؤثر التنظيف على الأداء؟

ج: تأثير طفيف أثناء التنظيف (ثوانٍ إلى دقائق حسب حجم البيانات). تم اختيار الفاصل الزمني الساعي لتقليل التأثير.

---

# تفاصيل التنفيذ

## الملفات المعدلة

الملف	التغييرات
<code>lib/ran_monitor/database/nokia/airscale.ex</code>	إضافة حقل <code>retention_hours</code>
<code>lib/ran_monitor/config/config.ex</code>	إضافة دالة <code>data_retention_hours()</code>
<code>config/config.exs</code>	إضافة تكوين الاحتفاظ العالمي ومسار الصفحة
<code>lib/ran_monitor/application.ex</code>	إضافة عامل التنظيف إلى شجرة الإشراف

## الملفات التي تم إنشاؤها

الملف
<code>lib/ran_monitor/data/retention_policy.ex</code>
<code>lib/ran_monitor/data/retention_cleanup_worker.ex</code>
<code>lib/ran_monitor/web/live/retention_policy_live.ex</code>
<code>priv/repo/migrations/20251211065257_add_retention_hours_to_airscales.</code>

# الوظائف الرئيسية

## وحدة RetentionPolicy:

- `get_retention_hours(airscale)` - الحصول على الاحتفاظ الفعال
- `get_record_counts(airscale_name)` - استرجاع عدد السجلات
- `get_total_record_count(airscale_name)` - العدد الإجمالي
- `delete_old_records(name, hours)` - تنظيف السجلات القديمة
- `clear_all_records(name)` - مسح كامل

## عامل RetentionCleanupWorker GenServer:

- `start_link(opts)` - بدء عامل التنظيف
- `init(:ok)` - تهيئة العامل
- `handle_info(:cleanup, state)` - تشغيل دورة التنظيف

## البدء

### الإعداد (مرة واحدة)

#### 1. قم بتشغيل الترحيل:

```
mix ecto.migrate
```

#### 2. أعد تشغيل التطبيق:

```
mix phx.server
```

#### 3. تحقق من التثبيت:

- انتقل إلى `https://localhost:9443/nokia/retention`
- يجب أن ترى لوحة معلومات الاحتفاظ بالبيانات

# الاستخدام الأول

## 1. تحقق من الإعدادات الحالية:

- عرض الاحتفاظ العالمي (الافتراضي: 720 ساعة)
- eNodeB عرض إعدادات الاحتفاظ لكل

## 2. تخصيص إذا لزم الأمر:

- تحديث الاحتفاظ العالمي في `config/config.exs`
- عبر واجهة المستخدم eNodeB أو تعيين لكل

## 3. راقب التنظيف:

- راقب السجلات لإدخالات `[RetentionCleanupWorker]`
  - تحقق من انخفاض عدد السجلات بمرور الوقت
-

# الدعم

## تحتاج إلى مساعدة؟

1. **تحقق من السجلات:** ابحث عن إدخلات `[RetentionPolicy]` أو `[RetentionCleanupWorker]`
2. **راجع هذا الدليل:** معظم المشكلات مغطاة في قسم استكشاف الأخطاء وإصلاحها
3. **تحقق من الوثائق الأخرى:** ارجع إلى روابط الوثائق ذات الصلة أعلاه
4. **تحقق من الإعدادات:** تأكد من تشغيل الترحيل وبدء العامل

## الإبلاغ عن المشكلات

قم بتضمين:

- رسالة الخطأ من واجهة المستخدم أو السجلات
- المتأثر eNodeB اسم
- إعدادات الاحتفاظ الحالية
- عدد السجلات قبل/بعد
- خطوات لإعادة الإنتاج

# موارد التعلم

## المفاهيم ذات الصلة

- **InfluxDB v2.x:** قاعدة بيانات زمنية مع سياسات احتفاظ
- **سياسة الاحتفاظ:** المدة التي يتم فيها الاحتفاظ بالبيانات
- **التنظيف:** الحذف التلقائي للبيانات القديمة
- **أنواع القياسات:** مقاييس الأداء، التكوين، الإنذارات

## الموارد الخارجية

- [InfluxDB وثائق](#)
- [Elixir GenServer دليل](#)

- Phoenix LiveView

# إدارة البرنامج الثابت

## Nokia AirScale مستودع حزم برنامج

استضافة وتقديم حزم البرنامج الثابت لتحديثات البرامج عن بُعد


## نظرة عامة

Nokia AirScale توفر صفحة إدارة البرنامج الثابت مستودعًا مركزيًا لحزم برامج محطات قاعدة مما يسمح، عبر HTTP، بتقديم ملفات البرنامج الثابت التي تم تحميلها إلى باستخدام خيار "الخادم RAN Monitor لمحطات القاعدة بتنزيل تحديثات البرامج مباشرة من WebEM البعيد" في.

## الميزات الرئيسية

- zip. بامتداد Nokia AirScale **تحميل حزم البرنامج الثابت** - تخزين حزم برامج
- تقوم محطات القاعدة بتنزيل البرنامج الثابت عبر - **HTTP تقديم الملفات عبر** HTTP القياسية لـ URL عناوين
- حساب تلقائي للتشفير للتحقق من السلامة - **MD5 تشفير**
- WebEM للتنزيل بنقرة واحدة لتكوين URL نسخ عناوين - **URL نسخ**
- **إحصائيات التخزين** - مراقبة استخدام قرص مستودع البرنامج الثابت

## نظرة عامة على سير العمل

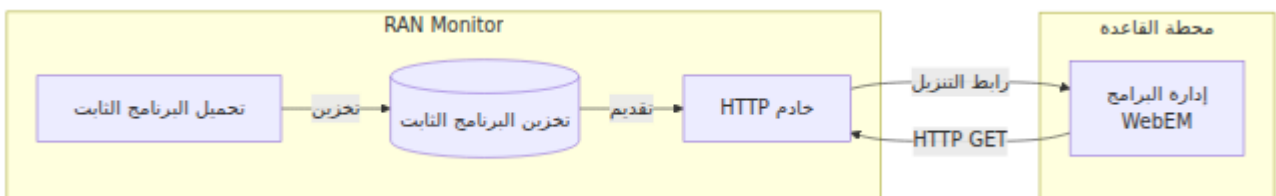

# الوصول إلى الصفحة

**URL:** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/firmware`

**التنقل:** شريط جانبي لوحة التحكم < البرنامج الثابت

صفحة إدارة البرنامج الثابت مع قسم التحميل وقائمة البرنامج الثابت المتاحة.

## تكوين التخزين

### مسار التخزين الافتراضي

RAN Monitor: يتم تخزين ملفات البرنامج الثابت على نظام ملفات خادم

```
/var/firmware/nokia/  
├── SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zi  
├── SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zi  
├──  
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip.me  
├── SBTS24R1_ENB_0000_001093_000000_release_BTSSM_downloadable_A52.zi  
├── SBTS24R1_ENB_0000_001093_000000_release_BTSSM_downloadable_A52.zi  
├──  
SBTS24R1_ENB_0000_001093_000000_release_BTSSM_downloadable_A52.zip.me  
└── ...
```

لكل حزمة برنامج ثابت، يتم إنشاء الملفات التالية:

- `.zip` - حزمة البرنامج الثابت
- `.md5` - المخزن MD5 تشفير
- `.metadata.json` - بيانات التعريف المخزنة المستخرجة من الحزمة

### مسار التخزين المخصص

قم بتكوين موقع تخزين بديل في `config/runtime.exs`:

```
config :ran_monitor,  
  firmware_storage_path: "/data/firmware/nokia"
```

المعامل	النوع	مطلوب	الافتراضي	لوصف
<code>firmware_storage_path</code>	سلسلة	لا	<code>/var/firmware/nokia</code>	مسار الدليل لتخزين ملفات البرنامج الثابت. يتم إنشاء الدليل تلقائيًا إذا لم يكن موجودًا.

## سلوك النسخ الاحتياطي

إذا لم يكن بالإمكان إنشاء مسار التخزين المكون (على سبيل المثال، تم رفض الإذن)، يتراجع داخل دليل التطبيق `priv/firmware/nokia` النظام إلى

## مرجع واجهة الويب

### نظرة عامة على التخزين

:يعرض القسم العلوي إحصائيات المستودع

المقياس	الوصف
ملفات البرنامج الثابت	العدد الإجمالي لحزم البرنامج الثابت المخزنة
الحجم الكلي	الحجم المشترك لجميع ملفات البرنامج الثابت
مسار التخزين	الموقع الحالي لنظام الملفات لتخزين البرنامج الثابت

## قسم التحميل

Nokia AirScale: قم بتحميل حزم البرنامج الثابت

1. انقر على منطقة التحميل أو اسحب وأفلت ملف `.zip`
2. تحقق من ظهور اسم الملف مع معلومات الحجم
3. انقر على **تحميل البرنامج الثابت** لتخزين الملف

يُعرض تقدم التحميل سرعة النقل والوقت المقدر المتبقي.

(Nokia حزم برامج) فقط `.zip` الملفات المدعومة: ملفات

أقصى حجم للملف: 15 جيجابايت

**يُعرض تقدم التحميل:**

- سرعة التحميل الحالية (على سبيل المثال، 15.37 ميجابايت/ثانية)
- النسبة المئوية المكتملة
- بايتات تم نقلها / الحجم الكلي
- (ETA) الوقت المقدر المتبقي

تنسيق التسمية Nokia **تنسيق اسم الملف:** تتبع حزم البرنامج الثابت

```
SBTS<release>_ENB_<build>_<variant>_release_BTSSM_downloadable_<suffi
```

**مثال:**

```
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip
```

## قائمة البرنامج الثابت

:تعرض الجدول جميع حزم البرنامج الثابت المحملة

العمود	الوصف
اسم الملف	الاسم الكامل لملف حزمة البرنامج الثابت
الإصدار	(SBTS25R1 ، على سبيل المثال) إصدار النسخة المستخرجة
تاريخ البناء	الطابع الزم   ي للبناء المستخرج من بيانات التعريف للبرنامج الثابت
معلومات	زر لعرض بيانات التعريف التفصيلية للبرنامج الثابت
الحجم	حجم الملف بتنسيق سهل القراءة
MD5	(انقر للنسخ) MD5 تشفير
التنزيلات	عدد مرات تنزيل البرنامج الثابت
الإجراءات	تنزيل، حذف، URL أزرار نسخ

## بيانات تعريف البرنامج الثابت

انقر على زر **معلومات** في أي صف من البرنامج الثابت لعرض بيانات التعريف التفصيلية:  
المستخرجة من الحزمة

.يعرض نموذج البيانات التعريفية تفاصيل شاملة عن حزمة البرنامج الثابت

الوصف	الحقل
الاسم الكامل لحزمة البرنامج	اسم الملف
(SBTS25R1 ، على سبيل المثال) إصدار برنامج محطة القاعدة	الإصدار
الطابع الزمني عند بناء البرنامج الثابت	تاريخ البناء
حجم الملف	الحجم
RAN Monitor متى تم تحميل الملف إلى	تاريخ تعديل الملف
(على سبيل المثال) سلسلة إصدار البرنامج الكامل (FTM_SBTS25R1_2025.05.27_0097)	إصدار البرنامج
إصدار برنامج النظام الأساسي	PS إصدار
Linux إصدار نواة	إصدار النواة
(FL19A ، على سبيل المثال) LTE إصدار برنامج	LTE إصدار
(WBTSFP20C ، على سبيل المثال) WCDMA إصدار برنامج	WCDMA إصدار
(إلخ ، ASCE ، ASCF ، FCTJ) قائمة الوحدات الأجهزة المتوافقة	وحدات الأجهزة المدعومة
تشفير سلامة الملف	MD5 تشفير
الرابط الكامل لتنزيلات محطة القاعدة	رابط التنزيل

يتم استخراج البيانات التعريفية تلقائيًا من حزمة البرنامج الثابت عند التحميل وتخزينها للوصول السريع.

## أزرار الإجراءات

الزر	الوصف
معلومات	عرض بيانات التعريف التفصيلية للبرنامج الثابت في نموذج
URL نسخ	نسخ رابط   تنزيل البرنامج الثابت إلى الحافظة
تنزيل	تنزيل ملف البرنامج الثابت مباشرة
حذف	إزالة ملف البرنامج الثابت من التخزين

## صف رابط التنزيل

أسفل كل إدخال للبرنامج الثابت، يتم عرض الرابط الكامل للتنزيل:

```
http://<ran-monitor-ip>:4000/firmware/nokia/<filename>.zip
```

WebEM الخادم البعيد" في " URL يتم إدخال هذا الرابط في حقل.

## MD5 تشفير

### الحساب التلقائي

تلقائيًا عند إدراج ملفات البرنامج الثابت. يتم تخزين التشفير في ملف MD5 يتم حساب تشفير بجانب حزمة البرنامج الثابت لعمليات البحث السريعة اللاحقة `.md5`.

### ملفات التشفير

:المقابل `.md5` لكل حزمة برنامج ثابت، يتم إنشاء ملف

```
/var/firmware/nokia/  
├─ SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zi  
└─  
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip.mc
```

: على التشفير السداسي العشري بحروف صغيرة `.md5` يحتوي ملف

```
a1b2c3d4e5f6789012345678abcdef01
```

## التحقق

:للتحقق من سلامة البرنامج الثابت بعد التنزيل MD5 استخدم تشفير

### Linux/macOS:

```
md5sum  
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip
```

### Windows (PowerShell):

```
Get-FileHash -Algorithm MD5  
SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_downloadable_A54.zip
```

# سير عمل تحديث برنامج محطة القاعدة

## المتطلبات الأساسية

- RAN Monitor تم تحميل حزمة البرنامج الثابت إلى
- RAN Monitor اتصال الشبكة من محطة القاعدة إلى
- لمحطة القاعدة WebEM الوصول إلى واجهة

## عملية خطوة بخطوة



# خطوات مفصلة

## 1. تحميل البرنامج الثابت إلى RAN Monitor

انتقل إلى صفحة إدارة البرنامج الثابت وقم بتحميل حزمة البرنامج

- انتقل إلى `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/firmware`
- قم بتحميل حزمة البرنامج الثابت بامتداد `.zip`
- الصحيح MD5 تحقق من ظهور الملف في قائمة البرنامج الثابت مع

## 2. نسخ رابط التنزيل

بجانب حزمة البرنامج الثابت. تنسيق الرابط هو **URL** انقر على **نسخ**

```
http://<ran-monitor-ip>:4000/firmware/nokia/<filename>.zip
```

## 3. الوصول إلى إدارة برامج WebEM

لمحطة القاعدة WebEM افتح واجهة

- انتقل إلى **إدارة البرامج** < **تحديث البرنامج**
- الحالية (النشطة والاحتياطية) BTS عرض إصدارات برامج

## 4. تكوين الخادم البعيد

WebEM: في قسم "تنزيل وتفعيل البرنامج من" في

1. اختر الخادم البعيد
2. **URL** ألصق الرابط المنسوخ في حقل
3. انقر على **الاتصال والتحديث**

ويسترجع قائمة الملفات RAN Monitor بـ WebEM يتصل.

## 5. اختيار البرنامج الثابت وبدء التحديث

1. اختر ملف البرنامج الثابت من القائمة المنسدلة **ملف البرنامج**
2. للتحقق من التوافق **SW** اختياريًا قم بتشغيل **بدء فحص إعادة التشغيل**
3. تحقق من **تفعيل البرنامج بعد التنزيل** إذا كانت التفعيل الفوري مرغوبة.

انقر على **بدء** لبدء تحديث البرنامج. 4.

## التحقق بعد التحديث

بعد اكتمال التحديث:


1. WebEM تحقق من ظهور إصدار البرنامج الجديد ك **نشط** في.
2. لأي إنذارات جديدة من محطة القاعدة RAN Monitor تحقق من.
3. KPIs تأكد من استعادة خدمة الخلية عبر.

---

## تحديث البرنامج عن بُعد عبر دفع التكوين

على كل محطة قاعدة، يمكنك تشغيل تحديثات البرنامج عن WebEM بدلاً من الوصول يدويًا إلى RAN Monitor. بُعد عن طريق تحميل مقتطف تكوين عبر ميزة إدارة التكوين في.

# كيف يعمل

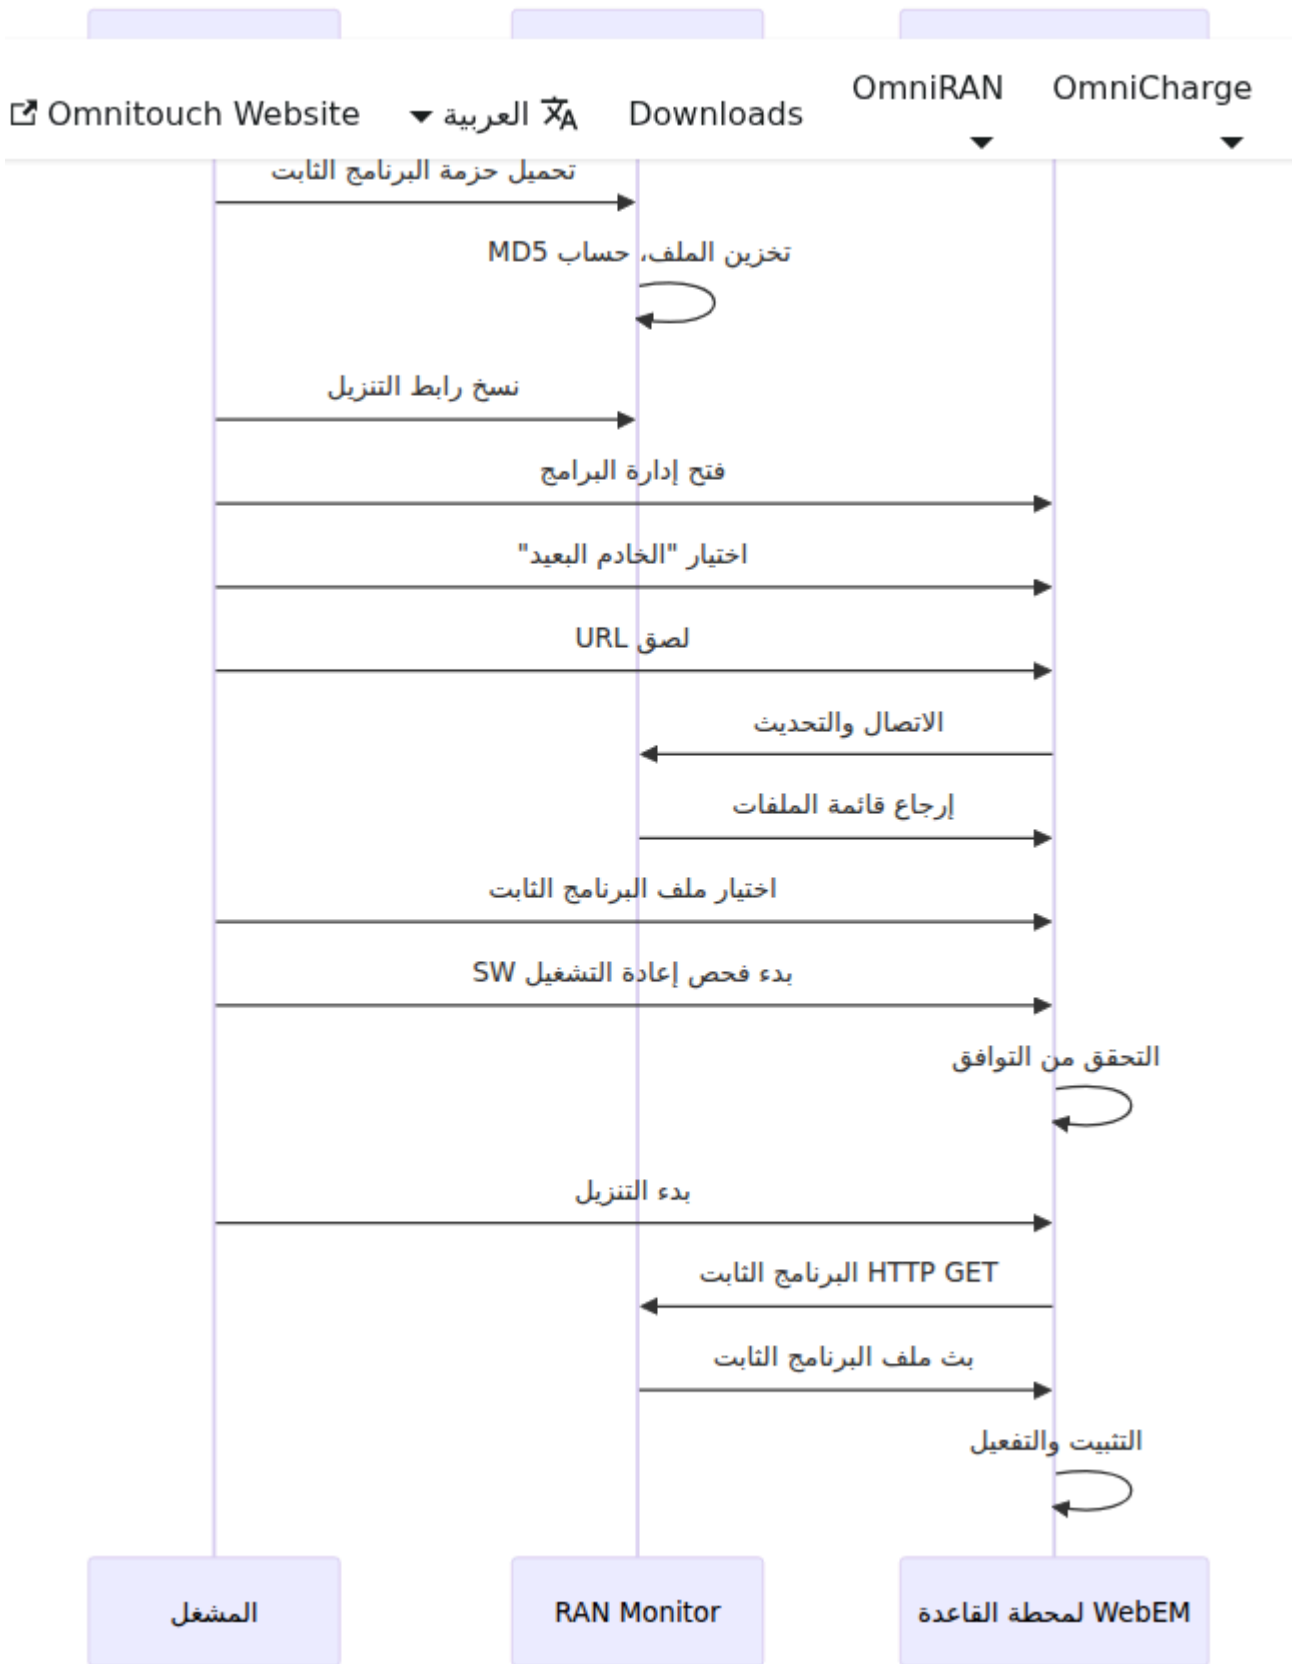

## مقتطف التكوين

يحتوي على معلومات تنزيل البرنامج. ستقوم محطة القاعدة بجلب البرنامج XML قم بإنشاء ملف المحدد عند تفعيل التكوين URL الثابت من

مثال: `sw_update.xml`

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<raml xmlns="raml21.xsd" version="2.1">
<cmData type="plan" scope="changes">
<managedObject class="com.nokia.srbts.btsswm:BTSSWM" distName="MRBTS-
operation="update">
  <p name="swPkgUrl">http://{ran-monitor-
ip}:4000/firmware/nokia/SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM
  <p name="swPkgActivate">true</p>
</managedObject>
</cmData>
</raml>
```

استبدل:

- `{site_id}` - معرف MRBTS ، `256` ، (على سبيل المثال، `2057`)
- `{ran-monitor-ip}` - عنوان IP أو اسم المضيف لـ RAN Monitor القابل للوصول من محطة القاعدة

## دفع التكوين

1. انتقل إلى صفحة تفاصيل محطة القاعدة في RAN Monitor
2. انقر على **عمليات التكوين** لفتح عمليات التكوين
3. قم بتحميل مقتطف `sw_update.xml`
4. انقر على **التحقق** للتحقق من التكوين
5. انقر على **تفعيل** لتطبيق التكوين

.ستقوم محطة القاعدة بتنزيل وتثبيت البرنامج الثابت تلقائيًا

## التحديثات الجماعية

(الصحيح MRBTS مع معرف) منفصل لكل موقع XML لتحديث مواقع متعددة، قم بإنشاء مقتطف لأتمتة العملية API أو استخدم RAN Monitor، وادفعها بشكل متتابع عبر

## مرجع المعلمات

المعامل	الوصف
<code>swPkgUrl</code>	لحزمة البرنامج الثابت للتنزيل URL HTTP عنوان
<code>swPkgActivate</code>	للتفعيل التلقائي بعد التنزيل <code>true</code> تعيينه إلى

## تتبع التنزيل

تنزيلات البرنامج الثابت للمساعدة في تحديد محطات القاعدة التي استردت RAN Monitor يتتبع حزم البرامج.

## المعلومات المتعقبة

لكل تنزيل، يتم تسجيل المعلومات التالية:

الحقل	الوصف
IP عنوان	البعيد للمتزيل IP عنوان
اسم المضيف	AirScale اسم المضيف المحلول أو الاسم المتطابق لـ
الطابع الزمني	تاريخ ووقت التنزيل

## عرض تاريخ التنزيل

يظهر عمود **التنزيلات** في قائمة البرنامج الثابت العدد الإجمالي للتنزيلات. مرر فوق العدد لرؤية والطوايع الزمنية IP تفاصيل التنزيل الأخيرة بما في ذلك عناوين

تظل بيانات تتبع التنزيل محفوظة على القرص وتستمر بعد إعادة تشغيل التطبيق.

# API الوصول إلى

## قائمة ملفات البرنامج الثابت

REST API استرجع مخزون البرنامج الثابت عبر واجهة

نقطة النهاية: `GET /api/firmware/nokia`

الاستجابة:

```
{
  "firmware": [
    {
      "filename": "SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_BTSSM_dowr",
      "size": 1073741824,
      "size_formatted": "1.0 GB",
      "modified": "2025-01-15T10:30:00Z",
      "download_url": "http://ran-monitor:4000/firmware/nokia/SBTS25R1_ENB_0000_001046_000000_release_E",
      "metadata": {
        "release": "SBTS25R1",
        "build": "0000_001046_000000",
        "variant": "release",
        "suffix": "A54",
        "type": "BTS برامج"
      }
    }
  ],
  "stats": {
    "file_count": 3,
    "total_size": 3221225472,
    "total_size_formatted": "3.0 GB",
    "storage_path": "/var/firmware/nokia"
  }
}
```

## تنزيل ملف البرنامج الثابت

نقطة النهاية: GET /firmware/nokia/<filename>

الاستجابة: تنزيل ملف ثنائي مع Content-Type: application/zip

---

## مرجع التكوين

### لتنزيل URL قاعدة

الأساسي القابل للوصول خارجيًا لتنزيلات البرنامج الثابت URL قم بتكوين عنوان

```
config :ran_monitor,  
  firmware_base_url: "http://ran-monitor.example.com:4000"
```

المعامل	النوع	مطلوب	الافتراضي	الوصف
firmware_base_url	سلسلة	لا	http://localhost:4000	عنوان URL الأساسي المستخدم عند إنشاء عناوين URL للتنزيل. قم بتعيين هذا إلى اسم المضيف/ عنوان IP القابل للوصول خارجيًا لخادم RAN Monitor.

API المعروضة في واجهة الويب والمسترجعة بواسطة URL تؤثر هذه الإعدادات على عناوين المكون للتطبيق HTTP تستخدم عملية تقديم الملفات المنفذ.

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### فشل التحميل

**الأعراض:** يظهر خطأ في تحميل الملف أو لا يكتمل أبدًا

**الأسباب المحتملة:**

- يتجاوز حجم الملف الحد الأقصى البالغ 15 جيجابايت
- الملف ليس ملقًا بامتداد `.zip`

- مساحة القرص غير كافية في مسار التخزين
- تم رفض الإذن على دليل التخزين

### الحل:

1. تحقق من أن حجم الملف أقل من 15 جيجابايت
2. تأكد من أن امتداد الملف هو `.zip`
3. تحقق `df -h /var/firmware/nokia` من مساحة القرص المتاحة
4. تحقق من أذونات الدليل `ls -la /var/firmware`

## لا يمكن لمحطة القاعدة التنزيل

أو انتهاء مهلة التنزيل WebEM الأعراض: فشل "الاتصال والتحديث" في

### الأسباب المحتملة:

- RAN Monitor مشكلة في الاتصال الشبكي بين محطة القاعدة و
- HTTP 4000 جدار ناري يحظر المنفذ
- (أو اسم مضيف خاطئ IP عنوان) غير صحيح URL عنوان

### الحل:

1. من شبكة محطة القاعدة ping RAN Monitor: تحقق من مسار الشبكة
2. تحقق من أن جدار الحماية يسمح بالمنفذ 4000 الوارد
3. اسم المضيف الصحيح القابل للوصول من/IP يستخدم عنوان URL تأكد من أن عنوان محطة القاعدة
4. في المتصفح من نفس جزء الشبكة URL اختبر عنوان

## "...يظهر" يتم الحساب MD5

يتم الحساب... " ولا يتم تحديثه أبدًا" MD5 الأعراض: يظهر عمود

### الأسباب المحتملة:

- ملف كبير جدًا لا يزال قيد المعالجة
- مشكلة في أذونات نظام الملفات تمنع إنشاء ملف `.md5`

### الحل:

1. انتظر حتى يكتمل الحساب (تستغرق الملفات الكبيرة وقتًا أطول).
2. انقر على تحديث لإعادة تحميل الصفحة.
3. تحقق من أذونات الدليل التخزيني للسماح بإنشاء الملفات.

## "خطأ" الملف موجود بالفعل

"الأعراض: فشل التحميل مع خطأ "موجود بالفعل

### الحل:

1. احذف الملف الموجود إذا كان من المقصود استبداله.
2. أعد تسمية الملف الجديد إذا كانت النسختان مطلوبتان.
3. تحقق من أنك لا تقوم عن غير قصد بإعادة تحميل نفس الملف.

# RAN Monitor البدء مع

RAN Monitor دليل البدء السريع لنشر وتكوين

في بيئتك RAN Monitor تعليمات خطوة بخطوة لإعداد

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. المتطلبات السابقة
3. عملية الإعداد الأولية
4. التحقق
5. الخطوات التالية

## نظرة عامة

الأولية، من إعداد البنية التحتية إلى الاتصال RAN Monitor هذا الدليل يوجهك خلال عملية نشر بمحطة القاعدة الأولى.

## ما الذي ستنجزه

:بنهاية هذا الدليل، سيكون لديك

- ✓ إعداد البنية التحتية المطلوبة (MySQL، InfluxDB)
- ✓ مع تفاصيل بيئتك RAN Monitor تكوين
- ✓ بدء تطبيق RAN Monitor
- ✓ Nokia AirScale الاتصال بأول محطة قاعدة
- ✓ InfluxDB التحقق من تدفق المقاييس إلى
- ✓ الوصول إلى لوحة المعلومات في واجهة الويب

**الوقت المقدر:** 30-60 دقيقة للإعداد الأول مرة

# المتطلبات السابقة

تأكد من أن لديك ما يلي ، RAN Monitor قبل نشر

## متطلبات البنية التحتية

### MySQL خادم قاعدة بيانات

- الإصدار: MySQL 5.7+ أو MariaDB 10.3+
- RAN Monitor الوصول: اتصال الشبكة من خادم
- الأذونات: CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE
- RAN Monitor قاعدة البيانات: قاعدة بيانات فارغة تم إنشاؤها لـ
- التوصية: مثل قاعدة بيانات مخصص أو مخطط

### الزمنية InfluxDB قاعدة بيانات

- الإصدار: InfluxDB 1.8+ 2.0+
- RAN Monitor الوصول: اتصال الشبكة من خادم
- الدلو/قاعدة البيانات: تم إنشاؤها وجاهزة لتخزين المقاييس
- (InfluxDB 2.x) مع أذونات الكتابة إلى الدلو: API رمز
- التخزين: مساحة قرص كافية لسياسة الاحتفاظ الخاصة بك

### RAN Monitor خادم

- (أو ما شابه ، CentOS 8+ ، Ubuntu 20.04+): Linux نظام التشغيل
- موصى بها GB كحد أدنى، 8GB الذاكرة العشوائية: 4
- المعالج: 2 نوى كحد أدنى، +4 نوى موصى بها
- كحد أدنى للتطبيق والسجلات GB القرص: 20
- InfluxDB، MySQL، الشبكة: اتصال بمحطات القاعدة

## متطلبات الشبكة

### اتصال الشبكة

- (المنفذ 8080) Nokia AirScale محطات قاعدة → RAN Monitor
- (المنفذ 9076 لاستقبال الويب) Nokia → RAN Monitor محطات

- RAN Monitor → MySQL (3306 المنفذ)
- RAN Monitor → InfluxDB (8086 المنفذ)
- (المنفذ 9443) RAN Monitor المشغلون → واجهة الويب لـ

### قواعد جدار الحماية

- السماح بالدخول على المنفذ 8080 (اتصال محطة القاعدة)
- السماح بالدخول على المنفذ 9076 (مستقبل الويب هوك)
- (HTTPS واجهة الويب) السماح بالدخول على المنفذ 9443
- InfluxDB وMySQL السماح بالخروج إلى

## Nokia متطلبات محطة قاعدة

### لكل محطة قاعدة:

- عنوان الشبكة حيث يمكن الوصول إلى محطة القاعدة - **IP عنوان**
- **المنفذ** - منفذ واجهة الإدارة (عادة 8080)
- WebLM **بيانات الاعتماد** - اسم المستخدم وكلمة المرور لمصادقة
- (ping يجب أن ينجح) **مسار الشبكة** - تحقق من الاتصال
- **واجهة الإدارة** - مفعلة وقابلة للوصول

### مفاتيح مصادقة المدير

- (PEM تنسيق) **المفتاح الخاص** - لمصادقة المدير
- (DER تنسيق) **الشهادة العامة** - شهادة هوية المدير
- OpenSSL أو تم إنشاؤها باستخدام Nokia مقدمة من

## (اختياري ولكن موصى به) Grafana

- الإصدار: Grafana 8.0+
  - InfluxDB الوصول: اتصال الشبكة بـ
  - الغرض: لوحات تحليلات والتنبيهات
-

# عملية الإعداد الأولية

## الخطوة 1: إعداد البنية التحتية

### 1.1 MySQL إعداد قاعدة بيانات

لإنشاء RAN Monitor قاعدة البيانات لـ

```
CREATE DATABASE ran_monitor CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE  
utf8mb4_unicode_ci;
```

لإنشاء مستخدم مخصص مع الأذونات المناسبة:

```
CREATE USER 'ran_monitor_user'@'%' IDENTIFIED BY  
'secure_password';  
GRANT CREATE, SELECT, INSERT, UPDATE, DELETE ON ran_monitor.* TO  
'ran_monitor_user'@'%;  
FLUSH PRIVILEGES;
```

لـ RAN Monitor التحقق من الاتصال من خادم

```
mysql -h <mysql-host> -u ran_monitor_user -p ran_monitor
```

### 1.2 نشر InfluxDB

لـ InfluxDB 1.x، إنشاء قاعدة البيانات:

```
influx -execute 'CREATE DATABASE "nokia-monitor"'
```

لـ InfluxDB 2.x، إنشاء دلو:

```
influx bucket create -n nokia-monitor -o your-org
```

(InfluxDB 2.x) مع أذونات الكتابة API إنشاء رمز

```
influx auth create --org your-org --write-buckets
```

احفظ الرمز للاستخدام في التكوين.

### التحقق من مسارات الشبكة 1.3

تأكد من الاتصال الشبكي بجميع محطات القاعدة

```
# اختبار الاتصال بكل محطة قاعدة  
ping 10.7.15.66
```

```
# التحقق من إمكانية الوصول إلى المنفذ الإداري  
telnet 10.7.15.66 8080
```

InfluxDB وMySQL التحقق من إمكانية الوصول إلى

```
# اختبار اتصال MySQL  
telnet <mysql-host> 3306
```

```
# اختبار اتصال InfluxDB  
curl http://<influxdb-host>:8086/ping
```

---

## RAN Monitor الخطوة 2: تكوين

. `config/runtime.exs` يتم إدارة جميع التكوينات في ملف

### تكوين قاعدة البيانات 2.1

MySQL: وتكوين اتصال `config/runtime.exs` تحرير

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,  
  username: "ran_monitor_user",  
  password: "secure_password",  
  hostname: "mysql-host",  
  database: "ran_monitor",  
  stacktrace: true,  
  show_sensitive_data_on_connection_error: true,  
  pool_size: 10
```

## 2.2 تكوين InfluxDB

تكوين اتصال InfluxDB:

```
config :ran_monitor, RanMonitor.InfluxDbConnection,  
  auth: [  
    username: "monitor",  
    password: "influx_password" # أو رمز API لـ InfluxDB 2.x  
  ],  
  database: "nokia-monitor",  
  host: "influxdb-host"
```

## 2.3 تكوين نقاط النهاية على الويب

تكوين نقاط النهاية على الويب:

```
# لمحطات القاعدة SOAP/API نقطة النهاية الرئيسية
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Endpoint,
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 8080],
  check_origin: false,
  secret_key_base: "generate_with_mix_phx_gen_secret",
  server: true

# (HTTPS) واجهة الويب الخاصة بلوحة التحكم
config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", port: 9443, scheme: "https"],
  https: [
    ip: {0, 0, 0, 0},
    port: 9443,
    keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem",
    certfile: "priv/cert/omnitouch.crt"
  ]

# نقطة النهاية للويب هوك لإشعارات محطة القاعدة
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0"],
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 9076],
  server: true
```

## 2.4 تكوين Nokia

تكوين معرفات الشبكة ومحطات القاعدة الخاصة بك:

```

config :ran_monitor,
  general: %{
    mcc: "001", # رمز الدولة المحمول الخاص بك
    mnc: "001" # رمز الشبكة المحمولة الخاص بك
  },
  nokia: %{
    ne3s: %{
      webhook_url: "http://<ran-monitor-ip>:9076/webhook",
      private_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.key.pem"),
      public_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.cert.der"),
      reregister_interval: 30
    },
    airscales: [
      %{
        address: "10.7.15.66",
        name: "Site-A-BS1",
        port: "8080",
        web_username: "admin",
        web_password: "password"
      }
    ]
  }
}

```

## 2.5 (إذا لزم الأمر) SSL إنشاء شهادات

SSL إنشاء شهادات، HTTPS لواجهة الويب

```

# شهادة موقعة ذاتيًا للاختبار
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout
priv/cert/omnitouch.pem \
  -x509 -days 365 -out priv/cert/omnitouch.crt

```

CA. للاستخدام في الإنتاج، استخدم شهادات موقعة من

لخيارات التكوين التفصيلية، انظر دليل تكوين وقت التشغيل.

## الخطوة 3: بدء النظام

ابدأ RAN Monitor بمجرد التكوين، ابدأ

### 3.1 تشغيل ترحيلات قاعدة البيانات

تهيئة مخطط قاعدة البيانات:

```
mix ecto.migrate
```

هذا ينشئ جميع الجداول اللازمة لإدارة حالة الجلسة.

### 3.2 بدء RAN Monitor

بدء التطبيق:

```
mix phx.server
```

أو للنشر في الإنتاج:

```
MIX_ENV=prod mix release  
_build/prod/rel/ran_monitor/bin/ran_monitor start
```

### 3.3 مراقبة سجلات بدء التشغيل

راقب السجلات لبدء التشغيل الناجح:

```
[info] Running RanMonitor.Web.Endpoint with cowboy  
[info] Running ControlPanelWeb.Endpoint with cowboy  
[info] Running RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint with cowboy  
[info] Starting RAN Monitor Manager  
[info] Connecting to InfluxDB...  
[info] InfluxDB connection established  
[info] Attempting registration with device: Site-A-BS1  
[info] Successfully registered with Site-A-BS1
```

ابحث عن:

- بدء نقاط النهاية على الويب
- إنشاء اتصالات قاعدة البيانات
- تأكيد الاتصال بـ InfluxDB
- محاولات تسجيل محطة القاعدة

## التحقق

### الخطوة 4: التحقق من التشغيل

تحقق من أن النظام يعمل بشكل صحيح.

#### 4.1 الوصول إلى لوحة معلومات واجهة الويب

افتح متصفحك وانتقل إلى:

```
https://<ran-monitor-ip>:9443
```

RAN Monitor يجب أن ترى لوحة التحكم في

#### 4.2 التحقق من حالة محطة القاعدة

في واجهة الويب:

1. انتقل إلى صفحة محطات القاعدة
2. تحقق من ظهور محطة القاعدة الخاصة بك في القائمة
3. يجب أن تظهر الحالة على أنها "مرتبطة" (باللون الأخضر).
4. "يجب أن تكون حالة التسجيل" مسجلة.
5. يجب أن تظهر معلومات الجلسة جلسة نشطة مع وقت انتهاء.

إذا كانت الحالة حمراء/فاشلة، تحقق من

- الاتصال الشبكي بمحطة القاعدة
- صحة بيانات الاعتماد
- إمكانية الوصول إلى واجهة إدارة محطة القاعدة
- سجلات التطبيق للرسائل الخطأ

### 4.3 InfluxDB تأكيد تدفق المقاييس إلى 4.3

في واجهة الويب:

1. **InfluxDB** انتقل إلى صفحة **حالة**
2. يجب أن تكون حالة الاتصال باللون الأخضر.
3. يجب أن تكون أعداد القياسات في تزايد
4. "تحقق من أعداد "مقاييس الأداء"، "التكوين"، و"الإنذارات"

مباشرة InfluxDB بدلاً من ذلك، استعلام:

```
# InfluxDB 1.x
influx -database 'nokia-monitor' -execute 'SELECT COUNT(*) FROM
PerformanceMetrics'

# InfluxDB 2.x
influx query 'from(bucket:"nokia-monitor")
  |> range(start: -1h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> count()'
```

### 4.4 مراجعة سجلات بدء التشغيل 4.4

تحقق من سجلات التطبيق لأي أخطاء:

في واجهة الويب:

1. انتقل إلى صفحة **سجلات التطبيق**
2. "قم بتصفية مستوى "الخطأ"
3. تحقق من عدم وجود أخطاء حرجة.

أو تحقق من مخرجات وحدة التحكم إذا كنت تعمل عبر `mix phx.server`.

### 4.5 تحقق من تفاصيل الجهاز 4.5

في واجهة الويب:

1. انقر على محطة القاعدة الخاصة بك من صفحة محطات القاعدة
2. تحقق من:
  - ملء تفاصيل التسجيل

- أن الجلسة لها وقت انتهاء صالح
  - أن المقاييس الأخيرة تظهر بيانات
  - أن حالة التكوين تظهر المعلمات
- 

## الخطوات التالية

يعمل، إليك الخطوات التالية الموصى بها RAN Monitor الآن بعد أن أصبح

### الإجراءات الفورية

#### 1. إضافة المزيد من محطات القاعدة

- أضف أجهزة إضافية إلى `config/runtime.exs`
- أعد تشغيل التطبيق لالتقاط التغييرات
- انظر [دليل العمليات الشائعة](#)

#### 2. إعداد لوحات Grafana

- إذا لم يكن قد تم نشره بالفعل Grafana تثبيت
- تكوين مصدر بيانات InfluxDB
- استيراد أو إنشاء لوحات المعلومات
- انظر [دليل تكامل Grafana](#)

#### 3. تكوين الاحتفاظ بالبيانات

- تعيين فترات الاحتفاظ المناسبة
- تكوين الاحتفاظ لكل جهاز إذا لزم الأمر
- انظر [دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات](#)

#### 4. تكوين الإنذارات والتنبيهات

- مراجعة الإنذارات النشطة في واجهة الويب
- إعداد قواعد تنبيهه Grafana
- تكوين قنوات الإشعار
- انظر [دليل إدارة الإنذارات](#)

# الجاهزية التشغيلية

## مراجعة الوثائق:

- قراءة دليل واجهة الويب للعمليات اليومية
- مراجعة دليل العمليات الشائعة للمهام الروتينية
- دراسة دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها لحل المشكلات

## تدريب الفريق:

- استعراض واجهة الويب مع فريق العمليات
- ممارسة سير العمل الشائعة (فحص الصحة اليومية، التحقيق في الإنذارات)
- مراجعة إجراءات التصعيد للإنذارات الحرجة

## إعداد المراقبة:

- Grafana إنشاء لوحات معلومات تشغيلية في
- إعداد قواعد التنبيه للمقاييس الحرجة
- PagerDuty، البريد الإلكتروني، Slack) تكوين قنوات الإشعار

## تعزيز الأمان:

- CA استبدال الشهادات الموقعة ذاتيًا بشهادات موقعة من
- نقل بيانات الاعتماد إلى متغيرات البيئة
- تقييد أذونات الملفات على `config/runtime.exs`
- تكوين قواعد جدار الحماية

## نشر الإنتاج

### قبل الإنتاج:

- أولاً staging اختبار في بيئة
- التحقق من أن جميع محطات القاعدة تتصل بنجاح
- تأكيد دقة المقاييس
- اختبار إشعارات الإنذار
- توثيق أي تكوينات مخصصة

## إطلاق الإنتاج:

- النشر خلال نافذة الصيانة
- المراقبة عن كثب خلال الـ 24 ساعة الأولى
- وجود خطة تراجع جاهزة
- الاحتفاظ بجهات الاتصال للدعم متاحة

## العمليات المستمرة:

- فحوصات صحة يومية عبر واجهة الويب
- مراجعة أسبوعية لاتجاهات الإنذارات
- Grafana تخطيط السعة شهريًا باستخدام
- نسخ احتياطية منتظمة للتكوين

# الحصول على المساعدة

## موارد استكشاف الأخطاء وإصلاحها

- دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها - المشكلات الشائعة والحلول
- دليل واجهة الويب - مرجع لوحة التحكم
- صفحة سجلات التطبيق - سجلات النظام في الوقت الحقيقي

## الوثائق

- دليل العمليات - مرجع تشغيل كامل
- دليل تكوين وقت التشغيل - تفاصيل التكوين
- إعداد محطة القاعدة - AirScale تكوين

## المشكلات الشائعة للمرة الأولى

### محطة القاعدة لا تسجل:

- (ping) تحقق من الاتصال الشبكي
- تحقق من صحة بيانات الاعتماد

- تأكد من أن المنفذ 8080 قابل للوصول
- مراجعة سجلات التطبيق للخطأ

### **InfluxDB فشل اتصال:**

- قيد التشغيل InfluxDB تحقق من أن
- تحقق من تكوين المضيف والمنفذ
- لديه أذونات الكتابة API تأكد من أن رمز
- اختبار الاتصال: `curl http://<influxdb-host>:8086/ping`

### **واجهة الويب غير قابلة للوصول:**

- تحقق من أن المنفذ 9443 مفتوح
- تحقق من وجود شهادات SSL
- تأكد من بدء نقطة النهاية على الويب في السجلات
- حاول الوصول من الجهاز المحلي أولاً

---

## **الوثائق ذات الصلة**

- **دليل العمليات** - نظرة عامة تشغيلية كاملة
- **دليل واجهة الويب** - دليل مستخدم لوحة التحكم
- **دليل العمليات الشائعة** - المهام اليومية
- **دليل تكوين وقت التشغيل** - مرجع التكوين
- إعداد محطة القاعدة - **AirScale تكوين**
- التحليلات ولوحات المعلومات - **Grafana دليل تكامل**
- **دليل إدارة الإنذارات** - معالجة الإنذارات
- **دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات** - إدارة البيانات
- **دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها** - حل المشكلات

# دليل تكامل وتحليلات Grafana

RAN بناء لوحات المعلومات التشغيلية والتنبيهات لمراقبة

استراتيجيات التنبيه، وتصوير مؤشرات الأداء، Grafana دليل كامل لإنشاء لوحات معلومات  
الرئيسية


## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. إعداد Grafana و InfluxDB
3. تكوين مصدر البيانات
4. أنماط تصميم اللوحات
5. أمثلة الاستعلام
6. قواعد التنبيه والتصعيد
7. لوحات المعلومات التشغيلية
8. استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## نظرة عامة

إلى رؤى قابلة RAN Monitor هي منصة للتصوير والتنبيه تحول المقاييس التي تجمعها Grafana  
للتنفيذ لفرق عمليات الشبكة.

## بنية المراقبة

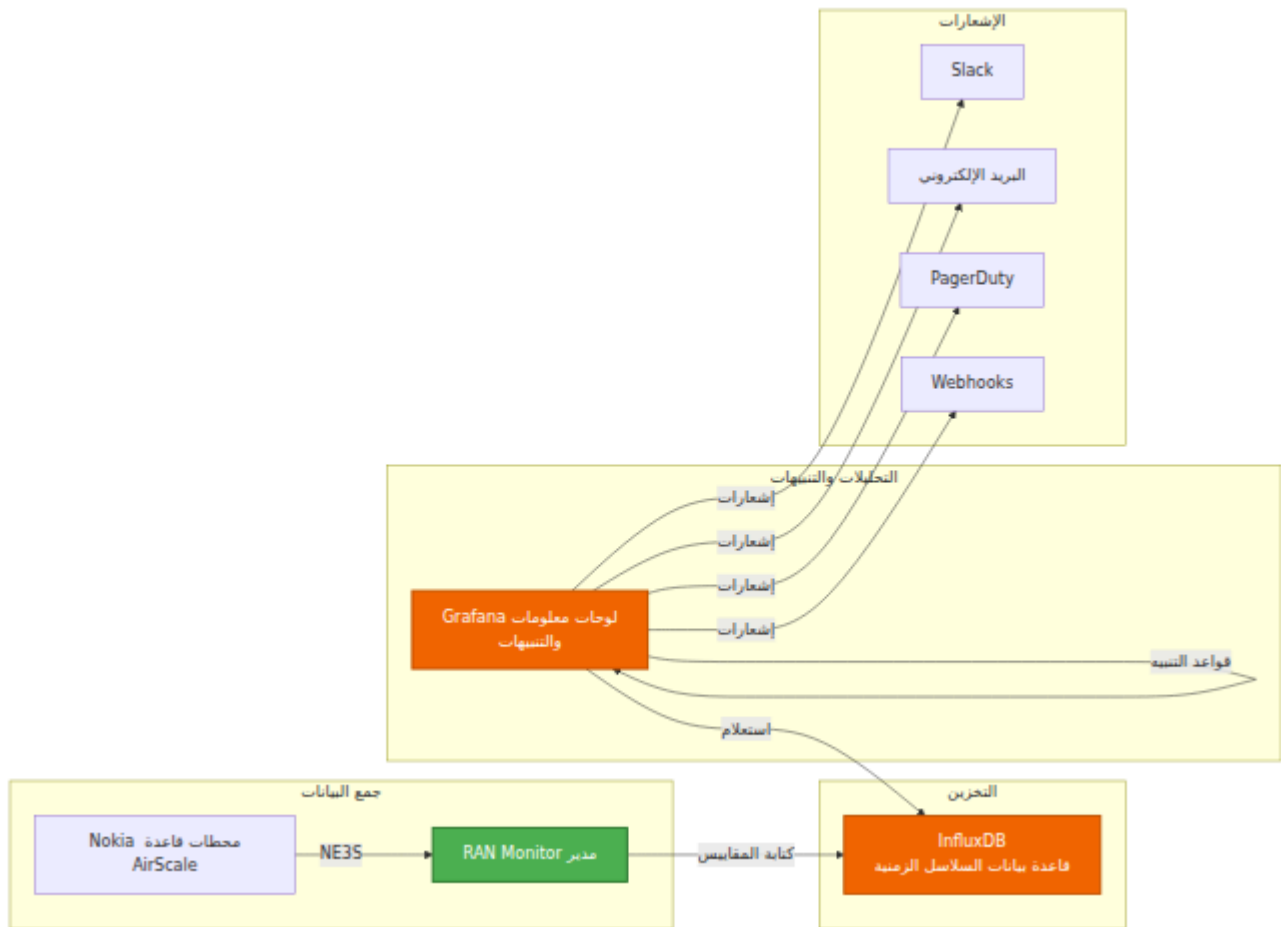

## فوائد Grafana

- **رؤية في الوقت الحقيقي** - لوحات معلومات حية تظهر حالة الشبكة الحالية
- **تحليل تاريخي** - تحليل الاتجاهات على مدى أيام/أسابيع/شهور
- **تنبيه** - إشعارات استباقية قبل أن تؤثر المشكلات على المستخدمين
- **عرض مخصص** - لوحات معلومات مصممة لأدوار مختلفة (تنفيذي، عمليات، هندسة)
- **تقارير** - تصدير لقطات وتقارير مجدولة

## تخصيص اللوحات

**مهم:** اللوحات والتصورات الموصوفة في هذا الدليل هي أمثلة وقوالب. سيقوم فريق وفقاً لمتطلباتهم التشغيلية Grafana بتصميم وبناء لوحات معلومات (ONS) /العمليات المحددة، ومؤشرات الأداء الرئيسية، وتدفعات العمل للمراقبة.

يوفر هذا الدليل:

- أمثلة وأنماط استعلامات للبناء عليها
- أفضل الممارسات لتنظيم اللوحات
- قوالب تكوين التنبيه
- (Nokia انظر مرجع عدادات) خرائط مرجعية للعدادات

تخصيص ONS يجب على فريق:

- تخطيطات اللوحات والتصورات
- عتبات التنبيه وسياسات التصعيد
- سياسات الاحتفاظ بحجم بياناتهم (انظر سياسة الاحتفاظ بالبيانات)
- نوافذ التجميع بناءً على احتياجات المراقبة
- قنوات الإشعار والتوجيه

لخيارات التكوين في وقت التشغيل وإعدادات جمع البيانات، يرجى الرجوع إلى دليل التكوين في وقت التشغيل.

---

## إعداد Grafana و InfluxDB

### التثبيت

المتطلبات المسبقة:

- InfluxDB 2.0+ مع إنشاء دلو لـ RAN Monitor
- مع أدوات القراءة لـ InfluxDB API رمز
- Grafana و InfluxDB اتصال الشبكة بين

Docker Compose مثال على:

```
version: '3.8'
services:
  influxdb:
    image: influxdb:2.7
    environment:
      INFLUXDB_DB: ran_metrics
      INFLUXDB_ADMIN_USER: admin
      INFLUXDB_ADMIN_PASSWORD: change_me
    ports:
      - "8086:8086"
    volumes:
      - influxdb_data:/var/lib/influxdb2

  grafana:
    image: grafana/grafana:latest
    environment:
      GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD: change_me
    ports:
      - "3000:3000"
    depends_on:
      - influxdb
    volumes:
      - grafana_data:/var/lib/grafana
      - ./provisioning:/etc/grafana/provisioning

volumes:
  influxdb_data:
  grafana_data:
```

## إنشاء API لـ InfluxDB رمز

1. المنفذ 8086 InfluxDB افتح واجهة مستخدم
2. API انتقل إلى رموز
3. أنشئ رمزًا جديدًا مع الأذونات:
  - (ذلك) `ran_metrics`، قراءة: الدلاء
4. انسخ قيمة الرمز
5. Grafana استخدمها في تكوين مصدر البيانات في

# تكوين مصدر البيانات

## Grafana كمصدر بيانات في InfluxDB إضافة

### 1. الوصول إلى مصادر البيانات

- Grafana → مصادر البيانات → التكوين

### 2. إنشاء مصدر بيانات جديد

- انقر على "إضافة مصدر بيانات"
- حدد "InfluxDB"

### 3. تكوين الاتصال

الإعداد	القيمة	الملاحظات
الاسم	RAN Monitor	Grafana اسم العرض في
الرابط	<code>http://influxdb:8086</code>	يجب أن يكون قابلاً للوصول من Grafana
الوصول	الخادم (افتراضي)	Grafana وصول خلفية إلى قاعدة البيانات
المنظمة	omnitouch	InfluxDB منظمتك في
الرمز	(رمز API)	API من إنشاء رمز
الدل الافتراضي	ran_metrics	RAN Monitor حيث تكتب
الحد الأدنى لفترة الوقت	10s	يتطابق مع فترة الاستطلاع

### 4. اختبار الاتصال

- انقر على زر "اختبار"

◦ "يجب أن يظهر "مصدر البيانات يعمل"

مع تكوين (الرابط، المنظمة، اسم الدلو) InfluxDB **ملاحظة:** يجب أن تتطابق إعدادات اتصال الخاص بك. انظر **دليل التكوين في وقت التشغيل** للحصول على تفاصيل حول إعداد RAN Monitor لتسجيل محطة القاعدة **AirScale** و **تكوين** InfluxDB.

## Flux لغة استعلام

الصياغة الأساسية InfluxDB لاستعلام Grafana Flux تستخدم


```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d, stop: now())
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r.device == "SITE_A_BS1")
  |> group(by: ["_field"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
```

### المفاهيم الأساسية:


- `from()` - اختيار الدلو
  - `range()` - نافذة زمنية
  - `filter()` - اختيار البيانات
  - `group()` - تنظيم النتائج
  - `aggregateWindow()` - تلخيص الفترات الزمنية
-

# أنماط تصميم اللوحات

## تسلسل اللوحات

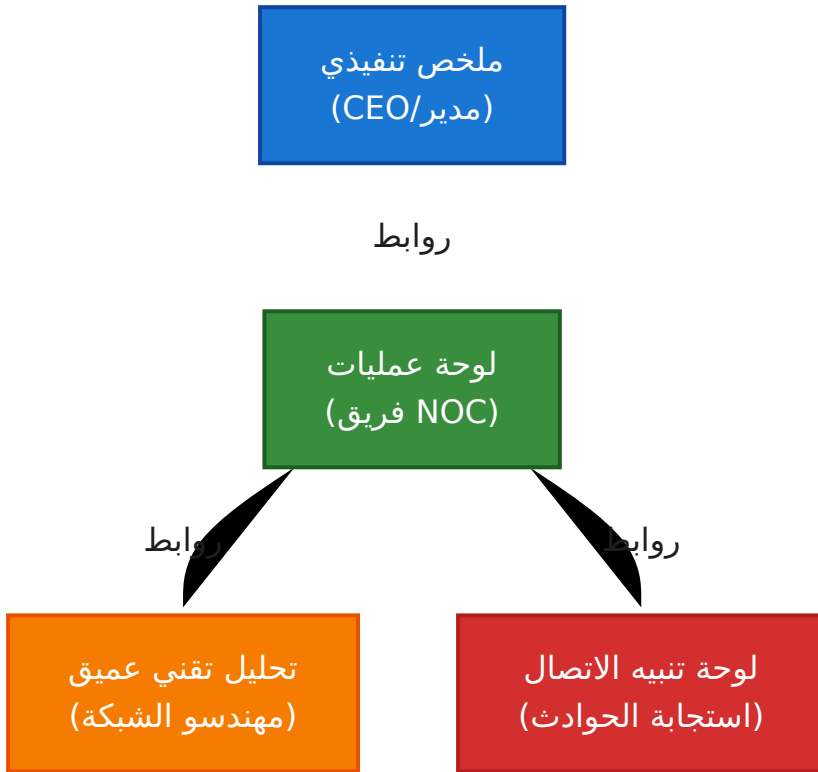

# أنواع اللوحات وحالات الاستخدام

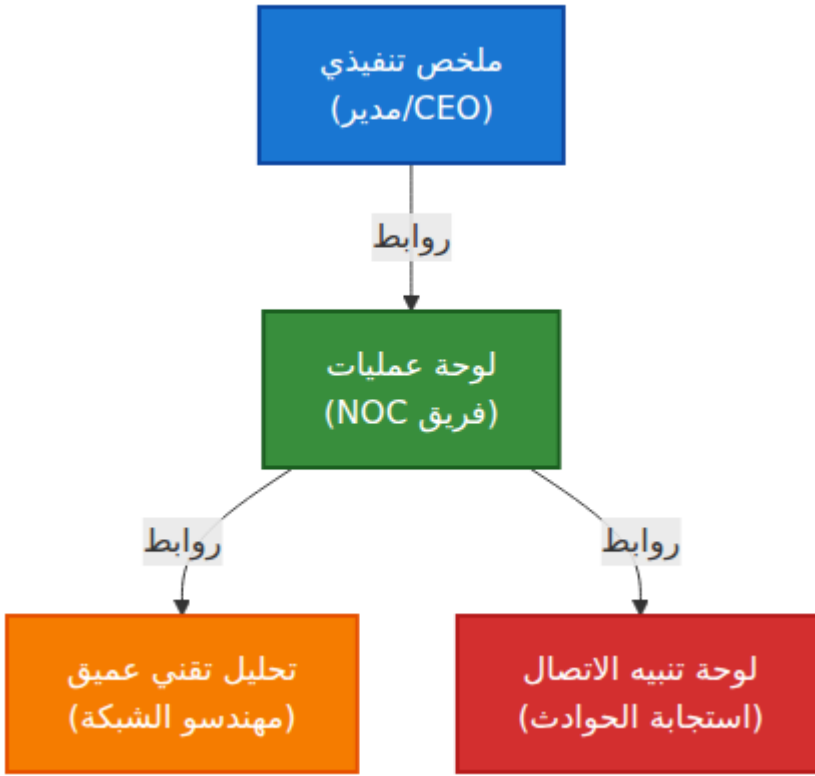

## الأقسام القياسية للوحة

### القسم العلوي: المقاييس الرئيسية (مؤشرات الحالة)

عرض الحالة الحالية بسرعة:

لمحة عن صحة الشبكة		
الأجهزة متصلة	الإنذارات النشطة	متوسط توافر الخلية
% حرجة	3 98.5	48/50 (96%)
أحدث حادث: [منذ ساعتين] تم الإصلاح		

### العرض:

- التحقق السريع من الحالة (> 10 ثوانٍ للتقييم)
- مؤشرات خضراء/حمراء للمشكلات الفورية

- روابط للوحات معلومات مفصلة للتحقيق

## القسم الأوسط: الاتجاهات (مخططات السلاسل الزمنية)

عرض الأنماط والتغيرات مع مرور الوقت:

أنماط الحركة (7 أيام)
[مخطط منطقة كبير مع أنماط يومية/أسبوعية]
الذروة: 250 جيجابت في الثانية (الأربعاء 2 مساءً)
الوادي: 80 جيجابت في الثانية (الأحد 3 صباحًا)

### الغرض:

- تحديد قيود السعة
- فهم أنماط الحركة
- توقع أوقات الذروة
- اكتشاف الشذوذ

## القسم السفلي: التفاصيل والتنبيهات (الجدول)

عرض المعلومات الدقيقة:

الإنذارات النشطة (مرتبة حسب الخطورة)			
المدة	المشكلة	الجهاز	المستوى
□	SITE_A_BS1	45 دقيقة	الخلية معطلة
□	🔴🔴🔴 SITE_B_BS2	2 ساعة	درجة حرارة عالية

### الغرض:

- عناصر العمل الفورية
- تفاصيل التحقيق
- معلومات الاتجاه (المدة، التكرار)

# أمثلة الاستعلام

للحصول على تعريفات Nokia. **ملاحظة:** تستخدم أمثلة الاستعلام التالية عدادات أداء محددة من Nokia. العدادات التفصيلية، والوحدات، وإرشادات الاستخدام، يرجى الرجوع إلى **مرجع عدادات Nokia**. انظر **دليل التكوين في وقت التشغيل**، InfluxDB، لتكوين فترات جمع البيانات وإعدادات.

## استعلامات مقاييس الأداء

توافر الخلية حسب الجهاز (آخر 24 ساعة)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -24h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "CellAvailability")
  |> group(by: ["device"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
  |> yield(name: "cell_availability")
```

### الاستخدام:

- لوحة المعلومات التنفيذية لتقارير SLA
- مخطط السلاسل الزمنية يظهر المتوسطات الساعية
- الهدف: < 99.5% توافر

اتجاه مرور البيانات (7 أيام)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field =~ /Throughput.*/)
  |> group(by: ["device", "_field"])
  |> aggregateWindow(every: 10m, fn: mean)
  |> yield(name: "traffic_trend")
```



### الاستخدام:

- لوحة تخطيط السعة
- مخطط منطقة يظهر الذروة مقابل الوادي
- تحديد الساعات المزدحمة للتخطيط

## حسب الخلية DL استغلال الموارد

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -1h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "DLResourceUtilization")
  |> filter(fn: (r) => r.device == "SITE_A_BS1")
  |> aggregateWindow(every: 10s, fn: last)
  |> yield(name: "dl_resource")
```

### الاستخدام:

- لوحة المعلومات التشغيلية في الوقت الحقيقي
- % لوحة مقياس تحذر عند 80%، حرجة عند 95
- تحديد سر   ع للخلايا المزدحمة

## استعلامات الإنذار

### الإنذارات النشطة حسب الخطورة (آخر 24 ساعة)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -24h)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Alarms")
  |> filter(fn: (r) => r.status == "active")
  |> group(by: ["severity"])
  |> count()
  |> yield(name: "alarm_count")
```

### الاستخدام:

- مؤشر الحالة يظهر عدد الإنذارات
- مخطط دائري للتوزيع
- انقر للانتقال إلى قائمة الإنذارات المفصلة

## معدل الإنذار (الإنذارات في الساعة)

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Alarms")
  |> group(by: ["severity"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: count)
  |> yield(name: "alarm_rate")
```

### الاستخدام:

- مخطط الاتجاه يظهر متى تحدث عواصف الإنذار
- تحديد أوقات عدم الاستقرار العالية
- الربط مع تغييرات التكوين

## الإنذارات المتكررة

```
from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "Alarms")
  |> group(by: ["alarm_description"])
  |> count()
  |> sort(columns: ["_value"], desc: true)
  |> limit(n: 10)
  |> yield(name: "top_alarms")
```

### الاستخدام:

- تحديد المشكلات النظامية
- تحديد أولويات الجهود الهندسية
- التركيز على تحليل السبب الجذري

## التحليلات المتقدمة

### توقع توافر الخلية (الانحدار الخطي)

```

from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -30d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "CellAvailability")
  |> filter(fn: (r) => r.device == "SITE_A_BS1")
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
  |> statefulWindow(every: 1h, period: 24h)
  |> map(fn: (r) => ({r with _value: float(v: r._value)}))
  |> reduce(fn: (r, acc) => ({
    x: acc.x + [float(v: r._time)],
    y: acc.y + [r._value]
  }),
  initial: {x: [], y: []})
  |> yield(name: "availability_forecast")

```

### الاستخدام:

- توقع متى قد يتم خرق SLA
- جدولة الصيانة الاستباقية
- توقع السعة

### ارتباط نجاح التحويل مع الحركة

```

from(bucket:"ran_metrics")
  |> range(start: -7d)
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")
  |> filter(fn: (r) => r._field =~ /HandoverSuccess|Traffic/)
  |> group(by: ["device", "_field"])
  |> aggregateWindow(every: 1h, fn: mean)
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn:
  "_value")
  |> map(fn: (r) => ({r with correlation: float(v:
  r.HandoverSuccess) * float(v: r.Traffic)}))
  |> yield(name: "ho_traffic_correlation")

```


### الاستخدام:

- تحديد ما إذا كانت مشكلات التحويل مرتبطة بالحمل
- ضبط عتبات حذر التحويل

- رؤى تحسين الشبكة

# قواعد التنبيه والتصعيد

## إطار استراتيجية التنبيه

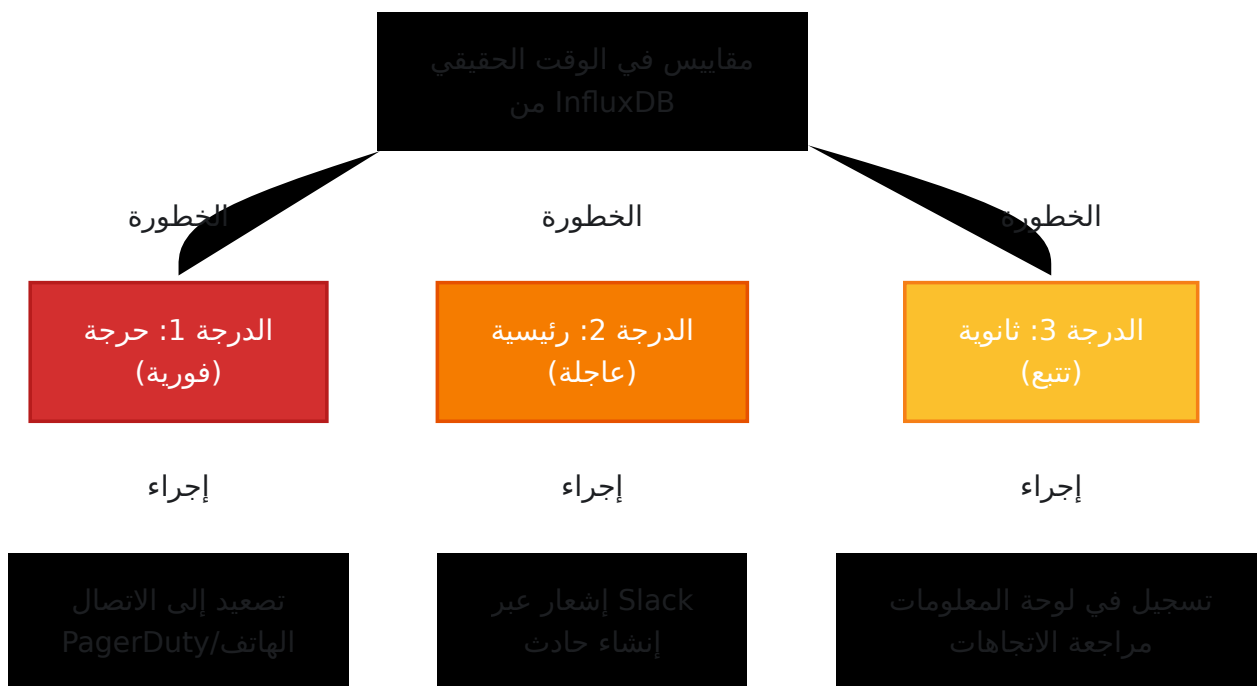

## Grafana إنشاء قواعد التنبيه في

### الخطوة 1: إنشاء قاعدة تنبيه

1. افتح لوحة المعلومات
2. انقر على اللوحة التي تريد التنبيه عليها
3. اللوحة → إنشاء تنبيه
4. أو التنبيه → قواعد التنبيه → إنشاء قاعدة تنبيه جديدة

### الخطوة 2: تكوين معايير التقييم

مثال 1: تنبيه توافر الخلية

%الشرط: توافر الخلية > 95  
المدة: 15 دقيقة  
تكرار التقييم: كل دقيقة واحدة  
ل: آخر 15 دقيقة

#### السبب:

- SLA (99.5%) يتم التحفيز عند 95% للتحذير قبل خرق
- نافذة 15 دقيقة لتجنب الإيجابيات الكاذبة من التغيرات العابرة
- المراقبة كل دقيقة للاستجابة السريعة

#### مثال 2: اكتشاف عاصفة الإنذار

الشرط: `count(active_alarms) > 10`  
المدة: 5 دقائق  
تكرار التقييم: كل دقيقتين  
ل: آخر 5 دقائق

#### السبب:

- إنذارات تشير إلى مشكلة نظامية +10
- اكتشاف سريع لمدة 5 دقائق للاستجابة السريعة
- التحقق بشكل متكرر لالتقاط التصعيد

#### DL مثال 3: استنفاد موارد

الشرط: `DLResourceUtilization > 90%`  
المدة: 30 دقيقة  
تكرار التقييم: كل 5 دقائق  
ل: آخر 30 دقيقة

#### السبب:

- الاستخدام العالي المستمر للموارد يشير إلى الازدحام
- نافذة 30 دقيقة تمنع الإنذارات الكاذبة من ذروات الحركة
- المراقبة كل 5 دقائق لالتقاط الازدحام المستمر

## الخطوة 3: تكوين قناة الإشعار

1. انقر على "قناة الإشعار".
2. (إلخ، PagerDuty، البريد الإلكتروني، Slack) اختر أو أنشئ قناة.
3. تكوين قالب الرسالة.

### مثال قالب الرسالة:

```
{AlertRuleName} : تنبيه
{Severity} : الخطورة
{Labels.device} : الجهاز
{EvalMatches[0].Value} : القيمة
{StartsAt} : المدة

{RuleUrl}
```

## سياسات التصعيد

### تنبيهات الدرجة 1 (حرجة)

- وشيك SLA (جهاز معطل، خرق) **الشرط:** يؤثر على الخدمة
- **المدة:** فورية (1-5 دقائق)
- **الإشعار:** SMS + Slack + PagerDuty مكالمات هاتفية
- **المالك:** المهندس المناوب
- **SLA:** الاستجابة في > 15 دقيقة

### تنبيهات الدرجة 2 (رئيسية)

- **الشرط:** أداء متدهور (الجودة، التوافر يميل إلى الانخفاض)
- **المدة:** 15-30 دقيقة
- **الإشعار:** Slack + PagerDuty + البريد الإلكتروني
- مهندس كبير + NOC **المالك:** فريق
- **SLA:** الاستجابة في > 30 دقيقة

### تنبيهات الدرجة 3 (ثانوية)

- **الشرط:** معلوماتية (الاتجاهات، الاقتراب من الحدود)
- **المدة:** +1 ساعة

- لوحة المعلومات + Slack: الإشعار
- المالك: تخطيط السعة / الهندسة
- مراجعة يومية: SLA

## قنوات الإشعار

### Slack تكامل

1. في مساحة العمل Slack إنشاء تطبيق
2. webhook الحصول على رابط
3. التنبيه → قنوات الإشعار Grafana في
4. "Slack" إضافة قناة
5. webhook لصق رابط
6. اختبار الإشعار

### Slack تنسيق رسالة:

SITE\_A\_BS1\_Cell1 - حرجة: الخلية معطلة □  
المدة: 45 دقيقة  
التأثير: ~2000 مشترك  
آخر بيانات ناجحة: 2:15 مساءً

[لوحة المعلومات] [اعتراف] [تحقيق]

### PagerDuty تكامل

1. PagerDuty إنشاء مفتاح تكامل في
2. التنبيه → قنوات الإشعار Grafana في
3. "PagerDuty" إضافة قناة
4. لصق مفتاح التكامل
5. خريطة مستويات الخطورة:
  - حرجة → بدء حادث
  - رئيسية → بدء مع انخفاض الاستعجال
  - ثانوية → إضافة إلى حادث موجود

### تكامل البريد الإلكتروني

1. Grafana في إعدادات SMTP تكوين
2. في التنبيه → قنوات الإشعار
3. "إضافة قناة " البريد الإلكتروني
4. إدخال عناوين المستلمين
5. من المستلمين لقوائم التوزيع CSV يمكن تضمين

## لوحات المعلومات التشغيلية

### لوحة المعلومات 1: لوحة صحة تنفيذية

**الجمهور:** الإدارة، التنفيذيون

**معدل التحديث:** 5 دقائق

**الغرض:** نظرة عامة على الصحة على مستوى عالٍ

**الألواح:**

#### 1. ملء ص الحالة (4 ألواح حالة)

- الأجهزة متصلة / الإجمالي
- الإنذارات النشطة (ملونة حسب الخطورة)
- (%) متوسط توافر الخلية
- حركة المرور الذروة الحالية (جيجابت في الثانية)

#### 2. صحة الشبكة (السلاسل الزمنية)

- اتجاه توافر الخلية (7 أيام)
- اتجاه معدل الإنذار (7 أيام)
- توقع الحركة مقابل الفعلي

#### 3. الحوادث الأخيرة (جدول)

- الوقت، المدة، السبب الجذري، الحالة
- آخر 7 أيام، مرتبة حسب الخطورة

#### 4. شبكة حالة الجهاز (خريطة حرارية)

- الصفوف: الأجهزة، الأعمدة: مقاييس الصحة
- الأخضر (حسناً) → الأصفر (متدهور) → الأحمر (معطل)

### **مثال على لوحة المعلومات**

المتصلة، البيانات المنقولة، UES، مثال يظهر نظرة عامة على محطة القاعدة مع آخر تقرير ومقاييس الإنتاجية، PRB استغلال

## **NOC ? ? لوحة المعلومات 2: لوحة عمليا**

**الجمهور:** فريق مركز عمليات الشبكة

**معدل التحديث:** 10 ثوانٍ

**الغرض:** التحكم التشغيلي في الوقت الحقيقي

### **الألواح:**

#### **1. المشكلات النشطة (جدول)**

- الوقت، الخطورة، الجهاز، المشكلة، المدة
- ترتيب حسب الخطورة، انقر للتفصيل

#### **2. استغلال الموارد (مقاييس)**

- (لكل موقع) DL نسبة موارد
- (لكل موقع) UL نسبة موارد

- على الأجهزة CPU نسبة

### 3. نظرة عامة على الحركة (مخطط منطقة)

- (آخر 24 ساعة) DL/UL استغلال
- الحالي مقابل المتوسط لمدة 24 ساعة
- مؤشرات الساعة الذروة



### 4. اتجاه الإنذار (مخطط عمودي)

- العدد حسب الخطورة (آخر ساعة، متداول)
- شريط مكذس يظهر التوزيع

### 5. حالة الجهاز (عرض سريع)

- الحالة (أخضر/أحمر)، IP، اسم الجهاز
- طابع زمني لآخر تحديث للمقياس
- روابط إلى لوحة معلومات الجهاز المحددة

### 6. الأحداث الأخيرة (السلاسل الزمنية)

- الإنذارات الـ   ي تظهر/تختفي
- تغييرات التكوين
- تغييرات حالة الجلسة

**:مثال على لوحة المعلومات**

مع خريطة جغرافية، جدول إنذارات مع مستويات الخطورة، G مثال يظهر نظرة عامة على حالة 4 وإحصائيات الأداء.

## لوحة المعلومات 3: تحليل عميق هندسي

الجمهور: مهندسو الشبكة

معدل التحديث: 1 دقيقة

الغرض: تحليل تقني مفصل

### الألواح:

#### 1. تحليل نمط الحركة (متعدد السلاسل)

- حسب الموقع للمقارنة DL/UL
- خط الأساس + التداخل الحالي
- موسمية ساعة اليوم

#### 2. مقاييس جودة الخلية (متعدد السلاسل)

- (هستوغرام) SINR توزيع
- (هستوغرام) RSRP توزيع
- اتجاه معدل نجاح التحويل

#### 3. أداء الراديو (السلاسل الزمنية)

- (حسب الموقع) RLC معدل إعادة إرسال
- RRC معدل نجاح إعداد
- معدل سقوط المكالمات

#### 4. تدقيق التكوين (جدول)

- الجهاز، تاريخ التكوين، المعلمات التي تم تغييرها
- تسليط الضوء على التعديلات الأخيرة

#### 5. تحليل الارتباط (مبعثر)

- مقابل الحركة DL موارد
- الحركة مقابل نجاح التحويل
- التوافر مقابل عدد الإنذارات

## لوحة المعلومات 4: لوحة تنبيه الاتصال

**الجمهور:** المستجيبون للحوادث (الاتصال المناوب)

**معدل التحديث:** 5 ثوانٍ

**الغرض:** تقييم سريع للحوادث والاستجابة

**الألواح:**

#### 1. ملخص التنبيه (إحصاء كبير)

- عدد الإنذارات الحرجة النشطة
- لون الخلفية: أخضر (حسناً) / أحمر (مشكلات)

#### 2. المشكلات الحرجة (جدول، نص كبير)

- الجهاز، المشكلة، المدة
- التمرير التلقائي إلى الأحدث أولاً

#### 3. المقاييس ذات الصلة (السلاسل الزمنية)

- الحركة، استغلال الموارد
- مقاييس الجودة للجهاز المتأثر
- التقييم التلقائي بناءً على التنبيه

#### 4. التغييرات الأخيرة (جدول)

- تغييرات التكوين في آخر 4 ساعات
- إصدارات البرامج
- تعديلات المعلمات

#### 5. مشكلات مماثلة (جدول)

- نفس نوع المشكلة في آخر 30 يومًا
- الوقت حتى الحل
- الأسباب الجذرية المحددة

#### 6. مسار التصعيد (لوحة نصية)

- جهة الاتصال للتصعيد في المستوى التالي
- معلومات نافذة الصيانة
- رقم التذكرة/الحادث ذات الصلة

## بالتفصيل Nokia AirScale لوحة المعلومات 5: أداء

محللو الأداء، RF الجمهور: مهندسو

معدل التحديث: 30 ثانية

المحددة Nokia الغرض: رؤية شاملة لمقاييس وأداء

لتوفير رؤية شاملة لأداء محطة قاعدة Nokia تستخدم هذه اللوحة عدادات أداء محددة من للحصول على تعريفات العدادات التفصيلية Nokia انظر مرجع عدادات AirScale.

### اللوحة 1: نظرة عامة على استغلال الموارد (مقاييس)

(PRB) تظهر الاستخدام الحالي ككتل الموارد الفيزيائية

```
// في الاتجاه الهابط PRB استخدام
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> group()
  |> mean()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) // تحويل
إلى نسبة مئوية

// في الاتجاه الصاعد PRB استخدام
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C24")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> group()
  |> mean()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) // تحويل
إلى نسبة مئوية
```

**التصور:** لوحات مقياس مع عتبات

- 70-0: الأخضر%
- 85-70: الأصفر%
- 100-85: الأحمر%

**اللوحة 2: اتجاهات الإنتاجية (السلاسل الزمنية)**

للاتجاه الهابط والصاعد PDCP تعرض إنتاجي  طبقة

```
// الإنتاجية في الاتجاه الهابط
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
إلى تحويل Mbps
  |> rename(columns: {_value: "Downlink Mbps"})
```

```
// الإنتاجية في الاتجاه الصاعد
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C23")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
إلى تحويل Mbps
  |> rename(columns: {_value: "Uplink Mbps"})
```

### العدادات المستخدمة:

- **M8012C26** - متوسط الإنتاجية في PDCP DL (kbit/s)
- **M8012C23** - متوسط الإنتاجية في PDCP UL (kbit/s)

### النقطة (السلاسل الزمنية) UEs اللوحة 3: عدد

تتبع عدد المستخدمين المتصلين:

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8018C1")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> rename(columns: {_value: "UEs Connected"})
```

### العداد المستخدم:

- **M8018C1** - (العدد) eNB النشطة لكل UEs عدد

## اللوحة 4: توافر الخلية (السلاسل الزمنية مع عتبة التنبيه)

تحسب وتعرض نسبة توافر الخلية:

```
import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8020C3" or
                    r["metricCounter"] == "M8020C6" or
                    r["metricCounter"] == "M8020C4")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "100.0 : توافر الخلية" * r.M8020C3 / (r.M8020C6 - r.M8020C4)
  })))
```

### العدادات المستخدمة:

- **M8020C3** - العينات عندما تكون الخلية متاحة
- **M8020C6** - المقام لتوافر الخلية
- **M8020C4** - العينات عندما تكون الخلية مخططاً أن تكون غير متاحة

99 > %تنبيه العتبة: توافر الخلية

## لكل خلية (السلاسل الزمنية متعددة السلاسل) PRB اللوحة 5: استغلال

تظهر استخدام الموارد مقسمة حسب الخلايا الفردية

```

import "strings"

// في الاتجاه الصاعد لكل خلية PRB استغلال
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C24")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
  |> rename(columns: {"_value": "في الاتجاه PRB متوسط استغلال
الصاعد"})

// في الاتجاه الهابط لكل خلية PRB استغلال
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0 }))
  |> rename(columns: {"_value": "في الاتجاه PRB متوسط استغلال
الهابط"})

```

## اللوحة 6: الإنتاجية لكل خلية (السلاسل الزمنية متعددة السلاسل)

مقسمة حسب الخلية PDCP إنتاجية:

```

import "strings"

// الإنتاجية في الاتجاه الهابط لكل خلية
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "في الاتجاه الهابط PDCP إنتاجية"})

// الإنتاجية في الاتجاه الصاعد لكل خلية
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C23")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "في الاتجاه الصاعد PDCP إنتاجية"})

```

## 7 (السلاسل الزمنية) (مؤشر قوة الإشارة المستلمة) RSSI: اللوحة

:تعرض إحصائيات قوة الإشارة في الاتجاه الصاعد

```

import "strings"

// الحد الأدنى من RSSI
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8005C0")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "الحد الأدنى من RSSI"})

// متوسط RSSI
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8005C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "متوسط RSSI"})

// الحد الأقصى من RSSI
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8005C1")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "الحد الأقصى من RSSI"})

```

### العدادات المستخدمة:

- **M8005C0** - RSSI لـ PUCCH الحد الأدنى (dBm)
- **M8005C1** - RSSI لـ PUCCH الحد الأقصى (dBm)

- **M8005C2** - RSSI ل PUCCH المتوسط (dBm)

### اللوحة 8: الكمون (السلاسل الزمنية)

PDPC في SDU قياس تأخير:

```
import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8001C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> rename(columns: {"_value": "الكمون"})
```

### العداد المستخدم:

- **M8001C2** (ms) المتوسط DL DTCH على PDPC في SDU تأخير -

### اللوحة 9: معدل نجاح إعداد (السلاسل الزمنية مع عتبة) RRC

تحسب نسبة نجاح إعداد الاتصال:

```

import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8013C5" or
    r["metricCounter"] == "M8013C17" or
    r["metricCounter"] == "M8013C18" or
    r["metricCounter"] == "M8013C19" or
    r["metricCounter"] == "M8013C34" or
    r["metricCounter"] == "M8013C31" or
    r["metricCounter"] == "M8013C21" or
    r["metricCounter"] == "M8013C93" or
    r["metricCounter"] == "M8013C91")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${CellKey}"))
  |> group()
  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "100.0 : نسبة نجاح الإعداد": 100.0 * r.M8013C5 / (r.M8013C17 +
r.M8013C18 + r.M8013C19 + r.M8013C34 + r.M8013C31 + r.M8013C21 +
r.M8013C93 + r.M8013C91)
  })))

```

### العدادات المستخدمة:

- **M8013C5** - إكمالات إنشاء الاتصال الإشعاعي
- **M8013C17-M8013C93** - أنواع محاولات الاتصال المختلفة

95 > %تنبيه العتبة: نسبة نجاح الإعداد

**حسب الهوائي (السلاسل) (نسبة الموجات الواقفة الكهربائية) VSWR: اللوحة 10  
(الزمنية)**

مراقبة صحة الأجهزة لأنظمة الهوائيات

```

import "strings"

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40001C0")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> filter(fn: (r) => strings.containsStr(v: r["DN"], substr:
"${RadioKey}"))
  |> map(fn: (r) => ({
    r with
    "DN": strings.split(v: r["DN"], t: "/")[5],
    "VSWR": r._value / 10.0
  }))
  |> group()
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["DN"], valueColumn:
"VSWR")

```

### العداد المستخدم:

- **M40001C0** - VSWR (نسبة 0.1) لكل فرع هوائي

**تنبيه العتبة:** VSWR > 2.0

### اللوحة 11: استهلاك الطاقة (السلاسل الزمنية)

مراقبة استخدام الطاقة لمحطة القاعدة:

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["recordType"] == "performanceMetric")
  |> filter(fn: (r) => r["basebandName"] == "${Airscale}")
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40002C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> group()
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 100000.0 }))
  |> rename(columns: {"_value": "استهلاك الطاقة"})

```

### العداد المستخدم:

- استهلاك الطاقة (عامل 100000) - M40002C2

### متغيرات لوحة المعلومات:

للتصفية الديناميكية Grafana تستخدم هذه اللوحة متغيرات قالب:

- $\{Airscale\}$  - محدد محطة القاعدة (قائمة منسدلة)
- $\{CellKey\}$  - محدد الخلية لمواقع متعددة الخلايا (قائمة منسدلة)
- $\{RadioKey\}$  - قائمة منسدلة VSWR محدد وحدة الراديو لـ

### قواعد التنبيه لهذه اللوحة:

1. لمدة 5  $85\% > UL PRB$  أو DL يتم التحفيز عندما يكون **PRB ارتفاع استغلال** دقائق
2. **توافر الخلية المنخفض** - يتم التحفيز عندما يكون التوافر  $99\% >$  لمدة 10 دقائق
3. **RRC  $95\% <$  معدل نجاح الإعداد المنخفض** - يتم التحفيز عندما يكون نجاح إعداد لمدة 5 دقائق
4. **لأي هوائي لمدة 15 دقيقة  $2.0 > VSWR$  يتم التحفيز عندما يكون - VSWR ارتفاع**
5. **استهلاك الطاقة غير الطبيعي** - يتم التحفيز عندما ينحرف استهلاك الطاقة  $<$  20% عن الخط الأساسي

### استخدام هذه اللوحة:

1. لتحديد الخلايا التي تقترب من السعة PRB **تحليل السعة** - مراقبة استغلال
2. الكمون، ومعدل نجاح الإعداد، **RSSI استكشاف الأخطاء في الأداء** - استخدام لتشخيص المشكلات
3. واستهلاك الطاقة للصيانة الاستباقية **VSWR صحة الأجهزة** - تتبع
4. **SLA ضمان الجودة** - مراقبة التوافر والإنتاجية للامتثال لـ

للحصول على تعريفات العدادات الكاملة وإرشادات الاستخدام **Nokia** انظر **مرجع عدادات**

### مثال على لوحة المعلومات - عرض مفصل:

UES ،الحالة التشغيلية، البيانات المنقولة ،S1 تظهر اتصالات Nokia لوحة معلومات مفصلة لمراقبة مقاييس مراقبة الأداء، وخريطة العمليات الجغرافية ،PRB المتصلة، متوسط استغلال

**والإنتاجية ،PRB مثال على لوحة المعلومات - توافر الخلية، استخدام**

للاتجاه الصاعد/الهابط، TTI لكل LTE في PRB استخدام ،LNCEL مخططات توافر الخلية لكل تظهر الأداء عبر خلايا متعددة PDCP ومخططات الإنتاجية في

**IRRC:الطاقة، الكمون، و ،RSSI - مثال على لوحة المعلومات**

استهلاك الطاقة المجمعة، قياسات الكمون، (الحد الأدنى/المتوسط/الحد الأقصى) RSSI مخططات لخلايا متعددة (RMOD) VSWR ومخططات RRC نسبة نجاح إعداد

**مثال على لوحة المعلومات - لوحات أداء إضافية**

VSWR قياسات الكمون، مخططات RRC لوحات أداء إضافية تظهر استمرار نسبة نجاح إعداد المتصلة مع مرور الوقت UES و RMOD،

**مع نص توضيحي VSWR مثال على لوحة المعلومات - تفاصيل**

مفصل يظهر قياسات الهوائي VSWR RMOD-2 مخطط (ANTL-1, ANTL-2, ANTL-3, ANTL-4) مع نص توضيحي تفاعلي يعرض الطابع الزمني والقيم (4).

## استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### عدم ظهور بيانات في الألواح

#### الأعراض:

- "تحميل لوحة المعلومات لكن الألواح تظهر" لا توجد بيانات
- مصدر البيانات يبدو متصلًا

#### التشخيص:

- InfluxDB تحقق من صحة الاستعلام
- InfluxDB تحقق من وجود اسم القياس في
- تحقق من أن نطاق الوقت يتضمن نقاط البيانات
- تحقق من أن شروط الفلترة تتطابق مع علامات البيانات

#### الحل:

- مباشرة InfluxDB اختبار الاستعلام في واجهة مستخدم
- ضبط نطاق الوقت (تجربة آخر 24 ساعة)

- RAN Monitor تحقق من أسماء العلامات تتطابق مع مخرجات
- تمكين مفتش الاستعلام لرؤية النتائج الفعلية

## بطء تحميل لوحة المعلومات

### الأعراض:

- تستغرق لوحة المعلومات < 5 ثوانٍ للتحميل
- تظهر الألواح واحدة تلو الأخرى ببطء

### التشخيص:

1. عدد الألواح كثير (< 8)
2. الاستعلامات معقدة جدًا/ نطاق بيانات كبير
3. InfluxDB مشكلات أداء
4. تأخير الشبكة

### الحل:

- تقليل عدد الألواح
- تحديد نطاق الوقت (24 ساعة مقابل سنة واحدة)
- InfluxDB تجميع البيانات مسبقًا في
- InfluxDB الذاكرة في/CPU تحقق من
- زيادة مهلة الاستعلام

## عدم إطلاق التنبيهات

### الأعراض:

- قاعدة التنبيه مفعلة
- يجب أن يتم الوفاء بالشرط
- لم يتم استلام أي إشعارات

### التشخيص:

1. تحقق من أن تقييم التنبيه يحدث
2. تحقق من أن قناة الإشعار تعمل
3. تحقق من شرط قاعدة التنبيه
4. مراجعة سجلات قناة الإشعار

### الحل:

- اختبار قاعدة التنبيه يدويًا (رمز القلم → اختبار)
- تحقق من حالة قاعدة التنبيه في التنبيه → قواعد التنبيه
- تحقق من أن قناة الإشعار تحتوي على الرابط/المفتاح الصحيح
- بحثًا عن الأخطاء Grafana تحقق من سجلات
- إعادة اختبار قناة الإشعار مع تشغيل يدوي

## بيانات غير صحيحة في لوحات المعلومات

### الأعراض:

- القيم لا تتطابق مع الأرقام المتوقعة
- تبدو البيانات متغيرة في الوقت
- التجميعات تبدو خاطئة

### التشخيص:

1. تحقق من إعدادات المنطقة الزمنية
2. تحقق من وظيفة التجميع
3. تحقق من فلاتر العلامات/التسميات
4. مراجعة الاستعلام للبحث عن أخطاء رياضية

### الحل:

- InfluxDB تعيين منطقة الوقت للوحة المعلومات لتتطابق مع
- (المتوسط/المجموع/الأخير) aggregateWindow تحقق من وظيفة
- مباشرة InfluxDB اختبار الفلاتر في
- تبسيط الاستعلام لعزل المشكلة

## مشكلات الاحتفاظ بالبيانات

### الأعراض:

- البيانات التاريخية مفقودة أو غير مكتملة
- الاستعلامات تعيد بيانات أقل مما هو متوقع
- تظهر لوحة المعلومات فجوات في السلاسل الزمنية

### الحل:

- تحقق من إعدادات سياسة الاحتفاظ في **سياسة الاحتفاظ بالبيانات**
- تحقق من أن فترة الاحتفاظ كافية لنطاق زمن الاستعلام الخاص بك
- إذا لزم الأمر eNodeB ضبط الاحتفاظ لكل

## مشكلات التكوين

### الأعراض:

- InfluxDB أخطاء اتصال
- مفقودة في الاستعلامات eNodeB بيانات
- فترات جمع البيانات غير صحيحة

### الحل:

- مراجعة **دليل التكوين في وقت التشغيل** للحصول على الإعدادات الصحيحة
- صحيح **AirScale** تحقق من أن **تكوين**
- eNodeB تحقق من حالة تسجيل

---

## الوثائق ذات الصلة

- تعريفات كاملة لعدادات الأداء - **Nokia مرجععدادات**
- **سياسة الاحتفاظ بالبيانات** - إدارة دورة حياة البيانات والتخزين
- **دليل التكوين في وقت التشغيل** - تكوين النظام وضبطه
- إعداد محطة القاعدة والتسجيل - **AirScale تكوين**

# دليل العمليات الشائعة

## اليومية مهام إدارة مراقبة RAN

دليل عملي للمهام التشغيلية الروتينية وإدارة الأجهزة

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. إضافة محطة قاعدة جديدة
3. إزالة محطة قاعدة
4. تحديث بيانات اعتماد الجهاز
5. تعديل فترات الجمع
6. إدارة تكوين الجهاز
7. مراقبة صحة النظام
8. إدارة البيانات
9. النسخ الاحتياطي والاسترداد
10. صيانة النظام

## نظرة عامة

في العمليات اليومية، تم تصميم RAN يغطي هذا الدليل المهام التشغيلية الروتينية لإدارة مراقبة ومديري الشبكات، وموظفي العمليات، NOC هذه الإجراءات لفرق.

## المتطلبات المسبقة

- تم تثبيت وتشغيل RAN Monitor
- لديك وصول إلى ملفات التكوين
- يمكنك إعادة تشغيل تطبيق RAN Monitor
- تفهم طوبولوجيا الشبكة لديك

لإعداد أولي، راجع دليل البدء

## إضافة محطة قاعدة جديدة

اتبع هذه الخطوات لإضافتها إلى المراقبة، Nokia AirScale، عند نشر محطات قاعدة جديدة من

### الخطوة 1: تحقق من الاتصال بالشبكة

قبل إضافة الجهاز إلى التكوين، تأكد من الاتصال بالشبكة

```
# اختبار الاتصال الأساسي  
ping <base-station-ip>  
  
# تحقق من أن منفذ الإدارة متاح  
telnet <base-station-ip> 8080
```

telnet ناجحة واتصال ping النتيجة المتوقعة: استجابات

#### إذا فشل:

- تحقق من مسارات الشبكة
- تحقق من أن قواعد جدار الحماية تسمح بالاتصال
- تأكد من أن محطة القاعدة قيد التشغيل وعاملة

### الخطوة 2: جمع معلومات الجهاز

اجمع المعلومات التالية:

المعلومات	المثال	مكان العثور عل
IP عنوان	10.7.15.67	وثائق الشبكة أو ملصق الجهاز
المنفذ	8080	Nokia AirScale عادةً 8080 لـ
اسم الجهاز	Site-B-Tower-1	استخدم اتفاقية تسمية الموقع
اسم المستخدم	admin	من إعداد محطة القاعدة
كلمة المرور	password123	من إعداد محطة القاعدة

### :أفضل الممارسات لتسمية الأجهزة

- استخدم أسماء وصفية ومتسقة
- تضمين معرف الموقع
- تضمين نوع المعدات إذا كان هناك عدة في نفس الموقع
- أمثلة: NYC-SiteA-BS1, LAX-Tower-Main, CHI-Indoor-DAS

## الخطوة 3: تحقق من الأجهزة غير المكونة

قبل الإضافة اليدوية، تحقق مما إذا كان الجهاز قد حاول الاتصال بالفعل:

1. افتح واجهة الويب: `https://<ran-monitor-ip>:9443`
2. غير المكونة eNodeBs انتقل إلى صفحة.
3. لجهازك أو معرف الوكيل IP ابحث عن عنوان
4. لاحظ معرف الوكيل إذا تم العثور عليه.

RAN Monitor. هذا يساعد في التحقق من أن الجهاز يمكنه الوصول إلى

## الخطوة 4: إضافة الجهاز إلى التكوين

airscals: وأضف الجهاز الجديد إلى قائمة `config/runtime.exs` قم بتحرير

```

config :ran_monitor,
  nokia: %{
    ne3s: %{
      # ... الحالي ne3s تكوين ...
    },
    airscales: [
      # الأجهزة الحالية
      %{
        address: "10.7.15.66",
        name: "Site-A-BS1",
        port: "8080",
        web_username: "admin",
        web_password: "password1"
      },

      # الجهاز الجديد
      %{
        address: "10.7.15.67",          # لمحطة القاعدة IP عنوان
        name: "Site-B-Tower-1",        # اسم وصفي
        port: "8080",                  # منفذ الإدارة
        web_username: "admin",         # اسم مستخدم WebLM
        web_password: "password123"   # كلمة مرور WebLM
      }
    ]
  }

```

.يجب أن تكون الفواصل، والتنسيق، وبنية الخريطة صحيحة - Elixir مهم: تأكد من صحة بناء جملة

## الخطوة 5: تحقق من صحة التكوين

قبل إعادة التشغيل، تحقق من بناء جملة التكوين

```
elixir -c config/runtime.exs
```

❖❖ الإخراج المتوقع: لا توجد أخطاء

إذا كانت هناك أخطاء

- تحقق من الفواصل المفقودة

- تحقق من أن جميع الأقواس `}` والفواصل `]` مفتوحة مغلقة
- تأكد من أن السلاسل محاطة بعلامات اقتباس بشكل صحيح
- تحقق من أن التنسيق متنسق

## RAN Monitor الخطوة 6: إعادة تشغيل

أعد تشغيل التطبيق لتحميل التكوين الجديد:

```
# إذا كان يعمل في بيئة التطوير
# مرتين، ثم Ctrl+C اضغط
mix phx.server

# إذا كان يعمل كخدمة
systemctl restart ran_monitor

# إذا كان يعمل عبر الإصدار
/path/to/ran_monitor/bin/ran_monitor restart
```


## الخطوة 7: تحقق من تسجيل الجهاز

بعد إعادة التشغيل، تحقق من أن الجهاز يتم مراقبته الآن:

### 1. تحقق من سجلات التطبيق:

```
[info] Attempting registration with device: Site-B-Tower-1
[info] Successfully registered with Site-B-Tower-1
```

### 2. تحقق من واجهة الويب:

- انتقل إلى صفحة محطات القاعدة
- ابحث عن جهازك الجديد في القائمة
- يجب أن تكون الحالة "مرتبط" (أخضر)
- "يجب أن تكون  حالة التسجيل "مسجل"

### 3. تحقق من تفاصيل الجهاز:

- انقر على الجهاز

- تحقق من أن معلومات الجلسة تظهر جلسة نشطة
- تأكد من أن الطابع الزمني "آخر اتصال" حديث

#### 4. InfluxDB تحقق من حالة:

- InfluxDB انتقل إلى صفحة حالة
- تحقق من أن عدد السجلات الكلي في تزايد
- يجب أن تنمو عدد القياسات مع جمع البيانات

## الخطوة 8: تكوين الاحتفاظ بالبيانات (اختياري)



إذا كان هذا الجهاز يتطلب احتفاظًا مختلفًا عن الافتراضي العالمي:

1. انتقل إلى صفحة الاحتفاظ بالبيانات
2. ابحث عن جهازك الجديد في القائمة
3. قم بتحديث حقل "فترة الاحتفاظ" (بالساعات)
4. يتم حفظ النظام تلقائيًا

للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات.

## Grafana الخطوة 9: إضافة إلى لوحات معلومات

لتضمين الجهاز الجديد Grafana قم بتحديث لوحات معلومات:

1. قم بتحرير متغيرات   الب اللوحة.
2. أضف اسم الجهاز إلى محددات القائمة المنسدلة.
3. أنشئ لوحة معلومات خاصة بالجهاز إذا لزم الأمر.

Grafana. للحصول على مزيد من التفاصيل، راجع دليل تكامل.

---

## إزالة محطة قاعدة

. عند إلغاء تشغيل محطة قاعدة، اتبع هذه الخطوات لإزالتها من المراقبة.

# الخطوة 1: قرر بشأن معالجة البيانات

قبل الإزالة، قرر ماذا تفعل مع البيانات التاريخية

## الخيار أ: الحفاظ على البيانات

- تعطيل المراقبة ولكن الاحتفاظ بالبيانات التاريخية
- مفيد للمعدات التي تم إلغاء تشغيلها ولكن قد تعود

## الخيار ب: إزالة البيانات

- حذف جميع البيانات التاريخية للجهاز
- InfluxDB يحرر مساحة تخزين
- غير قابل للعكس - لا يمكن استرداد البيانات

# الخطوة 2: تعطيل الجهاز (الحفاظ على البيانات)

لإيقاف المراقبة ولكن الاحتفاظ بالبيانات التاريخية:

قم بالتعليق `airscales` وحدد م `config/runtime.exs` في قائمة `config/runtime.exs` قم بتحرير `airscales` عليه أو إزالته:

```
airscales: [  
  %{  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "Site-A-BS1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "password1"  
  },  
  
  # الجهاز المعطل - تم التعليق عليه للحفاظ على البيانات  
  # %{  
  #   address: "10.7.15.67",  
  #   name: "Site-B-Tower-1",  
  #   port: "8080",  
  #   web_username: "admin",  
  #   web_password: "password123"  
  # }  
]
```

## الخطوة 3: إزالة البيانات (اختياري)

لحذف جميع البيانات التاريخية للجهاز:

1. انتقل إلى صفحة الاحتفاظ بالبيانات في واجهة الويب.
2. ابحث عن الجهاز في القائمة.
3. انقر على زر مسح جميع البيانات.
4. أكد الإجراء.

تحذير: هذا دائم ولا يمكن التراجع عنه.

## RAN Monitor الخطوة 4: إعادة تشغيل

أعد تشغيل التطبيق لتطبيق تغييرات التكوين:

```
systemctl restart ran_monitor  
# أو  
mix phx.server
```

## الخطوة 5: تحقق من الإزالة

بعد إعادة التشغيل:

### 1. تحقق من صفحة محطات القاعدة:

- يجب ألا يظهر الجهاز بعد الآن في القائمة النشطة
- إذا تم الحفاظ على البيانات، قد يظهر الجهاز في الاستفسارات التاريخية

### 2. تحقق من سجلات التطبيق:

- لا توجد محاولات تسجيل للجهاز الذي تمت إزالته
- لا توجد أخطاء حول الجهاز المفقود

### 3. InfluxDB تحقق من:

- إذا تمت إزالة البيانات، يجب أن تكون أعداد السجلات أقل
- يجب ألا يظهر الجهاز في القياسات الجديدة

# Grafana الخطوة 6: تحديث لوحات معلومات

Grafana: قم بإزالة الجهاز من تكوينات



1. قم بتحرير متغيرات قالب اللوحة.
2. أزل اسم الجهاز من القوائم المنسدلة.
3. احذف لوحات المعلومات الخاصة بالجهاز إذا كانت موجودة.

## تحديث بيانات اعتماد الجهاز

RAN Monitor. عند تغيير كلمات مرور محطات القاعدة، قم بتحديث تكوين

### الخطوة 1: لاحظ الحالة الحالية

قبل إجراء التغييرات:

1. تحقق من أن الجهاز متصل حاليًا (حالة خضراء).
2. لا   معلومات الجلسة الحالية.
3. التقط لقطة شاشة أو سجل الحالة الحالية للمقارنة.

### الخطوة 2: تحديث التكوين

وتحديث بيانات الاعتماد `config/runtime.exs` قم بتحرير

```
airscales: [  
  %{  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "Site-A-BS1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "new_password_here" # كلمة المرور المحدثة  
  }  
]
```

## RAN Monitor الخطوة 3: إعادة تشغيل

تطبيق تغيير التكوين:

```
systemctl restart ran_monitor
```

## الخطوة 4: تحقق من إعادة الاتصال

بعد إعادة التشغيل:

### 1. تحقق من سجلات التطبيق:

```
[info] Attempting registration with device: Site-A-BS1  
[info] Successfully registered with Site-A-BS1
```

### 2. تحقق من واجهة الويب:

- يجب أن تكون حالة الجهاز "مرتبط" (أخضر)
- يجب أن يتم إنشاء جلسة جديدة
- يجب أن يكون "آخر اتصال" حديثًا

### إذا فشل الجهاز في الاتصال:

- تحقق من أن بيانات الاعتماد الجديدة صحيحة
- تحقق من الأخطاء المطبعية في كلمة المرور
- تأكد من أن بيانات الاعتماد تعمل مباشرة على محطة القاعدة
- راجع سجلات التطبيق بحثًا عن أخطاء المصادقة

---

## تعديل فترات الجمع

للبينات من محطات القاعدة RAN Monitor تغيير مدى تكرار جمع

## فهم فترات الجمع

ثلاثة أنواع من البيانات في فترات زمنية مختلفة RAN Monitor يجمع

نوع البيانات	الفترة الافتراضية	قابل للتكوين	تأثير الفترة الأقصر
مقاييس الأداء	ثوانٍ 10	نعم	بيانات أكثر تفصيلاً، استخدام أعلى للشبكة/storage
الإنذارات	ثوانٍ 10	نعم	اكتشاف أسرع للإنذارات، المزيد من الاستفسارات
التكوين	ثانية 60	نعم	لقطات تكوين أكثر تكرارًا، المزيد من التخزين
فحوصات الصحة	ثانية 30	نعم	استجابة أكثر لمشكلات الاتصال

## متى يجب تعديل الفترات

### تقليل الفترات (أكثر تكرارًا)

- استكشاف المشكلات النشطة
- بنية تحتية حرجة ذات قيمة عالية
- بمتطلبات صارمة SLA مراقبة
- اختبار وتحليل السعة

### زيادة الفترات (أقل تكرارًا)

- تقليل حركة المرور على الشبكة
- تقليل استخدام تخزين InfluxDB
- بيئات اختبار ذات أولوية منخفضة
- روابط محدودة النطاق الترددي

## الخطوة 1: تعديل التكوين

لتغييرها، ستحتاج إلى تعديل runtime.exs. تتم تكوين فترات الجمع في كود التطبيق، وليس في الشيفرة المصدرية وإعادة تجميعها.

**أمثلة على المواقع (قد تختلف حسب الإصدار):**

- مقاييس الأداء: `lib/ran_monitor/nokia/airscale/manager.ex`
- الإنذارات: `lib/ran_monitor/nokia/airscale/manager.ex`
- التكوين: `lib/ran_monitor/nokia/airscale/manager.ex`

للحصول على المساعدة في تغييرات فترات الجمع، حيث Omnitouch **ملاحظة:** اتصل بدعم . يتطلب ذلك تعديلات على الشيفرة المصدرية

## الخطوة 2: النظر في التأثير

قبل تغيير الفترات

**تأثير الشبكة:**

- احسب: الأجهزة × العدادات × الفترة = الاستفسارات في الثانية
- الفترات الأقصر = المزيد من حركة المرور على الشبكة
- تأكد من أن الشبكة يمكنها التعامل مع الحمل المتزايد

**تأثير التخزين:**

- احسب: نقاط البيانات في اليوم × فترة الاحتفاظ = إجمالي التخزين
- مثال: فترة 10 ثوانٍ = 8,640 قياسًا/يوم لكل عداد
- لديها مساحة كافية على القرص InfluxDB تأكد من أن

**أداء النظام:**

- المزيد من الاستطلاعات المتكررة = استخدام أعلى لوحدة المعالجة المركزية على RAN Monitor
- راقب موارد النظام بعد التغييرات

## الخطوة 3: المراقبة بعد التغييرات

بعد تعديل الفترات

1. **راقب سجلات التطبيق** لأي أخطاء.
2. **راقب موارد النظام:**
  - استخدام RAN Monitor وحدة المعالجة المركزية على خادم
  - اتجاهات استخدام الذاكرة
  - استهلاك عرض النطاق الترددي للشبكة
  - ونمو التخزين InfluxDB إدخال/إخراج القرص في
3. **تحقق من جودة البيانات:**
  - لتكرار القياسات المتوقع InfluxDB تحقق من
  - تحقق من عدم وجود فجوات في البيانات
4. **تعديل إذا لزم الأمر:**
  - عُد إذا كان النظام محملاً بشكل زائد
  - ضبط بناءً على الأداء الملحوظ

---

## إدارة تكوين الجهاز

RAN Monitor كيفية إدارة تكوينات محطات القاعدة بأمان من خلال

### سير عمل التكوين

لإجراءات إدارة التكوين التفصيلية، راجع [دليل واجهة الويب - إدارة التكوين](#).

**مرجع سريع:**

1. **تنزيل** التكوين الحالي (نسخة احتياطية).
2. **تعديل** التكوين بشكل غير متصل.
3. **رفع** التكوين الجديد - احصل على معرف الخطة.
4. **تحقق من صحة** التكوين باستخدام معرف الخطة.
5. **تفعيل** إذا نجحت التحقق.
6. **تحقق من** أن التغييرات قد تم تطبيقها.

# أفضل الممارسات

## قم دائمًا بالتنزيل أولاً

- احتفظ بنسخة احتياطية من التكوين الحالي
- يتيح التراجع إذا لزم الأمر
- يوثق التكوين قبل التغيير

## تحقق من الصحة قبل التفعيل

- لا تقم بالتفعيل دون التحقق
- يتحقق التحقق من أخطاء بناء الجملة
- يمنع انقطاع الخدمة

## جدولة التغييرات بشكل مناسب

- استخدم نوافذ الصيانة عند الإمكان
- تجنب ساعات الذروة
- كن مستعدًا بخطة تراجع

## توثيق التغييرات

- سجل ما تم تغييره ولماذا
- لاحظ معرف الخطة للتبع
- وثق نتائج التحقق
- تحديث نظام إدارة التغيير

## راقب بعد التغييرات

- راقب الإنذارات
  - تحقق من أن المقاييس تعود إلى طبيعتها
  - تحقق من استقرار الجهاز لمدة 15-30 دقيقة
  - كن مستعدًا للتراجع إذا حدثت مشكلات
-

# مراقبة صحة النظام

.يعمل بشكل صحيح RAN Monitor تحقق روتيني للتأكد من أن

## فحص الصحة اليومي

:قم بإجراء هذه الفحوصات في بداية كل نوبة

### 1. الوصول إلى لوحة معلومات واجهة الويب.

```
https://<ran-monitor-ip>:9443
```

### 2. مراجعة حالة النظام

- هل تظهر جميع الأجهزة حالة خضراء (مرت  $\diamond\diamond$ طة)؟
- هل هناك أي أجهزة حمراء (فاشلة) تتطلب التحقيق؟
- هل عدد الإنذارات معقول لوقت اليوم؟

### 3. تحقق من ملخص الإنذارات

- هل هناك أي إنذارات حرجة نشطة؟
- هل معدل الإنذارات يتجه لأعلى أو لأسفل؟
- هل هناك أي إنذارات متكررة تشير إلى مشكلات نظامية؟

### 4. تحقق من جمع البيانات

- InfluxDB انتقل إلى صفحة حالة
- هل عدد القياسات في تزايد؟
- هل الطابع الزمني لآخر تحديث حديث؟

### 5. مراجعة السجلات الأخيرة

- انتقل إلى صفحة سجلات التطبيق
- "قم بتصفية مستوى خطأ"
- هل هناك أي أخطاء متكررة؟

.لإجراءات فحص الصحة التفصيلية، راجع دليل واجهة الويب - سير العمل في واجهة الويب

## Grafana مثال: لوحة معلومات مراقبة

الحالة التشغيلية، البيانات، LNMME حسب S1 لوحة معلومات شاملة تعرض حالة اتصالات مقاييس مراقبة الأداء، وخريطة التغطية، PRB المتصل، متوسط استخدام UES، المنقولة الجغرافية. توفر هذه اللوحة رؤية سريعة لصحة الشبكة وحالة الجهاز.

## مراجعة النظام الأسبوعية

:فحص أكثر شمولاً يتم أسبوعياً

### 1. مراجعة اتجاهات الإنذارات

- لتحليل معدل الإنذارات على مدار الأسبوع الماضي استخدم Grafana
- تحديد أي عواصف إنذارية أو أنماط
- ربطها بالصيانة أو التغييرات

### 2. تحقق من نمو التخزين

- InfluxDB اتجاه استخدام قرص
- MySQL حجم قاعدة بيانات
- أحجام ملفات سجلات التطبيق

### 3. مراجعة اتصال الأجهزة

- هل هناك أي أجهزة تتعرض لفصل متكرر؟
- مشاكل انتهاء الجلسة؟
- نمط من مشكلات الاتصال؟

#### 4. استخدام موارد النظام

- RAN Monitor استخدام وحدة المعالجة المركزية على خادم
- اتجاهات استخدام الذاكرة
- استهلاك عرض النطاق الترددي للشبكة

#### 5. تغييرات التكوين

- مراجعة جميع تغييرات التكوين التي تم إجراؤها
- تحقق من توثيق التغييرات
- ربطها بأي مشكلات

الوقت المطلوب: 30-45 دقيقة

---

## إدارة البيانات

### إدارة الاحتفاظ بالبيانات

راجع دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات للحصول على التفاصيل الكاملة.

**مرجع سريع:**

**عرض الاحتفاظ الحالي:**

- انتقل إلى صفحة الاحتفاظ بالبيانات
- تحقق من الإعدادات الافتراضية العالمية وإعدادات كل جهاز

**تعديل فترة الاحتفاظ:**

- تحديث ساعات الاحتفاظ لجهاز معين
- أو تعديل الافتراضي العالمي في `config/config.exs`

## تنظيف البيانات القديمة:


- "التنظيف اليدوي: انقر على زر "تنظيف البيانات القديمة"
- التنظيف التلقائي يعمل كل ساعة

## تخطيط التخزين:

- أسبوعيًا InfluxDB راقب استخدام قرص
- تعديل فترة الاحتفاظ بناءً على التخزين المتاح
- موازنة فترة الاحتفاظ مع سعة التخزين

## تصدير البيانات

### تصدير تكوينات الأجهزة:

1. انتقل  إلى صفحة تفاصيل الجهاز.
2. انقر على "تنزيل التكوين"
3. في مكان آمن XML احفظ ملف
4. قم بتسمية الملف باسم الجهاز والتاريخ.

### InfluxDB (عبر) تصدير المقاييس:

```
# تصدير البيانات لجهاز معين
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
  SELECT * FROM PerformanceMetrics
  WHERE basebandName=''Site-A-BS1''
  AND time > now() - 7d
' -format csv > export.csv
```

### Grafana: تصدير عبر

- افتح لوحة المعلومات
  - اختر نطاق الوقت
  - "CSV" - "انقر على "مشاركة" - "تصدير"
-

# النسخ الاحتياطي والاسترداد

## النسخ الاحتياطي المنتظم

ما يجب نسخه احتياطيًا:

### 1. ملفات التكوين

```
# النسخ الاحتياطي لتكوين وقت التشغيل
cp config/runtime.exs backups/runtime.exs.$(date +%Y%m%d)

# النسخ الاحتياطي لدليل التكوين بالكامل
tar -czf backups/config-$(date +%Y%m%d).tar.gz config/
```

### 2. تكوينات الأجهزة

- تنزيل التكوينات من جميع الأجهزة عبر واجهة الويب
- تخزينها في التحكم في الإصدار أو موقع النسخ الاحتياطي
- إجراء النسخ الاحتياطي أسبوعيًا أو قبل/بعد التغييرات

### 3. قاعدة بيانات MySQL

```
# النسخ الاحتياطي لقاعدة بيانات حالة الجلسة
mysqldump -u ran_monitor_user -p ran_monitor >
backups/ran_monitor-$(date +%Y%m%d).sql
```

### 4. بيانات InfluxDB

```
# النسخ الاحتياطي لـ InfluxDB 1.x
influxd backup -portable -database nokia-monitor
/backups/influx-$(date +%Y%m%d)

# النسخ الاحتياطي لـ InfluxDB 2.x
influx backup /backups/influx-$(date +%Y%m%d)
```

### 5. شهادات SSL

```
cp priv/cert/* backups/certificates-$(date +%Y%m%d)/
```

## جدول النسخ الاحتياطي

### يوميًا:

- حالة الجلسة MySQL قاعدة بيانات
- ملفات التكوين إذا تم تغييرها

### أسبوعيًا:

- (أو حسب سياسة الاحتفاظ) InfluxDB بيانات
- تكوينات الأجهزة من جميع محطات القاعدة

### قبل التغييرات:

- ملفات التكوين
- تكوينات الأجهزة
- لقطة قاعدة البيانات

## عملية الاسترداد

### الاسترداد من خطأ في التكوين:

1. إيقاف RAN Monitor

```
systemctl stop ran_monitor
```

2. استعادة ملف التكوين

```
cp backups/runtime.exs.20251230 config/runtime.exs
```

3. تحقق من صحة التكوين

```
elixir -c config/runtime.exs
```

#### 4. إعادة تشغيل RAN Monitor

```
systemctl start ran_monitor
```

#### 5. تحقق من إعادة اتصال الأجهزة.

### **:الاسترداد من فقدان قاعدة البيانات**

#### 1. إيقاف RAN Monitor

```
systemctl stop ran_monitor
```

#### 2. استعادة قاعدة بيانات MySQL

```
mysql -u ran_monitor_user -p ran_monitor <  
backups/ran_monitor-20251230.sql
```

#### 3. إعادة تشغيل RAN Monitor

```
systemctl start ran_monitor
```

#### 4. ستقوم الأجهزة بإعادة التسجيل تلقائيًا

#### 5. يبدأ جمع القياسات الجديدة

#### 6. InfluxDB تبقى البيانات التاريخية في

### **:الاسترداد من فقدان النظام بالكامل**

#### 1. على خادم جديد RAN Monitor إعادة تثبيت

#### 2. استعادة ملفات التكوين

#### 3. MySQL استعادة قاعدة بيانات

#### 4. InfluxDB استعادة بيانات

#### 5. SSL استعادة شهادات

#### 6. RAN Monitor بدء

#### 7. تحقق من إعادة اتصال جميع الأجهزة

تحقق من أن البيانات التاريخية قابلة للوصول. 8.

# صيانة النظام

## مهام الصيانة الروتينية

شهرياً:

### 1. مراجعة السجلات

- أرشفة سجلات التطبيق القديمة
- تحقق من الأخطاء أو التحذيرات المتكررة
- تنظيف ملفات السجلات لتحرير مساحة القرص

### 2. تحديث الوثائق

- وثق أي تغييرات في التكوين
- تحديث المخططات الشبكية إذا تغيرت الطوبولوجيا
- مراجعة وتحديث الإجراءات التشغيلية

### 3. تحديثات الأمان

- تطبيق تصحيحات أمان نظام التشغيل
- تحديث برنامج قاعدة البيانات إذا لزم الأمر
- تدوير كلمات المرور وفقاً لسياسة الأمان

### 4. مراجعة الأداء

- تحليل اتجاهات موارد النظام
- تحديد أي تدهور في الأداء
- التخطيط لترقيات السعة إذا لزم الأمر

ربع سنوياً:

### 1. اختبار استعادة الكوارث

- اختبار عملية استعادة النسخ الاحتياطية
- التحقق من أن إجراءات الاسترداد تعمل
- تحديث وثائق استعادة الكوفا

## 2. تدقيق الأمان

- مراجعة سجلات الوصول
- التحقق من أذونات المستخدم
- إذا كانت على وشك الانتهاء SSL تحديث شهادات

## 3. تخطيط السعة

- مراجعة اتجاهات نمو التخزين
- توقع احتياجات السعة المستقبلية
- التخطيط لترقيات الأجهزة إذا لزم الأمر

## سنويًا:

### 1. تجديد شهادة SSL

- التي على وشك الانتهاء SSL استبدال شهادات
- اختبار الشهادات الجديدة قبل انتهاء صلاحيتها

### 2. تدوير كلمات المرور

- تحديث جميع بيانات اعتماد محطات القاعدة
- تحديث كلمات مرور قاعدة البيانات
- API تحديث رموز

### 3. ترقية النظام

- RAN Monitor تخطيط ترقية إصدار
- staging اختبار في بيئة
- جدولة الترقية في الإنتاج

## نوافذ الصيانة

### تخطيط نافذة صيانة:

## 1. **جدولة خلال حركة مرور منخفضة:**

- ليالي أو عطلات نهاية الأسبوع عادةً الأفضل
- Grafana تجنب ساعات الذروة المحددة في

## 2. **إخطار المعنيين:**

- إبلاغ فريق العمليات
- تحديث صفحة الحالة
- تحديد التوقعات لفترة التوقف

## 3. **تحضير خطة التراجع:**

- النسخ الاحتياطي للحالة الحالية
- توثيق خطوات التراجع
- وجود الإصدار السابق جاهزًا إذا كنت تقوم بالترقية

## 4. **إجراء الصيانة:**

- اتبع الإجراءات الموثقة
- راقب التقدم عن كثب
- وثق أي انحرافات

## 5. **تحقق من صحة النظام:**

- إعادة اتصال جميع الأجهزة
- تدفق المقاييس بشكل طبيعي
- عدم وجود أخطاء في السجلات
- تنفيذ إجراءات فحص الصحة

## 6. **توثيق النتائج:**

- سجل ما تم القيام به
  - لاحظ أي مشكلات واجهتها
  - تحديث الإجراءات إذا لزم الأمر
-

# الوثائق ذات الصلة

- **دليل البدء** - إجراءات الإعداد الأولية
- **دليل واجهة الويب** - دليل مستخدم لوحة التحكم
- **دليل تكوين وقت التشغيل** - مرجع التكوين
- إعداد محطة القاعدة - **AirScale تكوين**
- **إدارة البرنامج الثابت** - مستودع تحديثات الحزمة البرمجية
- التحليلات ولوحات المعلومات - **Grafana دليل تكامل**
- **دليل إدارة الإنذارات** - إجراءات التعامل مع الإنذارات
- **دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات** - إدارة دورة حياة البيانات
- **دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها** - حل المشكلات
- **دليل العمليات** - نظرة عامة شاملة على العمليات

# من LTE مرجع عدادات أداء نوكيا

من نوكيا AirScale/FlexiRadio دليل شامل لعدادات قياس أداء

---

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
  2. اتفاقية تسمية العدادات
  3. فئات العدادات
  4. عدادات استخدام الموارد
  5. عدادات الإنتاجية
  6. UE عدادات نشاط
  7. عدادات توفر الخلية
  8. عدادات جودة الراديو
  9. عدادات إدارة الاتصال
  10. عدادات الكمون وجودة الخدمة
  11. عدادات الأجهزة ووحدات الراديو
  12. Grafana استخدام العدادات في
  13. المستندات ذات الصلة
- 

## نظرة عامة

بالإبلاغ عن بيانات الأداء باستخدام (AirScale, FlexiRadio) من نوكيا LTE تقوم محطات قاعدة نظام عدادات منظم. يقيس كل عداد جانبًا محددًا من أداء الشبكة، من استخدام الموارد إلى جودة الراديو.

ما هي عدادات الأداء؟

عدادات الأداء هي قياسات عددية يتم جمعها بواسطة محطة القاعدة على فترات منتظمة. توفر رؤية في:

- مدى انشغال الشبكة (استخدام الموارد)
- مدى أدائها (الإنتاجية، الجودة)
- عدد المستخدمين المتصلين (الحمولة)
- ما إذا كانت الخدمات متاحة (التوفر)
- جودة الإشارة وظروف الراديو

## **مجموعات القياس**

تُنظم العدادات في مجموعات قياس، كل منها تغطي منطقة وظيفية محددة. تشمل مجموعة المجموعات التالية LTE العدادات الكاملة من نوكيا:

## قياسات الأداء الأساسية (M8xxx)

القياس	الفئة	عدد العدادات	التركيز الأساسي
M8000	S1 واجهة	33	إعداد السياق الأولي، إعداد/إعادة UE سياق، S1 تعيين
M8001	أداء الخلية	336	كتل النقل، RACH، PDCP تأخير MCS توزيع
M8004	X2 واجهة	4	حركة المرور بين X2 حجم بيانات eNB
M8005	جودة الراديو	237	RSSI، SINR، ظروف الراديو، AMC
M8006	EPS حامل	54	إعداد/تعديل/إصدار الحامل
M8007	حامل البيانات الراديو	14	DRB إنشاء وإدارة
M8008	رفض اتصال RRC	14	أسباب وإحصائيات رفض الاتصال
M8009	إعداد الانتقال	8	HO فشل إعداد
M8010	CQI توزيع	27	إحصائيات مؤشر جودة القناة
M8011	استخدام الموارد	55	تخصيص الموارد، PRB استخدام
M8012	الإنتاجية	121	إحصائيات PDCP معدلات بيانات الحجم
M8013	اتصال الإشارة	21	RRC محاولات/نجاحات إعداد اتصال
M8014	eNB انتقال بين	14	X2 إجراءات الانتقال المعتمدة على

القياس	الفئة	عدد العدادات	التركيز الأساسي
M8015	eNB انتقال داخل	13	الانتقالات الداخلية للخلية
M8016	CS التراجع إلى	18	إجراءات التراجع المعتمد على الدائرة
M8017	بين الأنظمة HO	10	(3G/2G) أخرى RATs الانتقال إلى
M8018	eNB حمل	8	النشطة، إحصائيات الحمل UE عدد
M8019	NACC	4	تغيير الخلية المدعوم من الشبكة
M8020	توفر الخلية	7	حالة الخلية وعينات التوفر
M8021	بين الترددات HO	17	إجراءات الانتقال بين الترددات
M8022	X2 إعداد	2	X2 إنشاء واجهة
M8023	حجم البيانات	36	على واجهة الهواء PDCP SDU حجم

## (M5xxx) قياسات واجهة الشبكة

القياس	الفئة	عدد العدادات	التركيز الأساسي
M5112	IP إدخال واجهة	112	إحصائيات الحزم الواردة، مقياس الواجهة
M5113	Ethernet RX	21	Ethernet إحصائيات الحزم المستلمة عبر

## قياسات الأجهزة (M4xxxx)

القياس	الفئة	عدد العدادات	التركيب الأساسي
M40001	الأجهزة الراديوية	متغير	RF صحة الهوائي، مقاييس، VSWR
M40002	استهلاك الطاقة	متغير	استخدام الطاقة لمحطة القاعدة

## اتفاقية تسمية العدادات

تتبع عدادات نوكيا تنسيق تسمية قياسي:

```
M<measurement><type>C<counter>
```

### مثال: M8011C24

- **M** - بادئة ثابتة تشير إلى "القياس - M"
- **8011** - مجموعة القياس (موارد الخلية) - 8011
- **C** - فاصل ثابت يشير إلى "عداد - C"
- **24** (UL في PRB متوسط استخدام) عداد محدد داخل المجموعة - 24

### أنواع منطقية

لكل عداد نوع منطقي يحدد كيفية تجميع البيانات:

- **Sum** - العدد التراكمي للأحداث - Sum
- **Average** - القيمة المتوسطة على مدى فترة القياس - Average
- **Min** - الحد الأدنى للقيمة الملاحظة - Min
- **Max** - الحد الأقصى للقيمة الملاحظة - Max
- **Current** - الحالية sampled القيمة الم - Current
- **Denominator** - يستخدم لحساب النسب - Denominator

# فئات العدادات

## حسب المنطقة الوظيفية

### تخطيط السعة:

- M8011Cxx - استخدام PRB
- M8018Cxx - النشطة UE عدد
- M8012Cxx - معدلات الإنتاجية

### مراقبة الأداء:

- M8001Cxx - الكمون والتأخير
- M8005Cxx - RSSI, SINR
- M8013Cxx - معدلات نجاح الإعداد

### تتبع التوفر:

- M8020Cxx - توفر الخلية
- M8049Cxx - حالة الاتصال

### استكشاف الأخطاء:

- M8005Cxx - مشاكل جودة الراديو
- M8001Cxx - مشاكل الطابور
- M8013Cxx - فشل الإعداد

---

## عدادات استخدام الموارد

### قياسات موارد الخلية - M8011

مما يشير إلى مدى انشغال موارد (PRB) تتع هذه العدادات استخدام كتلة الموارد الفيزيائية الراديو في الخلية.

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع	التحجيم
M8011C24	متوسط استخدام PRB في UL لكل TTI	متوسط PRB استخدام في الرفع لكل فترة زمنية للإرسال	0.1%	متوسط	قسم على 10 للحصول على النسبة المئوية
M8011C37	متوسط استخدام PRB في DL لكل TTI	متوسط PRB استخدام في التنزيل لكل فترة زمنية للإرسال	0.1%	متوسط	قسم على 10 للحصول على النسبة المئوية

### PRB: فهم استخدام

- LTE هي أصغر وحدات تخصيص موارد الراديو في (PRBs) كتل الموارد الفيزيائية
- LTE 1 مللي ثانية في = (فترة زمنية للإرسال) TTI
- استخدام أعلى = خلية أكثر انشغالاً (حركة مرور أكثر)
- استخدام يشير إلى أن الخلية في طاقتها القصوى 100%

### نطاقات القيم:

- (% يمثل 0.0 إلى 100.0) 0-1000
- قسم قيمة العداد على 10 للحصول على النسبة المئوية
- PRB مثال: قيمة العداد 453 = 45.3% استخدام

### الاستخدام في تخطيط السعة:

- الخلية لديها سعة احتياطية - 50% <
- خلية محملة بشكل طبيعي - 50-70%
- محملة بشكل كبير، راقب الازدحام - 70-85%
- بالقرب من السعة، اعتبر إضافة قطاعات/حاملات - 85% >

### Grafana مثال استعمال

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0})) // تحويل
إلى النسبة المئوية

```

## عدادات الإنتاجية

### قياسات إنتاجية الخلية - M8012

مما يشير إلى ،(بروتوكول توافق بيانات الحزمة) PDCP تقوم هذه العدادات بقياس إنتاجية طبقة معدلات نقل بيانات المستخدم الفعلية .

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع	مشغل التحديث
<b>M8012C23</b>	متوسط إنتاجية PDCP في UL	متوسط إنتاجية PDCP في الرفع	kbit/s	متوسط	عند استلام SDU PDCP من UE
<b>M8012C26</b>	متوسط إنتاجية PDCP في DL	متوسط إنتاجية PDCP في التنزيل	kbit/s	متوسط	عند إرسال SDU PDCP إلى UE

#### PDCP فهم إنتاجية:

- هي المكان الذي تتم فيه معالجة حزم بيانات المستخدم PDCP طبقة
- يتم قياس الإنتاجية بالكيلوبت في الثانية (kbit/s)
- تمثل معدل نقل البيانات الفعلي لحركة مرور المستخدم
- يتم تحديثها كل ثانية

#### حساب الإنتاجية:

- تم قياسها كمتوسط على مدى فترة أخذ عينات مدتها ثانية واحدة

- تأخذ في الاعتبار جميع المستخدمين النشطين في الخلية
- وحوامل البيانات VoLTE تشمل كل من

### معايير الأداء:

#### التنزيل (M8012C26):

- حركة مرور منخفضة / عدد قليل من المستخدمين - < 10 Mbps
- حركة مرور معتدلة - 10-50 Mbps
- حركة مرور عالية / العديد من المستخدمين النشطين - 50-100 Mbps
- حركة مرور ذروية (تعتمد على عرض نطاق الخلية) - > 100 Mbps

#### الرفع (M8012C23):

- حركة مرور منخفضة - < 5 Mbps
- حركة مرور معتدلة - 5-20 Mbps
- حركة مرور عالية - 20-40 Mbps
- حركة مرور ذروية - > 40 Mbps

### Grafana مثال استعلام:

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
إلى Mbps تحويل
```

## UE عدادات نشاط

### eNB قياسات حمل - M8018

المتصلة بمحطة القاعدة (UE) تقوم هذه العدادات بتتبع عدد أجهزة   لمستخدم النشطة.

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع	فترة التحديث
M8018C1	الحد الأقصى النشطة UE لعدد eNodeB لكل	الحد الأقصى النشطة UE لعدد eNodeB لكل	عدد صحيح	الحد الأقصى	ثانية 1



### UE فهم نشاط:

- وحامل بيانات (SRB) **النشطة** = جهاز لديه على الأقل حامل إشارة راديوية واحد UE (DRB) راديو واحد
- القيمة القصوى الملاحظة على مدى فترات أخذ عينات مدتها ثانية واحدة
- تشير إلى الحمل المتزامن الأقصى للمستخدمين

### مستويات الحمل:

النشطة UE عدد	مستوى الحمل	التوصية
0-50	منخفض	تشغيل طبيعي
50-100	معتدل	راقب السعة
100-150	عالي	تقييم إضافة السعة
> 150	مرتفع جدًا	الحاجة إلى توسيع السعة

### ملاحظات:

- تعتمد السعة الفعلية على تكوين الأجهزة لمحطة القاعدة
- نشطة متزامنة لكل خلية UE عادةً 250-150 AirScale يمكن أن تدعم نوك   |
- العالية على الإنتاجية لكل مستخدم UE قد تؤثر أعداد

# عدادات توفر الخلية

## M8020 قياسات توفر الخلية - M8020

.تحسب هذه العدادات نسبة توفر الخلية من خلال أخذ عينات من حالة الخلية على فترات منتظمة

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع	فترة التحديث
M8020C3	عينات عندما تكون الخلية متاحة	عدد العينات عندما كانت الخلية متاحة	عدد صحيح	مجموع	~10 ثواني
M8020C4	عينات عندما كانت الخلية غير متاحة مخطط لها	عدد العينات عندما كانت الخلية في صيانة مخططة	عدد صحيح	مجموع	~10 ثواني
M8020C6	مقام توفر الخلية	العدد الإجمالي لعينات فحص التوفر	عدد صحيح	مقام	~10 ثواني

### :حساب توفر الخلية

$$100.0 = \% \text{ نسبة توفر الخلية} \times M8020C3 / (M8020C6 - M8020C4)$$

### :شرح المعادلة

- M8020C3 - العينات عندما ك♦♦نت الخلية تعمل بشكل طبيعي
- M8020C6 - العدد الإجمالي للعينات المأخوذة
- M8020C4 - العينات أثناء التوقف المخطط (المستبعدة من الحساب)

### :أهداف التوفر

التوفر	الدرجة	الحالة
> 99.9%	ممتاز	من الدرجة الناقله SLA تلبية
99.0-99.9%	جيد	عمليات طبيعية
95.0-99.0%	عادل	التحقيق في المشكلات
< 95.0%	ضعيف	حرج - يتطلب إجراء فوري

### Grafana مثال استعلام

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8020C3" or
    r["metricCounter"] == "M8020C6" or
    r["metricCounter"] == "M8020C4")
  |> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "100.0 : توفر الخلية" * r.M8020C3 / (r.M8020C6 - r.M8020C4)
  })))
```

## عدادات جودة الراديو

### قياسات جودة الراديو - M8005

ونسبة الإشارة إلى الضوضاء والتداخل (RSSI) تقيس هذه العدادات مؤشر قوة الإشارة المستلمة (SINR)، مما يوفر رؤى حول ظروف الراديو.

#### RSSI قياسات

النوع	الوحدة	الوصف	الاسم	العداد
الحد الأدنى	dBm	على قناة RSSI الحد الأدنى لـ التحكم الصاعدة الفيزيائية	RSSI لـ PUCCH Min	<b>M8005C0</b>
الحد الأقصى	dBm	على قناة RSSI الحد الأقصى لـ التحكم الصاعدة الفيزيائية	RSSI لـ PUCCH Max	<b>M8005C1</b>
متوسط	dBm	على قناة التحكم RSSI متوسط الصاعدة الفيزيائية	RSSI لـ PUCCH Mean	<b>M8005C2</b>

### فهم RSSI:

- **RSSI** = مؤشر قوة الإشارة المستلمة (إجمالي الطاقة المستلمة)
- **PUCCH** = قناة التحكم الصاعدة الفيزيائية (تحمل معلومات التحكم)
- (ديسيبل-ميلي واط) dBm يتم قياسه بوحدات
- UE المتعلقة بـ RSSI يتم تحديثه عندما يتم حساب قيم

### RSSI تفسير قيمة:

نطاق RSSI	الجودة	الوصف
> -70 dBm	ممتاز	إشارة قوية جدًا
-70 إلى -85 dBm	جيد	إشارة قوية،  داء جيد
-85 إلى -100 dBm	عادل	إشارة كافية
-100 إلى -110 dBm	ضعيف	إشارة ضعيفة، مشكلات محتملة
< -110 dBm	ضعيف جدًا	إشارة ضعيفة جدًا، مشاكل محتملة

### حالات الاستخدام:

- المنخفض إلى فجوات في التغطية RSSI تحليل التغطية - يشير
- غير المتوقعة RSSI استكشاف التداخل - أنماط

- التحقق من توقعات قوة الإشارة - RF تخطيط

## عدادات إدارة الاتصال

### إنشاء اتصال الإشارة - M8013

ونجاحاته، وهي مؤشرات (تحكم موارد الراديو) RRC تتبع هذه العدادات محاولات نجاح إعداد اتصال رئيسية لوصول الشبكة.

النوع	الوحدة	الوصف	الاسم	العداد
مجموع	عدد صحيح	RRC إعدادات اتصال الناجحة	إكمال إنشاء اتصال الإشارة	M8013C5
مجموع	عدد صحيح	محاولات الاتصال - إشارة منشأة من الهاتف المحمول	محاولات إنشاء اتصال MO-S الإشارة	M8013C17
مجموع	عدد صحيح	محاولات الاتصال - إشارة واردة	محاولات إنشاء اتصال MT الإشارة	M8013C18
مجموع	عدد صحيح	محاولات الاتصال - بيانات منشأة من الهاتف المحمول	محاولات إنشاء اتصال MO-D الإشارة	M8013C19
مجموع	عدد صحيح	محاولات اتصال الطوارئ	محاولات إنشاء اتصال الإشارة الطارئة	M8013C21
مجموع	عدد صحيح	محاولات الاتصال ذات الأولوية العالية	محاولات إنشاء اتصال الإشارة ذات الأولوية العالية	M8013C31
مجموع	عدد صحيح	محاولات الاتصال ذات التسامح مع التأخير	محاولات إنشاء اتصال الإشارة ذات التسامح مع التأخير	M8013C34
مجموع	عدد صحيح	محاولات الاتصال - صوت منشأة من الهاتف المحمول	محاولات إنشاء اتصال MO-V الإشارة	M8013C91
مجموع	عدد صحيح	محاولات الاتصال - MT وصول	محاولات إنشاء اتصال MT-Access الإشارة	M8013C93

**:حساب معدل نجاح الإعداد**

$$100.0 = \% \text{ نجاح الإعدادات } \times M8013C5 / (M8013C17 + M8013C18 + M8013C19 + M8013C34 + M8013C31 + M8013C21 + M8013C93 + M8013C91)$$

### شرح المعادلة:

- **M8013C5** - (مكتمل RRC تم استلام إعدادات اتصال) الإجماليات الناجحة
- **مجموع محاولات العدادات** - إجمالي محاولات الاتصال عبر جميع الفئات

### أنواع الاتصال:

- **MO-S (M8013C17)** - (تحديثات الموقع، SMS) إشارة منشأة من الهاتف المحمول
- **MT (M8013C18)** - إشارة واردة (مكالمات/بيانات واردة)
- **MO-D (M8013C19)** - بيانات منشأة من الهاتف المحمول (جلسات البيانات)
- **MO-V (M8013C91)** - (مكالمات VoLTE) صوت منشأة من الهاتف المحمول
- **مكالمات الطوارئ (M8013C21)** - (112، 911)

### أهداف الأداء:

معدل النجاح	الدرجة	الحالة
> 99%	ممتاز	تشغيل طبيعي
95-99%	جيد	أداء مقبول
90-95%	عادل	يُوصى بالتحقيق
< 90%	ضعيف	مشكلة حرجة - استكشاف الأخطاء على الفور

### أسباب الفشل الشائعة:

- مشاكل التغطية (إشارة ضعيفة)
- الازدحام (الخلية في طاقتها القصوى)
- أخطاء التكوين
- مشاكل الأجهزة
- التداخل

# عدادات الكمون وجودة الخدمة

## M8001 - قياسات أداء الخلية

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع
M8001C2	PDCP متوسط تأخير SDU على DL DTCH	متوسط وقت احتفاظ PDCP SDU في eNB	ملي ثانية	متوسط

### فهم الكمون:

- **PDCP SDU** = وحدة بيانات خدمة بروتوكول توافق بيانات الحزمة (حزمة بيانات = المستخدم)
- **التأخير** = الوقت الذي تقضيه الحزمة في محطة القاعدة قبل الإرسال
- **DL DTCH** = قناة حركة المرور المخصصة للتنزيل (قناة بيانات المستخدم)
- القيم الأقل = استجابة أفضل

### أهداف الكمون:

الكمون	الدرجة	تأثير التطبيق
ملي ثانية < 10	ممتاز	الألعاب، مكالمات الفيديو، VoLTE مثالي لـ
ملي ثانية 10-20	جيد	مقبول لمعظم التطبيقات
ملي ثانية 20-50	عادل	ملحوظ في التطبيقا ❖❖ التفاعلية
ملي ثانية > 50	ضعيف	يؤثر على التطبيقات الزمنية

### أسباب الكمون العالي:

- ازدحام الطابور (عدد كبير جدًا من المستخدمين)
- مشاكل تكوين الجدول
- ظروف راديوية سيئة (العديد من إعادة الإرسال)
- تأخيرات في الارتباط الخلفي

# S1 عدادات واجهة

## S1 قياسات واجهة - M8000

بما في ذلك إعداد السياق، (كيان إدارة التنقل) MME و eNodeB بين S1 تتبع هذه العدادات واجهة وإجراءات الإشارة، S1 إدارة اتصال.

النوع	الوحدة	الوصف	الاسم	العداد
مجموع	عدد صحيح	عدد محاولات إعداد السياق الأولي	طلبات إعداد السياق الأولي	M8000C0
مجموع	عدد صحيح	إعدادات السياق الأولي الناجحة	إكمال إعداد السياق الأولي	M8000C1
مجموع	عدد صحيح	الفشل بسبب مشاكل الشبكة الراديوية	فشل الإعداد - الشبكة الراديوية	M8000C2
مجموع	عدد صحيح	الفشل بسبب مشاكل طبقة النقل	فشل الإعداد - النقل	M8000C3
مجموع	عدد صحيح	S1 محاولات إنشاء واجهة	S1 طلبات إعداد	M8000C6
مجموع	عدد صحيح	الناجحة S1 إعدادات	S1 إكمال إعداد	M8000C7
مجموع	عدد صحيح	MME رسائل الإشعار من	S1 طلبات الإشعار	M8000C11
مجموع	عدد صحيح	المرتبطة بـ S1 اتصالات التي تم إنشاؤها UE	S1 إعداد اتصال UE المنطقي لـ	M8000C12
مجموع	عدد صحيح	المرسلة إلى NAS رسائل MME	في الرفع NAS نقل	M8000C29
مجموع	عدد صحيح	المستلمة من NAS رسائل MME	في التنزيل NAS نقل	M8000C30

### S1: فهم واجهة

- (النواة المتطورة للحزم) EPC بـ eNodeB تربط S1 واجهة
- جديد UE إعداد السياق الأولي ينشئ السياق لاتصال
- MME و eNodeB هو المصافحة الأولية بين S1 إعداد

- تحمل إشارات الطبقات العليا (غير الوصول الطبقي) NAS رسائل

### حساب معدل النجاح:

$$S1 = 100 \times M8000C7 / M8000C6$$
$$100 = \text{معدل نجاح السياق الأولي} \times M8000C1 / M8000C0$$

### أهداف الأداء:

- S1: > 99% معدل نجاح إعداد
- %معدل نجاح السياق الأولي: < 95

## EPS عدادات حامل

### EPS قياسات حامل - M8006

E-UTRAN (E-RAB) تتبع هذه العدادات إجراءات إنشاء وتعديل وإصدار حامل الوصول الراديوي EPS وحامل.

### العدادات الرئيسية:

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع
M8006C0	محاولات إعداد حامل EPS	محاولات إنشاء الحامل	عدد صحيح	مجموع
M8006C1	إكمال إعداد حامل EPS	إعدادات الحامل الناجحة	عدد صحيح	مجموع
M8006C2-C5	فشل الإعداد حسب السبب	الفشل مصنف حسب السبب	عدد صحيح	مجموع

### EPS فهم حوامل:

- والشبكة UE الحامل = قناة منطقية لبيانات المستخدم بين

- **الحامل الافتراضي** = حامل دائم للاتصال بالإنترنت
- **الحامل المخصص** (VoLTE، بث الفيديو) = حوامل إضافية لمتطلبات جودة الخدمة المحددة

### حالات الاستخدام:

- مراقبة معدلات نجاح إعداد الحامل
- تحديد أسباب فشل الحامل
- تتبع تخصيص الحامل لجودة الخدمة للخدمات المميزة

## عدادات الانتقال

### M8009 - قياسات إعداد الانتقال

### M8014 - قياسات الانتقال بين eNB

### M8015 - قياسات الانتقال داخل eNB

### M8021 - قياسات الانتقال بين الترددات

من خلية إلى أخرى دون UE تتبع هذه المجموعات الإجرائية إجراءات الانتقال - عملية نقل اتصال. فقدان المكالمات.

### أنواع الانتقال:

النوع	الوصف	مجموعة القياس
eNB داخل	الانتقال بين الخلايا على نفس محطة القاعدة	M8015
eNB بين	(X2) الانتقال بين محطات قاعدة مختلفة	M8014
بين الترددات	الانتقال إلى تردد حامل مختلف	M8021
RAT بين	الانتقال إلى تقنية مختلفة (LTE→3G/2G)	M8017

## المقاييس الرئيسية:

مجموعة العداد	التركيز	العدادات الحرجة
M8009	فشل إعداد الانتقال	محاولات الإعداد، الفشل حسب السبب
M8014	X2 المعتمد على HO	محاولات الإعداد، التنفيذ، الفشل
M8015	داخل الخلية HO	محاولات الإعداد، التنفيذ، الفشل
M8021	بين الترددات HO	المحاولات، النجاحات، الفشل

## معادلة معدل نجاح الانتقال:

$$\text{معدل نجاح الانتقال} = 100 \times (\text{تنفيذ الانتقال}) / (\text{محاولات إعداد الانتقال})$$

## أهداف الأداء:

- eNB: > 99% داخل HO معدل نجاح
- eNB: > 98% بين HO معدل نجاح
- % بين الترددات: < 95 HO معدل نجاح

## أسباب فشل الانتقال الشائعة:

- ازدحام الخلية المستهدفة (لا توجد موارد متاحة)
- ظروف راديوية سيئة في الخلية المستهدفة
- (في الوقت المحدد UE لا يستجيب) انتهاء الوقت
- فجوات القياس التي تمنع اختيار الخلية بشكل صحيح

# قياسات جودة القناة

## (مؤشر جودة القناة) CQI توزيع - M8010

مما يوفر رؤى حول جودة قناة الراديو، UE من CQI تتبع هذه العدادات توزيع تقارير

## CQI فهم

- CQI = eNodeB إلى UE مؤشر جودة القناة المبلغ عنه من
- (أفضل) CQI 15 إلى (أسوأ) CQI 0: **النطاق**
- المناسب (نظام التعديل والترميز) MCS **العرض**: يساعد الجدول في اختيار
- **تكرار التحديث**: كل بضع مللي ثانية بناءً على ظروف القناة

## إلى معدل البيانات CQI تعيين

التعديل	معدل أقصى تقريبي	جودة القناة	CQI مستوى
QPSK	< 1 Mbps	ضعيف جدًا	0-3
QPSK	1-5 Mbps	ضعيف	4-6
16-QAM	5-15 Mbps	عادل	7-9
64-QAM	15-40 Mbps	جيد	10-12
64-QAM	40-150 Mbps	ممتاز	13-15

## M8010 أعدادات

- عند كل مستوى CQI (0-15) عدد تقارير: M8010C0 - M8010C15

## تحليل الأداء

$$\text{متوسط CQI} = \frac{\sum(\text{CQI\_level} \times \text{M8010C}[\text{level}])}{\sum(\text{M8010C}[\text{level}])}$$

## CQI تفسير توزيع

- **عالي (10-15)**: تغطية جيدة، إمكانيات إنتاجية عالية CQI
- **متوسط (7-9)**: تغطية كافية  $\diamond\diamond$  إنتاجية معتدلة CQI
- **منخفض (0-6)**: مشكلات في التغطية، اعتبر تحسين الخلية CQI

# CS عدادات التراجع إلى

## CS قياسات التراجع إلى - M8016

إلى LTE من UE حيث تتراجع (CSFB)، تتبع هذه العدادات إجراءات التراجع المعتمد على الدائرة لمكالمات الصوت G/3G والشبكات 2.

### CSFB: فهم

- **الغرض:** VoLTE التعامل مع مكالمات الصوت على الشبكات التي لا تحتوي على
- **العملية:** العودة إلى G/3G مكالمات صوتية → الانتقال مؤقتًا إلى 2 → LTE في UE
- **التأثير:** تأخير إعداد المكالمات، فقدان مؤقت لبيانات LTE

### عدادات رئيسية:

العداد	الاسم	الوصف
M8016C0	مع إعادة التوجيه CSFB محاولات	باستخدام طريقة إعادة التوجيه CSFB
M8016C1	مع الانتقال CSFB محاولات	باستخدام طريقة الانتقال CSFB

### طرق CSFB:

1. أسرع ولكن مع انقطاع G/3G يعيد اختيار 2، LTE عن UE إعادة التوجيه: ينفصل (خدمة قصير)
2. (أبطأ ولكن بدون انقطاع) G/3G إلى 2 LTE الانتقال: انتقال مناسب من

### معايير الأداء:

- CSFB الانتقالات الناجحة / إجمالي محاولات = معدل نجاح CSFB
- %الهدف: < 98

# عدادات حجم البيانات

## M8023 - قياسات حجم بيانات PDCP SDU

تتبع هذه العدادات الحجم الإجمالي لبيانات المستخدم المرسل عبر واجهة الهواء.

### المقاييس الرئيسية:

- الحجم الإجمالي للبيانات (الرفع والتنزيل)
- معرف فئة جودة الخدمة (QCI) الحجم لكل
- الحجم لكل نوع حامل

### حالات الاستخدام:

- تخطيط سعة الشبكة
- تقدير الإيرادات (تتبع استخدام البيانات)
- تحليل استهلاك البيانات لكل مستخدم
- تصنيف حركة مرور فئة جودة الخدمة

### (الإنتاجية) M8012 العلاقة مع

- M8012: معدل البيانات الفوري (kbit/s)
- M8023: حجم البيانات التراكمي (بايت)

---

## X2 عدادات واجهة

### M8004 - قياسات حجم بيانات X2

### M8022 - قياسات إعداد X2

والتوازن في eNB المستخدمة في الانتقالات بين eNodeBs، بين X2 تتبع هذه العدادات واجهة الحمل.

### M8004 - حجم بيانات X2:

- أثناء الانتقالات eNodeBs يقيس البيانات المنقولة بين
- X2 يتتبع حجم حركة المرور الواردة والصادرة عبر

### M8022 - إعداد X2:

- M8022C0: X2 محاولات إعداد
- M8022C1: X2 نجاحات إعداد

### X2 فهم واجهة

- المجاورة eNodeBs **الغرض:** التواصل المباشر بين
- **الوظائف:** تنسيق الانتقال، مشاركة الحمل، إدارة التداخل
- **الفائدة:** تقليل الحمل على الشبكة الأساسية، تسريع الانتقالات

### X2 معدل نجاح إعداد

$$X2 \text{ معدل نجاح إعداد} = 100 \times M8022C1 / M8022C0$$

%الهدف: < 95

## مجموعات قياس إضافية

### M8007 (DRB) قياسات حامل البيانات الراديوي -

.لنقل بيانات المستخدم (DRBs) تتبع إنشاء وتعديل وإصدار حوامل البيانات الراديوية

#### مجالات التركيز:

- DRB معدلات نجاح إعداد
- DRB إجراءات تعديل
- إحصائيات إصدار الحامل

### RRC قياسات رفض اتصال - M8008

.التي تم رفضها، مصنفة حسب سبب الرفض RRC تتبع طلبات اتصال

## أسباب الرفض الشائعة:

- (غير كافية PRBs) ازدحام الشبكة
- UE الوصول إلى الحد الأقصى لعدد
- إعادة توجيه التوازن في الحمل
- قيود الحركة

## (NACC) تغيير الخلية المدعوم من الشبكة - M8019

GSM إلى LTE لتحسين إعادة اختيار الخلية من NACC تتبع إجراءات

قبل إعادة الاختيار، مما يسرع UE إلى GSM الغرض: يوفر معلومات نظام الخلايا المجاورة الانتقال.

## قياسات واجهة الشبكة

### IP قياسات إدخال واجهة - M5112

### Ethernet RX قياسات - M5113

تتبع هذه المجموعات إحصائيات واجهة الارتباط الخلفي.

#### (عداد 112) IP إدخال واجهة - M5112:

- عدد الحزم الواردة
- توزيع حجم الحزم
- إحصائيات محددة للبروتوكول
- استخدام الواجهة

#### (عداد 21) Ethernet RX - M5113:

- Ethernet عدد الحزم المستلمة عبر
- توزيع حجم الإطارات
- (أخطاء الإطار، CRC أخطاء) إحصائيات الأخطاء

## حالات الاستخدام:

- مراقبة سعة الارتباط الخلفي
- تقييم صحة رابط النقل
- استكشاف مشكلات الاتصال
- تخطيط السعة لترقيات النقل

# عدادات الأجهزة ووحدات الراديو

## قياسات الأجهزة الراديوية - M40001

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع	التحجيم
M40001C0	لكل VSWR فرع هوائي	نسبة الموجات الواقف الكهربائية	0.1	متوسط	قسم على 10

### فهم VSWR:

- **VSWR** = نسبة الموجات الواقف الكهربائية
- يقيس كفاءة نظام الهوائي
- يشير إلى عدم تطابق المقاومة ومشكلات الكابل/الهوائي المحتملة
- القيم الأقل = أفضل

### VSWR: تفسير

VSWR	الحالة	الإجراء
1.0-1.5	ممتاز	تشغيل طبيعي
1.5-2.0	جيد	مقبول
2.0-3.0	عادل	التحقيق
> 3.0	ضعيف	مشكلة في الكابل/الهوائي - استكشاف الأخطاء على الفور

## العالى VSWR الاسباب الشائعة لـ

- كابلات محورية تالفة
- موصلات فضفاضة
- تسرب الماء
- تلف الهوائي
- عدم تطابق المقاومة

## Grafana مثال استعمال

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40001C0")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with "VSWR": r._value / 10.0}))
```

## قياسات استهلاك الطاقة - M40002

العداد	الاسم	الوصف	الوحدة	النوع	التحجيم
M40002C2	استهلاك الطاقة	استهلاك الطاقة لمحطة القاعدة	100000 عامل	متوسط	قسم على 100000

## فهم استهلاك الطاقة:

- يقيس إجمالي سحب الطاقة لمحطة القاعدة
- وتخطيط السعة OPEX مفيد لحسابات
- يمكن أن يشير إلى مشاكل الأجهزة إذا كان مرتفعًا/منخفضًا بشكل غير متوقع

## Grafana مثال استعمال

```
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M40002C2")
  |> filter(fn: (r) => r._field == "counterValue")
  |> map(fn: (r) => ({ r with "Power": r._value / 100000.0}))
```

---

# Grafana استخدام العدادات في

## بناء لوحات المعلومات الفعالة

### 1. لوحة معلومات استخدام الموارد

في الرفع والتنزيل PRB لعرض استخدام M8011C37 و M8011C24 اجمع بين

```
// في الرفع PRB استخدام
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C24")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
  |> rename(columns: {"_value": "% في الرفع PRB استخدام"})

// في التنزيل PRB استخدام
from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8011C37")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 10.0}))
  |> rename(columns: {"_value": "% في التنزيل PRB استخدام"})
```

### 2. لوحة معلومات الإنتاجية

عرض معدلات نقل البيانات:

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] == "M8012C23" or
r["metricCounter"] == "M8012C26")
  |> map(fn: (r) => ({ r with _value: r._value / 1000.0})) //
إلى Mbps تحويل
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "Mbps الرفع في": r.M8012C23,
    "Mbps التنزيل في": r.M8012C26
  })))

```

### 3. لوحة معلومات التوفر

احسب وعرض توفر الخلية:

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] =~ /M8020C(3|4|6)/)
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "100.0 :%" * r.M8020C3 / (r.M8020C6 - r.M8020C4)
  })))

```

### 4. لوحة معلومات معدل نجاح الاتصال

RRC تتبع أداء إعداد

```

from(bucket: "nokia-monitor")
  |> range(start: v.timeRangeStart, stop: v.timeRangeStop)
  |> filter(fn: (r) => r["metricCounter"] =~
/M8013C(5|17|18|19|21|31|34|91|93)/)
  |> pivot(rowKey: ["_time"], columnKey: ["metricCounter"],
valueColumn: "_value")
  |> map(fn: (r) => ({
    _time: r._time,
    "100.0 :% نسبة نجاح الإعداد * r.M8013C5 / (r.M8013C17 +
r.M8013C18 + r.M8013C19 + r.M8013C34 + r.M8013C31 + r.M8013C21 +
r.M8013C93 + r.M8013C91)
  })))

```

## أفضل الممارسات للوحة المعلومات

### استخدم أنواع التصور المناسبة:

- PRB الإنتاجية، استخدام) الرسوم البيانية الزمنية - بيانات الاتجاه
- مقاييس - القيم الحالية (نسبة التوفر)
- (الأقصى UE عدد) لوحات بيانات فردية - القيم القصوى
- (مستويات RSSI) خرائط الحرارة - بيانات التوزيع

### حدد عتبات ذات معنى:

- الأخضر: تشغيل طبيعي
- الأصفر: تحذير (تحقق)
- الأحمر: حرج (إجراء فوري)

### مثال على تكوين العتبات:

- %الأخضر > 70%، الأصفر 70-85%، الأحمر < 85 استخدام PRB:
- %التوفر: الأخضر < 99%، الأصفر 95-99%، الأحمر > 95
- %نجاح الإعداد: الأخضر < 99%، الأصفر 95-99%، الأحمر > 95

### مجموعة المقاييس ذات الصلة:

- أنشئ لوحات معلومات منفصلة للسعة، الأداء، والجودة
- استخدم متغيرات القالب لاختيار الموقع/الخلية

- أضف روابط للتنقل إلى وجهات نظر مفصلة
- 

## المستندات ذات الصلة

- RAN **دليل ال** **مليات** - عمليات ومهام مراقبة
  - Grafana إعداد لوحات معلومات - **Grafana دليل تكامل**
  - RAN **دليل تكوين الوقت الفعلي** - تكوين مراقب
  - إعداد محطة القاعدة - **AirScale دليل تكوين**
  - InfluxDB **مرجع المقاييس** - هيكل بيانات
-

# جدول مرجعي سريع

## أكثر العدادات استخدامًا

العداد	الاسم	حالة الاستخدام	الوحدة
M8011C24	في الرفع PRB متوسط استخدام	تخطيط السعة	0.1%
M8011C37	في التنزيل PRB متوسط استخدام	تخطيط السعة	0.1%
M8012C23	في الرفع PDCP إنتاجية	مراقبة الأداء	kbit/s
M8012C26	في التنزيل PDCP إنتاجية	مراقبة الأداء	kbit/s
M8018C1	النشطة UE الحد الأقصى لعدد	مراقبة الحمل	عدد
M8020C3	عينات الخلية المتاحة	تتبع التوفر	عدد
M8020C6	مقام التوفر	حساب التوفر	عدد
M8013C5	إعدادات الإعدادات	تتبع معدل النجاح	عدد
M8005C0	RSSI الحد الأدنى لـ	تحليل التغطية	dBm
M8005C2	RSSI متوسط	تحليل التغطية	dBm
M8001C2	PDCP متوسط تأخير	مراقبة الكمون	مللي ثانية
M40001C0	VSWR	صحة الأجهزة	نسبة 0.1

### المصادر:

- من نوكيا FlexiRadio LTE قياسات أداء
- من نوكيا AirScale مواصفات عدادات أداء
- GPP LTE معايير إدارة أداء 3

---

# الملحق: قائمة العدادات الكاملة

KPI من نوكيا المستخرجة من مواصفات LTE فيما يلي قائمة مرجعية كاملة لجميع 1,186 عداد أداء من نوكيا.

من نوكيا LTE مرجع عدادات أداء

M8000 :مجموعة القياس

M8000C0	عدد صحيح	مجموع
M8000C1	عدد صحيح	مجموع
M8000C2	عدد صحيح	مجموع
M8000C3	عدد صحيح	مجموع
M8000C4	عدد صحيح	مجموع
M8000C5	عدد صحيح	مجموع
M8000C6	S1 طلبات إعداد	
M8000C7	S1 إكمال إعداد	
M8000C8	عدد صحيح	مجموع
M8000C9	MME فشل الإعداد بسبب رفض	
M8000C11	S1 طلبات إشعار	
M8000C12	UE المنطقية المرتبطة بـ S1 عدد اتصالات	
M8000C13	eNB العالمية التي بدأها S1 إعادة تعيين	
M8000C14	MME العالمية التي بدأها S1 إعادة تعيين	
M8000C15	eNB إعادة تعيين جزئية بدأت من	
M8000C16	MME إعادة تعيين جزئية بدأت من	
M8000C23	UE محاولات تعديل سياق	
M8000C24	عدد صحيح UE محاولات تعديل سياق	مجموع
M8000C25	UE فشل تعديل سياق	
M8000C29	عدد صحيح NAS عدد نقل	مجموع
M8000C30	عدد صحيح NAS عدد نقل	مجموع
M8000C31	عدد صحيح UE محاولات تعديل سياق	مجموع
M8000C32	IMS لـ E-RAB طلبات إعداد	
M8000C33	IMS لـ E-RAB إكمال إعداد	
M8000C34	IMS لـ E-RAB فشل إعداد	
M8000C35	عدد صحيح	مجموع
M8000C36	عدد صحيح	مجموع
M8000C37	X2 الناجحة لـ IP عدد عناوين	
M8000C38	X2 لـ IP عدد محاولات عناوين	
M8000C39	عدد WRITE-REPLACE	
M8000C40	عدد WRITE-REPLACE	
M8000C41	عدد صحيح	مجموع
M8000C42	عدد صحيح	مجموع

M8001 :مجموعة القياس

M8001C0	الحد الأدنى   مللي ثانية DL DTCH على PDCP SDU تأخير
M8001C1	الحد الأقصى   مللي ثانية DL DTCH على PDCP SDU تأخير
M8001C2	متوسط   مللي ثانية DL DTCH على PDCP SDU تأخير
M8001C3	الحد الأدنى   مللي ثانية UL DTCH على PDCP SDU تأخير
M8001C4	الحد الأقصى   مللي ثانية UL DTCH على PDCP SDU تأخير
M8001C5	متوسط   مللي ثانية UL DTCH على PDCP SDU تأخير
M8001C6	مجموع   عدد صحيح RACH محاولات إعداد
M8001C7	مجموع   عدد صحيح RACH محاولات إعداد
M8001C8	RACH إكمالات إعداد
M8001C9	PCH كتل النقل المرسله على
M8001C10	BCH كتل النقل المرسله على
M8001C11	DL-SCH كتل النقل المرسله على
M8001C12	DL-SCH على HARQ إعادة إرسال
M8001C13	UL-SCH صحيحة غير مكررة على TBs
M8001C14	مجموع   عدد صحيح UL-SCH صحيحة على TBs
M8001C15	مجموع   عدد صحيح UL-SCH TBs استلام
M8001C16	MCS0 باستخدام PUSCH نقل
M8001C17	MCS1 باستخدام PUSCH نقل
M8001C18	MCS2 باستخدام PUSCH نقل
M8001C19	MCS3 باستخدام PUSCH نقل
M8001C20	MCS4 باستخدام PUSCH نقل
M8001C21	MCS5 باستخدام PUSCH نقل
M8001C22	MCS6 باستخدام PUSCH نقل
M8001C23	MCS7 باستخدام PUSCH نقل
M8001C24	MCS8 باستخدام PUSCH نقل
M8001C25	MCS9 باستخدام PUSCH نقل
M8001C26	MCS10 باستخدام PUSCH نقل
M8001C27	MCS11 باستخدام PUSCH نقل
M8001C28	MCS12 باستخدام PUSCH نقل
M8001C29	MCS13 باستخدام PUSCH نقل
M8001C30	MCS14 باستخدام PUSCH نقل
M8001C31	MCS15 باستخدام PUSCH نقل
M8001C32	MCS16 باستخدام PUSCH نقل
M8001C33	MCS17 باستخدام PUSCH نقل
M8001C34	MCS18 باستخدام PUSCH نقل
M8001C35	MCS19 باستخدام PUSCH نقل
M8001C36	MCS20 باستخدام PUSCH نقل
M8001C37	MCS21 باستخدام PUSCH نقل
M8001C38	MCS22 باستخدام PUSCH نقل
M8001C39	MCS23 باستخدام PUSCH نقل
M8001C40	MCS24 باستخدام PUSCH نقل
M8001C41	MCS25 باستخدام PUSCH نقل
M8001C42	MCS26 باستخدام PUSCH نقل

M8001C43		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS27
M8001C44		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS28
M8001C45		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS0
M8001C46		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS1
M8001C47		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS2
M8001C48		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS3
M8001C49		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS4
M8001C50		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS5
M8001C51		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS6
M8001C52		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS7
M8001C53		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS8
M8001C54		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS9
M8001C55		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS10
M8001C56		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS11
M8001C57		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS12
M8001C58		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS13
M8001C59		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS14
M8001C60		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS15
M8001C61		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS16
M8001C62		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS17
M8001C63		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS18
M8001C64		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS19
M8001C65		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS20
M8001C66		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS21
M8001C67		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS22
M8001C68		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS23
M8001C69		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS24
M8001C70		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS25
M8001C71		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS26
M8001C72		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS27
M8001C73		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS28
M8001C74		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS0
M8001C75		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS1
M8001C76		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS2
M8001C77		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS3
M8001C78		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS4
M8001C79		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS5
M8001C80		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS6
M8001C81		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS7
M8001C82		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS8
M8001C83		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS9
M8001C84		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS10
M8001C85		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS11
M8001C86		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS12

M8001C87		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS13
M8001C88		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS14
M8001C89		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS15
M8001C90		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS16
M8001C91		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS17
M8001C92		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS18
M8001C93		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS19
M8001C94		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS20
M8001C95		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS21
M8001C96		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS22
M8001C97		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS23
M8001C98		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS24
M8001C99		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS25
M8001C100		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS26
M8001C101		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS27
M8001C102		نقل	PUSCH	با ستخدام	MCS28
M8001C103		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS0
M8001C104		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS1
M8001C105		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS2
M8001C106		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS3
M8001C107		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS4
M8001C108		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS5
M8001C109		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS6
M8001C110		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS7
M8001C111		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS8
M8001C112		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS9
M8001C113		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS10
M8001C114		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS11
M8001C115		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS12
M8001C116		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS13
M8001C117		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS14
M8001C118		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS15
M8001C119		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS16
M8001C120		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS17
M8001C121		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS18
M8001C122		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS19
M8001C123		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS20
M8001C124		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS21
M8001C125		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS22
M8001C126		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS23
M8001C127		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS24
M8001C128		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS25
M8001C129		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS26
M8001C130		نقل	PDSCH	با ستخدام	MCS27

M8001C131		نقل PDSCH باستخدام MCS28	
M8001C132		DL DTCH على SDU وحدات	
M8001C133		DL DCCH على SDU وحدات	
M8001C135		UL DTCH على SDU وحدات	
M8001C136		UL DCCH على SDU وحدات	
M8001C137		RLC على PDU أول نقل	
M8001C138		RLC على PDU إعادة إرسال	
M8001C139		RLC على PDU استقبال	
M8001C140		عدد صحيح DL RLC على C-PDUs نقل	مجموع
M8001C141		عدد صحيح DL RLC على PDUs نقل بيانات	مجموع
M8001C142		UL RLC المستلمة على PDUs وحدات	
M8001C143		UL RLC المكررة المستلمة على PDUs وحدات	
M8001C144		UL RLC على PDU طلب إعادة إرسال	
M8001C145		UL RLC المهمة على PDUs وحدات	
M8001C146		PDCP من DL RLC على SDU وحدات	
M8001C147		متوسط   عدد صحيح UE متوسط عدد	
M8001C148		الحد الأقصى   عدد صحيح UE الحد الأقصى لعدد	
M8001C150		متوسط   عدد صحيح UE متوسط عدد	
M8001C151		الحد الأقصى   عدد صحيح UE الحد الأقصى لعدد	
M8001C153		مجموع   عدد صحيح SDUs وحدات	
M8001C154		مجموع   عدد صحيح SDUs وحدات	
M8001C155		مجموع   عدد صحيح PDCP SDUs وحدات	
M8001C156		PDSCH MCS0 فشل النقل	
M8001C157		PDSCH MCS1 فشل النقل	
M8001C158		PDSCH MCS2 فشل النقل	
M8001C159		PDSCH MCS3 فشل النقل	
M8001C160		PDSCH MCS4 فشل النقل	
M8001C161		PDSCH MCS5 فشل النقل	
M8001C162		PDSCH MCS6 فشل النقل	
M8001C163		PDSCH MCS7 فشل النقل	
M8001C164		PDSCH MCS8 فشل النقل	
M8001C165		PDSCH MCS9 فشل النقل	
M8001C166		PDSCH MCS10 فشل النقل	
M8001C167		PDSCH MCS11 فشل النقل	
M8001C168		PDSCH MCS12 فشل النقل	
M8001C169		PDSCH MCS13 فشل النقل	
M8001C170		PDSCH MCS14 فشل النقل	
M8001C171		PDSCH MCS15 فشل النقل	
M8001C172		PDSCH MCS16 فشل النقل	
M8001C173		PDSCH MCS17 فشل النقل	
M8001C174		PDSCH MCS18 فشل النقل	
M8001C175		PDSCH MCS19 فشل النقل	
M8001C176		PDSCH MCS20 فشل النقل	
M8001C177		PUSCH MCS0 فشل استقبال	

M8001C178	فشل استقبال	PUSCH MCS1	
M8001C179	فشل استقبال	PUSCH MCS2	
M8001C180	فشل استقبال	PUSCH MCS3	
M8001C181	فشل استقبال	PUSCH MCS4	
M8001C182	فشل استقبال	PUSCH MCS5	
M8001C183	فشل استقبال	PUSCH MCS6	
M8001C184	فشل استقبال	PUSCH MCS7	
M8001C185	فشل استقبال	PUSCH MCS8	
M8001C186	فشل استقبال	PUSCH MCS9	
M8001C187	فشل استقبال	PUSCH MCS10	
M8001C188	فشل استقبال	PUSCH MCS11	
M8001C189	فشل استقبال	PUSCH MCS12	
M8001C190	فشل استقبال	PUSCH MCS13	
M8001C191	فشل استقبال	PUSCH MCS14	
M8001C192	فشل استقبال	PUSCH MCS15	
M8001C193	فشل استقبال	PUSCH MCS16	
M8001C194	فشل استقبال	PUSCH MCS17	
M8001C195	فشل استقبال	PUSCH MCS18	
M8001C196	فشل استقبال	PUSCH MCS19	
M8001C197	فشل استقبال	PUSCH MCS20	
M8001C199		RRC المتصلة UE متوسط عدد	
M8001C200		RRC المتصلة UE الحد الأقصى لعدد	
M8001C202	فشل النقل	PDSCH MCS21	
M8001C203	فشل النقل	PDSCH MCS22	
M8001C204	فشل النقل	PDSCH MCS23	
M8001C205	فشل النقل	PDSCH MCS24	
M8001C211		DL SRB الحد الأدنى لطول الطابور	
M8001C212		DL SRB متوسط طول الطابور	
M8001C213		DL SRB الحد الأقصى لطول الطابور	
M8001C214		DL DRB الحد الأدنى لطول الطابور	
M8001C215		DL DRB متوسط طول الطابور	
M8001C216		DL DRB الحد الأقصى لطول الطابور	
M8001C217		عدد صحيح PRBs متوسط عدد	الحالي
M8001C218		عدد صحيح PRBs متوسط عدد	الحالي
M8001C219		BCCH على SDUs وحدات	
M8001C220		DL CCCH على SDUs وحدات	
M8001C222		UL CCCH على SDUs وحدات	
M8001C223		متوسط عدد صحيح UE عدد	
M8001C224		الحد الأقصى عدد صحيح UE عدد	
M8001C227		عدد صحيح DRB المخزنة لـ DL مع بيانات UE	متوسط
M8001C228		QC12 المخزنة لـ DL مع بيانات UE	
M8001C229		QC13 المخزنة لـ DL مع بيانات UE	
M8001C230		QC14 المخزنة لـ DL مع بيانات UE	
M8001C231		عدد صحيح ETWS عدد إشعارات	مجموع

M8001C232	عدد صحيح ETWS عدد	مجموع
M8001C233	عدد إشعارات CMAS	
M8001C235	GBR المخزنة لـ غير DL مع بيانات UE	
M8001C254	عدد وحدات	

# PM دليل جمع بيانات

## نظرة عامة

التي يتم تخزينها في (PM) إدارة أي من عدادات مؤشرات الأداء PM تتيح لك صفحة جمع بيانات PM بالإبلاغ عن أكثر من **22,000** عدد Nokia AirScale تقوم محطات قاعدة InfluxDB. **فريد**، لكن تخزين جميعها ليس عمليًا ولا ضروريًا لمعظم حالات الاستخدام.

يشرح هذا الدليل كيفية اختيار العدادات التي يجب جمعها بناءً على متطلبات المراقبة الخاصة بك.

## بدء سريع

### PM الوصول إلى صفحة جمع بيانات

1. انتقل إلى لوحة التحكم: <https://localhost:9443>
2. انقر على **مرشحات البيانات** في قائمة التنقل.
3. PM عرض وإدارة إعدادات جمع عدادات.

## فهم الواجهة

:تنقسم الصفحة إلى قسمين رئيسيين

القسم	الوصف
المخزنة PM بيانات (يسار)	InfluxDB العدادات التي يتم جمعها حاليًا وتخزينها في
العدادات المتاحة (يمين)	جميع العدادات المتاحة التي تزيد عن 22,000 لإضافتها إلى مجموعتك

# فئات العدادات

:حسب بادئة الرمز الخاصة بها، والتي تشير إلى التكنولوجيا والوظيفة PM تُصنف عدادات

الفئة	بادئة الرمز	العدد	الوصف
LTE	M8xxx	~5,900	عدادات LTE L1/L2/L3 (ERAB, RRC, نقل, إلخ)
WCDMA	M5xxx	~885	3 عدادات G WCDMA (طبقة MAC, CQI, HSDPA)
5G-NR	M55xxx	~14,500	5 عدادات G NR (MIMO تشكيل (الضخم, إلخ الحزم, إلخ)
5G-Mobility	M51xxx	~500	5 قياسات وحركة G
5G-Common	M40xxx	~250	المشتركة/المشتركة 5 عدادات G

## العدادات الافتراضية

عند بدء التشغيل لأول مرة، يتم تحميل إعدادات افتراضية معقولة من

:تشمل هذه الإعدادات الافتراضية العدادات الأساسية لـ `priv/pm_counters.csv`.

- **الطاقة**: مراقبة استهلاك الطاقة
- **حجم البيانات**: مقياس حجم الحركة
- **التوافر**: إحصائيات توافر الخلية
- **RRC الوصول**: نجاح/فشل اتصال
- **PRB**: استخدام كتلة الموارد الفيزيائية
- **UL/DL معدل النقل**: مقياس معدل النقل
- **RRC**: إحصائيات اتصال

- **ERAB:** E-RAB إعدادات وإفراج
  - **PDCP:** PDCCP مقاييس طبقة
  - **نقل:** إحصائيات نقل بين الخلايا
  - **UL التداخل:** قياسات التداخل
- 

## إدارة العدادات

### إضافة العدادات

1. استخدم **صندوق البحث** أو **مرشح الفئة** في قسم "العدادات المتاحة".
2. انقر على الصفوف لاختيار العدادات (سيظهر مربع الاختيار محددًا).
3. استخدم **تحديد الكل** لتحديد جميع العدادات المرئية.
4. انقر على **إضافة المحدد** لنقلها إلى المجموعة المخزنة.

### إزالة العدادات

1. المخزنة"، حدد العدادات التي تريد إزالتها PM في قسم "بيانات".
2. انقر على **إزالة المحدد** لإيقاف جمع تلك العدادات.

### التصفية والبحث

يدعم كلا القسمين:

- **بحث نصي:** تصفية حسب معرف العداد أو الوصف
- **مرشح الفئة:** عرض العدادات من فئة معينة فقط (إلخ، 5G-NR، LTE)

### إعادة تعيين إلى الافتراضيات

انقر على **إعادة تعيين إلى الافتراضيات** لاستعادة قائمة العدادات الأصلية من `priv/pm_counters.csv`. سيؤدي ذلك إلى إزالة أي إضافات مخصصة.

---

# الاستمرارية

الخاصة بك PM تُحفظ التغييرات في اختيار عدادات

1. **تحفظ على القرص في** `priv/pm_filters.etf`
2. **تستمر عبر إعادة تشغيل التطبيق**
3. **تدخل حيز التنفيذ على الفور** (لا حاجة لإعادة التشغيل).

بالتغييرات ويبدأ على الفور في جمع العدادات المتأثرة أو InfluxDB يتم إخطار كاتب دفعات إيقافها.

## اعتبارات التخزين

### لماذا لا نجمع كل شيء؟

سيؤدي جمع جميع العدادات التي تزيد عن 22,000 إلى

السيناريو	التأثير
التخزين	جيجابايت/شهر لكل موقع (اعتمادًا على فترة الجمع) 100-500~
حمل الكتابة	InfluxDB ضغط كتابة كبير على
أداء الاستعلام	استعلامات لوحة التحكم أبطأ بسبب حجم البيانات
التكلفة	تكاليف تخزين وحوسبة أعلى

## النهج الموصى به

1. **ابدأ بالافتراضيات:** تغطي العدادات المكونة مسبقًا معظم احتياجات المراقبة الشائعة.
2. **أضف حسب الحاجة:** عند بناء لوحات معلومات جديدة، أضف العدادات المحددة التي تحتاجها
3. **راجع بشكل دوري:** أزل العدادات التي لم تعد مستخدمة.

# مرجع العدادات

## العثور على أوصاف العدادات

لكل عداد. استخدم وظيفة البحث Nokia يعرض قسم "العدادات المتاحة" الوصف الرسمي من للعثور على العدادات حسب:

- معرف العداد (مثل M8012C23)
- RSRP، مثل معدل النقل، نقل) الكلمات الرئيسية للوصف

## أمثلة شائعة للعدادات

العداد	الفئة	الوصف
M8012C23	LTE	لكل خلية UL متوسط معدل النقل
M8012C26	LTE	لكل خلية DL متوسط معدل النقل
M8001C2	LTE	PDCCP SDU DL متوسط تأخير
M8011C24	LTE	استخدام PRB UL
M8011C37	LTE	استخدام PRB DL
M8013C17	LTE	RRC المستخدمين المتصلون عبر
M8020C3	LTE	نجاح النقل
M40001C0	5G	استهلاك الطاقة

# ملفات التكوين

## pm\_counters.csv

عدادات افتراضية تم تحميلها عند بدء التشغيل لأول مرة:

```
# التنسيق: العداد, الفئة, الوصف  
M8012C23, معدل النقل, متوسط معدل النقل الصاعد,  
M8012C26, معدل النقل, متوسط معدل النقل النازل,  
M8001C2, التوافر, توافر الخلية,  
...
```

الموقع: `priv/pm_counters.csv`

## pm\_metrics.csv

مرجع كامل لجميع العدادات المتاحة:

```
# التنسيق: PM_Code, الوصف, الفئة  
M8000C6, LTE, S1_SETUP_ATT  
M8000C7, LTE, S1_SETUP_SUCC  
...
```

الموقع: `priv/pm_metrics.csv`

# استكشاف الأخطاء وإصلاحها

## العدادات التي لا يتم جمعها

1. المخزنة " (الجانب الأيسر) PM تحقق من أن العداد موجود في "بيانات"
2. (InfluxDB انظر صفحة حالة) PM يقوم بدفع بيانات eNodeB تحقق من أن
3. تحقق من أن معرف العداد يتطابق تمامًا (حساس لحالة الأحرف).

## التغييرات التي لا تدخل حيز التنفيذ

1. يتم تطبيق تغييرات التصفية على الفور على كاتب الدفعات
2. **eNodeB من PM تظهر البيانات الجديدة فقط بعد الدفع التالي لبيانات** (عادةً كل 15 دقيقة)
3. تحقق من سجلات التطبيق بحثًا عن أخطاء. [PmFilterStore]
4. تحقق من أن القرص قابل للكتابة لملف الاستمرارية.

## أوصاف العدادات المفقودة

1. تأتي أوصاف العدادات من `priv/pm_metrics.csv`
2. تأكد من أن هذا الملف موجود ومهيأ بشكل صحيح.
3. UTF-8 تحقق من مشاكل ترميز.

---

## الوثائق ذات الصلة

- **PM سياسة الاحتفاظ بالبيانات** - مدة الاحتفاظ ببيانات
- **PM بناء لوحات معلومات باستخدام بيانات - Grafana تكامل**
- **PM استعلام بيانات - InfluxDB استعلامات**

---

## نقاط الوصول

- **PM جمع بيانات**: `https://localhost:9443/nokia/pm-filters`
- **الاحتفاظ بالبيانات**: `https://localhost:9443/nokia/retention`
- **InfluxDB حالة**: `https://localhost:9443/nokia/influx`

# دليل تكوين وقت التشغيل لمراقبة RAN

فهم config/runtime.exs

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. تكوين قاعدة البيانات
3. نقاط نهاية الويب
4. تكوين السجل
5. تكامل نوكيا
6. تكوين InfluxDB
7. أفضل الممارسات للتكوين

## نظرة عامة

يتم تقييمه في وقت RAN. هو الملف الرئيسي لتكوين مراقبة config/runtime.exs ملف التشغيل (عند بدء التطبيق)، مما يتيح لك تكوين جميع جوانب سلوك النظام.

### ما الذي يتم تكوينه:

- (MySQL) اتصالات قاعدة البيانات
- نقاط نهاية خادم الويب والمنافذ
- تفاصيل محطة قاعدة نوكيا
- الزمنية InfluxDB قاعدة بيانات
- سلوك السجل
- بيانات الاعتماد الأمنية

### موقع الملف:

config/runtime.exs

## من يجب أن يستخدم هذا الدليل

كجزء من النشر Omnitouch بواسطة RAN مهم: يتم إجراء جميع تكوينات مراقبة الأولي والدعم المستمر. يتم توفير هذا الدليل لـ

- **المستخدمين المتقدمين** الذين يرغبون في فهم تكوين النظام
- **النشر الذاتي الإدارة** حيث يقوم العملاء بالحفاظ على تكويناتهم الخاصة
- **استكشاف الأخطاء وإصلاحها** وفهم كيفية تكوين النظام
- **النشر المخصص** مع متطلبات محددة

لأي تغييرات Omnitouch فانصل بدعم Omnitouch، إذا كنت عميلاً مُدارًا بواسطة في التكوين.

لفهم البيانات التي يتم جمعها، راجع [مرجع عداد نوكيا](#). لإنشاء لوحة المعلومات، راجع [تكملة Grafana](#).

## تكوين قاعدة البيانات

### اتصال MySQL/MariaDB

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,  
  username: "omnitouch",  
  password: "omnitouch2024",  
  hostname: "localhost",  
  database: "ran_monitor",  
  stacktrace: true,  
  show_sensitive_data_on_connection_error: true,  
  pool_size: 10
```

المستخدمة لإدارة حالة الجلسة والبيانات MySQL **الغرض**: يقوم بتكوين الاتصال بقاعدة بيانات التشغيلية.

# شرح المعلمات

## username (String)

- حساب مستخدم قاعدة البيانات
- القيمة الحالية: "omnitouch"
- **الأمان:** يُفضل استخدام مستخدم مخصص بأقل الامتيازات المطلوبة
- **الأمان:** يجب أن يكون لديه امتيازات UPDATE وINSERT وSELECT وCREATE **الاستخدام:** يجب أن يكون لديه امتيازات DELETE وDELETE

## password (String)

- كلمة مرور قاعدة البيانات للمصادقة
- القيمة الحالية: "omnitouch2024"
- **الأمان:** يجب تخزينها في متغيرات البيئة في الإنتاج
- **التوصية:** استخدم كلمات مرور قوية وفريدة

## hostname (String)

- عنوان خادم قاعدة البيانات
- القيمة الحالية: "localhost"
- **الخيارات:**
  - "localhost" - قاعدة البيانات على نفس الجهاز
  - "127.0.0.1" - بالجهاز المحلي TCP اتصال
  - "10.179.2.135" - لخادم قاعدة البيانات البعيد IP عنوان
  - "db.example.com" - اسم مضيف قاعدة البيانات البعيد

## database (String)

- اسم قاعدة البيانات للاستخدام
- القيمة الحالية: "ran\_monitor"
- **ملاحظة:** يجب أن تكون قاعدة البيانات موجودة قبل بدء مراقبة RAN
- **الإنشاء:** CREATE DATABASE ran\_monitor CHARACTER SET utf8mb4 COLLATE utf8mb4\_unicode\_ci;

## stacktrace (Boolean)

- تضمين تتبع المكس في رسائل الخطأ
- القيمة الحالية: `true`
- **التطوير:** `true` - يساعد في تصحيح الأخطاء
- **الإنتاج:** `false` - يقلل من ضوضاء السجل

#### **show\_sensitive\_data\_on\_connection\_error** (Boolean)

- عرض بيانات الاعتماد في رسائل خطأ الاتصال
- القيمة الحالية: `true`
- **التطوير:** `true` - يسهل استكشاف الأخطاء
- **الإنتاج:** `false` - يمنع كشف بيانات الاعتماد في السجلات

#### **pool\_size** (Integer)

- عدد اتصالات قاعدة البيانات للحفاظ عليها
- القيمة الحالية: `10`
- **دليل الحجم:**
  - أجهزة 1-5: `pool_size: 5`
  - جهاز 6-20: `pool_size: 10`
  - جهاز 21-50: `pool_size: 15`
  - جهاز 50+: `pool_size: 20`
- **الصيغة:** حوالي 2 اتصالات لكل محطة قاعدة + 5 لواجهة الويب

---

## نقاط نهاية الويب

.على تشغيل عدة خوادم ويب لأغراض مختلفة RAN تعمل مراقبة

## الرئيسية SOAP/API نقطة نهاية

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Endpoint,  
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 8080],  
  check_origin: false,  
  secret_key_base:  
  "v5t0S1/QRonjw0ky7adGGfkBbrJmiJyXhpesJy/jvSZhqLZkREV+rlo1/pR8lkbu",  
  server: true
```

Nokia لبروتوكول SOAP واجهة) **الغرض:** نقطة النهاية الرئيسية للتواصل مع محطة القاعدة NE3S).

### ip (Tuple)

- الواجهة التي سيتم الربط بها
- القيمة الحالية: `{0, 0, 0, 0}` (جميع الواجهات)
- **الخيارات:**
  - `{0, 0, 0, 0}` - الاستماع على جميع واجهات الشبكة
  - `{127, 0, 0, 1}` - localhost الاستماع فقط على
  - `{10, 179, 2, 135}` - محدد IP الاستماع على عنوان

### port (Integer)

- TCP رقم منفذ
- القيمة الحالية: `8080`
- **ملاحظة:** يجب تكوين محطات القاعدة لإرسال البيانات إلى هذا المنفذ
- الخاص بمحطات القاعدة IP **جدار الحماية:** تأكد من فتح المنفذ لعنوان

### check\_origin (Boolean)

- WebSocket/HTTP تحقق من رؤوس الأصل
- القيمة الحالية: `false`
- (غير واجهة ويب موجهة للمستخدم) API SOAP لواجهة `false` **الشرح:** تم تعيينه إلى

### secret\_key\_base (String)

- مفتاح التوقيع التشفيري للجلسات
- القيمة الحالية: سلسلة عشوائية مكونة من 64 حرفًا

- **الإشياء:** `mix phx.gen.secret`
- **الأمان:** احتفظ بهذا سرّيًا، ولا تقم بالتزامه في المستودعات العامة
- **التأثير:** تغيير هذا يبطل جميع الجلسات الحالية

**server** (Boolean)

- بدء نقطة النهاية عند بدء التطبيق
- القيمة الحالية: `true`
- `runtime.exs` في `true` **دائمًا:** يجب أن تكون

## واجهة المستخدم الخاصة بلوحة التحكم

```
# من متغير البيئة، افتراضيًا إلى 9443 HTTPS احصل على منفذ
https_port =
String.to_integer(System.get_env("CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT") ||
"9443")

config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", port: https_port, scheme: "https"],
  https: [
    ip: {0, 0, 0, 0},
    port: https_port,
    keyfile: "priv/cert/omnitouch.pem",
    certfile: "priv/cert/omnitouch.crt"
  ]
```

.لواجهة المستخدم الخاصة بلوحة التحكم المستندة إلى الويب HTTPS **الغرض:** نقطة نهاية

**متغيرات البيئة:**

- **CONTROL\_PANEL\_HTTPS\_PORT** - رقم منفذ HTTPS (9443 افتراضيًا)
  - في وقت التشغيل HTTPS قم بتعيين هذا المتغير البيئي لتغيير منفذ
  - مثال: `export CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT=8443`

**url** (قائمة الكلمات الرئيسية)

- الخارجي URL تكوين
- **host:** `"0.0.0.0"` - قبول الاتصالات من أي مضيف

- **port:** قابل للتكوين عبر `https_port` يستخدم متغير (CONTROL\_PANEL\_HTTPS\_PORT)
- **scheme:** "https" - استخدام بروتوكول HTTPS

### https (قائمة الكلمات الرئيسية)

- HTTPS تكوين خادم
- **ip:** {0, 0, 0, 0} - الربط بجميع الواجهات
- **port:** `https_port` يستخدم متغير (url يجب أن يتطابق مع منفذ)
- **keyfile:** مسار المفتاح الخاص SSL
- **certfile:** مسار شهادة SSL

### SSL: ملفات شهادة

- صالحة SSL/TLS يجب أن تكون شهادات
- تعمل الشهادات الموقعة ذاتيًا في بيئات المختبر
- CA يجب أن تستخدم الإنتاج شهادات موقعة من
- لإنشاء شهادة موقعة ذاتيًا:

```
openssl req -newkey rsa:2048 -nodes -keyout omnitouch.pem
-x509 -days 365 -out omnitouch.crt
```

## AirScale لنوكيا Webhook نقطة نهاية

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0"],
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 9076],
  server: true
```

**الغرض:** AirScale. يستقبل بيانات الأداء في الوقت الحقيقي من محطات قاعدة نوكيا

### port (Integer)

- القيمة الحالية: `9076`
- **ملاحظة:** يجب أن يتطابق مع المنفذ المكون في محطة القاعدة (rTpmCollEntityPortNum)

- **Nokia التنسيق:** يجب أن يتطابق هذا المنفذ مع ما قمت بتكوينه في محرر معلمات WebLM

## تكوين السجل

```
config :logger,  
  level: :info  
  
config :logger, :console,  
  format: "$time $metadata[$level] $message\n",  
  metadata: [:request_id]
```

## مستوى السجل

**level** (Atom)

- يتحكم في وضوح السجل
- القيمة الحالية: `:info`
- **الخيارات:**
  - `:debug` - مفصل للغاية، جميع التفاصيل
  - `:info` - العمليات العادية، موصى به للإنتاج
  - `:warning` - فقط التحذيرات والأخطاء
  - `:error` - فقط الأخطاء

**:متى تستخدم كل مستوى:**

- **الرؤية:** `:debug` - رؤية جميع العمليات الداخلية
- **التطوير:** `:debug` - رؤية جميع العمليات الداخلية
- **الإنتاج:** `:info` - توازن بين الرؤية والوضوء
- **العودة:** `:debug`، **استكشاف الأخطاء:** تعيين مؤقتًا إلى `:debug`
- **تنبيه فقط عند وجود مشكلات:** `:warning` - **الإنتاج الهادئ:** `:warning`

## تنسيق وحدة التحكم

**format** (String)

- كيف تظهر رسائل السجل
- القيمة الحالية: "\$time \$metadata[\$level] \$message\n"
- **المتغيرات:**
  - \$time - الطابع الزمني
  - \$metadata - معلومات سياقية
  - \$level - مستوى السجل (معلومات، خطأ، إلخ.)
  - \$message - رسالة السجل الفعلية

### metadata (قائمة من الذرات)

- سياق إضافي للتضمين
- القيمة الحالية: [:request\_id]
- **request\_id:** الفردية عبر النظام HTTP تتبع طلبات

---

## تكامل نوكيا

مع محطات قاعدة نوكيا RAN تقوم هذه القسم بتكوين كيفية تواصل مراقبة

```

config :ran_monitor,
  general: %{
    mcc: "505",
    mnc: "57"
  },
  nokia: %{
    ne3s: %{
      webhook_url: "http://10.5.198.200:9076/webhook",
      private_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.key.pem"),
      public_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor,
"priv"), "external/nokia/ne.cert.der"),
      reregister_interval: 30
    },
    airscales: [
      %{
        address: "10.7.15.67",
        name: "ONS-Lab-Airscale",
        port: "8080",
        web_username: "Nemuadmin",
        web_password: "nemuuser"
      }
    ]
  }
}

```

## الإعدادات العامة

### mcc (String)

- رمز الدولة المحمول
- "القيمة الحالية: 505"
- **IGPP الاستخدام:** يحدد الدولة لشبكات 3
- **التنسيق:** 3 أرقام
- **المرجع:** [ITU-T E.212](#)

### mnc (String)

- رمز الشبكة المحمولة
- "القيمة الحالية: 57"

- **الاستخدام:** يحدد مشغل الشبكة المحدد
- **التنسيق:** 2 أو 3 أرقام

## Nokia NE3S (بروتوكول) NE3S تكوين

### webhook\_url (String)

- حيث ترسل محطات القاعدة الإشعارات URL
- القيمة الحالية: "http://10.5.198.200:9076/webhook"
- **التنسيق:** http://<ran-monitor-ip>:<port>/webhook
- RAN حيث تعمل مراقبة IP يجب أن يكون عنوان **IP عنوان**
- **المنفذ:** يجب أن يتطابق مع منفذ  
RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint (9076)
- **المسار:** دائمًا /webhook

### private\_key (String - مسار الملف)

- المفتاح الخاص لمصادقة المدير
- القيمة الحالية: priv/external/nokia/ne.key.pem
- PEM **التنسيق:** مفتاح خاص مشفر بتنسيق
- **الأمان:** احتفظ بهذا الملف آمنًا، ولا تشاركه أبدًا
- OpenSSL **الإنشاء:** مقدمة من نوكيا أو تم إنشاؤها باستخدام

### public\_key (String - مسار الملف)

- الشهادة العامة لهوية المدير
- القيمة الحالية: priv/external/nokia/ne.cert.der
- DER **التنسيق:** شهادة مشفرة بتنسيق
- **الاستخدام:** تُرسل إلى محطة القاعدة أثناء التسجيل
- **الزوج:** private\_key يجب أن تتوافق مع

### reregister\_interval (Integer)

- مدى تكرار إعادة التسجيل مع محطات القاعدة (بالثواني)
- القيمة الحالية: 30
- **الشرح:** تنتهي الجلسات، وتساعد إعادة التسجيل الدورية في الحفاظ على الاتصال

- **النطاق:** 30-300 ثانية
- **التوصية:** 30 ثانية لمراقبة موثوقة

## AirScale مع ات قاعدة

**airscales** (قائمة من الخرائط)

- للمراقبة Nokia AirScale قائمة بمحطات قاعدة
- القيمة الحالية: محطة قاعدة واحدة مكونة

يتطلب كل إدخال محطة قاعدة

**address** (String)

- لمحطة القاعدة IP عنوان
- "القيمة الحالية: 10.7.15.66"
- كسلسلة IPv4 **التنسيق:** عنوان
- **RAN الشبكة:** يجب أن تكون قابلة للوصول من خادم مراقبة
- يجب أن ينجح ping 10.7.15.66: **التحقق:**

**name** (String)

- الاسم الودي للتعريف
- القيمة الحالية: "ONS-Lab-Airscale"
- InfluxDB **الاستخدام:** يظهر في واجهة الويب، السجلات، ووسوم
- **التوصية:** استخدم أسماء وصفية (رموز المواقع، المواقع، إلخ).
- **أمثلة:**
  - "NYC-Site-A-BS1"
  - "LAX-Tower-Main"
  - "TestLab-Airscale-01"

**port** (String)

- منفذ واجهة الإدارة على محطة القاعدة
- "القيمة الحالية: 8080"
- عادةً 8080 AirScale **المعيار:** تستخدم نوكيا
- **التحقق:** تحقق من وثائق محطة القاعدة

- **ملاحظة:** القيمة هي سلسلة، وليست عدد صحيح

### **web\_username** (String)

- WebLM اسم المستخدم لمصادقة
- القيمة الحالية: "Nemuadmin"
- لإدارة محطة القاعدة API **الاستخدام:** يُستخدم لاستدعاءات
- **الامتيازات:** يجب أن يكون لديه حق الوصول للقراءة/الكتابة للتكوين
- **ملاحظة:** حساسة لحالة الأحرف

### **web\_password** (String)

- WebLM كلمة المرور لمصادقة
- القيمة الحالية: "nemuuser"
- **الأمان:** يجب تخزينها في متغيرات البيئة في الإنتاج
- **الدوران:** تغييرها بانتظام وفقًا لسياسة الأمان

## **إضافة محطات قاعدة متعددة**

لمراقبة محطات قاعدة متعددة، أضف إدخالات إضافية إلى قائمة `airscales`:

```
airscales: [  
  {%  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "ONS-Lab-Airscale",  
    port: "8080",  
    web_username: "Nemuadmin",  
    web_password: "nemuuser"  
  },  
  {%  
    address: "10.7.15.67",  
    name: "Site-A-Tower-1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "password123"  
  },  
  {%  
    address: "192.168.100.50",  
    name: "Site-B-Indoor",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "different_password"  
  }  
]
```

---

## InfluxDB تكوين

```
config :ran_monitor, RanMonitor.InfluxDbConnection,  
  auth: [  
    username: "monitor",  
    password: "sideunderTexasgalaxyview_61"  
  ],  
  database: "nokia-monitor",  
  host: "10.179.2.135"
```

الزمنية لتخزين المقاييس، والتنبيهات، InfluxDB **الغرض:** يقوم بتكوين الاتصال بقاعدة بيانات وبيانات التكوين.

# شرح المعلمات

## auth (قائمة الكلمات الرئيسية)

- InfluxDB بيانات الاعتماد للمصادقة على
- **username:** InfluxDB حساب مستخدم ("monitor")
- **password:** InfluxDB كلمة مرور ("sideunderTexasgalaxyview\_61")
- بدلاً من ذلك API قد يكون هذا رمز InfluxDB 2.x، **ملاحظة:** بالنسبة لـ

## database (String)

- InfluxDB اسم الدلو/قاعدة البيانات في
- القيمة الحالية: "nokia-monitor"
- **InfluxDB 1.x:** اسم قاعدة البيانات
- **InfluxDB 2.x:** اسم الدلو
- **RAN الإنشاء:** يجب إنشاؤه قبل بدء مراقبة

```
# InfluxDB 1.x
influx -execute 'CREATE DATABASE "nokia-monitor"'

# InfluxDB 2.x
influx bucket create -n nokia-monitor -o your-org
```

## host (String)

- InfluxDB عنوان خادم
- القيمة الحالية: "10.179.2.135"
- أو اسم المضيف IP التنسيق: عنوان
- InfluxDB (8086) المنفذ: يُفترض استخدام المنفذ الافتراضي
- **أمثلة:**
  - "localhost" - RAN نفس الخادم مثل مراقبة
  - "10.179.2.135" - البعيد InfluxDB خادم
  - "influxdb.example.com" - اسم المضيف

# InfluxDB ملاحظات اتصال

## :الوصول الشبكي

- على المنفذ InfluxDB 8086 قدرة على الوصول إلى خادم RAN يجب أن تكون مراقبة
- تحقق: `curl http://10.179.2.135:8086/ping`

### **سياسات الاحتفاظ:**

- يتم تعيينها عبر واجهة المستخدم الخاصة بصفحة الاحتفاظ بالبيانات
- الافتراضي: 30 يومًا (720 ساعة)
- يمكن تخصيصها لكل محطة قاعدة

### **أداء الكتابة:**

- الكتابات في كل فترة جمع (60 ثانية افتراضيًا) InfluxDB تتلقى
  - تولد كل محطة قاعدة مئات نقاط البيانات لكل فترة
  - بانتظام InfluxDB راقب مساحة القرص الخاصة بـ
-

# أفضل الممارسات للتكوين

## الأمان

### 1. حماية البيانات الحساسة

```
# بدلاً من كلمات المرور المدمجة :  
password: "omnitouch2024"  
  
# استخدم متغيرات البيئة :  
password: System.getenv("DB_PASSWORD") || "default_password"
```

### 2. تقييد أدوات الملفات

```
chmod 600 config/runtime.exs  
chown ran_monitor:ran_monitor config/runtime.exs
```

### 3. عدم الالتزام بالأسرار

- إذا كان يحتوي على أسرار runtime.exs لـ `.gitignore` استخدم
- استخدم متغيرات البيئة أو أنظمة إدارة الأسرار
- قم بتدوير كلمات المرور بانتظام

## الأداء

### 1. حجم مجموعة قاعدة البيانات

- راقب استخدام الاتصال
- إذا كنت ترى أخطاء انتهاء المهلة في الاتصال pool\_size زيادة
- تحتاج كل جهاز إلى ~2 اتصالات أثناء الاستطلاع النشط

### 2. فترات الجمع

- توازن بين دقة البيانات وحمل النظام
- تعمل فترات 60 ثانية بشكل جيد لمعظم النشر
- فترات أقصر (15 ثانية) لاستكشاف الأخطاء

### 3. تحسين InfluxDB

- استخدم سياسات الاحتفاظ لإدارة استخدام القرص
- InfluxDB راقب أداء كتابة
- منفصل للنشر الكبير InfluxDB اعتبر خادم

## الموثوقية

### 1. تكوين الشبكة

- ثابتة لجميع المكونات IP استخدم عناوين
- ومحطات القاعدة RAN تحقق من مسارات الشبكة بين مراقبة
- اختبر الاتصال قبل إضافة الأجهزة
- قم بتكوين قواعد جدار الحماية بشكل مناسب

### 2. استراتيجية السجل


- لاستكشاف الأخطاء بالتفصيل `debug`: التطوير
- لرؤية العمليات `info`: الإنتاج
- الأنظمة الحرجة: اعتبر تجميع السجلات الخارجية

### 3. مراقبة RAN مراقبة

- راقب المراقب (مراقبة المراقب)
- راقب أخطاء اتصال قاعدة البيانات
- InfluxDB تتبع معدلات نجاح كتابة
- تنبيه عند انقطاع الاتصال بمحطات القاعدة

## الصيانة

### 1. تغييرات التكوين

- قبل التغييرات runtime.exs دائماً قم بعمل نسخة احتياطية من
- اختبر التكوين في التطوير أولاً
- وثق التغي  رات بالتعليقات
- بعد تغييرات التكوين RAN أعد تشغيل مراقبة

## 2. إضافة محطات قاعدة

```
# 1. تحرير runtime.exs
vim config/runtime.exs

# 2. التحقق من بناء جملة Elixir
elixir -c config/runtime.exs

# 3. إعادة تشغيل التطبيق
systemctl restart ran_monitor
```

## 3. اعتبارات التوسع

- (الذاكرة، الشبكة، CPU) راقب استخدام الموارد
- زيادة حجم مجموعة قاعدة البيانات مع زيادة عدد الأجهزة
- منفصل عند +50 جهاز InfluxDB اعتبر مثل
- MySQL و InfluxDB راقب مساحة القرص لكل من

---

## مثال: تكوين كامل

:إليك مثال كامل مع محطات قاعدة متعددة وأفضل الممارسات المطبقة

```

import Config

#
=====
# تكوين قاعدة البيانات
#
=====

config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,
  username: System.get_env("DB_USERNAME") || "ran_monitor_user",
  password: System.get_env("DB_PASSWORD") || "change_this_password",
  hostname: System.get_env("DB_HOST") || "localhost",
  database: "ran_monitor",
  stacktrace: false, # الإنتاج: إخفاء تتبع المكس
  show_sensitive_data_on_connection_error: false, # ج: إخفاء بيانات الاعتماد
  pool_size: 15 # محطات قاعدة * 2 + 3 زيادة 6

#
=====
# نقاط نهاية الويب
#
=====

config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Endpoint,
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 8080],
  check_origin: false,
  secret_key_base: System.get_env("SECRET_KEY_BASE") ||
"generate_with_mix_phx_gen_secret",
  server: true

config :control_panel, ControlPanelWeb.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0", port: 9443, scheme: "https"],
  https: [
    ip: {0, 0, 0, 0},
    port: 9443,
    keyfile: "priv/cert/server.key",
    certfile: "priv/cert/server.crt"
  ]

config :ran_monitor, RanMonitor.Web.Nokia.Airscale.Endpoint,
  url: [host: "0.0.0.0"],
  http: [ip: {0, 0, 0, 0}, port: 9076],

```

```
server: true

#
=====
# تكوين السجل
#
=====

config :logger,
  level: :info # إعداد الإنتاج

config :logger, :console,
  format: "$time $metadata[$level] $message\n",
  metadata: [:request_id]

#
=====
# تكوين نوكيا
#
=====

config :ran_monitor,
  general: %{
    mcc: "001",
    mnc: "001"
  },
  nokia: %{
    ne3s: %{
      webhook_url: "http://10.179.2.135:9076/webhook",
      private_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor, "priv"
"external/nokia/ne.key.pem"),
      public_key: Path.join(Application.app_dir(:ran_monitor, "priv"
"external/nokia/ne.cert.der"),
      reregister_interval: 30
    },
    airscales: [
      # البرج الرئيسي - A الموقع
      %{
        address: "10.7.15.66",
        name: "Site-A-Main-Tower",
        port: "8080",
        web_username: "admin",
        web_password: System.get_env("BS_SITE_A_PASSWORD") || "passwo
      },
```

```
# البرج الاحتياطي - الموقع A
%{
  address: "10.7.15.67",
  name: "Site-A-Backup-Tower",
  port: "8080",
  web_username: "admin",
  web_password: System.get_env("BS_SITE_A_PASSWORD") || "password",
},

# داخلي - الموقع B
%{
  address: "10.7.16.10",
  name: "Site-B-Indoor-DAS",
  port: "8080",
  web_username: "admin",
  web_password: System.get_env("BS_SITE_B_PASSWORD") || "password",
},

# على السطح - الموقع C
%{
  address: "192.168.100.50",
  name: "Site-C-Rooftop",
  port: "8080",
  web_username: "admin",
  web_password: System.get_env("BS_SITE_C_PASSWORD") || "password",
},

# المختبر - معدات الاختبار
%{
  address: "10.5.198.100",
  name: "Lab-Test-Airscale-01",
  port: "8080",
  web_username: "Nemuadmin",
  web_password: "nemuuser"
},

# المختبر - التطوير
%{
  address: "10.5.198.101",
  name: "Lab-Dev-Airscale-02",
  port: "8080",
  web_username: "Nemuadmin",
  web_password: "nemuuser"
},
```

```
    }
  ]
}

#
=====
# تكوين InfluxDB
#
=====

config :ran_monitor, RanMonitor.InfluxDbConnection,
  auth: [
    username: System.get_env("INFLUX_USERNAME") || "monitor",
    password: System.get_env("INFLUX_PASSWORD") || "change_this_passw
  ],
  database: "nokia-monitor",
  host: System.get_env("INFLUX_HOST") || "10.179.2.135"
```

---

## الوثائق ذات الصلة

- دليل العمليات - العمليات اليومية
- تكوين محطات القاعدة - **AirScale** دليل تكوين
- مرجع عداد نوكيا - تعريفات عدادات الأداء
- بناء لوحات المعلومات والتنبيهات - **Grafana** تكامل
- REST API مرجع - **API** نقاط نهاية
- سياسة الاحتفاظ بالبيانات - إدارة دورة حياة البيانات

# TCE مع MDT جمع بيانات

## (TCE) كيان جمع التتبع

وهذا يمكّن LTE/5G كيان جمع تتبع مدمج لالتقاط وتحليل رسائل بروتوكول RAN Monitor يتضمن RF. من استكشاف الأخطاء بالتفصيل، واختبار القيادة، وتحسين

## TCE ما هو


تحتوي على Nokia AirScale يستقبل كيان جمع التتبع بيانات التتبع من محطات قاعدة

- EPC و eNodeB إشارات التحكم بين - **S1-AP رسائل**
- إشارات التحكم في موارد الراديو - **RRC رسائل**
- إشارات الطبقة غير الوصول - **NAS رسائل**
- **PDCP بيانات مستوى المستخدم** - معلومات تدفق طبقة

## TCE مكونات

المكون	البروتوكول	المنفذ	الغرض
NSNTI خادم	TCP	49151	يستقبل رسائل التتبع من محطات القاعدة
TZSP خادم	UDP	37008	للتحليل في Wireshark يرسل التتبع إلى الوقت الحقيقي
مفككات البروتوكول	ASN.1	-	S1-AP و RRC يفكك رسائل

# كيف يعمل

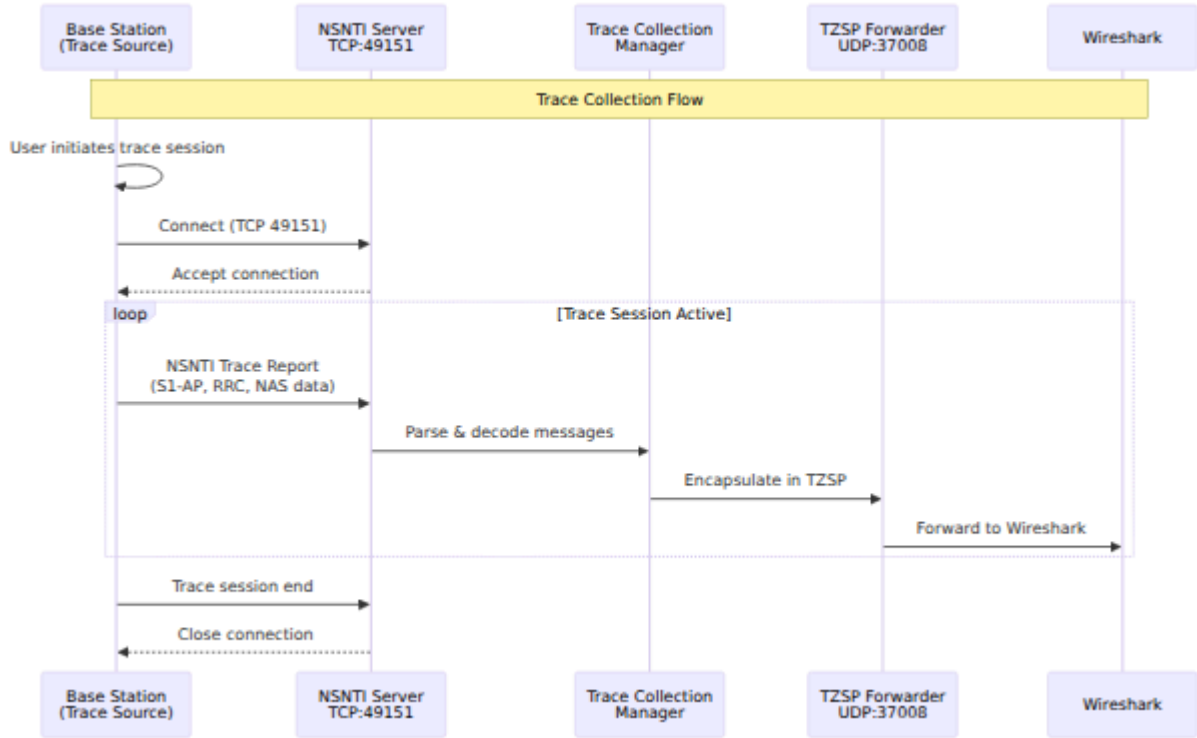

NSNTI (49151) تظهر صفحة جمع التتبع الاتصالات النشطة، منفذ الاستماع TZSP إعداد، TZSP Forwarder (UDP:37008)، ومحطات القاعدة المتصلة.

## إعداد جمع التتبع

### 1. TCE تحقق من تشغيل:

```
ss -tlnp | grep 49151
# LISTEN 0.0.0.0:49151 : يجب أن يظهر
```

### 2. تكوين تتبع محطة القاعدة:

- RAN Monitor وجهة التتبع إلى خادم IP تعيين عنوان
- تعيين منفذ وجهة التتبع إلى 49151
- (حسب الحاجة S1-AP, RRC, NAS) تمكين فئات التتبع
- بدء جلسة التتبع

### 3. Wireshark تكوين:

الإعداد الأساسي:

- TZSP ابدأ الالتقاط على الواجهة التي تستقبل حزم
- استخدم فلتر الالتقاط: `udp port 37008`

### **:تكوين فك تشفير البروتوكول**

محددة لتحديد أنواع البروتوكولات المختلفة وقنوات UDP منافذ RAN Monitor يستخدم لفك تشفير هذه البروتوكولات في Wireshark في "Decode As" قم بتكوين ميزة RRC. بشكل صحيح:

### **الرسومية Wireshark الطريقة 1: استخدام واجهة**

- أ. **Analyze → Decode As...** انتقل إلى
- ب. انقر على زر + لإضافة إدخالات جديدة.
- ج. قم بتكوين كل صف كما يلي.

الحقل	القيمة	النوع	الحالي	فك تشفير ك
udp.port	36412	عدد صحيح	(لا شيء)	SCTP
sctp.port	36412	عدد صحيح	(لا شيء)	S1AP
udp.port	37000	عدد صحيح	(لا شيء)	TZSP
udp.port	37001	عدد صحيح	(لا شيء)	LTE RRC (DL-CCCH)
udp.port	37002	عدد صحيح	(لا شيء)	LTE RRC (DL-DCCH)
udp.port	37003	عدد صحيح	(لا شيء)	LTE RRC (BCCH)
udp.port	37004	عدد صحيح	(لا شيء)	LTE RRC (PCCH)
udp.port	37008	عدد صحيح	(لا شيء)	TZSP
udp.port	37011	عدد صحيح	(لا شيء)	LTE RRC (UL-CCCH)
udp.port	37012	عدد صحيح	(لا شيء)	LTE RRC (UL-DCCH)
udp.port	38000	عدد صحيح	(لا شيء)	MAC-LTE
udp.port	38001	عدد صحيح	(لا شيء)	MAC-LTE (DL)
udp.port	38002	عدد صحيح	(لا شيء)	MAC-LTE (BCH)
udp.port	38003	عدد صحيح	(لا شيء)	MAC-LTE (PCH)
udp.port	38011	عدد صحيح	(لا شيء)	MAC-LTE (UL)
udp.port	38012	عدد صحيح	(لا شيء)	MAC-LTE (RACH)

**decode\_as\_entries الطريقة 2: استخدام ملف**

أو (Linux/Mac) `~/ .config/wireshark/decode_as_entries` أنشئ أو حرر  
`%APPDATA%\Wireshark\decode_as_entries` (Windows):

```
# TZSP لـ RAN Monitor تعيينات منفذ
decode_as_entry: udp.port,36412,(none),SCTP
decode_as_entry: sctp.port,36412,(none),SIAP
decode_as_entry: udp.port,37000,(none),TZSP
decode_as_entry: udp.port,37001,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37002,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37003,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37004,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37008,(none),TZSP
decode_as_entry: udp.port,37011,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,37012,(none),LTE RRC
decode_as_entry: udp.port,38000,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38001,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38002,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38003,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38011,(none),MAC-LTE
decode_as_entry: udp.port,38012,(none),MAC-LTE
```

**دليل مرجعي للمنفذ:**

المنفذ	البروتوكول	القناة/النوع	الوصف
36412	S1AP	-	S1AP خطة التحكم القياسية (eNodeB ↔ EPC)
37000	RRC	عام	غير RRC احتياطي لأنواع قنوات المعروفة
37001	RRC	DL-CCCH	قناة التحكم المشتركة لأسفل
37002	RRC	DL-DCCH	قناة التحكم المخصصة لأسفل
37003	RRC	BCCH-DL-SCH	قناة التحكم للـ $\Phi$ $\Phi$ (معلومات النظام)
37004	RRC	PCCH	قناة التحكم في الاستدعاء
37008	TZSP	-	TZSP منفذ المستمع الرئيسي
37011	RRC	UL-CCCH	قناة التحكم المشتركة للصعود (RRC طلب اتصال)
37012	RRC	UL-DCCH	قناة التحكم المخصصة للصعود (تقارير القياس)
38000	MAC-LTE	عام	غير MAC احتياطي لأنواع قنوات المعروفة
38001	MAC-LTE	لأسفل	قناة مشتركة لأسفل
38002	MAC-LTE	BCH	قناة البث
38003	MAC-LTE	PCH	قناة الاستدعاء
38011	MAC-LTE	لالصعود	قناة مشتركة للصعود
38012	MAC-LTE	RACH	قناة الوصول العشوائي

## مرشحات العرض المفيدة:

```
# عرض جميع حزم TZSP
tzsp

# عرض بروتوكولات محددة
slap || rrc || mac-lte

# للعودة RRC عرض فقط رسائل
udp.port == 37011 || udp.port == 37012

# لأسفل RRC عرض فقط رسائل
udp.port == 37001 || udp.port == 37002

# RRC عرض إنشاء اتصال
rrc.rrcConnectionRequest || rrc.rrcConnectionSetup

# عرض رسائل النقل
slap.HandoverRequired || slap.HandoverCommand
```

## حالات الاستخدام

### اختبار القيادة:

- للمستخدم النهائي RF التقاط تجربة
- تحليل أداء النقل
- قياس جودة الإشارة (RSRP, RSRQ, SINR)
- تحديد ثقب التغطية

### استكشاف الأخطاء:

- تصحيح أخطاء فشل إعداد المكالمات
- تحليل مشاكل النقل
- التحقيق في المكالمات المفقودة
- مراجعة أحداث التنقل

### RF تحسين:

- PCI التحقق من تخطيط

- تحسين العلاقات المجاورة
- ضبط معلمات النقل
- تحليل التغطية والسعة

## نظرة عامة

(بيانات التغطية، RSRP، RSRQ) يتيح لك جمع قياسات الراديو (MDT) تقليل اختبارات القيادة دون الحاجة إلى اختبارات القيادة التقليدية. توضح لك هذه الدليل كيفية التقاط UEs مباشرة من الخاصة RAN Monitor باستخدام واجهة الويب Nokia AirScale من محطات قاعدة MDT بيانات بـ Wireshark وعرضها في Omnitouch.

## الهيكلية



ويتعامل مع تحويل Omnitouch الخاص بـ RAN Monitor في (كيان جمع التتبع) TCE يتم دمج Wireshark إلى تنسيقات قياسية يمكن عرضها في Nokia الخاص بـ Ne3s تتبعات بروتوكول.

## المتطلبات المسبقة

### التراخيص المطلوبة

تفعيل الميزات بما في ذلك **بيانات قياس لكل مكانة** لجمع هذه Nokia Airscale تتطلب .البيانات، ويجب تمكين هذه الميزات وتكوينها.

.إذا كنت بحاجة إلى مساعدة بشأن الترخيص أو لديك أسئلة حول نشرك المحدد ONS اتصل بـ

### متطلبات النظام

- TCE مع تشغيل Omnitouch RAN Monitor
- مثبت على جهازك Wireshark 3.0+
- (انظر [TCE README](#)) في Wireshark TCE الخاصة بـ Lua تثبيت مكونات
- AirScale الاتصال بالشبكة إلى

# MDT إعداد تتبع

إلى تنسيقات قياسية يمكن Nokia البيانات الواردة من RAN Monitor المدمج في TCE يحول في Wireshark عرضها في.

## الخطوة 1: تكوين كيان جمع التتبع

TCE لإعداد محطة القاعدة لإرسال التتبع إلى RAN Monitor استخدم واجهة الويب

1. افتح واجهة الويب: `https://<ran-monitor-ip>:9443`
2. انتقل إلى صفحة **محطات القاعدة**.
3. انقر على الجهاز الذي تريد تتبعه.
4. انتقل إلى قسم **إدارة التكوين**.
5. قم بتنزيل التكوين الحالي (نسخة احتياطية).
6. TCE حرر التكوين لإضافة/تحديث إعدادات:
  - RAN الخاص بـ IP **لكيان جمع التتبع**: <عنوان IP عنوان Monitor>
  - **منفذ كيان جمع التتبع**: 49151
7. قم بتحميل التكوين المعدل.
8. تحقق من التكوين (انتظر حتى تكتمل عملية التحقق).
9. قم بتنشيط التكوين.

للحصول على المساعدة بشأن معلمات التكوين المحددة أو إصدارات برنامج AirScale، اتصل بـ ONS.

## AirScale على MDT الخطوة 2: تكوين

:على محطة القاعدة الخاصة بك. تشمل خيارات التكوين MDT قم بتمكين تتبع

- مسجل (وضع الخمول) MDT فوري (في الوقت الحقيقي) أو MDT: **نوع التتبع**
- **نطاق المنطقة**: محدد الخلية، منطقة التتبع، أو على مستوى
- (مثل 5000 مللي ثانية) UEs **فترة القياس**: مدى تكرار تقارير
- أو كليهما، RSRP، RSRQ: **نوع القياس**
- **عمق التتبع**: الحد الأدنى، متوسط، أو الحد الأقصى

للحصول على إرشادات حول تكوين هذه المعلمات لحالة الاستخدام ONS اتصل بـ الخاصة بك.

## الخطوة 3: تفعيل جلسة التتبع

ستبدأ محطة القاعدة في إرسال بيانات AirScale بمجرد التكوين، قم بتنشيط جلسة التتبع على التي ستقوم بدورها بإرسالها إلى جهاز المراقبة الخاص بك TCE إلى MDT

# Wireshark في MDT عرض بيانات

## Wireshark إعداد التقاط

1. على جهازك Wireshark ابدأ
2. على Loopback، macOS، على 100، Linux، على 10 (التقاط على واجهة التكرار Windows)
3. تعيين فلتر الالتقاط: `udp port 37008`
4. ابدأ الالتقاط

*S1AP (InitialUEMessage, Attach request), ورسائل LTE RRC (RRCConnectionReject, RRCConnectionReestablishment), وتدفعات الإشارات المختلفة الملتقطة عبر TCE.*

## MDT تصفية قياسات

:بمجرد تدفق البيانات، استخدم هذه المرشحات العرضية

```
# عرض جميع تقارير قياس RRC
lte-rrc.measurementReport

# للعود RRC عرض جميع رسائل
udp.dstport >= 37011 && udp.dstport <= 37012

# ضعيف (> -100 ديسيبل) RSRP تصفية بواسطة
lte-rrc.rsrpResult < 40

# ضعيف (> -12 ديسيبل) RSRQ تصفية بواسطة
lte-rrc.rsrqResult < 22
```

## فهم البيانات

تحتوي على **RRC MeasurementReport** كرسائل MDT تظهر قياسات

- للخلية المتصلة RSRP و RSRQ: **قياسات الخلية الخدمية**
- للخلايا القريبة RSRP و RSRQ: **قياسات الخلايا المجاورة**
- **معرفات الخلايا**: معرفات الخلايا الفيزيائية للتوافق
- UE إذا تم تكوينه ومدعوم من قبل **GPS موقع**

لرؤية القياسات التفصيلية في Wireshark في RRC قم بتوسيع رسالة

```
Radio Resource Control (RRC)
├─ UL-DCCH-Message
│   └─ message: measurementReport
│       └─ MeasurementReport
│           └─ measResults
│               └─ measResultServCell (للخلية الخدمية RSRP/RSRQ)
│                   └─ measResultNeighCells (قياسات الخلايا المجاورة)
```

## تصدير للتحليل

لتحليل البيانات في وضع عدم الاتصال

1. **ملف CSV** → تصدير تفصيلات الحزم → ك
2. تضمين الحقول: `lte-rrc.rsrpResult`, `lte-rrc.rsrqResult`, `lte-rrc.physCellId`

أو أدوات أخرى Excel، Python، معالجة في 3.

## حالات الاستخدام الشائعة

ضعيف RSRP/RSRQ تحليل التغطية: ابحث عن المناطق ذات

```
lte-rrc.rsrpResult < 40 || lte-rrc.rsrqResult < 22
```

بالإبلاغ عنها UEs تحليل النقل: انظر أي خلايا مجاورة تقوم

```
lte-rrc.MeasResultListEUTRA
```

ضعيف يشير إلى تداخل RSRQ جيد ولكن RSRP: كشف التداخل

```
lte-rrc.rsrpResult > 50 && lte-rrc.rsrqResult < 20
```

## استكشاف الأخطاء

Wireshark؟ لا توجد بيان ات في

- TCE تحقق من تشغيل: `ps aux | grep beam`
- يلتقط التكرار مع فلتر Wireshark تحقق من أن `udp port 37008`
- AirScale تأكد من أن جلسة التتبع نشطة على
- بشكل صحيح على محطة القاعدة TCE المنفذ لـ IP تحقق من تكوين

بيانات غير مكتملة؟

- (قياس لكل مكالمة + MDT) تحقق من أن التراخيص نشطة
- زيادة عمق التتبع إلى الحد الأقصى
- (LTE 10+ إصدار) MDT تدعم UEs تأكد من أن

للحصول على مساعدة في التكوين، مشاكل الترخيص، أو أسئلة محددة حول AirScale، اتصل بـ ONS.

# قائمة التحقق للبدء السريع

- وقياس لكل مكالمة نشطة MDT تحقق من أن تراخيص
- AirScale والمنفذ 49151 على (RAN Monitor الخاص بـ IP عنوان) TCE لـ IP تكوين
- RAN Monitor على خادم TCE بدء
- على محطة القاعدة MDT تفعيل جلسة تتبع
- على التكرار مع فلتر Wireshark بدء التقاط `udp port 37008`
- تطبيق فلتر العرض: `lte-rrc.measurementReport`
- تحليل القياسات وتصديرها حسب الحاجة

## الدعم

- للحصول على مساعدة في تكوين **Omnitouch (ONS) خدمات الشبكة** الترخيص، ونشر المساعدة، AirScale

# دليل استكشاف الأخطاء وإصلاحها

RAN حل المشكلات لمراقب

المشكلات الشائعة، إجراءات التشخيص، والحلول

## جدول المحتويات

- نظرة عامة
- مشكلات اتصال الجهاز
- مشكلات جمع البيانات
- مشكلات واجهة الويب
- مشكلات قاعدة البيانات
- مشكلات الأداء
- مشكلات الإنذار
- أدوات التشخيص
- الحصول على المساعدة

## نظرة عامة

توفر كل قسم RAN. يساعدك هذا الدليل في تشخيص وحل المشكلات الشائعة مع مراقب الأعراض، وخطوات التشخيص، والحلول.

## نهج استكشاف الأخطاء وإصلاحها

### 1. تحديد العرض

- ما الذي لا يعمل كما هو متوقع؟
- متى بدأت المشكلة؟

- ماذا تغير مؤخرًا؟

## 2. جمع المعلومات

- تحقق من سجلات التطبيق
- مراجعة حالة الجهاز في واجهة الويب
- تحقق من اتصال قاعدة البيانات
- مراجعة التغييرات الأخيرة في التكوين

## 3. تشخيص السبب الجذري

- استخدم أدوات التشخيص
- مراجعة رسائل الخطأ
- اختبار المكونات الفردية
- عزل المشكلة

## 4. تنفيذ الحل

- تطبيق الإصلاح بناءً على التشخيص
- التحقق من أن الحل يحل المشكلة
- مراقبة تكرار المشكلة
- توثيق النتائج

# قبل أن تبدأ

### تحقق من الأساسيات

- هل يعمل مراقب RAN؟ (`ps aux | grep ran_monitor`)
  - هل تعمل الخدمات المطلوبة؟ (MySQL, InfluxDB)
  - هل تعمل الاتصال بالشبكة؟
  - هل كانت هناك تغييرات حديثة؟
-

# مشكلات اتصال الجهاز

## المشكلة: الجهاز غير مسجل

### الأعراض:

- يظهر الجهاز "غير مسجل" في واجهة الويب
- حالة حمراء (فاشلة) في صفحة المحطات الأساسية
- لا يتم جمع أي مقاييس من الجهه
- رسائل خطأ في سجلات التطبيق

### خطوات التشخيص:

#### 1. تحقق من اتصال الشبكة.

```
# اختبار الاتصال الأساسي  
ping <device-ip>
```

```
# اختبار منفذ الإدارة  
telnet <device-ip> 8080
```

telnet واتصال ping **المتوقع**: نجاح اختبار

**إذا فشل**: مشكلة في الشبكة - تحقق من الطرق، جدار الحماية، حالة الجهاز

#### 2. تحقق من التكوين

في واجهة الويب → المحطات الأساسية → انقر على الجهاز → مراجعة التكوين:

- صحيح؟ IP هل عنوان
- هل المنفذ صحيح (عادةً 8080)؟
- هل تم تكوين بيانات الاعتماد؟

في `config/runtime.exs`:

```
%{
  address: "10.7.15.66", # هل هو عنوان IP صحيح؟
  name: "Site-A-BS1",
  port: "8080", # هل هو المنفذ الصحيح؟
  web_username: "admin", # هل هو اسم المستخدم الصحيح؟
  web_password: "password" # هل هو كلمة المرور الصحيحة؟
}
```

### 3. تحقق من سجلات التطبيق

واجهة الويب → سجلات التطبيق → تصفية باسم الجهاز

ابحث عن:

- [error] Authentication failed → بي❖❖ نات اعتماد غير صحيحة
- [error] Connection refused → مشكلة في المنفذ/جدار الحماية
- [error] Timeout → مشكلة في الاتصال بالشبكة
- [error] Certificate error → مشكلة في مفتاح/شهادة المدير

#### الحلول:

##### مشكلة الشبكة:

1. تحقق من أن الجهاز قيد التشغيل ويعمل
2. والجهاز RAN تحقق من طرق الشبكة بين مراقب
3. تحقق من أن جدار الحماية يسمح:
  - منفذ الجهاز 8080 → RAN مراقب
  - RAN 9076 (webhooks) الجهاز → منفذ مراقب
4. مباشرة RAN اختبار من خادم مراقب

##### بيانات اعتماد غير صحيحة:

1. للجهاز WebLM تحقق من أن بيانات الاعتماد تعمل مباشرة على واجهة
2. تحديث بيانات الاعتماد في `config/runtime.exs`
3. RAN إعادة تشغيل مراقب
4. مراقبة السجلات للتسجيل الناجح

##### مشكلة المنفذ/جدار الحماية:

1. تحقق من المنفذ الصحيح في التكوين
2. تحقق من قواعد جدار الحماية على كلا الجانبين
3. اختبار إمكانية الوصول إلى المنفذ: `telnet <device-ip> 8080`
4. مراجعة إعدادات الأمان على جانب الجهاز

### مشكلة مفتاح/شهادة المدير:

1. تحقق من وجود الملفات:
  - `priv/external/nokia/ne.key.pem`
  - `priv/external/nokia/ne.cert.der`
2. تحقق من أذونات الملفات (يجب أن تكون قابلة للقراءة)
3. Nokia تحقق من أن الملفات هي بيانات اعتماد المدير الصحيحة من
4. إذا كانت المفاتيح غير صالحة Nokia اتصل بدعم

---

## المشكلة: انتهاء الجلسة باستمرار

### الأعراض:

- الجهاز ينقطع ويتصل مرة أخرى بشكل متكرر
- رسائل "انتهت الجلسة" في السجلات
- حالة حمراء/خضراء متقطعة في واجهة الويب
- فجوات في جمع المقاييس

### خطوات التشخيص:

#### 1. تحقق من معلومات الجلسة

واجهة الويب → المحطات الأساسية → انقر على الجهاز → دورة حياة الجلسة

- ما هو وقت انتهاء الجلسة؟
- keep-alive هل يعمل؟
- كم مرة تنتهي الجلسة؟

#### 2. keep-alive تحقق من فترة

في `config/runtime.exs`:

```
nokia: %{\n  ne3s: %{\n    reregister_interval: 30 # يجب أن تكون 60-30 ثانية\n  }\n}
```

### 3. تحقق من استقرار الشبكة.

- هل هناك مشكلات متقطعة في الشبكة؟
- تحقق من فقدان الحزم: `ping <device-ip> -c 100`
- مراجعة سجلات الشبكة للواجهات المتقطعة

### 4. تحقق من تزامن الساعة.

```
# RAN على خادم مراقب  
date\n\n# على الجهاز (إذا كان متاحًا)  
# تحقق من أن الوقت متزامن
```

### الحلول:

#### طويلة جدًا keep-alive فترة:

1. إلى 30 ثانية `reregister_interval` تقليل
2. RAN إعادة تشغيل مراقب.
3. مراقبة استقرار الجلسة.

#### عدم استقرار الشبكة:

1. العمل مع فريق الشبكة للتشخيص
2. تحقق من الاتصال المتقطع.
3. مراجعة سجلات المحول/الموجه.
4. النظر في مسارات الشبكة الاحتياطية.

#### تزامن الساعة:

1. والأجهزة RAN على كل من مراقب NTP تكوين.

2. تحقق من تزامن الساعات.
3. تحقق من وجود اختلافات زمنية كبيرة.

### مشكلة على جانب الجهاز:

1. تحقق من سجلات الجهاز للخطأ.
2. تحقق من أن واجهة إدارة الجهاز مستقرة.
3. النظر في إعادة ت◆◆ غيل الجهاز إذا كانت هناك مشكلة في البرنامج.

---

## المشكلة: المقاييس لا تظهر

### الأعراض:

- يظهر الجهاز على أنه "مرتبط" (أخضر) في واجهة الويب
- InfluxDB لكن لا تظهر أي مقاييس في
- Grafana لا توجد بيانات في لوحات
- أعداد صفيرية أو منخفضة InfluxDB تظهر صفحة حالة

### خطوات التشخيص:

#### 1. تحقق من أن الجهاز مرتبط.

واجهة الويب → المحطات الأساسية:

- هل حالة الجهاز خضراء؟
- هل توقيت آخر اتصال حديث؟
- هل الجلسة نشطة؟

#### 2. InfluxDB تحقق من اتصال

InfluxDB واجهة الويب → حالة:

- هل حالة الاتصال خضراء؟
- InfluxDB الكتابة إلى RAN هل يمكن لمراقب؟

اختبار الاتصال:

```
# RAN من خادم مراقب  
curl http://<influxdb-host>:8086/ping
```

### 3. تحقق من سجلات التطبيق

ابحث عن:

- [error] InfluxDB write failed → مشكلة في الاتصال أو الأذونات
- [error] Failed to collect metrics → مشكلة في الاتصال بالجهاز
- [info] Metrics collected: 0 → الجهاز لا يعيد البيانات

### 4. مباشرة InfluxDB تحقق من

عن البيانات الحديثة InfluxDB استعلام:

```
# InfluxDB 1.x  
influx -database 'nokia-monitor' -execute '  
  SELECT COUNT(*) FROM PerformanceMetrics  
  WHERE basebandName=''Site-A-BS1''  
  AND time > now() - 1h  
'  
  
# InfluxDB 2.x  
influx query 'from(bucket:"nokia-monitor")  
  |> range(start: -1h)  
  |> filter(fn: (r) => r.basebandName == "Site-A-BS1")  
  |> filter(fn: (r) => r._measurement == "PerformanceMetrics")  
  |> count()'
```

**الحلول:**

#### **InfluxDB مشكلة اتصال:**

1. يعمل InfluxDB تحقق من أن.
2. للعنوان الصحيح `config/runtime.exs` تحقق من:
  - عنوان المضيف
  - المنفذ (8086)
  - اسم قاعدة البيانات/الدلو

- API بيانات الاعتماد/رمز
- 3. RAN اختبار الاتصال من خادم مراقب
- 4. تحقق من أن جدار الحماية يسمح بالمنفذ 8086
- 5. بعد إصلاح التكوين RAN إعادة تشغيل مراقب

### **InfluxDB مشكلة أذونات:**

1. تحقق من أن بيانات الاعتماد لديها أذونات الكتابة إلى الدلو/قاعدة البيانات
2. لأخطاء المصادقة InfluxDB تحقق من سجلات
3. مع الأذونات الم❖❖ اسبب API إعادة إنشاء رمز
4. مع الرمز الجديد `config/runtime.exs` تحديث
5. RAN إعادة تشغيل مراقب

### **InfluxDB تخزين:**

1. تحقق من مساحة القرص: `df -h`
2. مراجعة سياسات الاحتفاظ
3. تنظيف البيانات القديمة أو توسيع التخزين
4. راجع دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات

### **الجهاز لا يعيد البيانات:**

1. تحقق من أن الجهاز مكون لإرسال المقاييس
2. الخاص بالويب هو الصحيح في تكوين الجهاز URL تحقق من أن عنوان
3. تحقق من سجلات الجهاز للخطأ
4. يعمل (المنفذ 9076) RAN تحقق من أن مستلم الويب لمراقب

---

## **مشكلات جمع البيانات**

### **المشكلة: فجوات في البيانات التاريخية**

#### **الأعراض:**

- فجوات في السلاسل الزمنية Grafana تظهر لوحات
- نقاط بيانات مفقودة لفترات زمنية معينة

- تعيد نتائج غير مكتملة InfluxDB استعلامات

## خطوات التشخيص:

### 1. تحقق من وقت تشغيل التطبيق

هل كانت هناك انقطاعات في الخدمة خلال فترة الفجوة؟

```
# تحقق من سجلات النظام لإعادة التشغيل  
journalctl -u ran_monitor --since "2025-12-29" --until "2025-12-30"
```

### 2. تحقق من تاريخ اتصال الجهاز

"واجهة الويب → المحطات الأساسية → الجهاز → مراجعة تاريخ "آخر اتصال"

- هل كان الجهاز متصلًا خلال فترة الفجوة؟
- هل هناك مشكلات في الاتصال؟

### 3. InfluxDB تحقق من توفر

خلال فترة الفجوة؟ InfluxDB هل كانت هناك انقطاعات في

- InfluxDB تحقق من سجلات
- مراجعة تاريخ المراقبة/التنبيه

## الحلول:

### RAN: وقت تعطل مراقب

- فجوة البيانات طبيعية خلال انقطاع الخدمة
- لا يمكن ملء البيانات التاريخية
- توثيق الحادث واستعادة الخدمة

### فصل الجهاز:

- التحقيق في سبب فصل الجهاز
- إصلاح مشكلة الاتصال
- فجوة البيانات طبيعية خلال الفصل

- ستستأنف البيانات المستقبلية جمعها

### انقطاع InfluxDB:

- من المحتمل أن تكون المقاييس قد تم جمعها ولكن لم يتم تخزينها
- لأخطاء الكتابة RAN ❖❖ تحقق من سجلات مراق
- InfluxDB استعادة خدمة
- لا يمكن استعادة فجوة البيانات

### الوقاية:

- RAN تنفيذ المراقبة لوقت تشغيل مراقب
- إعداد تنبيهات للانقطاعات الممتدة
- InfluxDB مراقبة صحة
- الاحتياطي للأنظمة الحرجة/HA النظر في

## مشكلات واجهة الويب

### المشكلة: لا يمكن الوصول إلى واجهة الويب

#### الأعراض:

- <https://<ran-monitor-ip>:9443> المتصفح لا يمكنه الاتصال بـ
- انتهاء مهلة الاتصال أو تم رفضه
- SSL أخطاء في شهادة

#### خطوات التشخيص:

#### 1. تحقق من أن واجهة الويب تعمل

تحقق من سجلات التطبيق:

```
[info] Running ControlPanelWeb.Endpoint with cowboy
```

تحقق من العملية:

```
ps aux | grep control_panel  
netstat -tulpn | grep 9443
```

## 2. اختبار الاتصال

من جهاز آخر:

```
telnet <ran-monitor-ip> 9443
```

نفسه RAN من خادم مراقب:

```
curl -k https://localhost:9443
```

## 3. تحقق من جدار الحماية

```
# تحقق مما إذا كان المنفذ مفتوحًا  
sudo iptables -L -n | grep 9443  
  
# أو  
sudo firewall-cmd --list-ports
```

## الحلول:

### المنفذ غير مفتوح:

1. إضافة قاعدة جدار الحماية:

```
sudo firewall-cmd --add-port=9443/tcp --permanent  
sudo firewall-cmd --reload
```

2. اختبار الوصول مرة أخرى.

### واجهة الويب لم تبدأ:

1. لتكون نقطة النهاية الخاصة بالويب `config/runtime.exs` تحقق من
2. SSL تحقق من وجود ملفات شهادة
3. تحقق من سجلات التطبيق لأخطاء بدء التشغيل

#### 4. إعادة تشغيل مراقب RAN

### SSL: مشكلات شهادة

1. تحقق من وجود ملفات الشهادة وقابليتها للقراءة:

```
ls -l priv/cert/omnitouch.pem  
ls -l priv/cert/omnitouch.crt
```

2. تحقق من صلاحية الشهادة:

```
openssl x509 -in priv/cert/omnitouch.crt -text -noout
```

3. إعادة إنشاء إذا كانت منتهية الصلاحية أو مفقودة

4. إعادة تشغيل مراقب RAN

### المنفذ خاطئ:

1. للمنفذ المكون `config/runtime.exs` تحقق من
2. استخدم المنفذ الصحيح في المتصفح
3. أو تعيين متغير البيئة `CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT`

---

## المشكلة: واجهة الـ API ويب تحمل ولكن لا تعرض أي بيانات

### الأعراض:

- واجهة الويب قابلة للوصول
- تحميل الصفحات ولكن تظهر قوائم فارغة أو أعداد صفرية
- لوحة التحكم لا تظهر أي أجهزة

### خطوات التشخيص:

#### 1. تحقق من تكوين الجهاز

هل تم تكوين أي شيء في `config/runtime.exs`؟

```
airscales: [  
  # يجب أن يكون هناك جهاز واحد على الأقل  
]
```

## 2. تحقق من اتصال قاعدة البيانات

MySQL هل يتم تخزين الأجهزة في

```
mysql -u ran_monitor_user -p ran_monitor -e "SELECT * FROM  
airscales;"
```

## 3. تحقق من سجلات التطبيق

ابحث عن أخطاء الاتصال بقاعدة البيانات أو فشل الاستعلامات

**الحلول:**

**:لا توجد أجهزة مكونة**

1. إضافة أجهزة إلى `config/runtime.exs`
2. إعادة تشغيل مراقب RAN
3. يجب أن تظهر الأجهزة في واجهة الويب

**:مشكلة اتصال قاعدة البيانات**

1. يعمل MySQL تحقق من أن
2. تحقق من تكوين الاتصال في `config/runtime.exs`
3. اختبار اتصال قاعدة البيانات
4. إعادة تشغيل مراقب RAN

---

# مشكلات قاعدة البيانات

## MySQL المشكلة: أخطاء اتصال

**الأعراض:**

- تظهر سجلات التطبيق أخطاء اتصال بقاعدة البيانات
- تظهر واجهة الويب أخطاء عند تحميل الصفحات
- رسائل "انتهاء مهلة اتصال قاعدة البيانات"

## خطوات التشخيص:

### 1. يعمل MySQL تحقق من أن

```
systemctl status mysql  
# أو  
systemctl status mariadb
```

### 2. اختبار الاتصال

RAN: من خادم مراقب

```
mysql -h <mysql-host> -u <username> -p <database>
```

### 3. تحقق من التكوين

في `config/runtime.exs`:

```
config :ran_monitor, RanMonitor.Repo,  
  username: "ran_monitor_user",  
  password: "password",  
  hostname: "localhost",  
  database: "ran_monitor",  
  pool_size: 10
```

## الحلول:

### MySQL لا يعمل:

1. بدء خدمة MySQL:

```
systemctl start mysql
```

2. تحقق من أنه يبدأ بشكل صحيح.

الاتصال تلقائيًا RAN سيعيد مراقب 3.

### خطأ في تكوين الاتصال:

1. تحقق من اسم المضيف، اسم المستخدم، كلمة المرور، اسم قاعدة البيانات
2. اختبار الاتصال يدويًا
3. إذا كان غير صحيح `config/runtime.exe` تحديث
4. RAN إعادة تشغيل مراقب

### مشكلة الشبكة:

1. MySQL تحقق من الاتصال بالشبكة إلى خادم
2. تحقق من أن جدار الحماية يسمح بالمنفذ 3306
3. يجب أن يسمح بالاتصالات عن بُعد إذا لزم MySQL تحقق من عنوان الربط الخاص بـ (الأمر)

### عدد الاتصالات كبير جدًا:

1. MySQL في `max_connections` تحقق من إعداد
2. في التكوين إذا لزم الأمر `pool_size` تقليل
3. RAN إعادة تشغيل مراقب

---

## مشكلات الأداء

### أو الذاكرة مرتفع CPU المشكلة: استخدام

#### الأعراض:

- بشكل مفرط RAM أو CPU RAN يستخدم مراقب
- يصبح النظام بطيئًا أو غير مستجيب
- انتهاء مهلة اتصالات قاعدة البيانات
- تدهور وقت الاستجابة

#### خطوات التشخيص:

1. تحقق من استخدام الموارد

```
# والذاكرة CPU
top -p $(pgrep -f ran_monitor)

# معلومات العملية التفصيلية
ps aux | grep ran_monitor
```

## 2. تحقق من عدد الأجهزة المراقبة

كم عدد الأجهزة المكونة؟

- المزيد من الأجهزة = المزيد من الموارد المطلوبة
- تحقق مما إذا كان عدد الأجهزة قد زاد مؤخرًا

## 3. تحقق من فترات الجمع

هل فترات الاستطلاع متكررة جدًا؟

- الشبكة/CPU الأكثر تكرارًا = استخدام أعلى للـ
- الافتراضي هو 10 ثوانٍ للمقاييس

## 4. تحقق من حجم تجمع قاعدة البيانات

في `config/runtime.exs`:

```
pool_size: 10 # قد يحتاج إلى تعديل
```

### الحلول:

#### عدد كبير جدًا من الأجهزة بالنسبة للموارد

1. مراقبة اتجاهات استخدام الموارد
2. زيادة موارد الخادم (CPU/RAM)
3. أو تقليل عدد الأجهزة المراقبة
4. النظر في التوسع الأفقي (عدة مثيلات)

#### حجم تجمع قاعدة البيانات كبير جدًا

1. في التكوين `pool_size` تقليل

2. قاعدة عامة: 2 اتصالات لكل جهاز + 5 لواجهة الويب.
3. RAN إعادة تشغيل مراقب.
4. مراقبة استخدام الموارد.

### تسرب الذاكرة:

1. مراقبة استخدام الذاكرة بمرور الوقت.
2. إذا كانت تزداد بـ  $\diamond\diamond$  استمرار، قد يكون هناك تسرب في الذاكرة.
3. كحل مؤقت RAN إعادة تشغيل مراقب.
4. الإبلاغ عن المشكلة مع السجلات والمقاييس.

### InfluxDB أداء كتابة:

1. InfluxDB تحقق من استخدام موارد.
2. ليست عنق الزجاجة InfluxDB تحقق من أن.
3. منفصل InfluxDB النظر في خادم.
4. مراجعة سياسات الاحتفاظ لتقليل حجم البيانات.

---

## المشكلة: استجابة واجهة الويب بطيئة

### الأعراض:

- تستغرق واجهة الويب وقتًا طويلاً لتحميل الصفحات
- لوحة التحكم بطيئة
- انتهاء المهلة عند عرض تفاصيل الجهاز

### خطوات التشخيص:

#### 1. تحقق من موارد الخادم.

محمل بشكل زائد؟ RAN هل خادم مراقب

```
top  
free -h  
df -h
```

#### 2. تحقق من أداء قاعدة البيانات.

هل الاستعلامات في قاعدة البيانات بطيئة؟

```
# سجل الاستعلامات البطيئة في MySQL
mysql -u root -p -e "SHOW VARIABLES LIKE 'slow_query_log%';"
```

### 3. تحقق من تأخير الشبكة.

هل هناك تأخير مرتفع إلى قاعدة البيانات أو العملاء؟

#### الحلول:

#### مشكلة موارد الخادم:

1. تقليل الحمل على الخادم
2. زيادة موارد الخادم
3. نقل قواعد البيانات إلى خوادم منفصلة

#### أداء قاعدة البيانات:

1. تحسين تكوين MySQL
2. إضافة فهرس إذا لزم الأمر (يجب أن تحتوي الجداول عليها)
3. زيادة موارد خادم قاعدة البيانات

#### تأخير الشبكة:

1. التحقق في مسار الشبكة
2. النظر في نقل المكونات بالقرب من بعضها
3. استخدام قاعدة بيانات محلية إذا كان ذلك ممكنًا

---

## مشكلات الإنذار

### المشكلة: الإنذارات لا تظهر

#### الأعراض:

- الأعطال المعروفة لا تظهر في صفحة الإنذارات

- عدد الإنذارات صفر عندما توجد أعطال
- تأخير في إشعارات الإنذار

## خطوات التشخيص:

### 1. تحقق من أن الجهاز يرسل الإنذارات

تحقق في واجهة إدارة الجهاز أن الإنذارات مكونة للإرسال.

### 2. تحقق من مستلم الويب

هل نقطة نهاية الويب تعمل؟

```
netstat -tulpn | grep 9076
```

ابحث عن:

```
tcp 0 0.0.0.0:9076 0.0.0.0:* LISTEN
```

### 3. تحقق من تكوين الويب هوك

RAN الخاص بالويب يشير إلى مراقب URL في تكوين الجهاز، تحقق من أن عنوان

```
http://<ran-monitor-ip>:9076/webhook
```

### 4. تحقق من سجلات التطبيق

ابحث عن أخطاء مستلم الويب أو فشل تحليل الإنذار.

### 5. تحقق من InfluxDB

هل يتم كتابة الإنذارات؟

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
  SELECT COUNT(*) FROM Alarms WHERE time > now() - 1h
'
```

## الحلول:

### مستلم الويب لا يعمل:

1. لتكوين نقطة نهاية الويب هوك `config/runtime.exs` تحقق من
2. تحقق من أن المنفذ 9076 مكون
3. RAN إعادة تشغيل مراقب
4. تحقق من أن المنفذ يستمع

### الجهاز لا يرسل:

1. تكوين الجهاز لإرسال إشعارات الإنذار
2. الخاص بالويب في تكوين الجهاز URL تحقق من عنوان
3. اختبار إنشاء الإنذار على الجهاز

### جدار الحماية يمنع:

1. RAN 9076 تحقق من أن الجهاز يمكنه الوصول إلى منفذ مراقب
2. إضافة قاعدة جدار الحماية إذا لزم الأمر
3. من شبكة الجهاز `telnet <ran-monitor-ip> 9076`: اختبار الاتصال

### InfluxDB فشل كتابة:

1. InfluxDB تحقق من اتصال
2. تحقق من أذونات الكتابة
3. InfluxDB تحقق من سعة تخزين
4. مراجعة سجلات التطبيق لأخطاء الكتابة

---

# أدوات التشخيص

## سجلات التطبيق

### الوصول عبر واجهة الويب:

1. انتقل إلى صفحة سجلات التطبيق
2. تصفية حسب مستوى السجل

3. البحث عن الكلمات الرئيسية
4. التوقف لمراجعة الأخطاء المحددة

### **:الوصول عبر سطر الأوامر**

systemd إذا كان يعمل كخدمة

```
journalctl -u ran_monitor -f
```

mix إذا كان يعمل عبر

- تظهر السجلات في مخرجات وحدة التحكم

### **:مستويات السجل**

- الطوارئ/التنبيه/الحرج - مشكلات حرجة للنظام
- خطأ - أخطاء تحتاج إلى اهتمام
- تحذير - مشكلات محتملة
- معلومات - رسائل تشغيلية عادية
- تصحيح - معلومات تشخيصية مفصلة

### **:مصطلحات البحث المفيدة**

- "Site-A-BS1" مثل اسم الجهاز
- "خطأ" أو "فشل"
- "MySQL" أو "InfluxDB"
- "تسجيل" أو "جلسة"

## **InfluxDB استعلامات**

**:استعلام عن المقاييس الحديثة**

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
SELECT * FROM PerformanceMetrics
WHERE basebandName=''Site-A-BS1''
AND time > now() - 5m
LIMIT 10
'
```

### عدد المقاييس حسب الجهاز:

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
SELECT COUNT(*) FROM PerformanceMetrics
GROUP BY basebandName
'
```

### استعلام عن الإنذارات:

```
influx -database 'nokia-monitor' -execute '
SELECT * FROM Alarms
WHERE time > now() - 1h
'
```

## استعلامات MySQL

### تحقق من الأجهزة المكونة:

```
SELECT name, address, port, registration_status
FROM airscales;
```

### تحقق من الأخطاء في قاعدة البيانات:

```
mysql -u ran_monitor_user -p ran_monitor -e "SHOW PROCESSLIST;"
```

## تشخيص الشبكة

### اختبار الاتصال:

```
# الاتصال الأساسي  
ping <device-ip>
```

```
# إمكانية الوصول إلى المنفذ  
telnet <device-ip> 8080  
nc -zv <device-ip> 8080
```

```
# تتبع المسار  
tracert <device-ip>
```

### تحقق من جدار الحماية:

```
# قائمة القواعد  
sudo iptables -L -n -v  
  
# تحقق من منفذ محدد  
sudo iptables -L -n | grep 8080
```

## الحصول على المساعدة

### قبل الاتصال بالدعم

اجمع المعلومات التالية:

#### 1. وصف المشكلة

- ما الذي لا يعمل؟
- متى بدأت؟
- ماذا تغير مؤخرًا؟

#### 2. رسائل الخطأ

- انسخ رسائل الخطأ الدقيقة من السجلات
- تضمين الطوايع الزمنية
- ملاحظة تكرار الأخطاء

### 3. معلومات النظام

- إصدار مراقب RAN
- نظام التشغيل والإصدار
- إصدارات قاعدة البيانات (MySQL, InfluxDB)
- عدد الأجهزة المراقبة

### 4. نتائج التشخيص

- نتائج من خطوات التشخيص أعلاه
- مقتطفات السجل ذات الصلة
- التكوين (تنظيف كلمات المرور)

### 5. التأثير

- كم عدد الأجهزة المتأثرة؟
- هل هذا يمنع العمليات؟
- ما هو التأثير على الأعمال؟

## موارد الوثائق

- **دليل واجهة الويب** - مرجع لوحة التحكم
- **دليل العمليات الشائعة** - المهام الروتينية
- **دليل تكوين وقت التشغيل** - تفاصيل التكوين
- **Grafana دليل تكامل** - إعداد التحليلات
- **دليل إدارة الإنذارات** - معالجة الإنذارات
- **دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات** - إدارة البيانات
- **دليل العمليات** - نظرة عامة كاملة

## موارد الخدمة الذاتية

### :تحقق من السجلات أولاً

- صفحة سجلات التطبيق في واجهة الويب
- سجلات النظام: `journalctl -u ran_monitor`
- سجلات قاعدة البيانات

## مراجعة التغييرات الأخيرة:

- تعديلات ملف التكوين
- إضافة/إزالة الأجهزة
- تغييرات الشبكة
- تحديثات البرمجيات

## اختبار الوظائف الأساسية:

- هل يمكنك الوصول إلى واجهة الويب؟
- هل تظهر الأجهزة على أنها متصلة؟
- قابلة للوصول؟ InfluxDB هل
- هل تتدفق المقاييس؟

## التصعيد

إذا لم تتمكن من حل المشكلة:

1. وثق جميع خطوات التشخيص التي تم اتخاذها.
2. اجمع المعلومات المذكورة أعلاه.
3. مع التفاصيل Omnitouch اتصل بدعم.
4. كن مستعدًا لتقديم:
  - ملفات التكوين (منظفة)
  - مقتطفات السجل
  - لقطات شاشة إذا كانت ذات صلة
  - خطوات لإعادة الإنتاج

---

## الوثائق ذات الصلة

- **دليل العمليات** - نظرة عامة تشغيلية كاملة
- **دليل واجهة الويب** - دليل مستخدم لوحة التحكم
- **دليل العمليات الشائعة** - المهام اليومية
- **دليل إدارة الإنذارات** - إجراءات معالجة الإنذارات
- **دليل تكوين وقت التشغيل** - مرجع التكوين

- التحليلات واللوحات - **Grafana دليل تكامل**
- **دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات** - إدارة دورة حياة البيانات

# دليل واجهة المستخدم على الويب

مرجع واجهة المستخدم - RAN لوحة تحكم مراقبة

RAN دليل كامل لاستخدام لوحة التحكم المستندة إلى الويب لمراقبة

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. الوصول إلى واجهة المستخدم على الويب
3. لوحة المعلومات الرئيسية
4. صفحة محطات القاعدة
5. عرض تفاصيل الجهاز
6. صفحة الإنذارات
7. إدارة التكوين
8. غير المكونة eNodeBs صفحة
9. صفحة سجلات التطبيقات
10. صفحة سياسة الاحتفاظ بالبيانات
11. InfluxDB صفحة حالة
12. صفحة مقاييس النظام
13. PM صفحة جمع بيان   ت
14. صفحة إدارة البرنامج الثابت
15. صفحة إدارة البيانات
16. تدفقات العمل في واجهة المستخدم على الويب

## الوثائق ذات الصلة

- **دليل إدارة البرنامج الثابت** - وثائق كاملة لمستودع البرنامج الثابت

# نظرة عامة


لوحة تحكم مستندة إلى الويب لمراقبة وإدارة العمليات في الوقت RAN Monitor يتضمن الحقيقي. توفر واجهة المستخدم على الويب رؤية فورية لحالة الجهاز، والإنذارات، والتكوين، وصحة النظام.

## Grafana واجهة المستخدم على الويب مقابل

**واجهة المستخدم على الويب هي الأفضل لـ**

- فحوصات حالة الجهاز الفورية
- مراقبة الإنذارات في الوقت الحقيقي
- إدارة التكوين
- استكشاف الأخطاء في الجلسات
- إدارة النظام

**هي الأفضل لـ Grafana**

- تحليل  لاتجاهات التاريخية
- مخصصة KPI لوحات معلومات
- التخطيط طويل الأجل للطاقة الاستيعابية
- تحديد الأنماط
- التقارير التنفيذية

**Grafana** والتحليلات، راجع **دليل تكامل** Grafana للوحات معلومات

## الوصول إلى واجهة المستخدم على الويب

HTTPS: تتم الوصول إلى لوحة التحكم عبر

**URL:** `https://<ran-monitor-ip>:9443`

9443 (يمكن تكوينه عبر متغير البيئة) **المنفذ الافتراضي:** `CONTROL_PANEL_HTTPS_PORT`

**SSL:** شهادات

- تعمل الشهادات الموقعة ذاتيًا في بيئات المختبر
- CA يجب أن تستخدم الإنتاج شهادات موقعة من
- الشهادات مكونة في `config/runtime.exs`

للحصول على تفاصيل التكوين، راجع **دليل تكوين وقت التشغيل**.

**التحديث التلقائي:** يتم تحديث معظم الصفحات تلقائيًا كل 5 ثوانٍ لعرض البيانات في الوقت الحقيقي.

## لوحة المعلومات الرئيسية

الخاصة بك RAN توفر لوحة المعلومات عرضًا سريعًا للبنية التحتية للشبكة.

### الأقسام الرئيسية

#### حالة النظام

- مؤشرات الصحة العامة
- وقت تشغيل النظام والاتصال

#### ملخص الجهاز

- عدد الأجهزة المرتبطة/الفاشلة
- نظرة عامة على حالة التسجيل
- لقطة سريعة لصحة الجهاز

#### الإنذارات النشطة

- عدد الأخطاء الحالية حسب الشدة
- مستويات الشدة الملونة (حرجة، رئيسية، ثانوية، تحذير)
- روابط سريعة لتفاصيل الإنذار

#### النشاط الأخير

- أحدث الأحداث والتغييرات
- تحديثات التكوين

- تغييرات حالة الجلسة

## الميزات

- يتم التحديث تلقائيًا كل 5 ثوانٍ
- مؤشرات الحالة الملونة (الأخضر = صحي، الأحمر = مشاكل)
- تنقل قابل للنقر إلى وجهات نظر مفصلة
- تحديثات قياسية في الوقت الحقيقي

---

## صفحة محطات القاعدة

. عرض جميع الأجهزة المدارة مع حالتها الحالية ومعلومات الجلسة

**URL:** <https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/enodeb>

تعرض قائمة الأجهزة مع حالة الاتصال، وحالة الجلسة، وأضرار NOKIA من eNodeB صفحة حالة الإجراءات.

## ملخص الإحصائيات

تظهر الشريط العلوي إجمالي عدد الأجهزة

الإحصائية	الوصف
إجمالي الأجهزة	عدد الأجهزة المكونة
متصل	الأجهزة ذات الجلسات النشطة
معلق	الأجهزة التي تنتظر التسجيل
منفصل	الأجهزة التي ليس لديها جلسة نشطة

## جدول الأجهزة

العمود	الوصف
الاسم	اسم الجهاز كما هو مكون
الحالة	حالة الاتصال: "متصل" (أخضر) أو "منفصل" (أحمر)
العنوان	للجهاز والمنفذ IP عنوان
الجلسة	حالة الجلسة: "نشطة" (أخضر) أو "غير نشطة" (رمادي)
الإجراءات	أزرار إجراءات الجهاز

## أزرار الإجراءات

كل صف جهاز يحتوي على أزرار الإجراءات

الزر	الوصف
Ping	اختبار الاتصال بالشبكة للجهاز
Config	عرض التكوين الحالي للجهاز
Config Ops	الوصول إلى عمليات إدارة التكوين (تنزيل، تحميل، تحقق، تفعيل)
Force Retry	فرض محاولة إعادة التسجيل للأجهزة المنفصلة

## لوحة تفاصيل الجهاز

:انقر على صف جهاز يظهر تفاصيل إضافية

الحقل	الوصف
معرف المدير	معرف المدير الداخلي
معرف الجلسة	معرف الجلسة الحالية
نوع الوكيل	(مثل COMA) نوع وكيل الجهاز
البائع	(Nokia) بائع الجهاز

## التصفية والبحث

- تصفية حسب حالة الاتصال
- IP البحث حسب اسم الجهاز أو عنوان
- فرز حسب أي عمود

## عرض تفاصيل الجهاز

.انقر على أي جهاز من صفحة محطات القاعدة لرؤية معلومات شاملة

## تفاصيل التسجيل

- هوية المدير وحالة المصادقة
- طابع زمني للتسجيل
- بيانات الاعتماد المستخدمة في المصادقة
- مفاتيح المدير والشهادات

## دورة حياة الجلسة

- وقت إنشاء الجلسة
- وقت انتهاء الجلسة
- فترة البقاء وحالتها
- آخر طابع زمني للبقاء
- الوقت المتبقي حتى انتهاء الصلاحية

## المقاييس الحديثة

- أحدث لقطات بيانات الأداء
- قيم العد وطوابع زمنية
- حالة جمع المقاييس
- فترات جمع البيانات

## الإنذارات النشطة

- الأخطاء الحالية لهذا الجهاز المحدد
- شدة الإنذار والوصف
- طوابع زمنية للإنذار
- معلومات السبب المحتمل

## حالة التكوين

- القيم الحالية للمعلمات
- التغييرات الأخيرة في التكوين
- طابع زمني للتكوين
- تاريخ تغيير المعلمات

# صفحة الإنذارات

راقب جميع الأخطاء عبر شبكتك في عرض مركزي واحد.

## معلومات الإنذار

### مستويات الشدة:

- **حرجة (أحمر)** - تؤثر على الخدمة، تتطلب إجراءً فوريًا
- **رئيسية (برتقالي)** - تدهور كبير، تحتاج إلى اهتمام عاجل
- **ثانوية (أصفر)** - لا تؤثر على الخدمة، يجب معالجتها
- **تحذير (أزرق)** - معلوماتية، راقب الاتجاهات
- **تم مسحها (أخضر)** - تم حل الإنذار النشط سابقًا

### تفاصيل الإنذار:

- وصف المشكلة
- السبب المحتمل
- (الاسم المميز - DN) النظام المتأثر
- طوابع زمنية (متى حدث الإنذار وآخر تحديث)

## الميزات

### تشفير الألوان:

- تحديد بصري فوري للشدة
- أحمر = إنذارات حرجة
- برتقالي = إنذارات رئيسية
- أصفر = إنذارات ثانوية
- أزرق = تحذيرات
- أخضر = تم مسحها

### الفرز والتصفية:

- فرز حسب الشدة أو الجهاز أو الوقت

- تصفية حسب نوع الإنذار
- البحث عن مشاكل محددة

### روابط الأجهزة:

- انقر على الإنذار لعرض تفاصيل الجهاز المتأثر
- مراجعة مع المقاييس الخاصة بالجهاز
- الانتقال إلى تكوين الجهاز

لإجراءات التعامل مع الإنذارات التفصيلية، راجع **دليل إدارة الإنذارات**.

---

## إدارة التكوين

توفر واجهة المستخدم على الويب أدوات لإدارة تكوينات الأجهزة بأمان وكفاءة.

### تنزيل التكوين

**الغرض:** استرجاع ونسخ التكوين الحالي

#### الخطوات:

1. انتقل إلى صفحة تفاصيل الجهاز.
2. انقر على "تنزيل التكوين"
3. يتم استرجاع التكوين من الجهاز.
4. احفظ التكوين كملف XML

**أفضل ممارسة:** دائمًا قم بتنزيل وحفظ التكوين قبل إجراء تغييرات

### تحميل التكوين

**الغرض:** تطبيق تكوين جديد على الجهاز

#### الخطوات:

1. اختر ملف التكوين XML
2. انقر على "تحميل التكوين"

3. يتم تحميل التكوين إلى الجهاز (ينشئ "خطة").
4. يعيد النظام معرف الخطة للتتبع.

**مهم:** التحميل ينشئ فقط خطة - لا ينشط التكوين

## تحقق من التكوين

**الغرض:** التحقق من صحة التكوين قبل التفعيل

**الخطوات:**

1. أدخل معرف الخطة من التحميل
2. انقر على "تحقق"
3. يتحقق الجهاز من الصياغة والمعلومات
4. يؤكد النظام الاستعداد للتفعيل أو يبلغ عن الأخطاء.

**ملاحظة:** تحقق دائمًا قبل التفعيل لتجنب أخطاء التكوين

## تفعيل التكوين

**الغرض:** تطبيق خطة التكوين التي تم التحقق منها

**الخطوات:**

1. أدخل معرف الخطة التي تم التحقق منها
2. انقر على "تفعيل التكوين"
3. تدخل التغييرات حيز التنفيذ على الجهاز على الفور.
4. راقب الحالة للنجاح/الفشل.

**تحذير:** التفعيل فوري ويمكن أن يؤثر على الخدمة - تأكد من أن التحقق قد تم بنجاح أولاً

## سير عمل التكوين

**العملية الموصى بها:**

1. تنزيل التكوين الحالي (نسخة احتياطية).
2. تعديل التكوين في وضع عدم الاتصال
3. تحميل التكوين الجديد (احصل على معرف الخطة).

4. تحقق من التكوين (تحقق من عدم وجود أخطاء).
5. تفعيل إذا نجح التحقق.
6. تحقق من أن التغييرات قد دخلت حيز التنفيذ.
7. راقب الجهاز للاستقرار.

**AirScale** للحصول على تفاصيل تكوين محطة القاعدة، راجع **دليل تكوين**.

---

## غير المكونة eNodeBs صفحة

.اكتشف وإدارة محطات القاعدة التي تحاول الاتصال والتي لم يتم تكوينها بعد في النظام

### الغرض

:غير المكونة على eNodeBs تساعدك صفحة

- اكتشاف محطات قاعدة جديدة على الشبكة
- تحديد الأجهزة التي تحاول اتصالات غير مصرح بها
- التحقق من معرفات الأجهزة قبل إضافتها إلى التكوين
- تتبع محاولات الاتصال من المعدات المجهولة

### المعلومات المعروضة

#### معرف الوكيل

- معرف الجهاز المكتشف من محاولات الاتصال
- استخدم هذا المعرف عند إضافة الجهاز إلى التكوين

#### آخر ظهور

- طابع زمني لأحدث محاولة اتصال
- يساعد في تحديد الأجهزة النشطة مقابل غير النشطة

#### الحدوثات

- عدد المرات التي حاول فيها الجهاز الاتصال
- قد تشير المحاولات المتكررة إلى سوء التكوين

## أول ظهور

- متى تم اكتشاف الجهاز لأول مرة
- مفيد لتتبع المعدات الجديدة

## الإجراءات المتاحة

### تحديث

- إعادة تحميل قائمة الأجهزة غير المكونة
- تحديث الطوابع الزمنية وأعداد الحدوث

### حذف

- إزالة إدخلات فردية من القائمة
- مفيد لتنظيف الأجهزة القديمة/المعطلة

### مسح الكل

- إزالة جميع سجلات الأجهزة غير المكونة
- بداية جديدة للقائمة

## مساعدة التكوين

:عندما تظهر الأجهزة هنا، اتبع هذه الخطوات

1. لاحظ معرف الوكيل من الجدول
2. أضف تكوين الجهاز إلى `config/runtime.exs`:

```
airscales: [  
  %{  
    address: "10.7.15.66",  
    name: "Site-A-BS1",  
    port: "8080",  
    web_username: "admin",  
    web_password: "password"  
  }  
]
```

### 3. لبدء مراقبة الجهاز RAN Monitor أعد تشغيل

.للحصول على تعليمات تكوين مفصلة، راجع دليل تكوين وقت التشغيل

## حالات الاستخدام

- **اكتشاف الشبكة:** العثور على محطات قاعدة جديدة تمت إضافتها إلى الشبكة
- **الأمان:** تحديد محاولات الاتصال غير المصرح بها
- **التزويد:** التحقق من معرفات الأجهزة قبل التكوين
- **إلغاء الخدمة:** تتبع المحاولات من الأجهزة التي يجب أن تكون غير متصلة

## صفحة سجلات التطبيقات

.لوحة معلومات تسجيل في الوقت الحقيقي لاستكشاف الأخطاء ومراقبة نشاط النظام

## مستويات السجل

**تصفية حسب مستوى السجل:**

- طارئ - فشل حرج للنظام
- تنبيه - يتطلب إجراءً فوريًا
- حرج - ظروف حرجة
- خطأ - ظروف خطأ
- تحذير - ظروف تحذير
- إشعار - عادي ولكن مهم
- معلومات - رسائل معلوماتية
- تصحيح - معلومات تصحيح مفصلة

.ملاحظة: عند التصفية، يتم عرض المستوى المحدد وجميع مستويات الشدة الأعلى

## الميزات

**البحث والتصفية:**

- بحث نصي عبر جميع رسائل السجل

- تدفق سجلات في الوقت الحقيقي (آخر 500 رسالة)
- تصفية حسب مستوى السجل

### **:التحكم**

- **إيقاف/استئناف** - إيقاف تدفق السجل المباشر لمراجعة الرسائل
- **مسح** - إزالة جميع السجلات من العرض
- **مستوى النظام** - تغيير مستوى السجل على مستوى التطبيق ديناميكيًا

### **:تشفير الألوان**

- أحمر - مستويات الطوارئ/التنبيه/الحرص
- أحمر فاتح - مستوى الخطأ
- أصفر - مستوى التحذير
- أزرق - مستوى الإشعار
- أزرق فاتح - مستوى المعلومات
- رمادي - مستوى التصحيح

## **حالات الاستخدام**

### **:استكشاف مشاكل الاتصال**

- تصفية الأخطاء من أجهزة معينة
- IP البحث عن أسماء الأجهزة أو عناوين
- مراجعة رسائل فشل الاتصال

### **:مراقبة نشاط النظام**

- مراقبة سجلات مستوى المعلومات للعمليات العادية
- تتبع أحداث تسجيل الأجهزة
- مراقبة نشاط جمع البيانات

### **:تصحيح المشاكل**

- تعيين مستوى التصحيح مؤقتًا
- إعادة إنتاج المشكلة
- مراجعة السجلات التفصيلية

- العودة إلى مستوى المعلومات عند الانتهاء

### التحقيق في الفشل:

- البحث عن رسائل الخطأ وأثر المكس
- مراجعة الطوايح الزمنية حول وقت الفشل
- الربط مع أحداث الجهاز

## أفضل الممارسات

- استخدم الإيقاف عند مراجعة تسلسلات الأخطاء المحددة
- حدد مستوى السجل المناسب:
  - معلومات للإنتاج
  - تصحيح لاستكشاف الأخطاء
  - تحذير للإنتاج الهادئ
- ابحث بفعالية باستخدام أسماء الأجهزة أو كلمات رئيسية للخطأ
- تغييرات مستوى السجل تستمر حتى إعادة تشغيل التطبيق

## صفحة سياسة الاحتفاظ بالبيانات

لكل محطة قاعدة InfluxDB إدارة مدة تخزين البيانات في

### عرض الإعدادات العالمية

#### مدة الاحتفاظ الافتراضية

- سياسة الاحتفاظ على مستوى النظام بالساعات/الأيام
- مكونة في `config/config.exs`
- الافتراضي: 720 ساعة (30 يومًا)

#### إجمالي السجلات

- عدد جميع نقاط البيانات عبر جميع الأجهزة
- يتم تحديثه عند تحديث الصفحة

## حالة التنظيف التلقائي

- يظهر عمليات التنظيف كل ساعة
- حالة العامل في الخلفية

## إعدادات لكل جهاز

لكل محطة قاعدة مكونة

### معلومات الجهاز:

- اسم الجهاز
- حالة التسجيل (مسجل/غير مسجل)
- إعداد مدة الاحتفاظ الحالية

### أعداد السجلات:

- المخزنة PM **مقاييس الأداء** - عدد نقاط بيانات
- **التكوين** - عدد لقطات التكوين
- **الإنذارات** - عدد سجلات الإنذار
- **الإجمالي** - مجموع جميع السجلات لهذا الجهاز

### الإجراءات:

- **تحديث مدة الاحتفاظ** - تغيير ساعات الاحتفاظ (تنطبق على هذا الجهاز فقط)
- **تنظيف البيانات القديمة** - بدء تنظيف يدوي بناءً على مدة الاحتفاظ
- **مسح جميع البيانات** - حذف جميع البيانات لهذا الجهاز (غير قابل للتراجع)

## كيفية عمل الاحتفاظ

1. الافتراضي العالمي - تم تعيينه في ملف التكوين، ينطبق على جميع الأجهزة.
2. تجاوز لكل جهاز - تعيين مدة احتفاظ مخصصة لأجهزة معينة.
3. التنظيف التلقائي - يعمل كل ساعة، يحذف البيانات الأقدم من مدة الاحتفاظ.
4. التنظيف اليدوي - استخدم "تنظيف البيانات القديمة" لفرض التنظيف الفوري.

## فترات الاحتفاظ الشائعة

- ساعة (30 يومًا) - مراقبة تشغيلية قصيرة الأجل 720
- ساعة (90 يومًا) - الاحتفاظ القياسي لمعظم النشر 2160
- ساعة (180 يومًا) - الاحتفاظ الممتد للامتثال 4320
- ساعة (365 يومًا) - تحليل تاريخي طويل الأجل 8760

## حالات الاستخدام

- تقليل استخدام التخزين عن طريق تقليل فترة الاحتفاظ
- الاحتفاظ ببيانات الجهاز الحرجة لفترة أطول من الآخرين
- تنظيف بيانات الاختبار قبل الإنتاج
- إدارة استخدام مساحة القرص في InfluxDB

**تحذير:** مسح جميع البيانات دائم ولا يمكن التراجع عنه. تحقق دائمًا قبل التنفيذ.

للحصول على معلومات مفصلة حول سياسة الاحتفاظ، راجع [دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات](#).

---

## InfluxDB صفحة حالة

الخاصة بك InfluxDB راقب صحة وحالة قاعدة بيانات.

**URL:** `https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/influx`

تعرض حالة الاتصال، والقياسات، وأداء كاتب الدفعات، ومعلومات التخزين InfluxDB صفحة حالة

## حالة الاتصال

الحقل	الوصف
حالة الاتصال	مؤشر أخضر عند الاتصال، أحمر عند الانفصال
قاعدة البيانات	المكون InfluxDB اسم دلو
InfluxDB إصدار	(2.x) الإصدار المكتشف من قاعدة البيانات

## القياسات ونقاط البيانات

:أعداد نقاط البيانات في الوقت الحقيقي لكل نوع قياس

الوصف	القياس
المجموعة من الأجهزة PM نقاط بيانات	مقاييس الأداء
لقطات التكوين المخزنة	التكوين
سجلات الإنذار في قاعدة البيانات	الإنذارات
مجموع جميع نقاط البيانات	الإجمالي

## أداء كاتب الدفعات

:التي تتعامل مع جميع إدخال البيانات InfluxDB إحصائيات لعملية كاتب الدفعات في

الوصف	المقياس
نقاط تنتظر الكتابة. مشفرة بالألوان: الأخضر (> 1000)، الأصفر (> 10000)، البرتقالي (> 20000)، الأحمر (<= 20000)	حجم الطابور
نسبة نقاط البيانات المكررة المحجوبة من الكتابة	معدل التصفية
عدادات غير لوحة المعلومات غير) المصفاة PM عدد عدادات (المخزنة PM الموجودة في قائمة بيانات	المصفاة PM
نقاط تم إسقاطها بسبب تجاوز الطابور (يجب أن تكون 0 في التشغيل العادي)	سقوط الطابور
عدد التجزئات الفريدة للتكوين المخزنة للكشف عن الفروقات	ذاكرة التخزين المؤقت للتكوين
عدد الإنذارات النشطة المخزنة للكشف عن الفروقات	ذاكرة التخزين المؤقت للإنذار

:مقاييس إضافية

المقياس	الوصف
الإجمالي المكتوب	منذ بدء التشغيل InfluxDB نقاط تراكمي تم كتابتها إلى
التفريغ	عدد عمليات تفريغ الدفعات
المصفاة	إجمالي النقاط المكررة المصفاة (لم تكتب)
البيانات المكتوبة	InfluxDB إجمالي البايتات المكتوبة إلى
معدل الكتابة	معدل الكتابة الحالي (KB/s أو MB/s)
وقت تشغيل الكاتب	الوقت منذ بدء كاتب الدفعات
آخر تفريغ	الوقت منذ آخر تفريغ ناجح

**مسح الذاكرات المؤقتة:** يعيد تعيين ذاكرات الكشف عن الفروقات. استخدم عندما تريد فرض إعادة كتابة جميع البيانات (مثل بعد تغييرات المخطط).

## معلومات التخزين

الحقل	الوصف
سياسات الاحتفاظ	إعدادات الاحتفاظ الحالية (الافتراضي: غير محدد)
استخدام القرص	الحجم التقديري لقاعدة البيانات بناءً على أعداد السجلات
النشاط	طابع زمني آخر تحديث

## تفاصيل التكوين

الحقل	الوصف
المضيف	InfluxDB اسم مضيف خادم
المنفذ	InfluxDB ( الافتراضي: 8086) منفذ خادم
الدلو	InfluxDB اسم دلو
الحالة	شارة حالة الاتصال
القياسات	عدد أنواع القياسات (3: PerformanceMetrics, Configuration, Alarms)

## تشخيص الصحة

مؤشرات الحالة لصحة النظام:

- قاعدة البيانات قابلة للوصول وتستجيب - **InfluxDB اتصال**
- جمع البيانات** - يتم جمع مقاييس الأداء من الأجهزة
- الاحتفاظ بالبيانات** - حالة سياسة الاحتفاظ الحالية
- آخر مزامنة** - أحدث مزامنة للبيانات

## التحديث التلقائي

.تقوم الصفحة بالتحديث التلقائي كل 30 ثانية

## تفسير الحالة

الحالة	المعنى
متصل + أعداد البيانات تنمو	النظام يعمل بشكل طبيعي
متصل + لا بيانات	PM تحقق من تسجيل الجهاز وتكوين عدادات
منفصل	يعمل وأن الاتصال بالشبكة InfluxDB تحقق من أن
حجم طابور مرتفع (أصفر/أحمر)	أو تأخير في الشبكة InfluxDB مشكلة في أداء الكتابة في
سقوط طابور مرتفع	تجاوز الطابور - زيادة حجم الدفعة أو تقليل معدل الجمع
معدل تصفية مرتفع	جيد - يشير إلى كشف فعال عن التكرارات

## حالات الاستخدام

- تتلقى البيانات InfluxDB تحقق من أن
- راقب صحة كاتب الدفعات ومعدل الكتابة
- استكشاف مشاكل أداء الكتابة
- تحقق من كتابة البيانات

## صفحة مقاييس النظام

وموارد النظام InfluxDB مراقبة الأداء في الوقت الحقيقي لكاتب دفعات.

**URL:** <https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/metrics>

Airscale وأعداد الكتابة لكل InfluxDB صفحة مقاييس النظام تعرض إحصائيات كاتب دفعات

## InfluxDB كاتب دفعات

إحصائيات ملخصة لعملية كاتب الدفعات:

المقياس	الوصف
حجم الطابور	InfluxDB عدد نقاط البيانات التي تنتظر الكتابة إلى
عدد التفريغات	إجمالي عدد التفريغات منذ بدء التشغيل
إجمالي النقاط المكتوبة	InfluxDB نقاط البيانات التراكمية المكتوبة إلى
آخر تفريغ	الوقت منذ آخر عملية تفريغ ناجحة

## Airscale حسب InfluxDB إحصائيات الكتابة في

لكل جهاز InfluxDB تفصيل البيانات المكتوبة إلى:

العمود	الوصف
Airscale	اسم الجهاز
مقاييس الأداء	المكتوبة PM عدد نقاط بيانات
التكوين	عدد لقطات التكوين المكتوبة
الإشارات	عدد سجلات الإنذار المكتوبة
إجمالي السجلات	مجموع جميع نقاط البيانات لهذا الجهاز
آخر كتابة	طابع زمني لأحدث كتابة لهذا الجهاز

تظهر صفوف إجمالي في الأسفل الأعداد الإجمالية عبر جميع الأجهزة.

## موارد النظام

موارد VM Erlang استخدام موارد:

المقياس	الوصف
إجمالي الذاكرة	VM Erlang إجمالي الذاكرة المخصصة لـ
ذاكرة الذاكرة	Erlang الذاكرة المستخدمة بواسطة عمليات
ذاكرة البيانات الثنائية	(XML, JSON payloads) الذاكرة المستخدمة للبيانات الثنائية
ذاكرة الذرة	الذاكرة المستخدمة للذرات
عدد العمليات	النشطة Erlang عدد عمليات
طابور التشغيل	عدد العمليات التي تنتظر وقت وحدة المعالجة المركزية (0 صحي)

# التحديث التلقائي

تقوم الصفحة بالتحديث التلقائي كل 5 ثوانٍ.

## حالات الاستخدام

- راقب صحة كاتب الدفعات ومعدل الكتابة
- تحديد الأجهزة ذات حجم البيانات العالي
- استكشاف مشاكل أداء الكتابة
- تحقق من تدفق البيانات من جميع الأجهزة
- راقب استخدام موارد النظام

---


## PM صفحة جمع بيانات

Nokia تقوم محطات قاعدة InfluxDB يتم تخزينها في (PM) تحكم في أي عدادات مقاييس الأداء فريد، لكن عادةً ما تكون مجموعة فرعية فقط PM بالإبلاغ عن أكثر من 22,000 عداد AirScale مطلوبة للوحات المعلومات.

**URL:** <https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/pm-filters>

تعرض العدادات المخزنة (يسار) والعدادات المتاحة (يمين) مع فلاتر الفئات PM صفحة جمع بيانات

## PM كيفية عمل تصفية

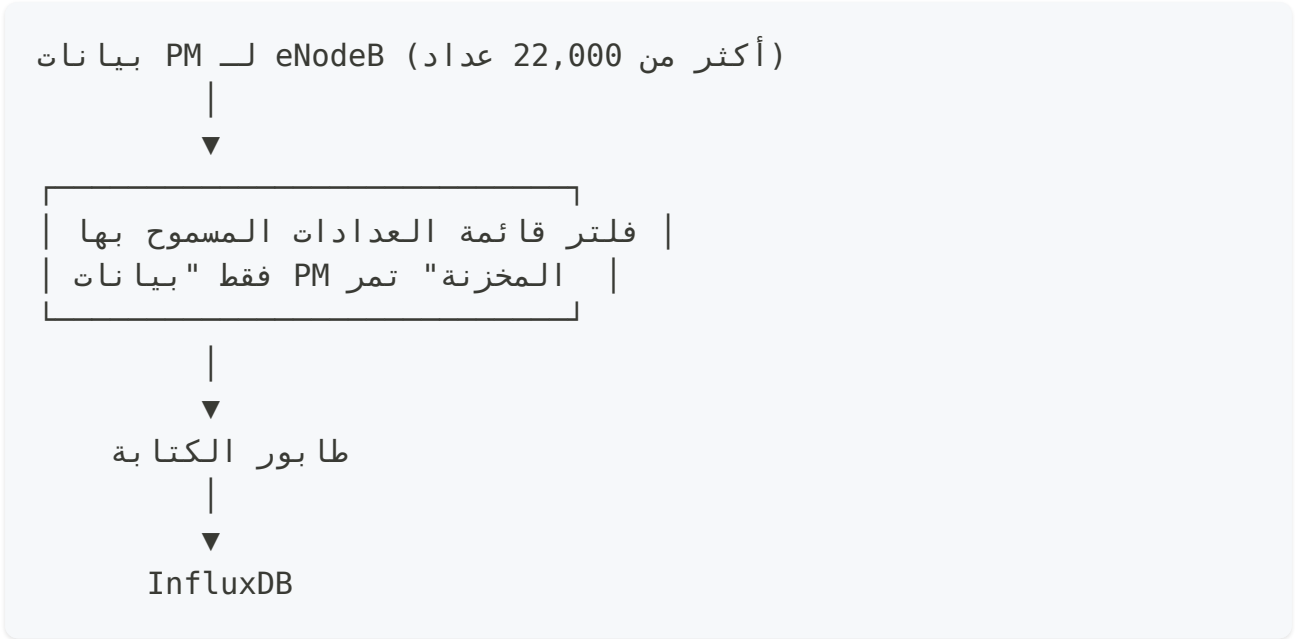

المخزنة". يتم إسقاط PM الواردة ضد قائمة "بيانات PM يقوم كاتب الدفعات بتصفية بيانات العدادات غير الموجودة في هذه القائمة قبل الطابور، مما يقلل من التخزين ويحسن أداء الاستعلام

## تخطيط الواجهة

القسم	الوصف
المخزنة (يسار) PM بيانات	InfluxDB العدادات التي يتم جمعها حاليًا وكلمة "ابتها إلى
العدادات المتاحة (يمين)	جميع العدادات المتاحة التي تزيد عن 22,000
مفاتيح التكوين (أسفل)	من <code>config_keys.csv</code> (معلومات التكوين التي يتم تتبعها)

## المخزنة PM لوحة بيانات

عند استلامها من الأجهزة InfluxDB تتم كتابة العدادات في هذه القائمة إلى

**الفلاتر:**

- **بحث:** تصفية حسب معرف العداد أو الوصف
- (إلخ، 5G-NR، LTE) **الفئة:** تصفية حسب التكنولوجيا
- أو المضاف (المضاف من قبل CSV من) **المصدر:** تصفية حسب الافتراضي (المستخدم)

#### **الإجراءات:**

- **إزالة المحدد:** إيقاف جمع العدادات المحددة
- **تحديد الكل:** تحديد جميع العدادات المرئية
- **إعادة تعيين إلى الافتراضيات:** استعادة القائمة الأصلية من `pm_counters.csv`

## **لوحة العدادات المتاحة**

Nokia من PM تصفح وأضف العدادات من المرجع الكامل لـ

#### **الفلاتر:**

- **بحث:** العثور على العدادات حسب معرف أو كلمات رئيسية في الوصف
- **الفئة:** تصفية حسب فئة التكنولوجيا

#### **الإجراءات:**

- **إضافة المحدد:** بدء جمع العدادات المحددة
- **تحديد الكل:** تحديد جميع العدادات المرئية (محدودة إلى 200 المعروضة)

## فئات العدادات

الفئة	رمز البادئة	الوصف
LTE	M8xxx	عدادات LTE L1/L2/L3
WCDMA	M5xxx	3 عدادات G WCDMA
5G-NR	M55xxx	5 عدادات G NR
5G-Mobility	M51xxx	5 مقاييس تنقل G
5G-Common	M40xxx	المشتركة G عدادات 5

## الاستمرارية

التغييرات:

- **تحفظ على القرص في** `priv/pm_filters.etf`
- **تستمر عبر إعادة تشغيل التطبيق**
- **تدخل حيز التنفيذ على الفور** (لا حاجة لإعادة التشغيل)

## الإحصائيات ذات الصلة

إحصائيات التصفية InfluxDB تظهر صفحة حالة:

- **PM المصفاة:** عدد نقاط **PM** التي تم إسقاطها (غير الموجودة في القائمة البيضاء)
- **معدل التصفية:** نسبة نقاط التكوين/الإنذار المكررة المحجوبة

**PM.** للحصول على إرشادات مفصلة حول اختيار العدادات، راجع **دليل جمع بيانات**

## صفحة إدارة البرنامج الثابت

لتحديثات البرمجيات عن بُعد Nokia AirScale إدارة حزم البرنامج الثابت لـ

**URL:** <https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/firmware>

## نظرة عامة

توفر صفحة إدارة البرنامج الثابت مستودعًا مركزيًا لحزم البرمجيات لمحطات القاعدة. قم بتحميل التي تم إنشاؤها في خيار "الخادم HTTP" واستخدم عناوين RAN Monitor البرنامج الثابت إلى لتنفيذ تحديثات البرمجيات WebEM البعيد " ل

## الميزات الرئيسية

الميزة	الوصف
تحميل	Nokia AirScale ل zip. تخزين حزم البرنامج الثابت
عناوين التنزيل	WebEM لتكوين الخادم البعيد ل HTTP نسخ عناوين
MD5 Checksums	حساب تلقائي لمجموعات التحقق للتحقق من السلامة
إحصائيات التخزين	مراقبة استخدام القرص في المستودع

## سير العمل السريع

1. قم بتحميل حزمة البرنامج الثابت إلى RAN Monitor
2. للحصول على عنوان التنزيل URL انقر على **نسخ**
3. اختر **الخادم البعيد**، WebEM، في إدارة البرمجيات
4. ألصق العنوان وانقر على **الاتصال والتحديث**
5. اختر البرنامج الثابت وابدأ التحديث

للحصول على الوثائق الكاملة بما في ذلك خيارات التكوين واستكشاف الأخطاء، راجع **دليل إدارة البرنامج الثابت**.

## صفحة إدارة البيانات

إدارة البيانات المخزنة مؤقتًا، والملفات المؤقتة، والتخزين الدائم

**URL:** <https://<ran-monitor-ip>:9443/nokia/data>

*InfluxDB والملفات المؤقتة، وخيارات مسح بيانات ETS، صفحة إدارة البيانات تعرض ذاكرة*

## (في الذاكرة) ETS ذاكرة

ذاكرات مؤقتة متطابرة يتم مسحها عند إعادة تشغيل التطبيق:

الذاكرة	الوصف
Nokia ذاكرة تكوين	بيانات تكوين الجهاز المخزنة مؤقتًا
Nokia ذاكرة إنذارات	سجلات الإنذار النشطة المخزنة مؤقتًا
ذاكرة سجل الاحتفاظ	أعداد سجلات سياسة الاحتفاظ المخزنة مؤقتًا
InfluxDB ذاكرة حالة	المخزنة مؤقتًا InfluxDB حالة الاتصال بـ

يزيل جميع الإدخالات من الذاكرات المؤقتة. يتم إعادة توليد البيانات **ETS مسح جميع ذاكرات** عند الطلب التالي.

## الملفات المؤقتة

الملفات التي تم إنشاؤها أثناء استخراج التكوين ومعالجته:

- من تنزيلات تكوين الجهاز TAR استخراج
- أرشيفات مؤقتة تم إنشاؤها أثناء المعالجة

مسح الملفات المؤقتة: `/tmp`. يزيل الملفات المؤقتة من دليل

## (دائمة) InfluxDB بيانات

لكل جهاز InfluxDB بيانات السلاسل الزمنية المخزنة في:

- (PM عدادات) مقاييس الأداء
- لقطات التكوين
- سجلات الإنذار

لذلك InfluxDB **مسح لكل جهاز**: انقر على "مسح البيانات" بجوار جهاز لإزالة جميع بيانات الجهاز.

لجميع الأجهزة. استخدم بحذر InfluxDB **مسح الكل**: يزيل جميع بيانات

## سجل الأجهزة

عند بدء `config/runtime.exs` يعرض عدد الأجهزة المسجلة. يتم تحميل تكوينات الأجهزة من ETS التشغيل وتخزينها في

## حالات الاستخدام

- تحرير الذاكرة عن طريق مسح الذاكرات المؤقتة
  - تنظيف الملفات المؤقتة بعد استكشاف الأخطاء
  - إزالة بيانات الاختبار قبل الاستخدام في الإنتاج
  - مسح البيانات للأجهزة التي تم إلغاء تشغيلها
-

# تدفقات العمل في واجهة المستخدم على الويب

تدفقات العمل التشغيلية الشائعة باستخدام واجهة المستخدم على الويب.

## فحص الصحة اليومية

**الغرض:** التحقق من صحة النظام في بداية الوردية

### الخطوات:

1. افتح لوحة المعلومات الرئيسية.
2. تحقق من أن جميع الأجهزة تظهر حالة خضراء.
3. تحقق من عدد الإنذارات وشدها.
4. راجع أي أجهزة حمراء/فاشلة.
5. استكشف المشاكل حسب الحاجة.
6. وثق أي إجراءات تم اتخاذها.

**الوقت:** أقل من 5 دقائق

## التحقيق في الإنذارات

**الغرض:** الاستجابة وحل الإنذارات

### الخطوات:

1. افتح صفحة الإنذارات.
2. فرز حسب الشدة (حرج أولاً).
3. انقر على الإنذار للحصول على التفاصيل الكاملة.
4. انتقل إلى الجهاز المتأثر.
5. راجع مع المقاييس الحديثة.
6. حدد الإجراءات المطلوب.
7. نفذ الحل.
8. تحقق من مسح الإنذار.

لإجراءات التعامل مع الإنذارات التفصيلية، راجع **دليل إدارة الإنذارات**.

# تحديث التكوين

**الغرض:** تحديث تكوين الجهاز بأمان

## الخطوات:

1. تنزيل التكوين الحالي (نسخة احتياطية).
2. تعديل التكوين في وضع عدم الاتصال باستخدام الأدوات المناسبة.
3. تحميل التكوين الجديد إلى الجهاز.
4. لاحظ معرف الخطة المعاد.
5. تحقق من التكوين باستخدام معرف الخطة.
6. إذا نجح التحقق، قم بتفعيل التكوين.
7. تحقق من أن التغييرات قد دخلت حي **◆◆** التنفيذ.
8. راقب استقرار الجهاز لمدة 15-30 دقيقة.
9. وثق التغيير في نظام إدارة التغييرات.

## ملاحظات السلامة:

- تحقق دائمًا قبل التفعيل
- قم بإجراء التغييرات خلال نوافذ الصيانة عند الإمكان
- كن مستعدًا لخطة التراجع
- راقب السلوك غير المتوقع

# إضافة محطة قاعدة جديدة

**الغرض:** إضافة محطة قاعدة جديدة تم نشرها إلى المراقبة

## الخطوات:

1. غير المكونة للجهاز eNodeBs تحقق من صفحة.
2. لاحظ معرف الوكيل وعنوان IP.
3. أضف الجهاز إلى `config/runtime.exs`
4. أعد تشغيل تطبيق RAN Monitor.
5. تحقق من ظهور الجهاز في صفحة محطات القاعدة.
6. تأكد من نجاح التسجيل (حالة خضراء).
7. InfluxDB تحقق من تدفق المقاييس إلى.

8. قم بتعيين سياسة الاحتفاظ إذا لزم الأمر.
9. أضيف إلى لوحات معلومات Grafana

للحصول على العمليات التفصيلية، راجع [دليل العمليات الشائعة](#).

## استكشاف مشاكل الاتصال بالجهاز

**الغرض:** تشخيص وإصلاح مشاكل الاتصال بالجهاز

### الخطوات:

1. تحقق من صفحة محطات القاعدة لحالة الجهاز
2. إذا كانت حمراء/فاشلة، انقر على الجهاز للحصول على التفاصيل
3. راجع معلومات الجلسة وآخر وقت اتصال
4. تحقق من سجلات التطبيقات للحصول على رسائل الخطأ
5. (الجهاز ping) تحقق من الاتصال بالشبكة
6. تأكد من صحة بيانات الاعتماد
7. تحقق من أن الجهاز قابل للوصول على المنفذ المكون
8. راجع سجلات الجهاز إذا لزم الأمر
9. أعد تشغيل الاتصال أو الجهاز حسب الحاجة
10. تحقق من الاسترداد

للحصول على استكشاف الأخطاء التفصيلية، راجع [دليل استكشاف الأخطاء](#).

---

## الوثائق ذات الصلة

- [دليل البدء](#) - الإعداد الأولي والنشر
- [دليل العمليات الشائعة](#) - المهام التشغيلية اليومية
- [دليل إدارة الإنذارات](#) - التعامل مع الإنذارات وتصعيدها
- [دليل تكوين وقت التشغيل](#) - تكوين النظام
- [التحليلات ولوحات المعلومات - Grafana دليل كامل](#)
- [دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات](#) - إدارة دورة حياة البيانات
- [دليل استكشاف الأخطاء](#) - المشكلات الشائعة والحلول

# RAN دليل عمليات مراقبة

(RAN) منصة مراقبة وإدارة شبكة الوصول الراديوي

بواسطة خدمات شبكة أومنيوتش

## جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. RAN Monitor ما الذي يفعله
3. معمارية النظام
4. نظرة عامة على واجهة الويب
5. Grafana المراقبة باستخدام
6. العمليات الشائعة
7. فهرس الوثائق
8. مرجع سريع
9. الدعم

## نظرة عامة

RAN Monitor هو منصة إدارة ومراقبة لمحطات قاعدة GPP LTE في شبكات Nokia AirScale 3 الخاصة بك وأدائها وتكوينها RAN يوفر رؤية في الوقت الحقيقي لصحة معدات 5G.

## الميزات الرئيسية

- **المراقبة في الوقت الحقيقي** - جمع مستمر لمقاييس الأداء والتنبيهات
- **الإدارة الآلية** - الحفاظ على اتصالات دائمة مع محطات القاعدة
- **التحليلات التاريخية** - تخزين البيانات لتحليل الاتجاهات والتخطيط السعوي
- **لوحة معلومات الويب** - رؤية تشغيلية في الوقت الحقيقي من خلال واجهة الويب المدمجة
- **تحليلات متقدمة ولوحات معلومات مخصصة - Grafana تكامل**

## مكونات النظام

المكون	الغرض	الوصول
<b>RAN مدير Monitor</b>	التطبيق الأساسي الذي يدير اتصالات محطات القاعدة	خدمة خلفية
<b>لوحة تحكم واجهة الويب</b>	لوحة معلومات تشغيلية في الوقت الحقيقي	https://&lt;server&gt;;9443
<b>قاعدة بيانات MySQL</b>	حالة الجلسة وتكوين الجهاز	داخلي
<b>InfluxDB</b>	تخزين مقاييس السلاسل الزمنية	http://&lt;server&gt;;8086
<b>Grafana</b>	لوحات تحليلات والتنبيهات	http://&lt;server&gt;;3000
<b>TCE خادم NSNTI</b>	جمع التتبع من محطات القاعدة	منفذ TCP 49151
<b>TCE TZSP خادم</b>	تصدير التتبع في الوقت الحقيقي إلى Wireshark	منفذ UDP 37008

مثال: لوحة معلومات مراقبة مفصلة


الحالة التشغيلية، البيانات LNMME حسب S1 لوحة معلومات شاملة تعرض حالة اتصالات مقاييس مراقبة الأداء، وخريطة التغطية، PRB المتصلة، متوسط استخدام UEs، المنقولة الجغرافية. توفر هذه اللوحة لمشغلي الشبكة رؤية سريعة لصحة الأجهزة، حالة الاتصال، ومؤشرات الأداء الرئيسية.

## RAN Monitor ما الذي يفعله

بشكل مستمر في الخلفية لـ RAN Monitor يعمل:

1. الخاصة بك Nokia **تسجيل الاتصال** - إنشاء اتصالات آمنة مع محطات قاعدة
2. كل 10 ثوانٍ (قابل للتكوين) **جمع بيانات الأداء** - جمع
3. **مراقبة التنبيهات** - تتبع الأخطاء ومستويات شدتها
4. **تتبع التكوين** - تسجيل حالة النظام وتغييرات المعلمات
5. **تخزين البيانات التاريخية** - الحفاظ على المقاييس في قاعدة بيانات السلاسل الزمنية
6. **توفير الرؤية** - عرض الحالة في الوقت الحقيقي من خلال واجهة الويب وGrafana

# تدفق البيانات

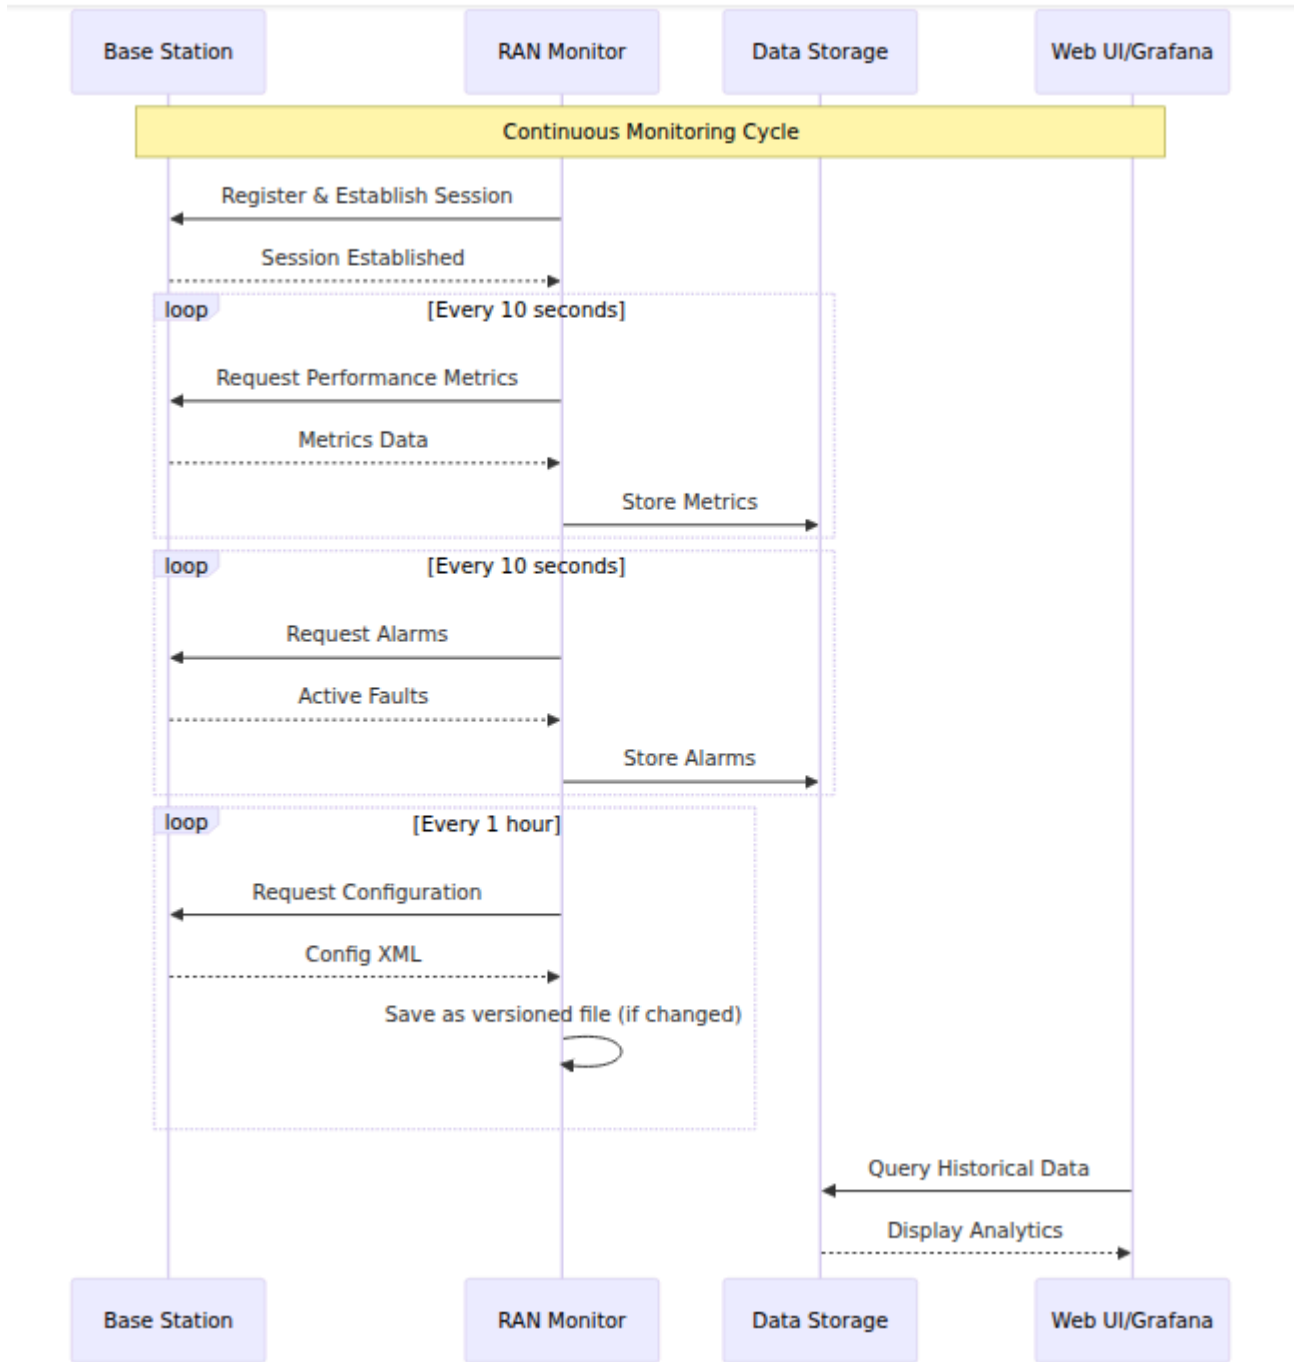

## ما الذي يتم جمعه

### مقاييس الأداء:

- توفر الخلايا ووقت التشغيل
- مرور البيانات (الرفع/التحميل)
- استخدام (استغلال الموارد)

- معدلات نجاح إعداد المكالمات
- أداء النقل
- قياسات جودة الراديو

### التحديات:

- شدة الخطأ (حرج، رئيسي، ثانوي، تحذير)
- الأنظمة والمكونات المتأثرة
- السبب المحتمل والأوصاف
- الطوابع الزمنية ومدة الأحداث

### التكوين:


- كاملة (مخزنة كملفات إصدار) XML لقطات تكوين
- الكشف التلقائي عن التغييرات وإصدارها
- تاريخ التكوين ومسار التدقيق
- الاحتفاظ بآخر 10 إصدارات لكل جهاز

للحصول على تفاصيل إدارة التكوين، راجع **دليل أرشيف التكوين**.


**Nokia** للحصول على تعريفات العدادات التفصيلية، راجع **مرجع عدادات**.

## معمارية النظام

### نظرة عامة على البنية التحتية

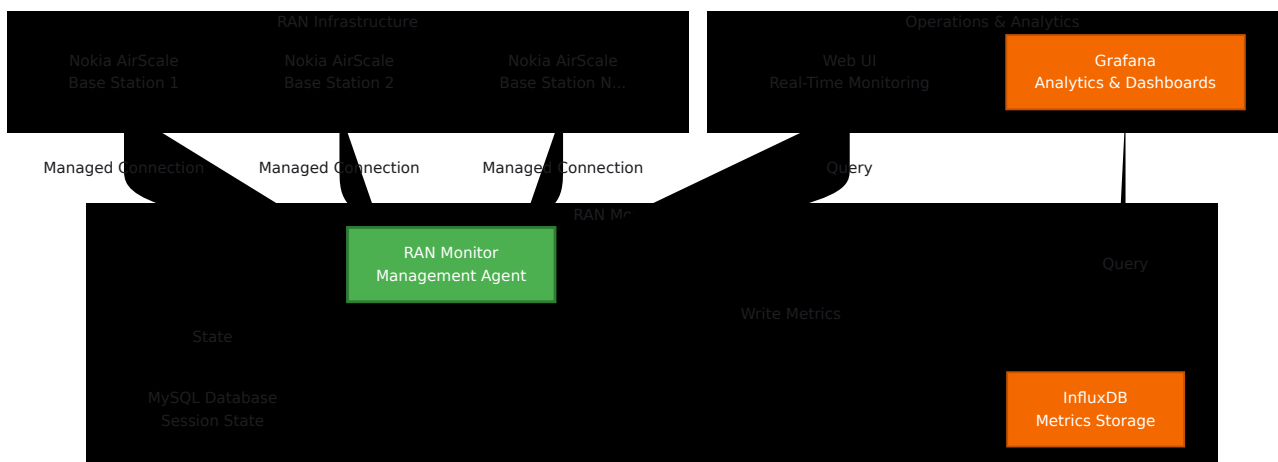

## نظرة عامة على التكوين

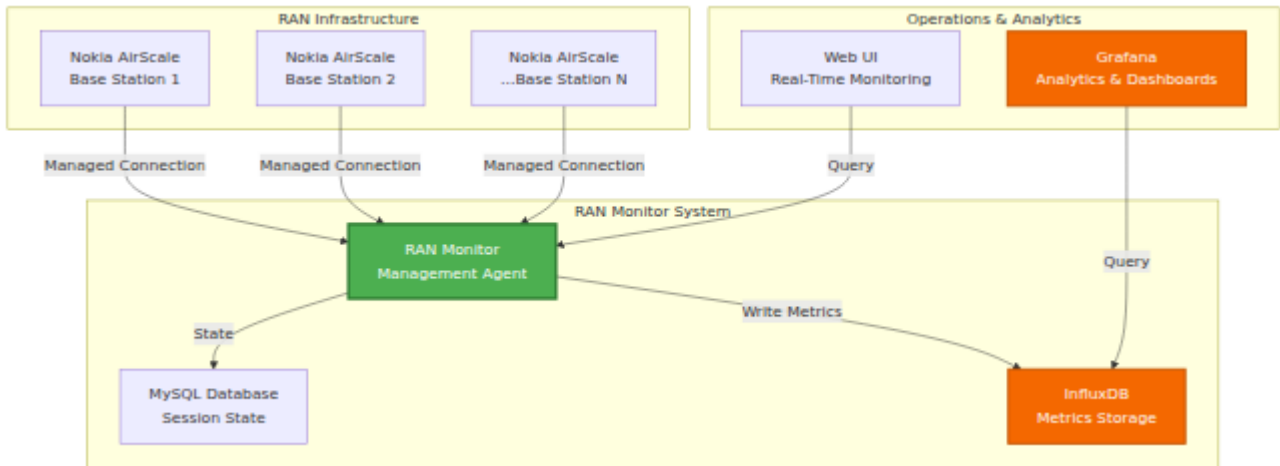

للحصول على تفاصيل التكوين الكاملة، راجع [دليل التكوين الزمني](#).

## (TCE) كيان جمع التتبع

وهذا يمكنّ LTE/5G كيان جمع تتبع مدمج لالتقاط وتحليل رسائل بروتوكول RAN Monitor يتضمن RF من استكشاف الأخطاء بالتفصيل، واختبار القيادة، وتحسين

### TCE؟ ما هو

تحتوي على Nokia AirScale يتلقى كيان جمع التتبع بيانات التتبع من محطات قاعدة

- **S1-AP رسائل** EPC و eNodeB إشارات مستوى التحكم بين
- **RRC رسائل** إشارات التحكم في موارد الراديو -
- **NAS رسائل** إشارات مستوى الوصول غير -
- **PDCP بيانات مستوى المستخدم** - معلومات مرور طبقة

### حالات الاستخدام

اختبار القيادة:

- للمستخدم النهائي RF التقاط تجربة
- تحليل أداء النقل
- (RSRP, RSRQ, SINR) قياس جودة الإشارة

- تحديد مناطق التغطية المفقودة

### استكشاف الأخطاء:

- تصحيح أخطاء فشل إعداد المكالمات
- تحليل مشكلات النقل
- التحقيق في المكالمات المفقودة
- مراجعة أحداث التنقل

### RF تحسين:

- PCI التحقق من تخطيط
- تحسين علاقات الجوار
- ضبط معلمات النقل
- تحليل التغطية والسعة

TCE راجع دليل جمع بيانات، Wireshark للحصول على إجراءات جمع التتبع الكاملة وتحليل MDT.

## نظرة عامة على واجهة الويب

واجهة ويب مدمجة للمراقبة والإدارة التشغيلية في الوقت الحقيقي RAN Monitor يتضمن

الوصول: <https://<ran-monitor-ip>:9443>

توفر لوحة المعلومات الرئيسية رؤية سريعة لصحة النظام، حالة الجهاز، والتنبيهات النشطة

## الصفحات الرئيسية

### لوحة المعلومات الرئيسية

نظرة عامة على النظام في الوقت الحقيقي مع

- مؤشرات صحة النظام
- ملخص حالة الجهاز (الأعداد المرتبطة/الفاشلة)
- أعداد التنبيهات النشطة حسب الشدة
- الأنشطة والأحداث الأخيرة

## **.تحديث تلقائي كل 5 ثوانٍ للرؤية في الوقت الحقيقي.**

---

### **صفحة محطات القاعدة**

:عرض جميع الأجهزة المدارة مع حالتها الحالية

- حالة الاتصال (الأخضر = مرتبط، الأحمر = فاشل)
- حالة التسجيل ومعلومات الجلسة
- الطابع الزمني لآخر اتصال
- قدرات التصفية والبحث والترتيب

انقر على أي جهاز لعرض معلومات مفصلة بما في ذلك تفاصيل التسجيل، دورة حياة الجلسة، المقاييس الأخيرة، والتنبيهات النشطة.

---

### **صفحة التنبيهات**

:مراقبة جميع الأخطاء عبر الشبكة الخاصة بك

- ملونة حسب الشدة (الأحمر = حرج، البرتقالي = رئيسي، الأصفر = ثانوي، الأزرق = تحذير، الأخضر = تم مسحه)
- تفاصيل التنبيه، السبب المحتمل، الن ◆◆ ام المتأثر
- تتبع الطوابع الزمنية والمدة
- ترتيب حسب الشدة وقدرات التصفية

للحصول على إجراءات التعامل مع التنبيهات، راجع **دليل إدارة التنبيهات**.

---

## إدارة التكوين

إدارة تكوينات محطات القاعدة بأمان:

1. **تنزيل** التكوين الحالي (نسخة احتياطية).
2. **رفع** التكوين الجديد → استلام معرف الخطة.
3. **التحقق** من التكوين باستخدام معرف الخطة.
4. **تفعيل** التكوين الذي تم التحقق منه.
5. **التحقق** من أن التغييرات قد نفذت.

**تحقق دائمًا قبل التفعيل لتجنب انقطاع الخدمة.**

**أرشيف التكوين:** يتم تتبع جميع تغييرات التكوين تلقائيًا وإصدارها. عرض التكوينات التاريخية، تنزيل الإصدارات السابقة، أو مقارنة التغييرات عبر صفحة أرشيف التكوين.

للحصول على إجراءات تفصيلية، راجع **دليل واجهة الويب - إدارة التكوين** و**\*\*دليل أرشيف التكوين\*\***.

---

## غير المكونة eNodeBs

اكتشاف محطات القاعدة التي تحاول الاتصال والتي لم يتم تكوينها بعد:

- معرف الوكيل (استخدم عند الإضافة إلى التكوين)
- الطابع الزمني لآخر ظهور
- عدد محاولات الاتصال
- الإجراءات: تحديث، حذف، مسح الكل

**حالة الاستخدام:** عند نشر محطات قاعدة جديدة، تظهر هنا. انسخ معرف الوكيل وأضفه إلى

`config/runtime.exs`.

---

## سجلات التطبيق

لوحة معلومات تسجيل في الوقت الحقيقي لاستكشاف الأخطاء

- تصفية حسب مستوى السجل (طارئ إلى تصحيح)
- البحث عبر جميع الرسائل
- إيقاف/استئناف البث المباشر
- تغيير مستوى سجل النظام ديناميكيًا
- ملونة حسب الشدة

للحصول على إجراءات استكشاف الأخطاء، راجع [دليل استكشاف الأخطاء](#).

---

## سياسة الاحتفاظ بالبيانات

InfluxDB إدارة مدة تخزين البيانات في:

- عرض سياسة الاحتفاظ العالمية وإجمالي عدد السجلات
- تعيين فترات الاحتفاظ لكل جهاز
- عرض عدد السجلات حسب نوع القياس (مقاييس الأداء، التكوين، التنبيهات)
- تشغيل التنظيف يدويًا أو مسح جميع البيانات لجهاز

للحصول على معلومات الاحتفاظ بالبيانات الكاملة، راجع [دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات](#).

---

## حالة InfluxDB

:مراقبة صحة قاعدة بيانات السلاسل الزمنية

- مؤشر حالة الاتصال
- عدد القياسات حسب النوع
- معلومات التخزين
- إصدار قاعدة البيانات والتكوين
- تحديث تلقائي كل 5 دقائق

### :تفسير الحالة

- متصل + أعداد متزايدة = تشغيل طبيعي
- متصل + لا بيانات = تحقق من تسجيل الجهاز
- InfluxDB غير متصل = تحقق من اتصال

---

## دليل واجهة الويب الكامل

للحصول على وثائق شاملة لواجهة الويب بما في ذلك جميع الميزات، سير العمل، وأفضل الممارسات، راجع:

**دليل واجهة الويب** - مرجع كامل لواجهة التحكم

---

## Grafana المراقبة باستخدام

من التحليل التاريخي العميق Grafana بينما توفر واجهة الويب رؤية في الوقت الحقيقي، يمكن ولوحات المعلومات المخصصة.

## Grafana لماذا تستخدم

**هو الأفضل لـ Grafana:**

- تحليل الاتجاهات التاريخية على مدار أيام/أسابيع/شهور
- مخصصة مصممة حسب احتياجاتك KPI لوحات

- التخطيط السعوي على المدى الطويل
- تحديد الأنماط واكتشاف الشذوذ
- SLA التقارير التنفيذية وتتبع
- التنبيهات المتقدمة مع قنوات الإشعار

### **:واجهة الويب هي الأفضل لـ**

- فحوصات حالة الجهاز الفورية
- مراقبة التنبيهات في الوقت الحقيقي
- إدارة التكوين
- استكشاف أخطاء الجلسات
- مهام إدارة النظام

تعرض توفر الخلايا، اتجاهات المرور، واستغلال الموارد Grafana مثال على لوحة معلومات

## **أنواع لوحات المعلومات**

### **:لوحة معلومات الملخص التنفيذي**

- نظرة عامة على صحة الشبكة بشكل عام
- إجمالي عدد التنبيهات حسب الشدة
- متوسط توفر الخلايا عبر جميع المواقع

- مقاييس مرور وتجميع السعة
- شبكة حالة الجهاز

### **NOC لوحة عمليات:**

- جدول القضايا النشطة في الوقت الحقيقي
- مقاييس استغلال الموارد
- نظرة عامة على المرور (آخر 24 ساعة)
- مخططات اتجاه التنبيهات
- عرض سريع لحالة الجهاز

### **لوحة الغوص العميق الهندسي:**

- تحليل نمط المرور
- مقاييس جودة الخلايا (SINR، RSRP توزيعات)
- (RRC نجاح إعداد، RLC إعادة إرسال) أداء الراديو
- مسار تدقيق التكوين
- تحليل الارتباط

### **Nokia AirScale لوحة أداء:**

- PRB (DL/UL) استغلال
- (PDCP طبقة) اتجاهات المرور
- النشطة UE أعداد
- حسابات توفر الخلايا
- تقسيم الموارد لكل خلية
- RSSI قياسات
- RRC نجاح إعداد اتصال
- حسب الهوائي VSWR
- استهلاك الطاقة

:للحصول على أمثلة كاملة للوحة المعلومات، أنماط الاستعلام، وتعريفات العدادات، راجع

دليل كامل للتحليلات ولوحات المعلومات - **Grafana دليل تكامل**

تعريفات عدادات الأداء - **Nokia مرجع عدادات**

---

# العمليات الشائعة

## العمليات اليومية

**فحص الصحة اليومية (5-10 دقائق):**

1. فتح لوحة معلومات واجهة الويب
2. التحقق من أن جميع الأجهزة تظهر حالة خضراء
3. التحقق من عدد التنبيهات وشدها
4. مراجعة أي أجهزة فاشلة
5. التحقيق في القضايا حسب الحاجة

للحصول على إجراءات مفصلة، راجع **دليل واجهة الويب - سير العمل**.

**تحقيق في التنبيهات:**

1. فتح صفحة التنبيهات، ترميز **🔔🔔** حسب الشدة
2. النقر على التنبيه للحصول على التفاصيل الكاملة
3. الانتقال إلى الجهاز المتأثر
4. مقارنة مع المقاييس
5. تحديد الإجراءات المطلوب وحل المشكلة

للحصول على إجراءات التعامل مع التنبيهات، راجع **دليل إدارة التنبيهات**.

---

## إدارة الأجهزة

**إضافة محطة قاعدة جديدة:**

1. التحقق من الاتصال بالشبكة بالجهاز
2. غير المكونة للجهاز eNodeBs التحقق من صفحة
3. إضافة الجهاز إلى `config/runtime.exs`
4. إعادة تشغيل RAN Monitor
5. التحقق من نجاح التسجيل (حالة خضراء)
6. InfluxDB تأكيد تدفق المقاييس إلى

**إزالة محطة قاعدة:**

1. تحديد ما إذا كان يجب الاحتفاظ بالبيانات التاريخية أو حذفها.
2. التعليق أو إزالة الجهاز من `config/runtime.exs`
3. اختياريًا مسح البيانات عبر صفحة الاحتفاظ بالبيانات.
4. إعادة تشغيل RAN Monitor
5. تحديث لوحات معلومات Grafana

### تحديث بيانات اعتماد الجهاز

1. ملاحظة حالة الجهاز الحالية.
2. تحديث بيانات الاعتماد في `config/runtime.exs`
3. إعادة تشغيل RAN Monitor
4. التحقق من نجاح إعادة الاتصال

للحصول على إجراءات تشغيلية كاملة، راجع:

**دليل العمليات الشائعة** - مهام الإدارة اليومية

---

## إدارة التكوين

سير عمل تحديث التكوين الآمن:

1. **تنزيل** التكوين الحالي (نسخة احتياطية) - أو استرجاع من أرشيف التكوين.
2. **تعديل** التكوين في وضع عدم الاتصال.
3. **رفع** إلى الجهاز → الحصول على معرف الخطة.
4. **التحقق** باستخدام معرف الخطة → التحقق من عدم وجود أخطاء.
5. **تفعيل** إذا نجح التحقق.
6. **التحقق** من أن التغييرات قد نفذت.
7. **مراقبة** استقرار الجهاز لمدة 15-30 دقيقة.
8. **تأكيد** ظهور الإصدار الجديد في أرشيف التكوين (خلال ساعة واحدة).

**مهم:** تحقق دائمًا قبل التفعيل. جدولة التغييرات خلال نوافذ الصيانة عن   الإمكان.

**العودة إلى التكوين:** إذا حدثت مشاكل، قم بتنزيل إصدار سابق من أرشيف التكوين ورفع.  
. باستخدام نفس سير العمل.

**AirScale** للحصول على تفاصيل تكوين محطة القاعدة، راجع **دليل تكوين**.

. للحصول على تاريخ التكوين وإصداره، راجع **دليل أرشيف التكوين**.

---

## فهرس الوثائق

: حسب الجمهور وحالة الاستخدام RAN Monitor تُنظم وثائق

## (الإداريون ، NOC) لفرق العمليات

الوثيقة	الغرض	متى تستخدم
<b>دليل واجهة الويب</b>	مرجع كامل لواجهة التحكم	العمليات اليومية، مراقبة الأجهزة
<b>دليل العمليات الشائعة</b>	مهام الإدارة اليومية	إضافة الأجهزة، إدارة التكوينات، النسخ الاحتياطي
<b>دليل أرشيف التكوين</b>	إصدار التكوين والتاريخ	تتبع تغييرات التكوين، العودة إلى الوراء، التقييم
<b>دليل إدارة البرامج الثابتة</b>	مستودع حزم البرامج	رفع البرامج الثابتة، تحديثات برامج محطة القاعدة
<b>دليل إدارة التنبيهات</b>	التعامل مع التنبيهات والتصعيد	التحقيق في الأخطاء، الاستجابة للتنبيهات
<b>دليل استكشاف الأخطاء</b>	إجراءات حل المشكلات	عند حدوث مشاكل، تشخيص الأخطاء
<b>دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات</b>	إدارة دورة حياة البيانات	إدارة التخزين، تعيين فترات الاحتفاظ

## للهندسة والتحليلات

الوثيقة	الغرض	متى تستخدم
<b>دليل تكامل Grafana</b>	لوحات المعلومات، الاستعلامات، والتنبيهات	بناء لوحات المعلومات، إعداد التنبيهات
<b>Nokia مرجع عدادات</b>	تعريفات عدادات الأداء	فهم المقاييس، إنشاء الاستعلامات
<b>دليل تكوين AirScale</b>	إعداد محطة القاعدة وتكوينها	تكوين الأجهزة، فهم المعلمات
<b>دليل جمع بيانات TCE MDT</b>	وتحليل MDT جمع تتبع Wireshark	جمع بيانات اختبار القيادة، تحسين التغطية
<b>مرجع نقاط نهاية API</b>	REST API وثائق	التكاملات، الأتمتة، البرمجة النصية

## للتكوين والنشر

الوثيقة	الغرض	متى تستخدم
<b>دليل التكوين الرمزي</b>	مرجع كامل للتكوين	الإعداد الأولي، تعديل الإعدادات

## البداية السريعة

### RAN Monitor؟ جديد على

1. ابدأ بـ **دليل واجهة الويب** لتعلم الواجهة.
2. راجع **دليل العمليات الشائعة** للمهام الروتينية.
3. ادرس **دليل إدارة التنبيهات** للتعامل مع التنبيهات.
4. احتفظ بـ **دليل استكشاف الأخطاء** في المفضلة للمشاكل.

### إعداد المراقبة؟

1. للوحة المعلومات **Grafana** راجع دليل تكامل
2. للمقاييس **Nokia** ارجع إلى مرجع إعدادات
3. راجع دليل سياسة الاحتفاظ بالبيانات لإدارة التخزين

## مرجع سريع

### نقاط الوصول

الخدمة	URL	الغرض
لوحة معلومات واجهة الويب	<code>https://&lt;server&gt;:9443</code>	المراقبة والإدارة في الوقت الحقيقي
Grafana	<code>http://&lt;server&gt;:3000</code>	لوحات تحليلات والتنبيهات
InfluxDB	<code>http://&lt;server&gt;:8086</code>	قاعدة بيانات المقاييس (عادةً وصول داخلي فقط)

### المسارات المهمة

المسار	الغرض
<code>config/runtime.exs</code>	ملف التكوين الرئيسي (الأجهزة، قواعد البيانات، الإعدادات)
<code>priv/cert/</code>	HTTPS لواجهة الويب SSL شهادات
<code>priv/external/nokia/</code>	مفاتيح مصادقة المدير
<code>priv/airscale_configs/</code>	(إصدار XML ملفات) أرشيف التكوين

### المفاهيم الرئيسية

إدارة الجمل   ات

- بإنشاء جلسات مع محطات القاعدة RAN Monitor يقوم
- للجلسات أوقات انتهاء وتحتاج إلى إبقاء الاتصال
- يحدث إعادة التسجيل تلقائيًا (افتراضي: كل 30 ثانية)
- MySQL يتم تخزين حالة الجلسة في قاعدة بيانات

### **تدفق البيانات:**

- يتم جمع المقاييس كل 10 ثوانٍ (قابل للتكوين)
- يتم جمع التنبيهات كل 10 ثوانٍ عبر الاستطلاع + الويب في الوقت الحقيقي
- لقطات التكوين كل ساعة (تُحفظ كملفات إصدار عند التغيير)
- للتخزين التاريخي InfluxDB تُكتب مقاييس الأداء والتنبيهات إلى

### **الاحتفاظ بالبيانات:**

- الافتراضي العالمي: 720 ساعة (30 يومًا)
- توافر تجاوزات لكل جهاز
- يتم تشغيل التنظيف التلقائي كل ساعة
- التنظيف اليدوي متاح عبر واجهة الويب

للحصول على تفاصيل التكوين، راجع **دليل التكوين الزمني**.

## **سير العمل الشائعة**

### **فحص الصحة اليومية:**

1. فتح واجهة الويب → لوحة المعلومات
2. التحقق من حالة الجهاز (هل جميعها خضراء؟)
3. مراجعة عدد التنبيهات
4. التحقيق في أي مشاكل

### **الاستجابة لتنبيه حرج:**

1. واجهة الويب → التنبيهات → ترتيب حسب الشدة
2. انقر على التنبيه للحصول على التفاصيل
3. الانتقال إلى الجهاز
4. مراجعة المقاييس الأخيرة وتغييرات التكوين
5. تنفيذ الحل

التحقق من إزالة التنبيه. 6.

### إضافة جهاز جديد:

1. التحقق من الاتصال بالشبكة
2. تعديل `config/runtime.exs`
3. إضافة الجهاز إلى قائمة AirScale
4. إعادة تشغيل RAN Monitor
5. التحقق من التسجيل (حالة خضراء).

## الدعم

### موارد استكشاف الأخطاء

المورد	الاستخدام
<a href="#">دليل استكشاف الأخطاء</a>	القضايا الشائعة والحلول
<a href="#">صفحة سجلات التطبيق</a>	سجلات النظام في الوقت الحقيقي والأخطاء
<a href="#">عرض تفاصيل الجهاز</a>	حالة الجلسة، مشكلات التسجيل
<a href="#">صفحة حالة InfluxDB</a>	التحقق من جمع البيانات

### خطوات تشخيص سريعة

#### الجهاز لا يتصل:

1. تحقق من صفحة محطات القاعدة → حالة الجهاز
2. تحقق من الاتصال بالشبكة: `ping <device-ip>`
3. تحقق من بيانات الاعتماد في `config/runtime.exs`
4. مراجعة سجلات التطبيق للأخطاء

#### Grafana لا توجد مقاييس في

1. تحقق من أن الجهاز مرتبط (حالة خضراء).
2. تظهر أعدادًا متزايدة InfluxDB تحقق من أن صفحة حالة
3. InfluxDB اختبار اتصال
4. Grafana تحقق من تكوين مصدر بيانات

### **واجهة الويب لا تعمل:**

1. تحقق من أن المنفذ 9443 متاح
2. HTTPS تحقق من أن جدار الحماية يسمح بحركة مرور
3. SSL تحقق من وجود شهادات
4. مراجعة سجلات التطبيق لأخطاء بدء واجهة الويب

للحصول على إجراءات استكشاف الأخطاء الكاملة، راجع **دليل استكشاف الأخطاء**.

## **الحصول على المساعدة**

### **قبل الاتصال بالدعم:**

اجمع هذه المعلومات:

- وصف المشكلة ومتى بدأت
- رسائل الخطأ من سجلات التطبيق
- (IPs/الأسماء) الأجهزة المتأثرة
- تغييرات التكوين الأخيرة
- ونظام التشغيل RAN Monitor إصدار

### **الاتصال:**

RAN Monitor للحصول على المساعدة بشأن:

- دعم خدمات شبكة أومنيوتش
- تضمين المعلومات التشخيصية المجمعة
- تقديم ملفات التكوين (تنظيف كلمات المرور)
- تضمين مقتطفات السجل ذات الصلة

### **الخدمة الذاتية:**

1. ابحث في **دليل استكشاف الأخطاء**.

- تحقق من سجلات التطبيق للأخطاء المحددة.
- راجع تغييرات التكوين الأخيرة.
- اختبار الاتصال والوظائف الأساسية.
- استشر الأدلة الوثائقية ذات الصلة.

## خريطة الوثائق

